


1	2	3	4	5	6	7	8
TEHNICNI PODATKI	LEGENDA SPONK-POTENCIALI	LEGENDA OMAR	LEGENDA PODROCIJ OPREME	OPOMBA:			
<p>Pinst=4,2kW fi=1 Pk=4,2kW Ik=16,5A</p> <p>Max predvarovalka 20A</p>	<p>_X1_ . . . 400 VAC _X2_ . . . 230 VAC _X3_ . . . 230 VAC /ZS _X4_ . . . 230 VAC UPS _X5_ . . . 24 VDC _X6_ . . . 24 VAC</p> <p>_X7_ . . . Merilni tokokrogi _X8_ . . . Komunikacijski tokokrogi _X9_ . . . Brezpotencialni kontakti _X10_ . . 12 VDC</p>	<p>+A2 Omara zapornice 1, 2 in 3</p>		<p>-Gl. stikalo, sponke na dovodu, elemente pred gl. stikalom zaščititi pred slučajnim dotikom</p> <p>-Preseki vodnikov so 1,5mm, razen ce so drugace dimenzionirani</p> <p>-Barve vodnikov po IEC predpisih (razlicne barve vodnikov)</p> <p>PE.....RUM/ZEL 400V.....CRNA N.....SVETLO MODRA 0-220VAC.....RDECA 0-220VDC.....TEMNO MODRA PRED GL.ST.....ORANZNA MERILNI TOKOKR.....BELA</p>			
<p>ZASČITA: <i>Zasčita pred nevarno napetostjo dotika: Izklop v TN-C-S mreži</i></p>							

ČRPALIŠČE Č3 - LUKA KOPER ZAČASNO OBRATOVANJE ZAPORNICE 1, 2, 3


File: 450c3zap

Vsi neoznaceni vodniki so preseka mm²

č			Datum	28.05.2019	Narocnik:		Izdelal:	KOLEKTOR SISTEH		Tokovne sheme		St. nacрта:	P-450-01-Z	Faza:	PZI	=.		
b			Izdelal	A. Seneker	MARJETICA KOPER		Ljubljana, Slovenija		LUKA KOPRE TOKOVNE SCHEME		File:		450c3zap		Splosno		+A2	
a			Odobril	A. Seneker														
		Sprememba	Datum	Ime	Predp.		IEC	Nadomesceno z:	Nadomestilo za:	Poreklo:						List 1		
																6 Listov		




File: 450c3zap										Vsi neoznaceni vodniki so preseka mm ²								
č			Datum	28.05.2019	Narocnik:	MARJETICA KOPER		Izdelal:	KOLEKTOR SISTEH Ljubljana, Slovenija		Tokovne sheme	LUKA KOPRE TOKOVNE SCHEME		St. nacrt:	P-450-01-Z	Faza:	PZI	=.
b			Izdelal	A. Seneker	Odobril:									A. Seneker	File:	450c3zap	Napajanje, krmilna napetost	List 2
a																		
Sprememba		Datum	Ime	Predp.	IEC	Nadomesceno z:	Nadomestilo za:	Poreklo:										6Listov

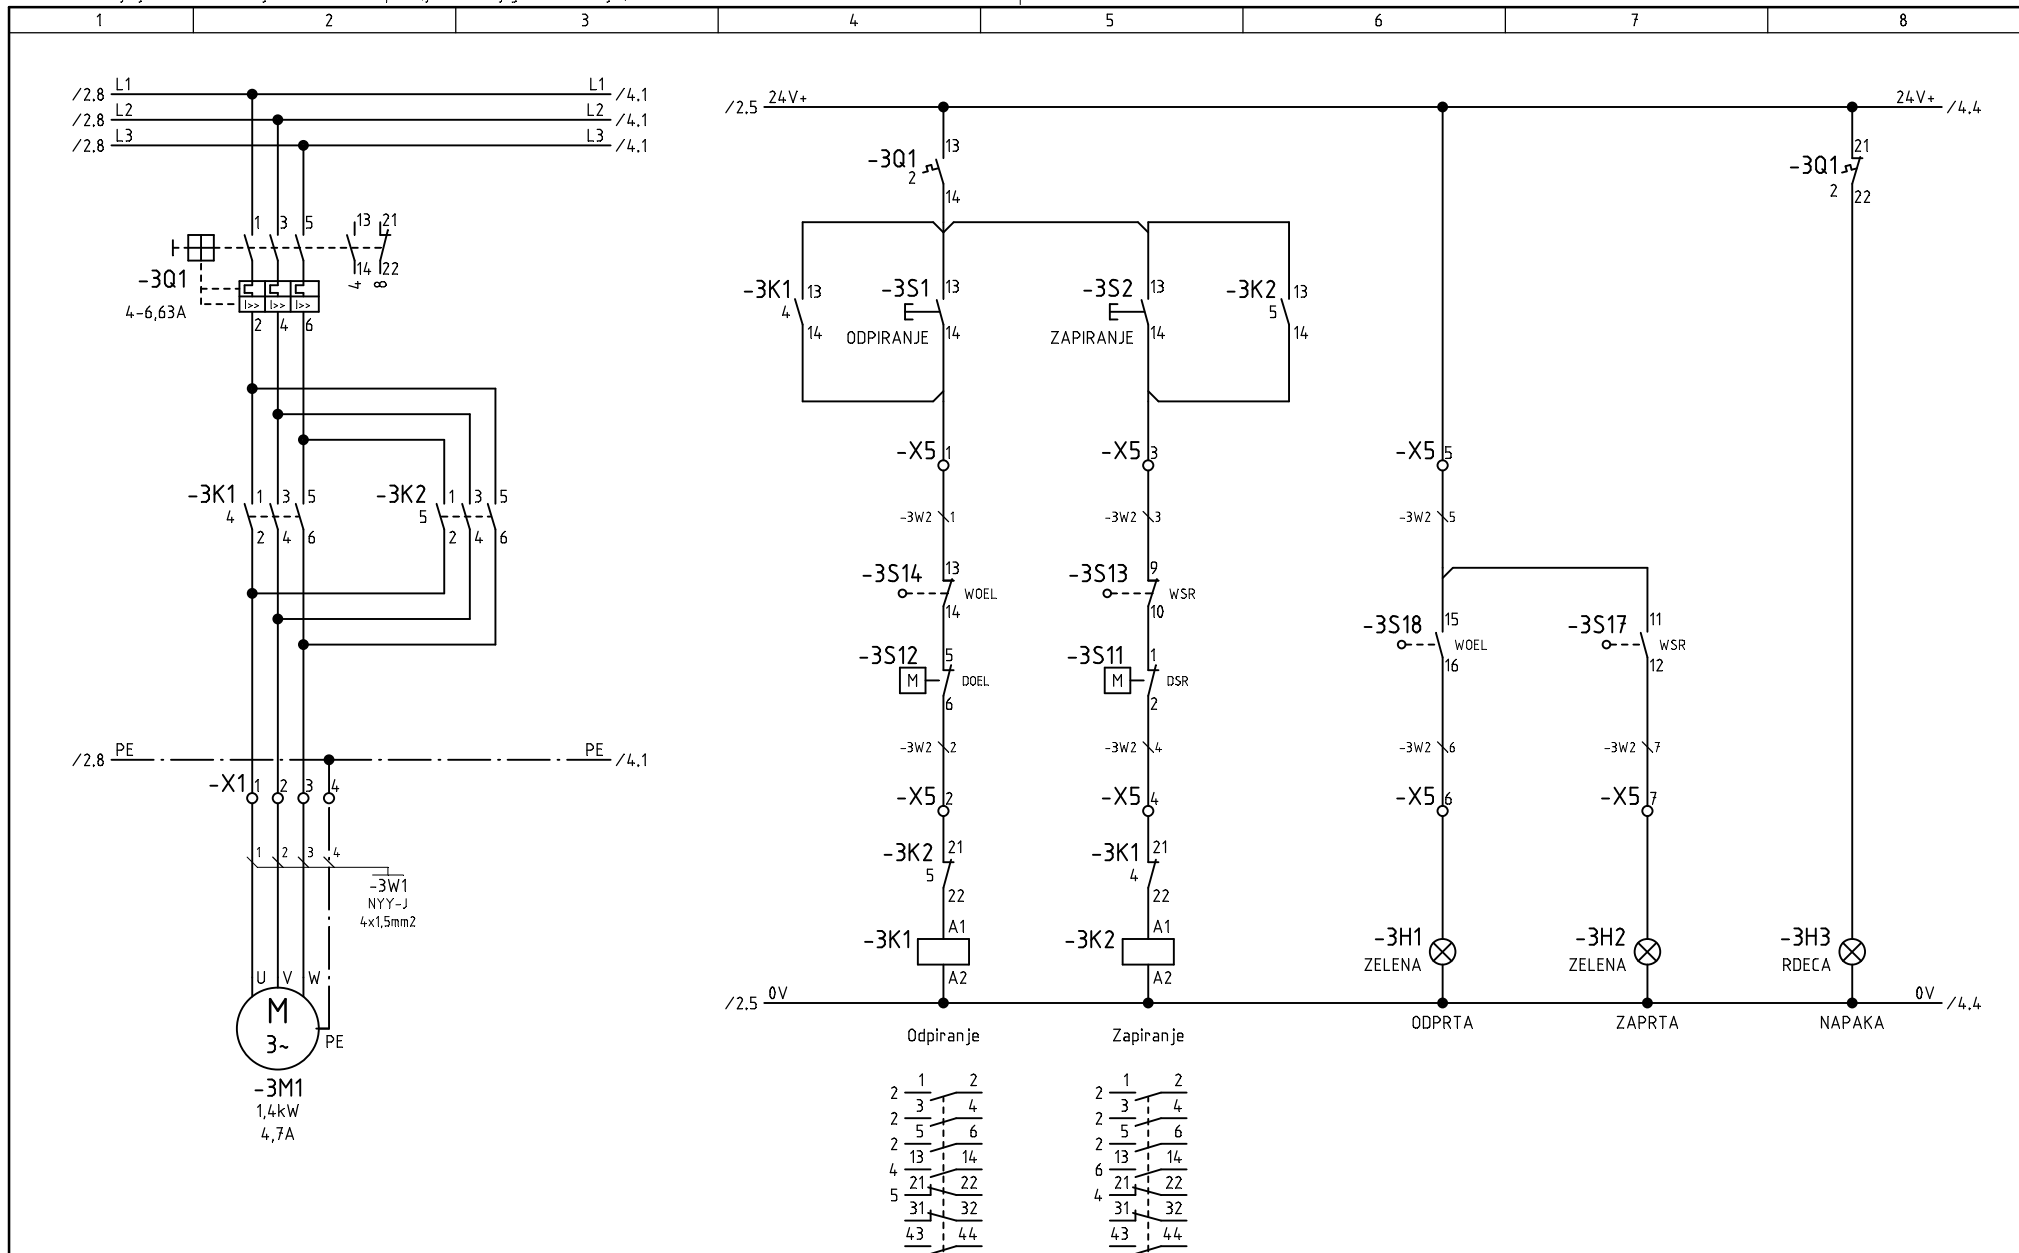

File: 450c3zap



Vsi neoznaceni vodniki so preseka mm²

c		Datum	28.05.2019	Narocnik:		Izdelal:	KOLEKTOR SISTEH	Tokovne sheme	St. nacрта:	P-450-01-Z	Faza:	PZI	=
b		Izdelal:	A. Seneker				Ljubljana, Slovenija		File:	450c3zap			+A2
a		Odobrili:	A. Seneker										List 3
	Sprememba	Datum	Ime	Predp.	IEC	Nadomesceno z:	Nadomestilo za:	Poreklo:			Zapornica 1		6Listov

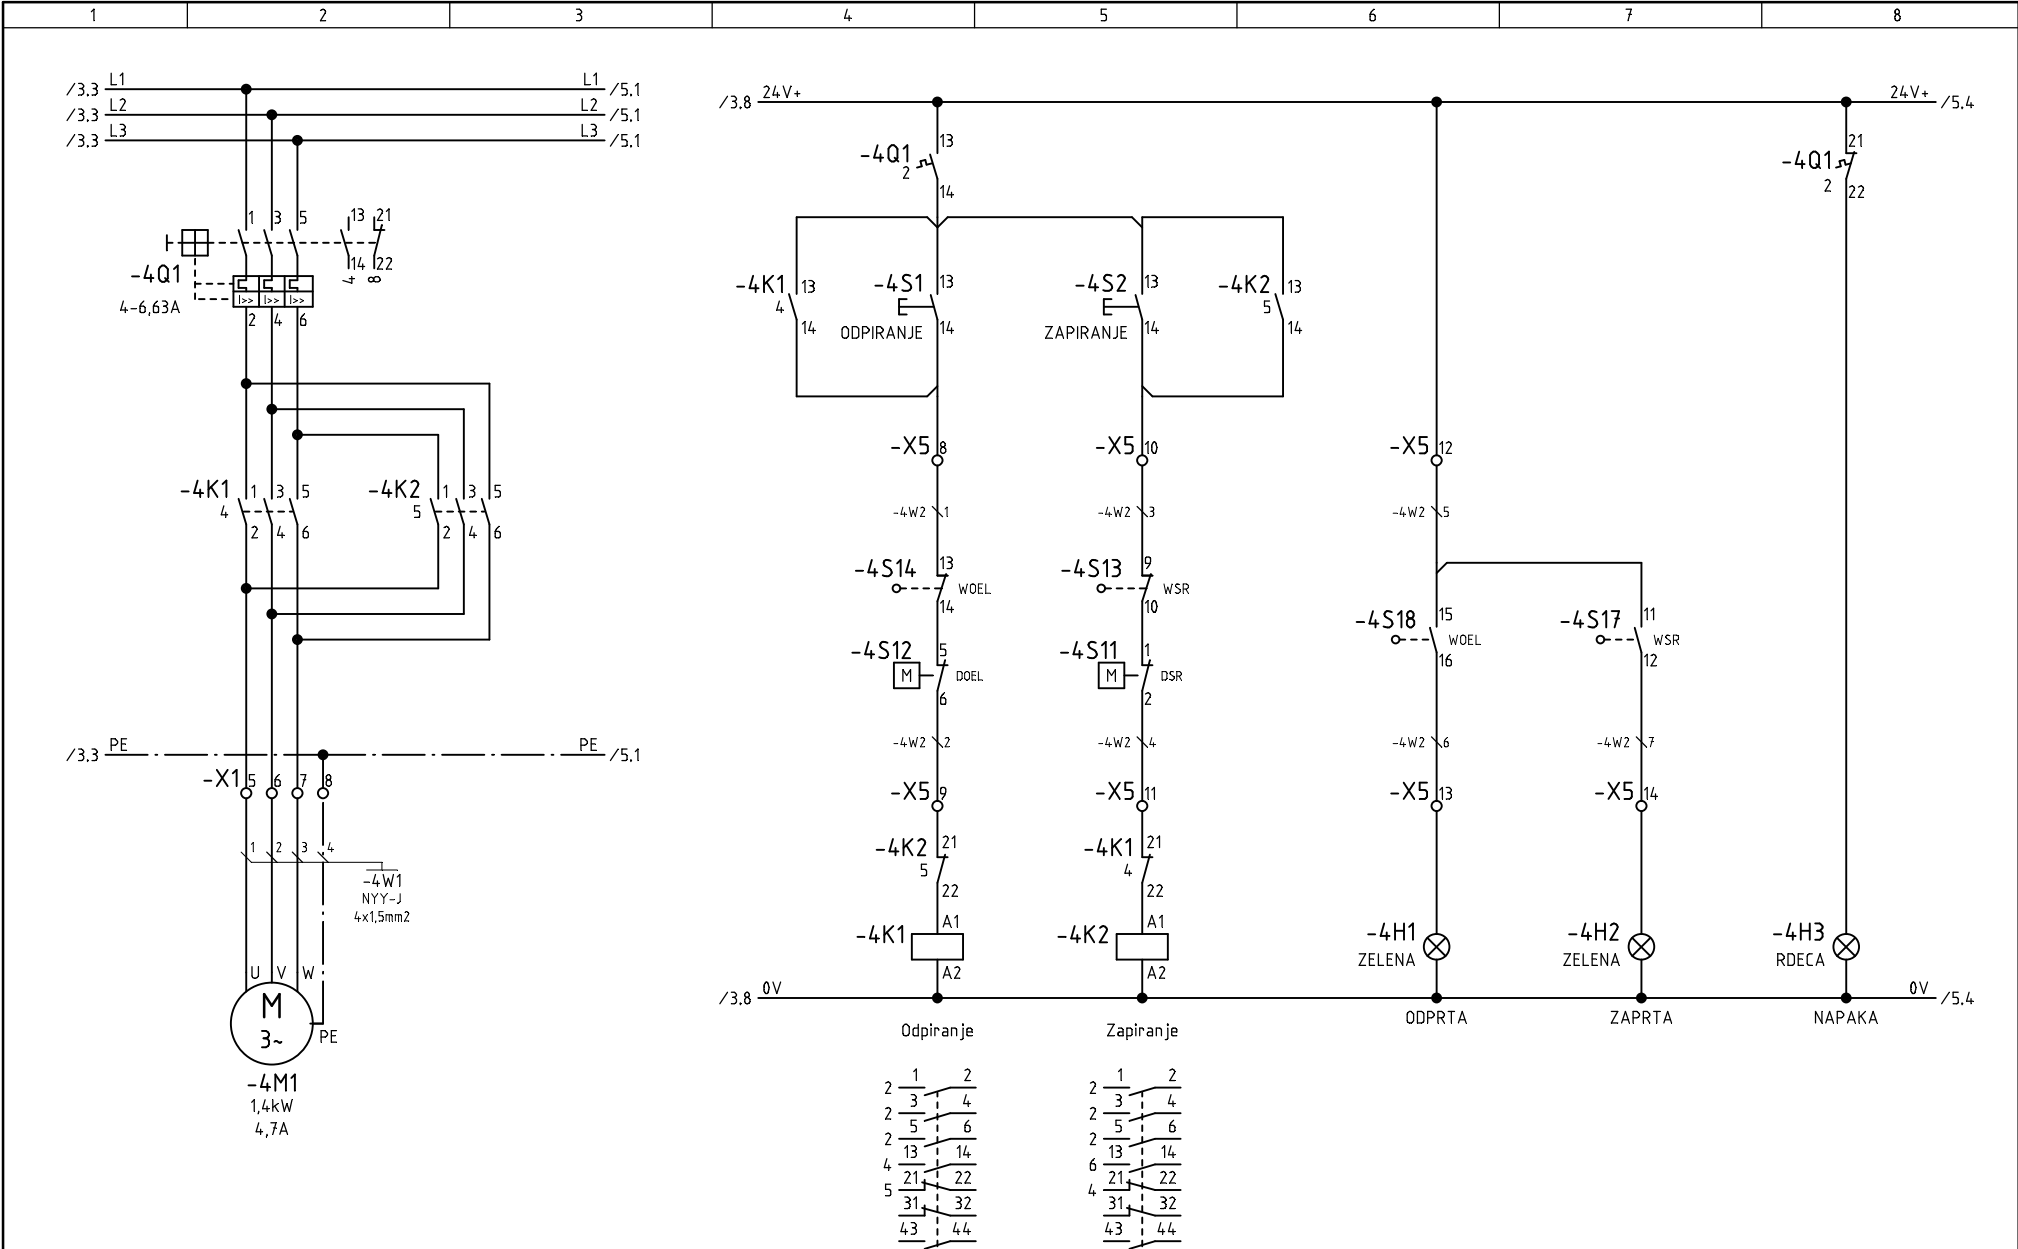

File: 450c3zap										Vsi neoznaceni vodniki so preseka mm ²									
c			Datum	28.05.2019	Narocnik:	MARJETICA KOPER		Izdela:	KOLEKTOR SISTEH		Tokovne sheme		St. nacrt:	P-450-01-Z		Faza:	PZI		=.
b			Izdela:	A. Seneker				Ljubljana, Slovenija	LUKA KOPRE								+A2		
a			Odobril:	A. Seneker					TOKOVNE SCHEME										
Sprememba		Datum	Ime	Predp.	IEC	Nadomesceno z:	Nadomestilo za:		Poreklo:		File:		450c3zap		Zapornica 2				List 4
																6Listov			

Ta dokumentacija je lastnina SISTEH-ja in ne more biti uporabljena brez njegove autorizacije !

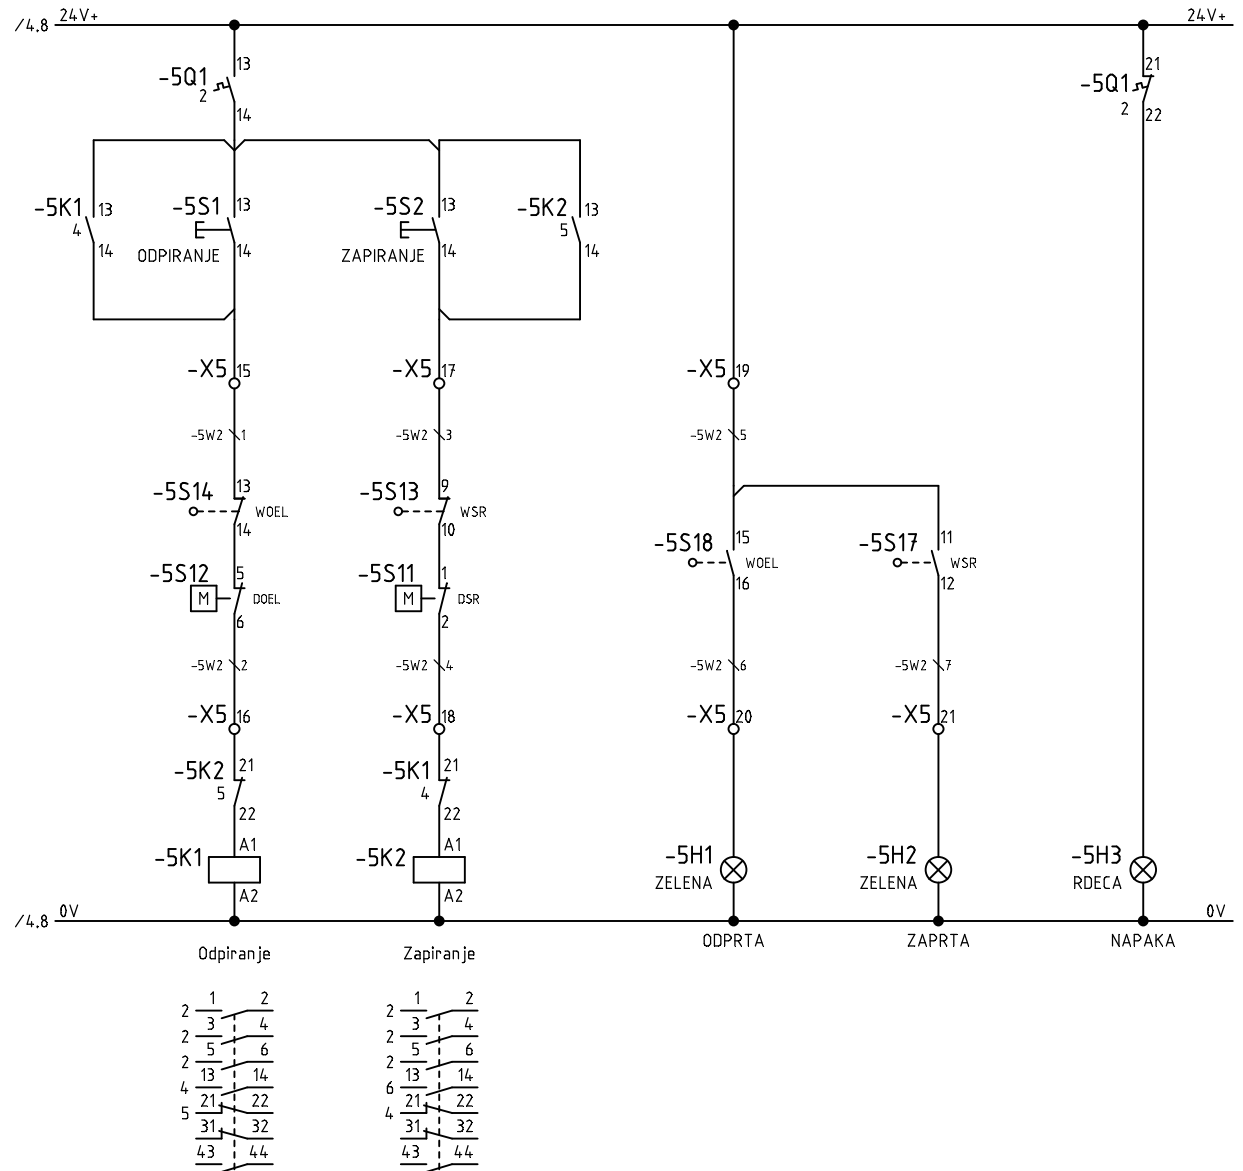

File: 450c3zap

Vsi neoznacen vodniki so preseka mm²

c				Datum	28.05.2019	Narocnik:	Izdalal:	Tokovne sheme	St. nacrtja:	P-450-01-Z	Faza:	PZI	=.
b				Izdatal	A. Seneker	MARJETICA KOPER	KOLEKTOR SISTEH Ljubljana, Slovenija	LUKA KOPRE TOKOVNE SCHEME	File: 450c3zap		Zapornica 3		+A2
a				Odobril	A. Seneker								List 5
Sprememba		Datum	Ime	Predp.	IEC	Nadomesceno za:	Nadomestilo za:	Poreklo:					6 Listov

