


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Brez dodatne zaščite

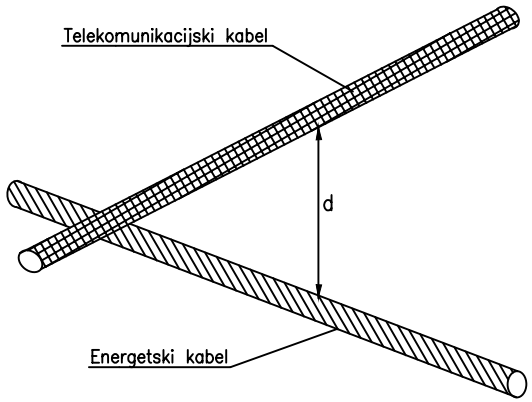

Z dodatno zaščito

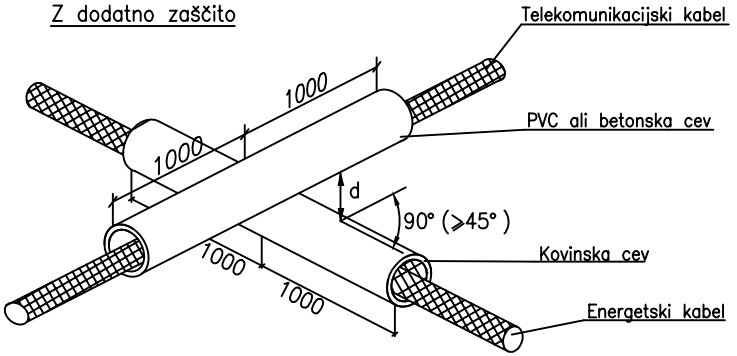

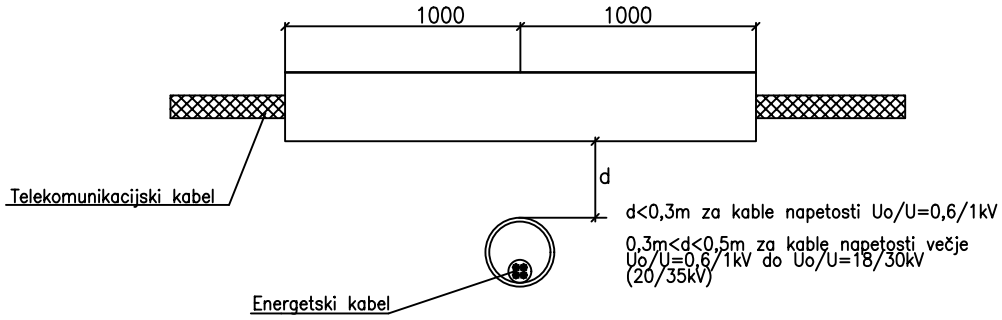

d<0,3m za kable napetosti Uo/U=0,6/1kV

0,3m<d<0,5m za kable napetosti večje Uo/U=0,6/1kV do Uo/U=18/30kV (20/35kV)



Enožilni kabli enega sistema se uvedejo v isto kovinsko cev

elgro Projektiranje, montaža, svetovanje in nadzor v elektrotehniki MARJAN GROBELŠEK s.p. Verače 27a, Podčetrtek	Odg. vodja proj.: – Odg. proj.: Marjan Grobelšek inž.el. IZS E– 9063	Investitor/naročnik: PGD Planina pri Sevnici Planina pri Sevnici 70, Planina/p/S Objekt: Večnamenski objekt –	Vrsta načrta: ELEKTRIČNE, NAPELJAVE, NAPRAVE, OPREMA Vsebina risbe: KRIŽANJE ENERG. KABLA S TK VODI	Št. projekta: 6/21 Vrsta proj. dokumen.: PZI Datum: Marec, 2023	Št. načrta: 20E422NN List: 9 Listov: .