


230V//400V/50Hz 7 8

L1

L2

L3

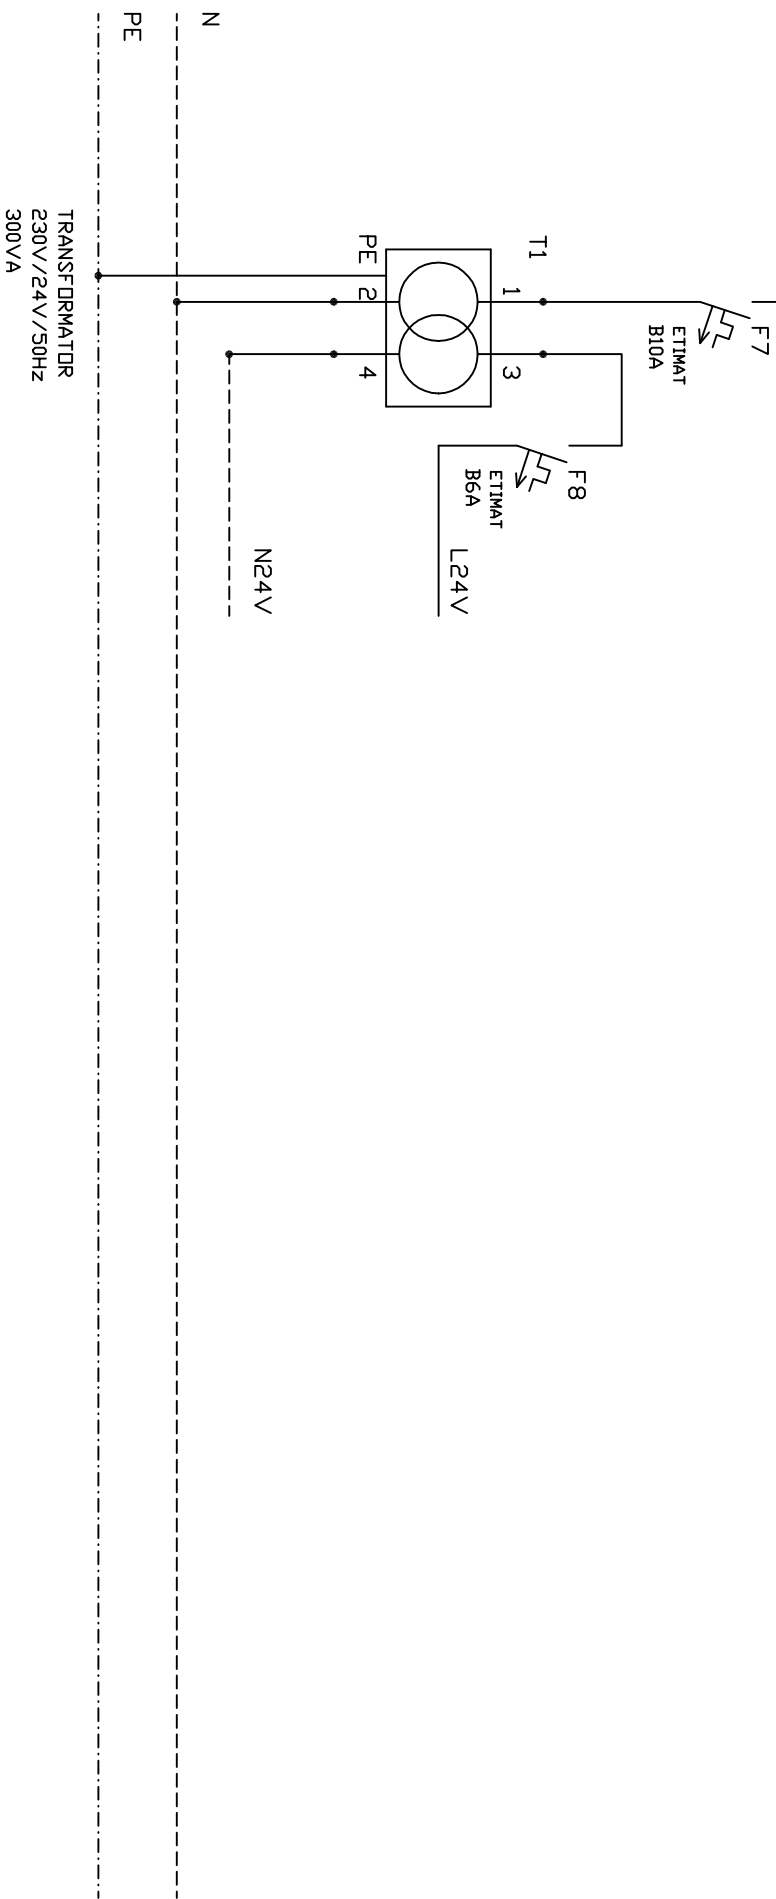

ZAŠČITA PRED POSREDNIM DOTIKOM: AVTOMATIČNI ODKLOP NAPAJANJA V TN SISTEMU			
Odgov. projektant	TADEJ JEMEC, UNIV.DIPL.INŽ.ELEKTR.	Investitor	OBČINA METLIKA, MESTNI TRG 24, 8330 METLIKA
Objekt	IZGRADNJA KANALIZACIJE S ČISTILNO NAPRAVO IN REKONSTRUKCIJA VODOVODA V NASELJU PRIMOSTEK	Projekt	P-2013/11
Odgo. vodja proj.	ROBERT RAĐAKOVIČ, UNIV.DIPL.INŽ.GRAD.	Nočrt	ECN-2013/11
	IZS G-0445	Risba	02.2
		Datum	NOVEMBER 2015
			SHEMA RČN
			KRMILJE NAPAJANJE
			VRSTA PROJEKCIJSKEGA: PZI