






Tlačni vod 1

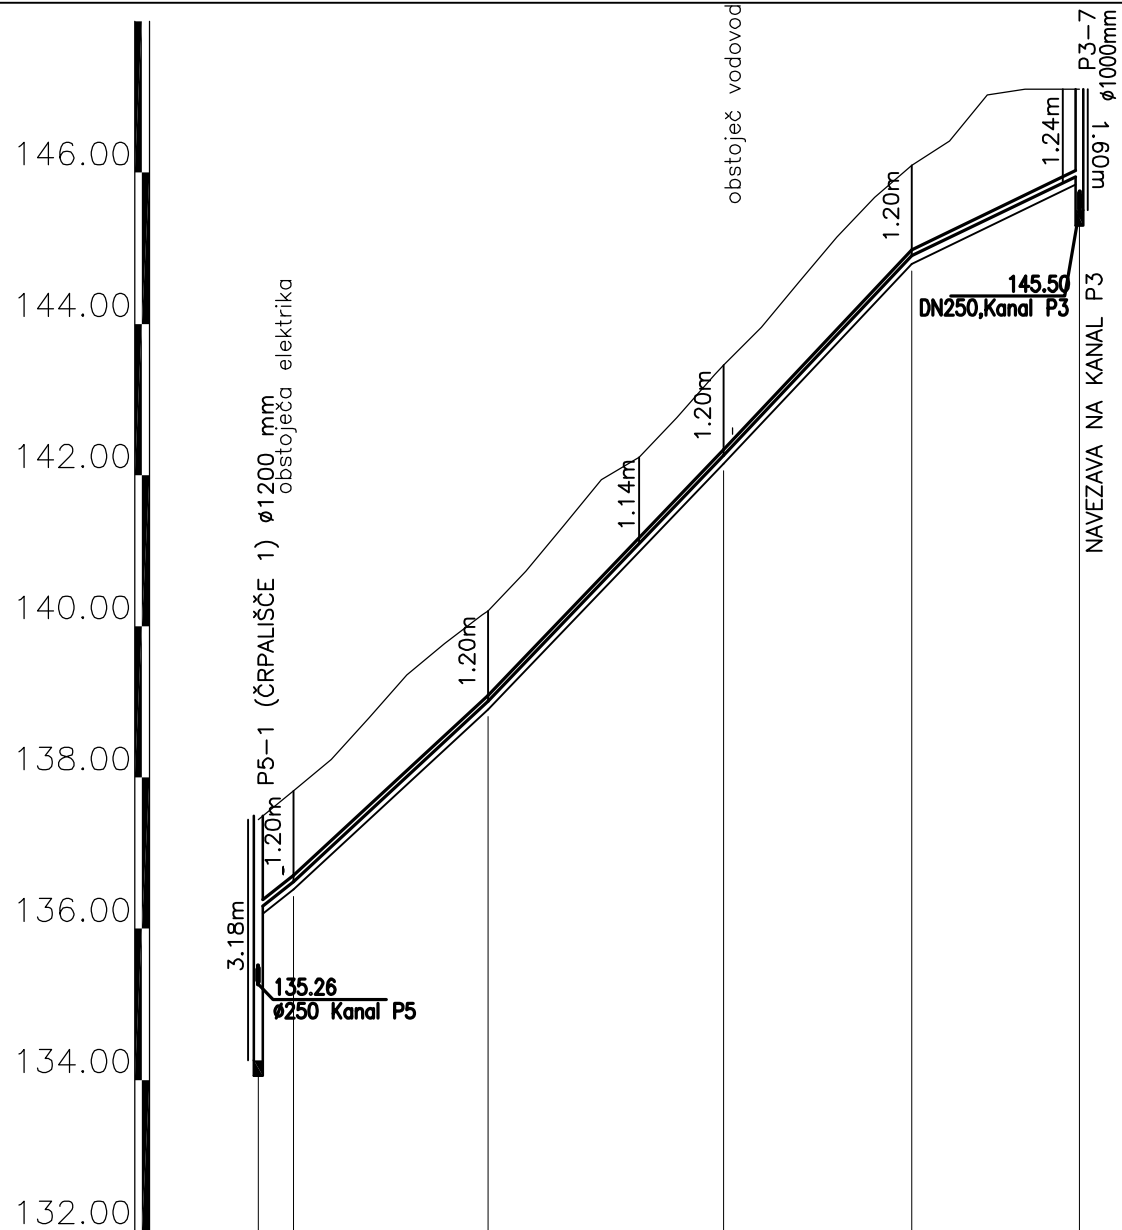

PRIMERJALNI HORIZONT 132.00

Ime	P5-1 (ČRPALIŠČE 1)		TV1-2		TV1-3		TV1-4		P3-7	
	TV1-1									
Stacionaža	0.00	4.70	30.38		61.55		86.47		108.66	
KOTA TERENA	137.44	137.82	138.24	138.79	139.36	139.77	140.21	140.73	141.33	141.94
	137.82	138.24	138.79	139.36	139.77	140.21	140.73	141.33	141.94	142.23
	138.24	138.79	139.36	139.77	140.21	140.73	141.33	141.94	142.23	142.76
	138.79	139.36	139.77	140.21	140.73	141.33	141.94	142.23	142.76	143.46
	139.36	139.77	140.21	140.73	141.33	141.94	142.23	142.76	143.46	143.96
KOTA IZTOKA, VTOKA	134.26	136.82	139.01	142.26	144.90	145.97	145.50	145.97	145.50	145.50
	136.82	139.01	142.26	144.90	145.97	145.50	145.97	145.50	145.97	145.50
	139.01	142.26	144.90	145.97	145.50	145.97	145.50	145.97	145.50	145.97
	142.26	144.90	145.97	145.50	145.97	145.50	145.97	145.50	145.97	145.50
	144.90	145.97	145.50	145.97	145.50	145.97	145.50	145.97	145.50	145.97
GLOBINA IZKOPA	3.29	1.31	1.31	1.31	1.31	1.24	1.71	1.31	1.31	1.24
	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.24	1.71	1.31	1.31	1.24
	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.24	1.71	1.31	1.31	1.24
	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.24	1.71	1.31	1.31	1.24
	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.24	1.71	1.31	1.31	1.24
PADEC – v promilih	78.7	92.7	104.4	106.0	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3
	92.7	104.4	106.0	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3
	104.4	106.0	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3
	106.0	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3
	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3
DOLŽINA	4.71	25.79	31.34	25.05	22.21	22.21	22.21	22.21	22.21	22.21
	25.79	31.34	25.05	22.21	22.21	22.21	22.21	22.21	22.21	22.21
	31.34	25.05	22.21	22.21	22.21	22.21	22.21	22.21	22.21	22.21
	25.05	22.21	22.21	22.21	22.21	22.21	22.21	22.21	22.21	22.21
	22.21	22.21	22.21	22.21	22.21	22.21	22.21	22.21	22.21	22.21
CEV PROFIL DOLŽINA	PEHD-DN 90 (12,5 bar) , L=109.11									
	PEHD-DN 90 (12,5 bar) , L=109.11									
	PEHD-DN 90 (12,5 bar) , L=109.11									
	PEHD-DN 90 (12,5 bar) , L=109.11									
	PEHD-DN 90 (12,5 bar) , L=109.11									

- Opombe:
- kote pokrovov revizijskih jaškov je potrebno preveriti na terenu!
 - kote križanj komunalne infrastrukture je potrebno preveriti na terenu!

		gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto tel.: 07/33 77 630, fax. 07/33 77 631		IZS 1919	
Investitor/naročnik:	OBČINA METLIKA, Mestni trg 24, 8330 Metlika				
Objekt:	IZGRADNJA KANALIZACIJE S ČISTILNO NAPRAVO IN REKONSTRUKCIJA VODOVODA V NASELJU PRIMOSTEK				
Lokacija:	PRIMOSTEK				
	Ime in priimek:	Ident. številka:	Podpis:		
Odg. vodja projekta:	Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-0445			
Odg. projektant:	Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-0445			
Sodelavec:	Simon Orač, gr.teh.	-			
Naslov risbe:	VZDOLŽNI PREREZ TLAČNEGA VODA 1				
Prostor za evidentiranje sprememb:					
Vrsta načrta:	3/1 Načrt gradbenih konstrukcij - kanalizacija				
Št. projekta:	Št. načrta:	Datum:	Faza:	Merilo:	Št. lista:
P-2013/11	KF-2013/11	november 2015	PZI	M 1:1000/100	3.11