


DETAJL POŽIRALNIKA Z DEŽNO REŠETKO
PE JAŠEK Ø400

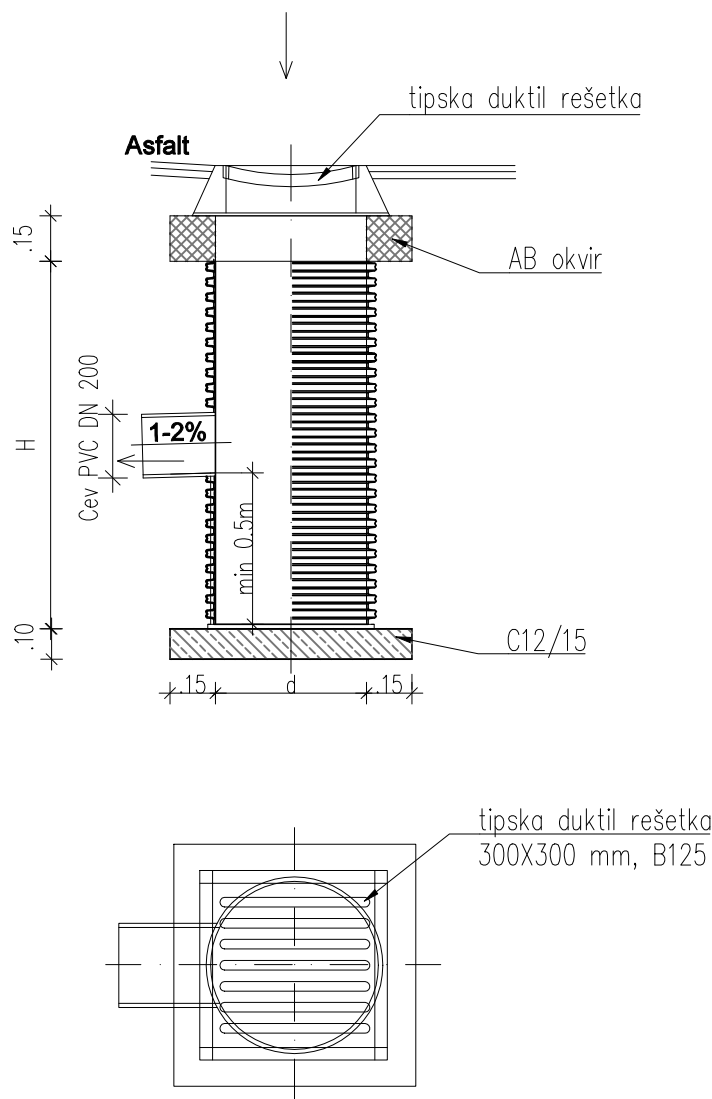

Za utrjevanje gradbene jame jaška veljajo določila SIST EN 1610. Če stopnja zbitosti ni posebej predpisana, mora znašati najmanj 92% standardnega Proctorja. Material za zapolnitev se utrjuje po plasteh v širini najmanj 50 cm. Za zapolnitev se uporablja prod z velikostjo zrn do 32mm in drobljenec do velikosti 16mm.

OPOMBA: Dimenzije so v cm, razen kjer je drugače označeno.

Investitor:		Marjetica Koper d.o.o. Ul. 15.maja 4 6000 Koper		Mestna občina Koper Verdijeva ulica 10 6000 Koper		Naziv načrta: Razširitev pokopališča Škocjan v Kopru GROBNO POLJE GP6							
Projektant:		IRGO Consulting d.o.o. Slovenčeva 93 1000 Ljubljana				07- Načrt s področja geotehnologije in rudarstva - vodilni načrt							
Vodja projekta / id. št. IZS:		Maja Martinec Gorjup, u.d.i.r.i.g / PI RG-0139				Za gradnjo:		nova gradnja		Vrsta dokumentacije:		PZI-izvleček	
Vodja načrta / id. št. IZS:		Maja Martinec Gorjup, u.d.i.r.i.g / PI RG-0139				Št. projekta:		ic 032/22		Št. načrta:		ic 032/22	
Sodelavci:		mag. Boštjan Volk, univ.dipl.inž.grad. / G-2619 mag. Gregor Vesel, u.d.i.r.i.g / PI RG-0135 Anže Hotko, dipl.inž.geotehnol. in rud.				Risba: DETAJL POŽIRALNIKA Z DEŽNO REŠETKO							
Datum:		junij, 2022				Merilo:		1:25		Št. risbe:		G.34	