Projektant:

IPSUM okoljske investicije

IPSUM, okoljske investicije, d.o.o.
Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale

Datum: december 2015

Merilo:


Št. načrta: 201/25/13

Vsebina:


KRIŽANJE Z VODOVODNO INŠTALACIJO

Št. risbe: D7

PRIBLIŽEVANJE VODOVODA IN KANALIZACIJE:

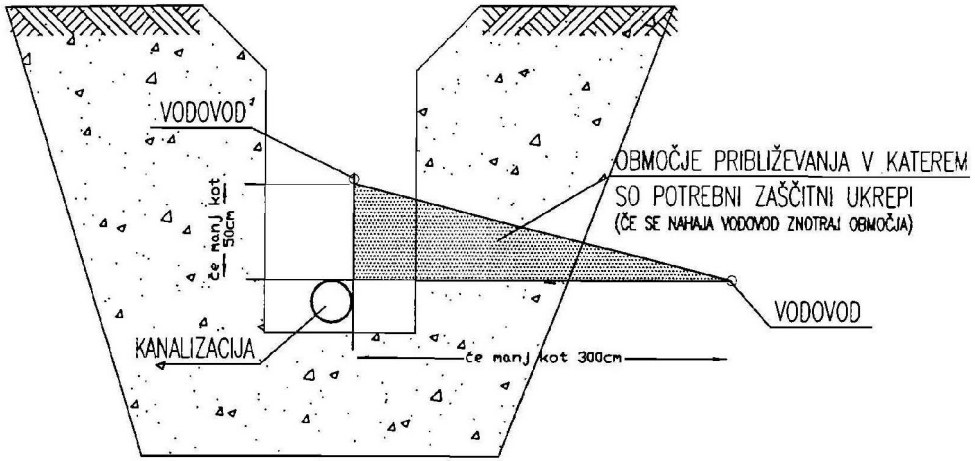

KRIŽANJE VODOVODA IN KANALIZACIJE:

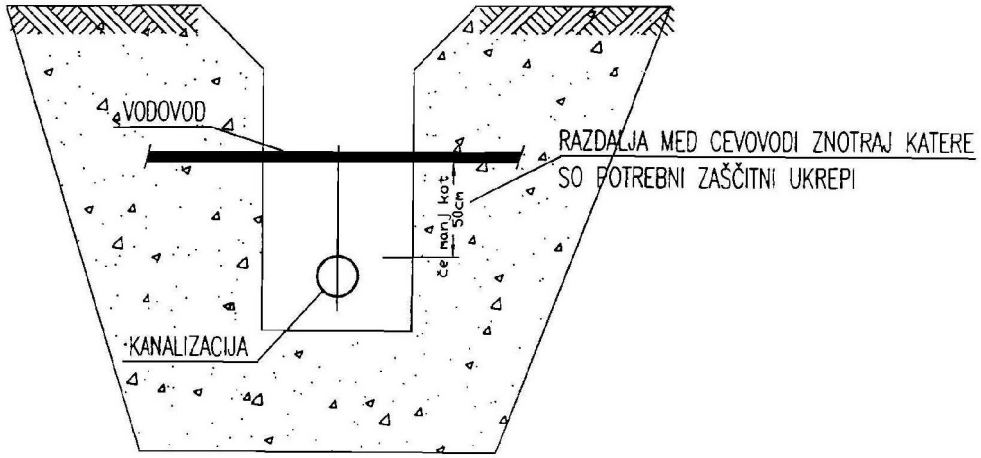

OPOMBE:

- PRI KRIŽANJU IZVESTI ZAŠČITO min 3m NA OBE STRANI OD TLORISNE TOČKE KRIŽANJA INSTALACIJ. KOT KRIŽANJA V TLORISU NAJ BO MED 45 IN 90 STOPINJ!
- PRI PRIBLIŽEVANJU IZVESTI ZAŠČITO NA CELOTNI DOLŽINI KANALIZACIJE, KJER SO ODMIKI MANJŠI OD ZAHTEVANIH!
- ČE SE NAHAJA KANALIZACIJA NAD VODOVODOM, SO POTREBNI ZAŠČITNI UKREPI NE GLEDE NA MEDSEBOJNO ODDALJENOST INSTALACIJ!
- PRIPOROČLJIVI ZAŠČITNI UKREPI SO: POLAGANJE KANALIZ. CEVI V ZAŠČITNO KOVINSKO ALI CEV IZ UMETNE SNOVI, OPLAŠČENJE Z NEPROPUSTNO ILOVICO, OBBETONIRANJE, OVIJANJE S PVC FOLIJO, IPD.
- V KOLIKOR SE UPORABIJO ZA KANALIZACIJO PEHD CEVI Z VARJENIMI STIKI, KI SO DOKUMENTIRANI IN ATESTIRANI, DODATNI ZAŠČITNI UKREPI NA KANALIZACIJI NISO POTREBNI!

SHEMA ZAŠČITNIH UKREPOV PRI KRIŽANJU ALI VZPOREDNEM PRIBLIŽEVANJU KANALIZACIJE IN VODOVODA, V PRIMERIH, KO NI MOGOČE IZVESTI PREDPISANIH ODMIKOV MED CEVOVODIH