
DETAJL REVIZIJSKEGA JAŠKA iz ABC DN 1200mm

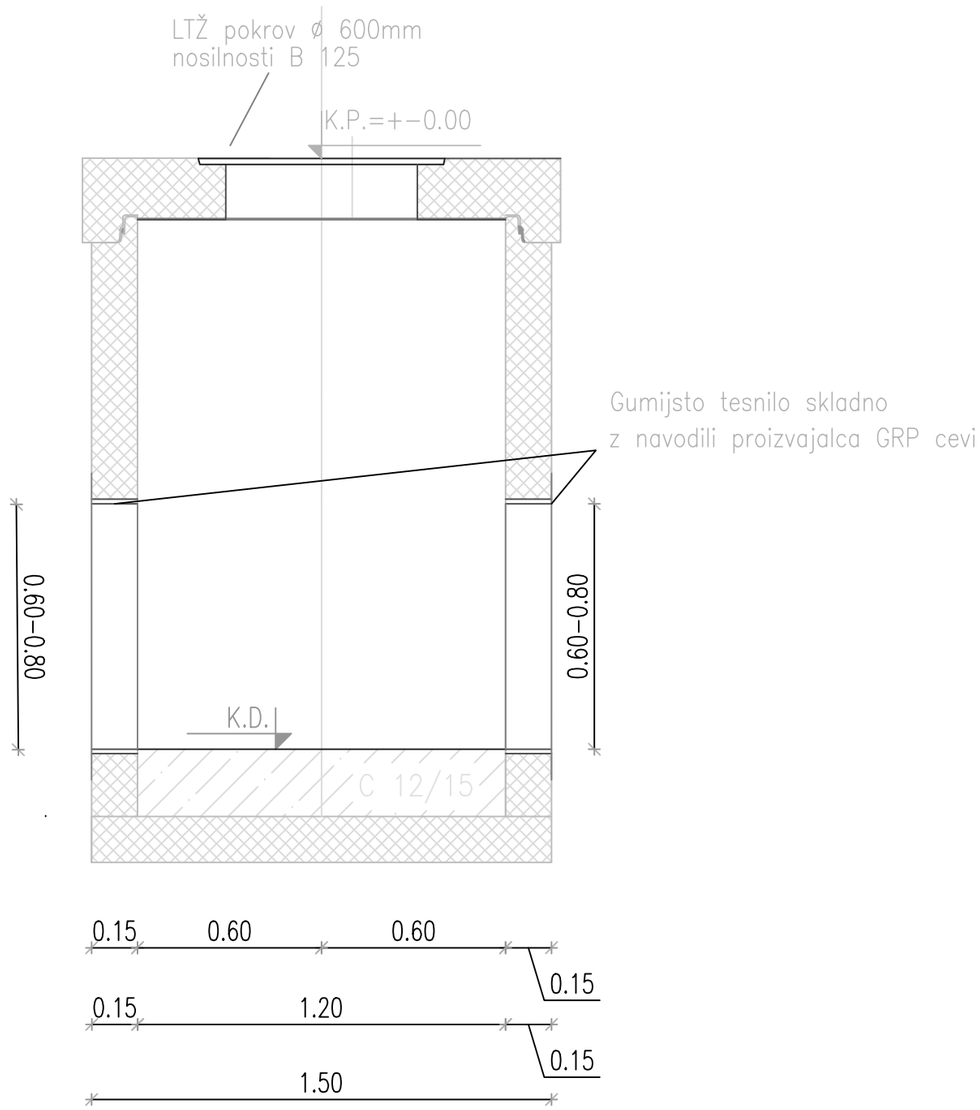

utrjena zasipnina okoli jaška se izvede po navodilih dobavitelja jaška (zgoščenost zasutja okrog jaška mora znašati najmanj 92% standardnega Proctor-ja)

sprememba	opis spremembe	datum	podpis

naročnik: OBČINA BRASLOVČE
Braslovče 22
3314 BRASLOVČE

izvajalec: VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o. 2000 MARIBOR, Glavni trg 19a

podizvajalec:

projekt:
UREDITEV ODVODNJE
DELA NASELJA SPODNJE GORČE
V OBČINI BRASLOVČE

načrt:
PROJEKT ZA IZVEDBO

	ime in priimek	id. številka
vodja projekta	Boštjan ROZMAN, udgi	G-2137
pooblaščeni inž.	Boštjan ROZMAN, udgi	G-2137
izdelal	Miha KRAČUN, miog	

vsebina/naslov risbe:
DETAJL
AB JAŠKA PREMERA 1200mm

št. projekta:	oznaka načrta:	datum:	faza:	merilo:
4073/21		februar 2022	PZI	1:20
št. načrta: 4073/21		dopolnitev:	avtor risbe: VGB Maribor	št. risbe/lista: G.7.4