


# CESTNI POŽIRALNIK DN500

z rešetko in vtokom pod cestiščem

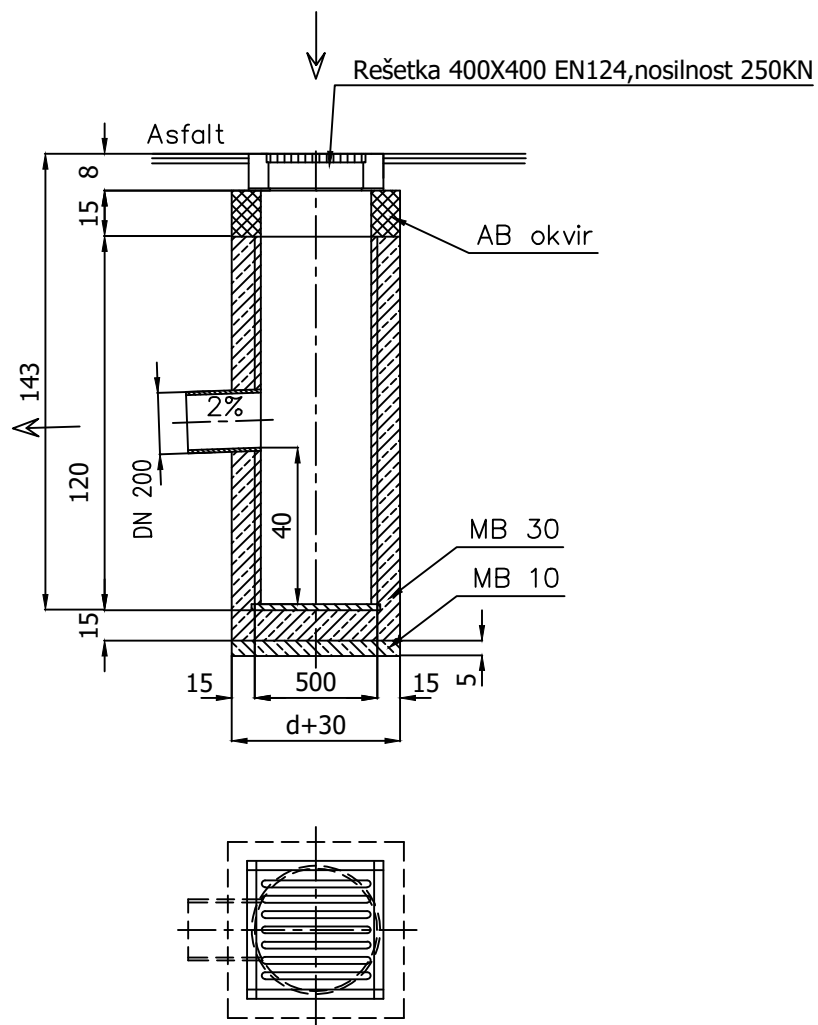

Za utrjevanje gradbene jame jaška veljajo določila SIST EN 1610. Stopnja zbitosti mora znašati najmanj 92% standardnega Proctorja. Material za zapolnitev se utrjuje po plasteh v sirini najmanj 50 cm od stene jaska. Za zapolnitev se uporablja prod z velikostjo zrn do 32mm in lomljenec do velikosti 16mm.