

Zadeva: Navodilo o postopku čiščenja tras in čiščenja gozdnega roba na območju gozdnih zemljišč v trasi visokonapetostnih daljnovodov ELES

Pri vzdrževanju daljnovodnih tras v gozdnih zemljiščih se uporabljata dva vzdrževalna termina. Glede na specifikko del pomeni to čiščenje trase in čiščenje gozdnega roba.

Čiščenje trase je posek podrasti, ki v prsni višini ne presega debeline 10 cm. Za predmetna dela **NI** potrebno vključevati v postopke lastnikov zemljišč, cenilcev in strokovnjakov gozdne stroke s strani ZGS. Potrebno pa je v vsakem primeru dosledno upoštevati naslednje:

- **Zakon o vodah ZV-1**
Posege v vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter gozdna zemljišča je treba načrtovati in izvajati tako, da se ne poslabšuje stanja voda in da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda.
Po končanih delih je potrebno s kraja odstraniti vso posekano vegetacijo in vzpostaviti obstoječe stanje.
- **Zakon o divjadi in lovstvu ZDLov-1A**
Sečnjo in čiščenje podrasti je potrebno izvesti tako, da ne ogrožamo naravnega biotskega okolja. V času gnezdenja ptic med 1. marcem in 1. avgustom je prepovedano sekati zarast ob vodnih bregovih, čistiti odvodne kanale in prazniti vodna zajetja.
- **Zakon o gozdovih ZG člen in Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravi in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov in Pravilnik o varstvu gozdov kjer je določeno:**
Pri poseku iglavcev in bresta na trasah elektrovdov je treba v dveh oziroma v primeru poletne sečnje iglavcev (od 1. aprila do 31. oktobra) v enem mesecu po začetku sečnje iz gozda spraviti gozdne lesne sortimente. Veje in vrhače iglavcev in bresta je treba takoj po sečnji razžagati in zložiti v kupe, tako da prekrivajo svoje debelejše kose. Sežiganje je dovoljeno samo v času, ko za območje ne velja povečana nevarnost požarov v naravnem okolju. Pri vseh delih na trasah elektrovdov je potrebno ohranjati in zagotavljati prehodnost gozdnih prometnic in neoviran pretok vodotokov.
- **Zakon o ohranjanju narave ZON**
Podati je potrebno vlogo na krajevno pristojno upravno enoto za izdajo posega v naravo, kjer posegamo v področje varovanih območij narave in dobiti dovoljenje za poseg v naravo pred izvedbo del. V dovoljenju so za posamezno območje določeni pogoji in obdobje v katerem je dovoljeno izvajati dela.


Čiščenje gozdnega roba je posek robnega drevja ali posameznih dreves premera 10 ali več cm v prsni višini. Skladno z zakonom o gozdovih velja, da so druga gozdna zemljišča tudi zemljišča pod daljnovodi v gozdu na površini najmanj 0,25 ha in da je gozdna preseka za daljnovod (širša od 5 m) v gozdnem prostoru drugo gozdno zemljišče, ki se jih čisti od gozdnega rastja oziroma se na njih zaradi omejevanja rasti drevja v višino drevje predčasno seka.

Na teh območjih je treba za posege v gozd oziroma gozdni prostor pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije in da je sečnjo dreves s prsnim premerom 10 cm in več zaradi vzdrževanja pod elektroenergetskimi vodi iz strokovno gozdarskega vidika možno šteti kot poseg v gozd oziroma gozdni prostor.

Pri tem velja tudi Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov, ki določa, da je pri poseku iglavcev in bresta na trasah daljnovodov treba v dveh oziroma v primeru poletne sečnje iglavcev (od 1. aprila do 31. oktobra) v enem mesecu po začetku sečnje iz gozda spraviti gozdne lesne sortimente. Veje ter vrhače iglavcev in bresta je treba takoj po sečnji razžagati in zložiti v kupe, tako da prekrivajo svoje debelejšše kose. Namnožitev podlubnikov v sečnih ostankih se lahko prepreči tudi z drugimi ukrepi, ki jih določi Zavod:

- v primeru napada podlubnikov na sečne ostanke je treba zagotoviti izvedbo zatiralnih del, ki jih določi Zavod.
- v gozdu ni dovoljeno kuriti, razen na urejenih kuriščih in zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, ki ogrožajo gozdove. Kurjenje je dovoljeno samo v času, ko za območje ne velja povečana nevarnost požarov v naravnem okolju.
- pri delih čiščenja koridorjev elektrovodov v gozdu in gozdnem prostoru se nikoli ne sme uporabljati arboricidov in herbicidov. Dovoljenje za izjemno uporabo kemičnih sredstev.
- pri vseh delih na trasah elektrovodov je potrebno ohranjati in zagotavljati prehodnost gozdnih prometnic in neoviran pretok vodotokov.
- v primeru, ko dela ne izvaja lastnik gozda, morajo dela zunaj obstoječega koridorja izvajati registrirani izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje za dela v gozdu, kot jih določa Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih.

Ocena površine čiščenja gozdnega roba se pridobi na osnovi meritev predvidene površine za posek gozdnega roba na način, da se upošteva zunanje meje še stoječih drevesnih krošenj in se meri v pravokotni obliki, kot je prikazano na sliki 1.

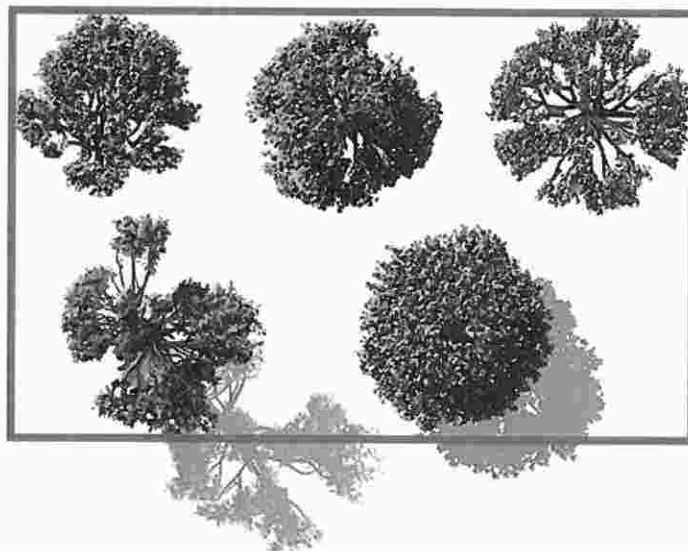

Slika 1: površina pravokotne oblike še stoječih drevesnih krošenj

Pri oceni oz. meritvah površine čiščenja gozdnega roba je treba upoštevati:

- meritev površine se uporablja pri strnjeni rasti, pri posameznih drevesih se upošteva ocenjena površina le tega.
- meritev površine se izvede na terenu pred posekom, s katero je seznanjen in se z njo strinja tudi sodno zaprisežen cenilec (optimalno je, da je cenilec navzoč pri meritvah, po potrebi tudi lastnik zaradi določitve parcelnih meja).

- rezultat meritev površine pred posekom je osnova za izdelavo cenilnega poročila in je zapisana v cenilnem poročilu.
- po opravljenih delih se za potrebe priprave prevzemnega zapisnika o realizaciji poseka in potrebnega podatka o realizirani površini poseka upošteva izmerjena neto površina pred posekom in se k tej vrednosti prišteje še 20 % izmerjene neto površine. Dodatek v višini 20 % se prišteje na podlagi izkušenj in izračunov narejenih simulacij zaradi povečanja območja ureditve sečišča. S tem je upoštevan povečan obseg del, ki jih mora izvajalec opraviti na površini, ki v izmerjeni neto površini ni zajet.

Področje za infrastrukturo prenosnega omrežja
direktor

mag. Marko Hrast



ELES, d.o.o.

Hajdrihova 2, Ljubljana 1001




Priloga 1:

Postopek poseka robnih in posameznih dreves na območju gozdnih zemljišč v trasi visokonapetostnih daljnovodov.

Priloga 2:

Postopek meritev površine čiščenja gozdnega roba

Prejemniki: mag. Hrast, mag. Ferlič, vodje CIPO

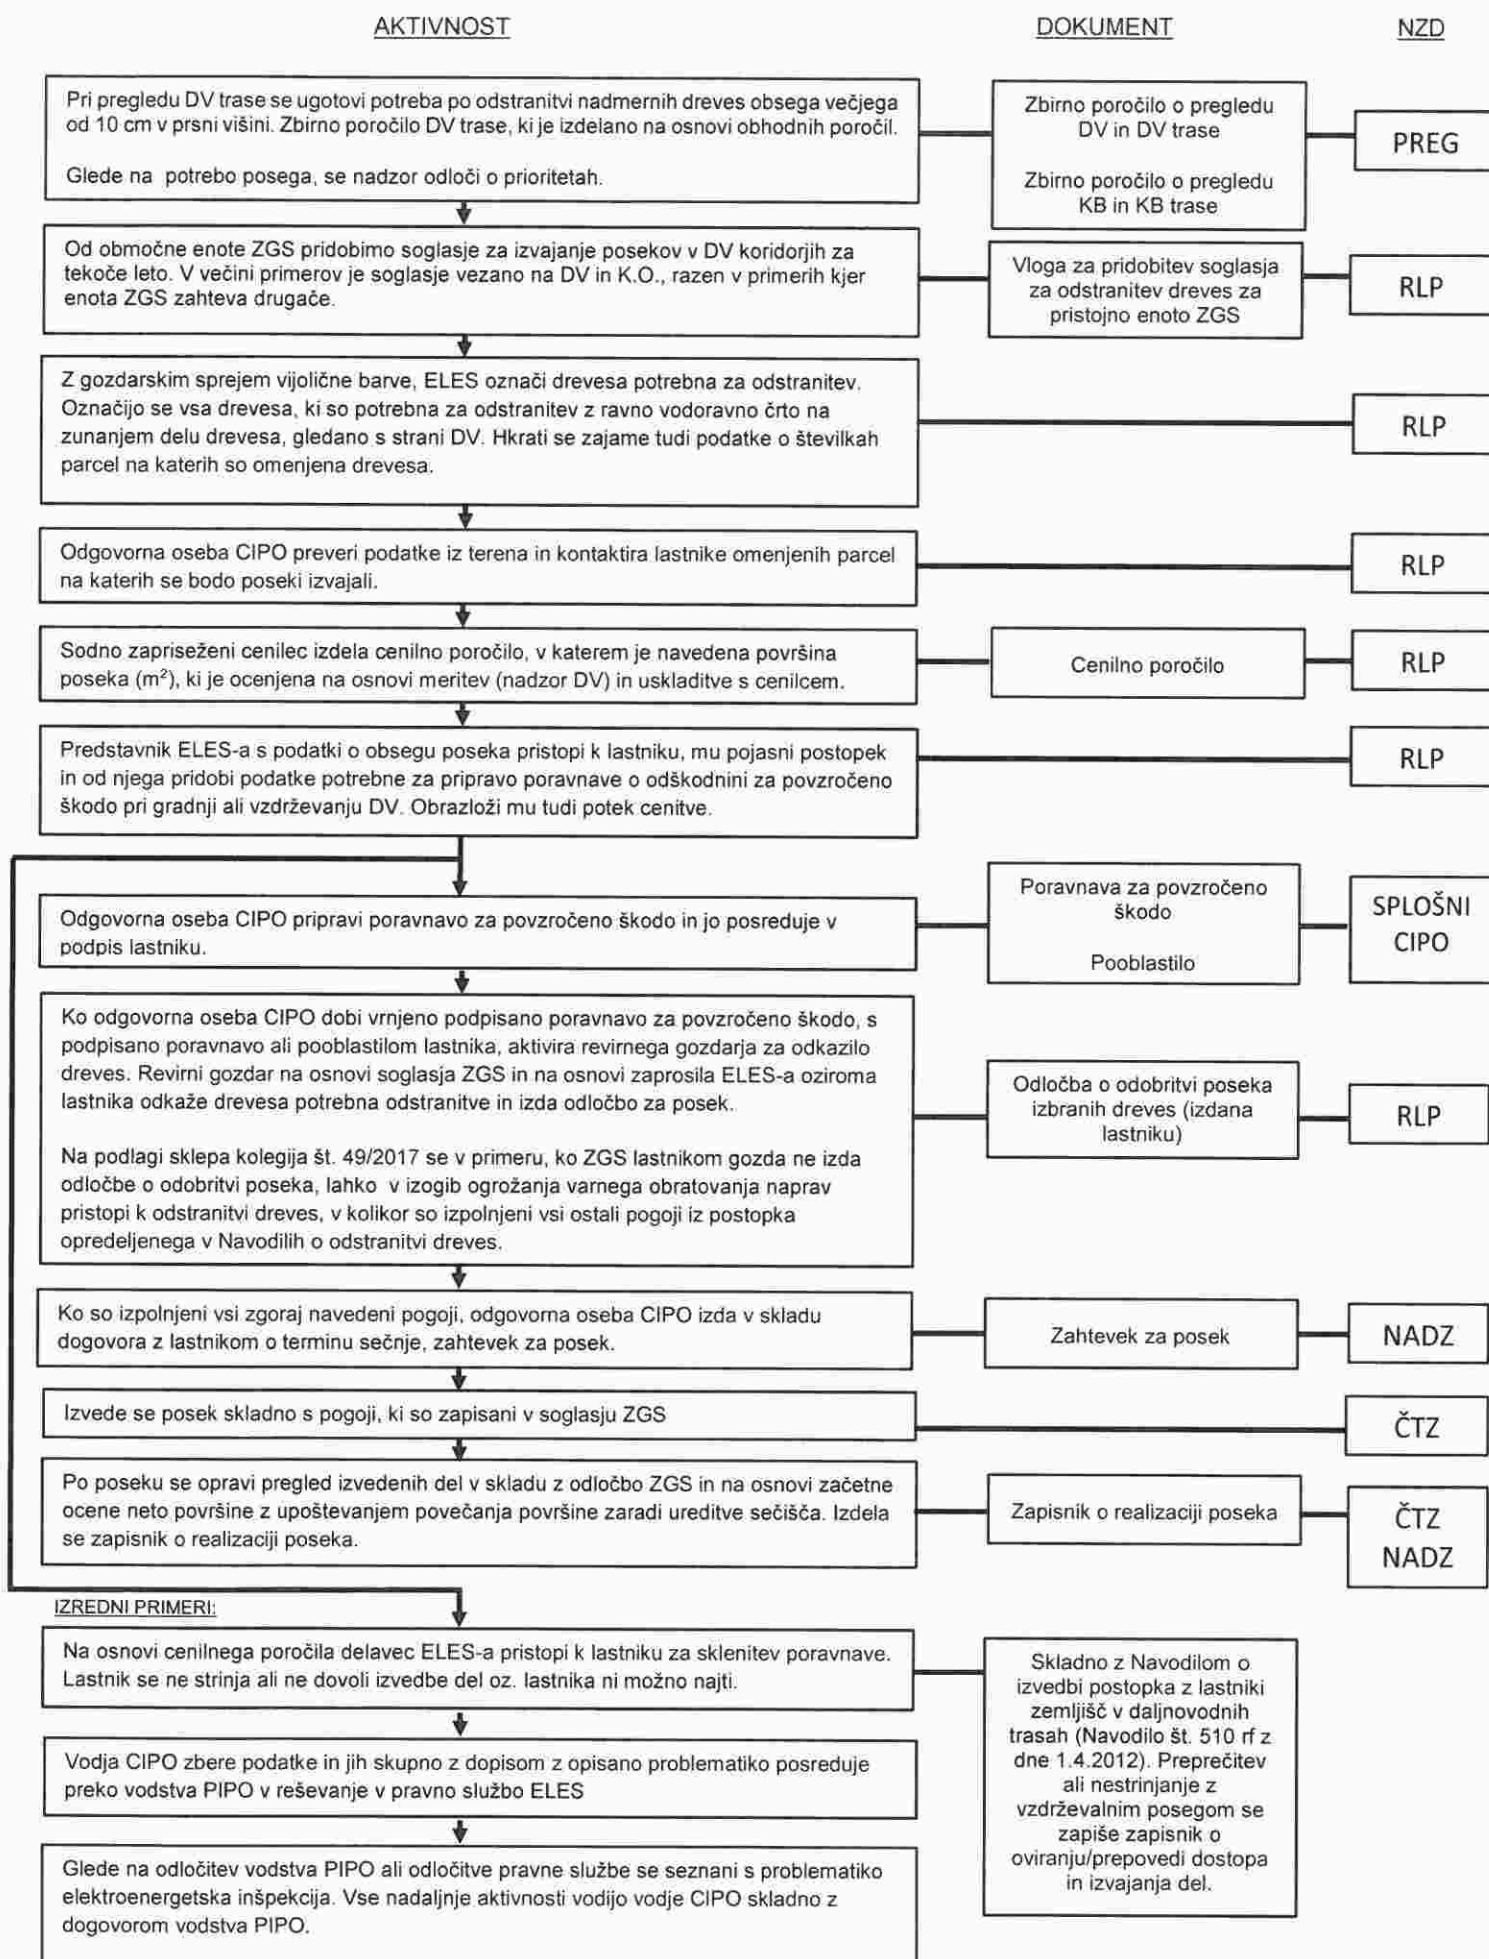Postopek poseka robnih in posameznih dreves na območju gozdnih zemljišč v trasi visokonapetostnih daljinovodov

Postopek meritev površine čiščenja gozdnega roba

