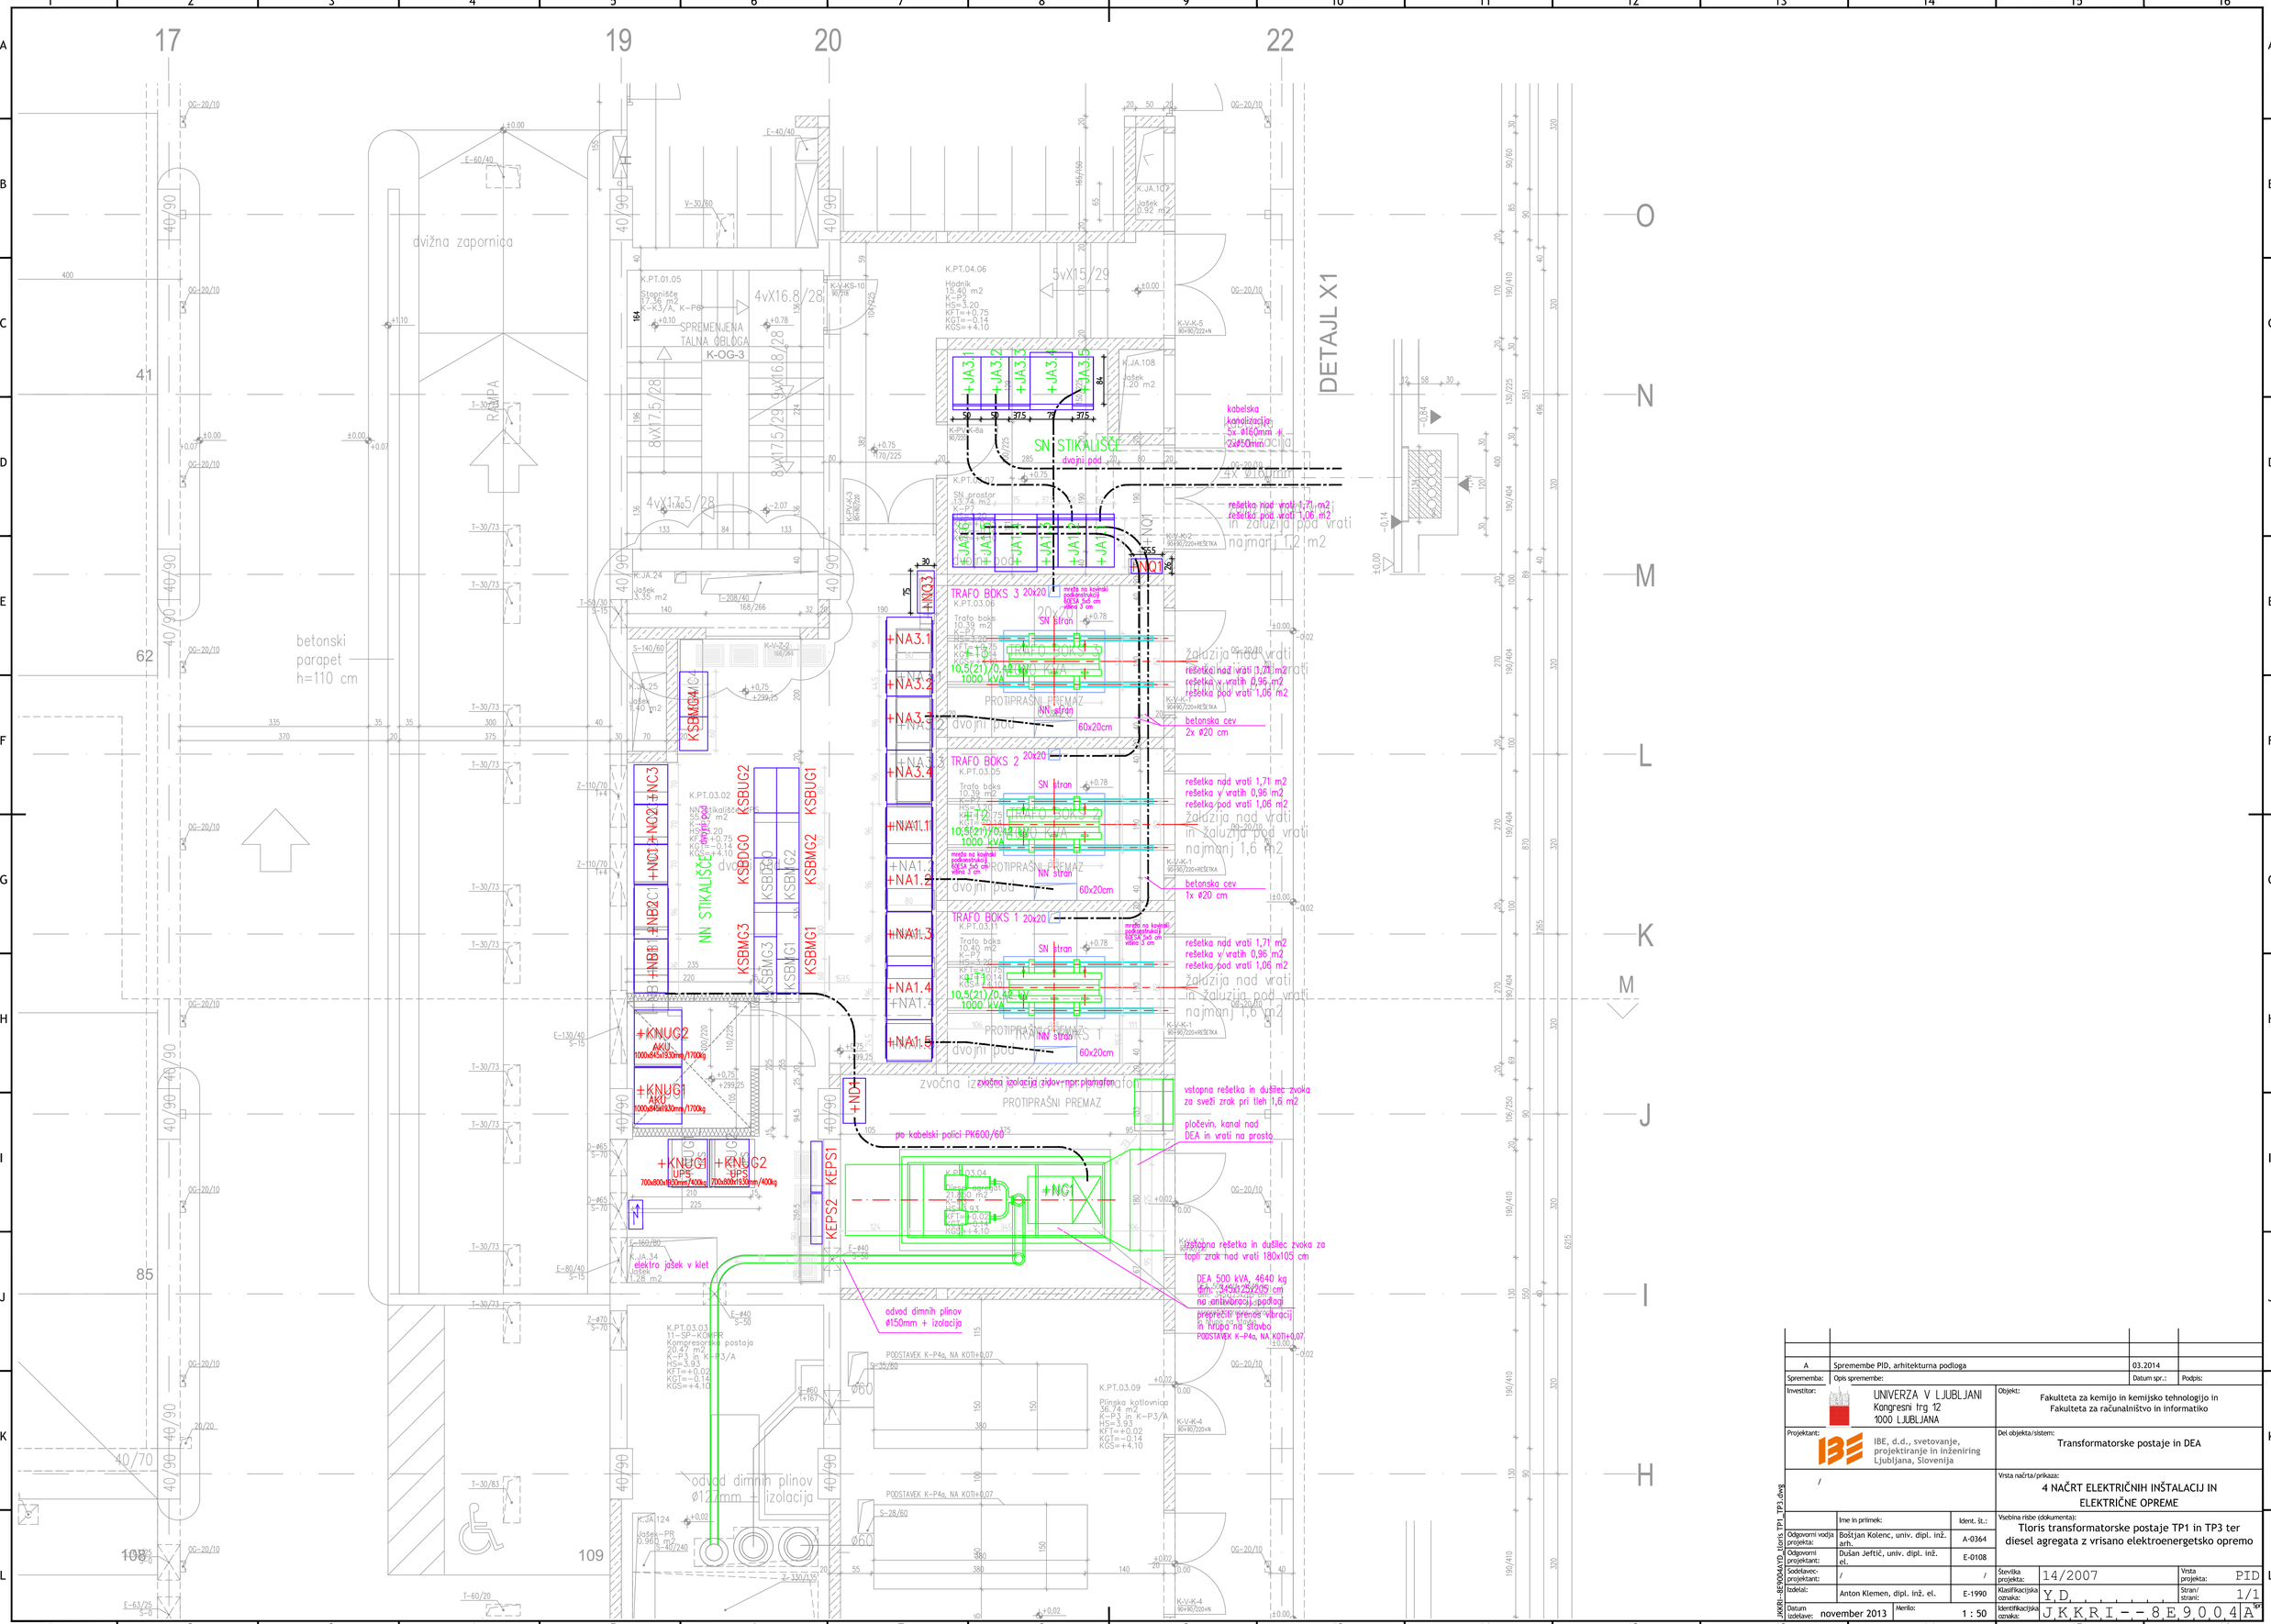
17
19
20
22
DETAJL X1
dvižna zapornica
RAMPA
betonski parapet h=110 cm
K.PT.01.05 Stopnišče 10,36 m2 K-K3/A, K-P6
SPREMENJENA TALNA OBLOGA K-OG-3
4vX16.8/28
8vX17.5/28
4vX17.5/28
K.PT.04.06 Hodnik 15,40 m2 K-P2 HS=3,20 KFT=+0,75 KGT=-0,14 KGS=+4,10
5vX15/29
K.JA.107 Jašek 0,32 m2
K.JA.108 Jašek 1,20 m2
+JA3.1
+JA3.2
+JA3.3
+JA3.4
+JA3.5
SN STIKALIŠČE dvojni pod
kabelska kanalizacija 5x ø160mm + 2x ø50mm
+JA1.6
+JA1.5
+JA1.4
+JA1.3
+JA1.2
+JA1.1
+NNO1
K.PT.04.07 SN prostor 13,74 m2 K-P2 HS=3,20 KFT=+0,75 KGT=-0,14 KGS=+4,10
4x ø160mm
rešetka nad vrati 1,71 m2
rešetka pod vrati 1,06 m2
in zaluzija pod vrati najmanj 1,2 m2
K.JA.24 Jašek 3,35 m2
+NNO3
TRAFO BDKS 3 20x20
K.PT.03.06 Trafo boks 10,39 m2 K-P2 HS=3,20 KFT=+0,75 KGT=-0,14 KGS=+4,10
SN stran
+T3 TRAFO BOKS 3 10,5(21)/0,42 kV 1000 kVA
PROTIPRAŠNI PREMAZ NN stran
+NA3.1
+NA3.2
+NA3.3
+NA3.4
+NA1.1
+NA1.2
+NA1.3
+NA1.4
+NA1.5
dvojni pod
60x20cm
TRAFO BDKS 2 20x20
K.PT.03.05 Trafo boks 10,39 m2 K-P2 HS=3,20 KFT=+0,75 KGT=-0,14 KGS=+4,10
+T2 TRAFO BOKS 2 10,5(21)/0,42 kV 1000 kVA
TRAFO BDKS 1 20x20
K.PT.03.11 Trafo boks 10,40 m2 K-P2 HS=3,20 KFT=+0,75 KGT=-0,14 KGS=+4,10
+T1 TRAFO BOKS 1 10,5(21)/0,42 kV 1000 kVA
mreža na kovinski podkonstrukciji 60/34,5x5 cm višina 3 cm
betonska cev 2x ø20 cm
betonska cev 1x ø20 cm
rešetka nad vrati 1,71 m2
rešetka v vratih 0,96 m2
rešetka pod vrati 1,06 m2
zaluzija nad vrati in zaluzija pod vrati najmanj 1,6 m2
+NC3
+NO2
+NC2
+NO1
+NC1
+NB1
+NB2
KSBMG1
KSBMG2
KSBMG3
KSBDG0
KSBUG1
KSBUG2
KSBMG4
KSBMG5
KSBMG6
KSBMG7
KSBMG8
KSBMG9
KSBMG10
KSBMG11
KSBMG12
KSBMG13
KSBMG14
KSBMG15
KSBMG16
KSBMG17
KSBMG18
KSBMG19
KSBMG20
KSBMG21
KSBMG22
KSBMG23
KSBMG24
KSBMG25
KSBMG26
KSBMG27
KSBMG28
KSBMG29
KSBMG30
KSBMG31
KSBMG32
KSBMG33
KSBMG34
KSBMG35
KSBMG36
KSBMG37
KSBMG38
KSBMG39
KSBMG40
KSBMG41
KSBMG42
KSBMG43