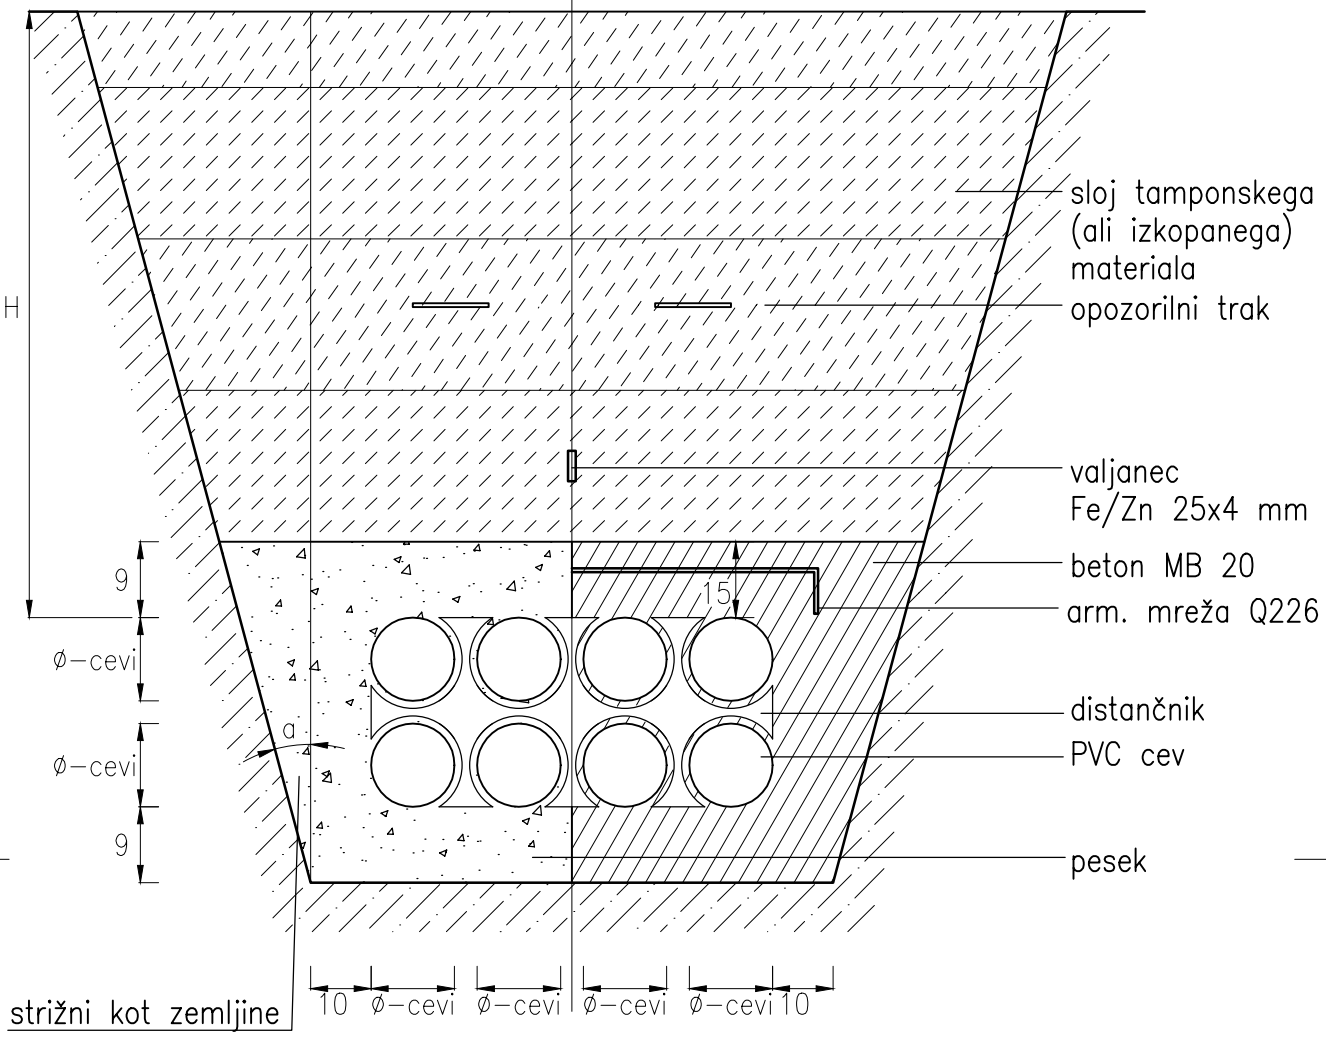


Za globine (zgornja kota cevi) <55cm (oziroma debeline tampona <30cm) se zgornje obbetoniranje izvede do spodnje kote asfalta.

	V ZELENICI	V PLOČNIKU	V CESTIŠČU
H (brez zaščite)	> 80 (100 za VN)	> 80	> 100
H (z obbetoniranjem)	50 – 80 *	40 – 80	50 – 100

* – samo v posebnih primerih

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Fraport Slovenija, upravljanje letališč d.o.o.	naziv gradnje:	Transformatorska postaja TP4 in SN kablovod	vrsta prikaza:	DETAJL KABELSKE KANALIZACIJE NN
projektant:	sevaprojekt krško	VN:	D. Mežič, m.i.e.	IZS E-1927	
		SP:	M. Vodopivec, u.d.i.e.		

s.p. načrta:	datum:	merilo:	št. načrta:	št. projekta:	vrsta proj.:	s.p. načrta:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
3 - NAČRT ELEKTROTEHNIKE	jan. 2024	/	SPK-3/1	23213-00	PZI	3/1	208	01	0

A4