

OBLOGA DRSNIH VRAT_FOTO



OPOMBE:


Vse mere kontrolirati na licu mesta in jih prilagoditi dejanskemu stanju. Vsa odstopanja uskladiti z arhitektom.
Pred izvedbo mora izvajalec obvezno izdelati delavniške načrte za vse elemente in jih predložiti v potrditev arhitektu.
Obvezna izdelava vzorčnega kosa za posamezni tip, ki ga potrdi arhitekt.
Izvajalec je dolžan pri izvedbi, dobavi in vgradnji upoštevati vse veljavne predpise in standarde v RS.
Obvezna uskalditev s študijo požarne varnosti, elaboratom akustike in posameznimi načrti instalacij.


void arhitektura projektiranje d.o.o. | gregorčičeva ulica 23 | SI-1000 ljubljana | +386 64 264 000 | info@vo-id.si | www.vo-id.si

objekt:	POKOPALIŠČE ANKARAN				risba:	prilagoditev obloge drsnih vrat	
številka projekta:	14_2020	datum:	JUNIJ 2024	merilo:	številka lista:	0.0.2	

© copyright void arhitektura d.o.o.

OBLOGA PRED VD1 - POPRAVEK 17.6.2024

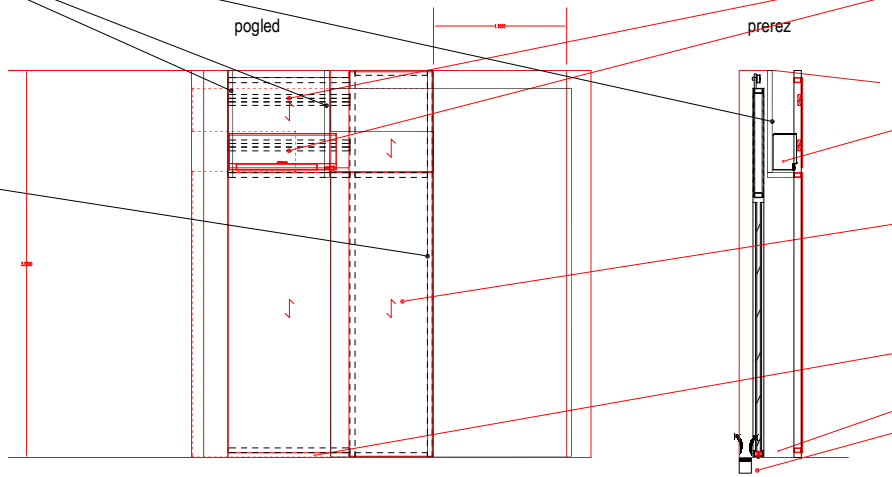

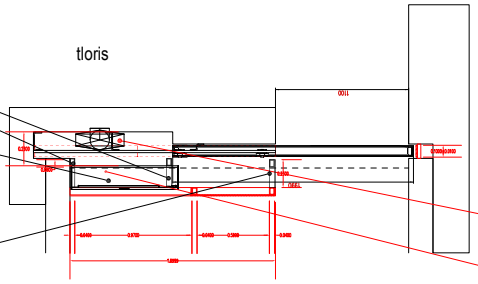

PODKONSTRUKCIJA KLIME: 2X L KONZOLA 24 X 88 CM, PRITRJENA V STROP IN NA PODKONSTRUKCIJO STENSKE OBLOGE

PODALJŠANJE ŠPALETE STENSKE OBLOGE ZA 23 CM

PODKONSTRUKCIJA KLIME: 2X L KONZOLA 24 X 88 CM, PRITRJENA V STROP IN NA PODKONSTRUKCIJO STENSKE OBLOGE

PREMAKNITI KLIMO IN STENSKO OBLOGO ZA 28 CM OD STENE

PODALJŠANJE ŠPALETE STENSKE OBLOGE ZA 23 CM

lesene prečke za demontažo obloge

Notranja enota split sistema
Qh=3.5kW; Qg=4.0kW
Dimenzije (VxŠxG): 299x885x195mm
Masa: 11,5kg
Električni priklop: 230V/1F/50Hz/iz zunanje enote

smer furnirja – hrast črta

odprtina v oblogi pri tleh–predmet ARH
Aef=min. 0.040m²

talna rešetka 400x100

talna rešetka 400x100

odprtina v oblogi pod stropom in na vpihu–predmet ARH
uskladiti s tehničnimi specifikacijami izbrane hladilne naprave
zagotovljen ustrezen revizijski dostop v oblogi za potrebe vzdrževanja

The drawing is the property of MSI PROJEKTI d.o.o. and should not be copied, sold to any third party or used for any other purpose than agreed.

Risbo in last MSI PROJEKTI d.o.o.
Razmerskerje, prosija veljemu
za celotno risbo, razen če niso
dopolnjeni z dovoljmi

Splošne mere brez posebne navedbe / Unspecified dimensions
ISO 2768-2 - medium tolerance class

Mere / dimension	0,5	3	6	30	120	400	1000	2000	4000	8000	12000	16000	20000
odstopek / tolerance	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±6	±8	±10
ISO 2768-2													

Splošne mere brez posebne navedbe / Unspecified dimensions
ISO 2768-1

Mere / dimension	0,5	3	6	30	120	400	1000	2000	4000	8000	12000	16000	20000
odstopek / tolerance	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±6	±8	±10
ISO 2768-1													

Splošne mere brez posebne navedbe / Unspecified dimensions
ISO 2768-2

Mere / dimension	0,5	3	6	30	120	400	1000	3000
odstopek / tolerance	±0,1	±0,2	±0,5	±1	±1,5	±2,5	±4	±6
ISO 2768-2								

Splošne mere brez posebne navedbe / Unspecified dimensions
ISO 2768-1

Mere / dimension	0,5	3	6	30	120	400	1000	3000
odstopek / tolerance	±0,05	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2
ISO 2768-1								

Splošne mere brez posebne navedbe / Unspecified dimensions
ISO 2768-2

Mere / dimension	0,5	3	6	30	120	400	1000	3000
odstopek / tolerance	±0,1	±0,2	±0,5	±1	±1,5	±2,5	±4	±6
ISO 2768-2								

Splošne mere brez posebne navedbe / Unspecified dimensions
ISO 2768-1

Mere / dimension	0,5	3	6	30	120	400	1000	2000	4000	8000	12000	16000	20000
odstopek / tolerance	±0,05	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±6	±8
ISO 2768-1													

Splošne mere brez posebne navedbe / Unspecified dimensions
ISO 2768-2

Mere / dimension	0,5	3	6	30	120	400	1000	2000	4000	8000	12000	16000	20000
odstopek / tolerance	±0,1	±0,2	±0,5	±1	±1,5	±2,5	±4	±6	±8	±11	±16	±22	±30
ISO 2768-2													

Splošne mere brez posebne navedbe / Unspecified dimensions
ISO 2768-1

Mere / dimension	0,5	3	6	30	120	400	1000	2000	4000	8000	12000	16000	20000
odstopek / tolerance	±0,05	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±6	±8
ISO 2768-1													

Splošne mere brez posebne navedbe / Unspecified dimensions
ISO 2768-2

Mere / dimension	0,5	3	6	30	120	400	1000	2000	4000	8000	12000	16000	20000
odstopek / tolerance	±0,1	±0,2	±0,5	±1	±1,5	±2,5	±4	±6	±8	±11	±16	±22	±30
ISO 2768-2													

Splošne mere brez posebne navedbe / Unspecified dimensions
ISO 2768-1

Mere / dimension	0,5	3	6	30	120	400	1000	2000	4000	8000	12000	16000	20000
odstopek / tolerance	±0,05	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±6	±8
ISO 2768-1													

Splošne mere brez posebne navedbe / Unspecified dimensions
ISO 2768-2

Mere / dimension	0,5	3	6	30	120	400	1000	2000	4000	8000	12000	16000	20000
odstopek / tolerance	±0,1	±0,2	±0,5	±1	±1,5	±2,5	±4	±6	±8	±11	±16	±22	±30
ISO 2768-2													

Splošne mere brez posebne navedbe / Unspecified dimensions
ISO 2768-1

Mere / dimension	0,5	3	6	30	120	400	1000	2000	4000	8000	12000	16000	20000
odstopek / tolerance	±0,05	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±6	±8
ISO 2768-1													

Splošne mere brez posebne navedbe / Unspecified dimensions
ISO 2768-2

Mere / dimension	0,5	3	6	30	120	400	1000	2000	4000	8000	12000	16000	20000
odstopek / tolerance	±0,1	±0,2	±0,5	±1	±1,5	±2,5	±4	±6	±8	±11	±16	±22	±30
ISO 2768-2													

Splošne mere brez posebne navedbe / Unspecified dimensions
ISO 2768-1

Mere / dimension	0,5	3	6	30	120	400	1000	2000	4000	8000	12000	16000	20000
odstopek / tolerance	±0,05	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±6	±8
ISO 2768-1													

Splošne mere brez posebne navedbe / Unspecified dimensions
ISO 2768-2

Mere / dimension	0,5	3	6	30	120	400	1000	2000	4000	8000	12000	16000	20000
odstopek / tolerance	±0,1	±0,2	±0,5	±1	±1,5	±2,5	±4	±6	±8	±11	±16	±22	±30
ISO 2768-2													

Splošne mere brez posebne navedbe / Unspecified dimensions
ISO 2768-1


Mere / dimension	0,5	3	6	30	120	400	1000	2000	4000	8000	12000	16000	20000
odstopek / tolerance	±0,05	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±6	±8
ISO 2768-1													


Splošne mere brez posebne navedbe / Unspecified dimensions
ISO 2768-2


Mere / dimension	0,5	3	6	30	120	400	1000	2000	4000	8000	12000	16000	20000
odstopek / tolerance	±0,1	±0,2	±0,5	±1	±1,5	±2,5	±4	±6	±8	±11	±16	±22	±30
ISO 2768-2													


Splošne mere brez posebne navedbe / Unspecified dimensions
ISO 2768-1

Mere / dimension	0,5	3	6	30	120	400	1000	2000	4000	8000	12000	16000	20000
odstopek / tolerance	±0,05	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±6	±8
ISO 2768-1													

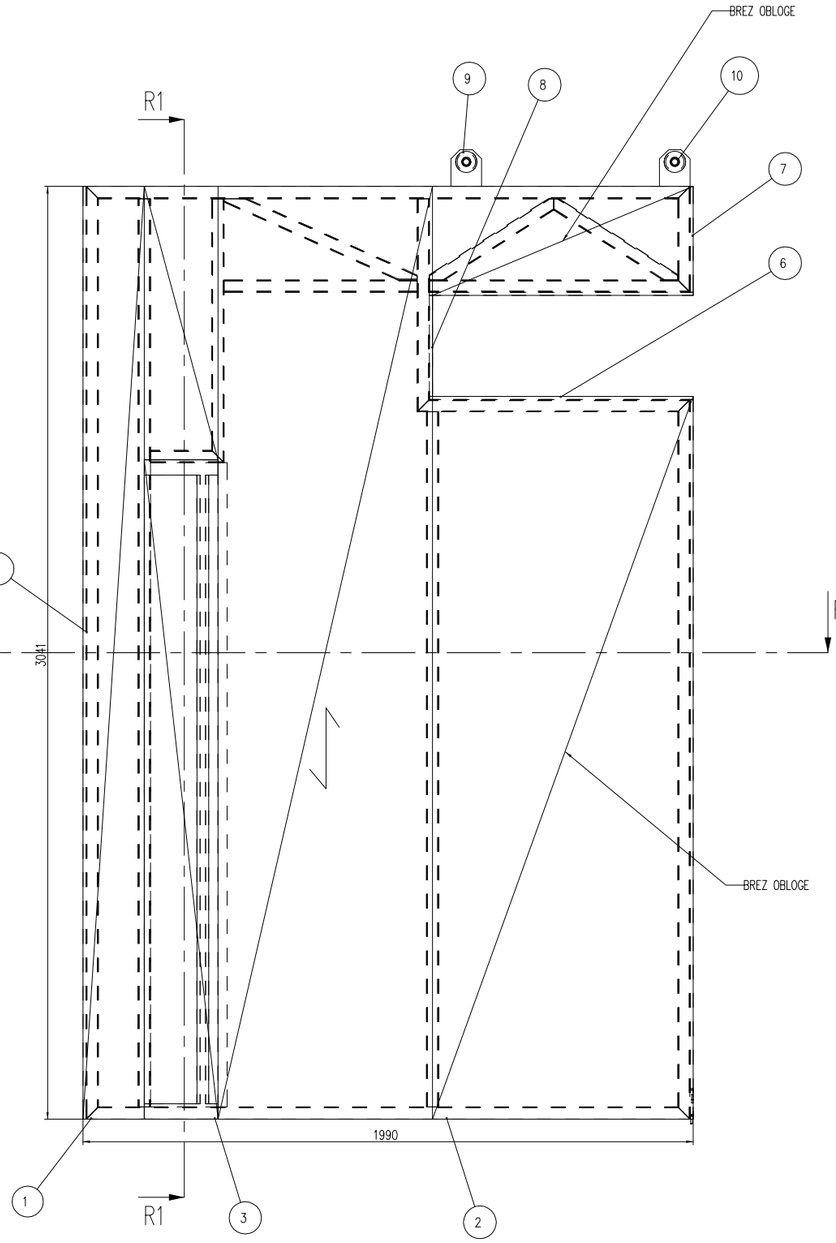



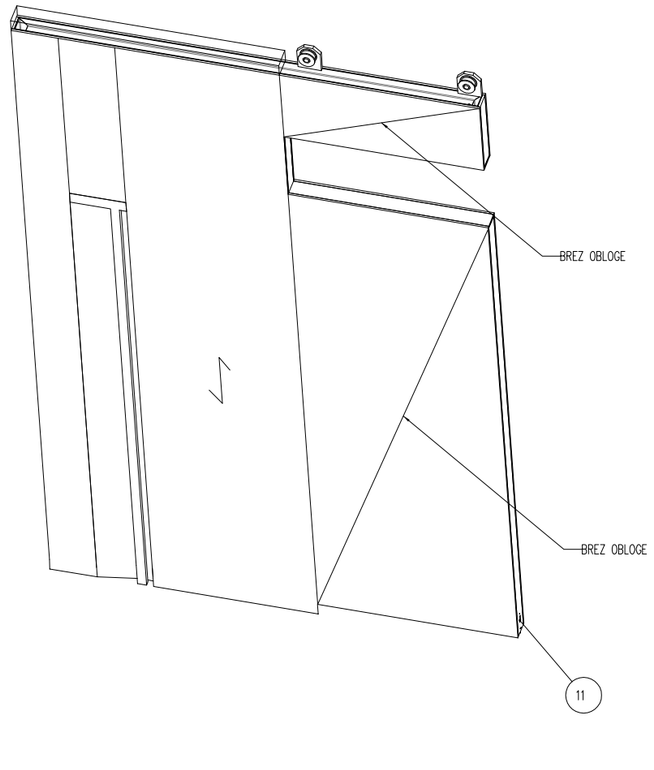

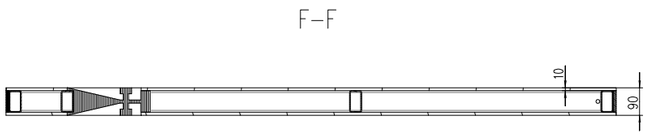

235kg

Poz. Item	Kosov Pieces	Ime in opis / Name and description	Pom. ime	Mere / Dimensions	Oznaka / Mark	Material / Material	m/Kos / m/Piece	Σ Masa / Σ Mass
11	1	Zapah 14x11	11	L=100		S235JR	0,1	0,1
10	2	ALU	11	L=65		S235JR	0,2	0,4
9	2	Prirobnica	1	ø70/ø30x4	0123	S235JR	0,6	1,1
8	1	Vezana plosca 10	1	330x70		les	0,5	0,5
7			1					
6			1					
			1					
4	1	Vezana plosca 10	1	3041x70		les	4,3	4,3
3	1	Rocaj	1	38x10		les	23,8	23,8
2	2	Vezana plosca 10	1	3041x1990		les	47,3	94,6
1	1	Okvir	0	ø 00	200-02	Zvarjenec	103,9	103,9

Index	Datum/Date	Opis/Description	Podpis/Sign.

MSI PROJEKTI

Material: / Materiál: Sestava

Masa: / Mass: 223 kg


Izdelal: / Designed:	09.01. 24	A. Vidmar	
Pregledal: / Checked:			
Odobril: / Approved:			
Oddelek: / Group:	Datum: / Date:	Ime: / Name:	Podpis: / Signature:

Ime: / Name: Vrata leseno z oblogo


R	Merilo: / Scale: 1:10	St. naročila: / Order No.: P110	Format: / Drawing format: A1	Indeks: / Index: 200–01	Stran: / Page: 1 / Strani: / Pages: 1

OBLOGA DRSNIH VRAT


frontalni pogled

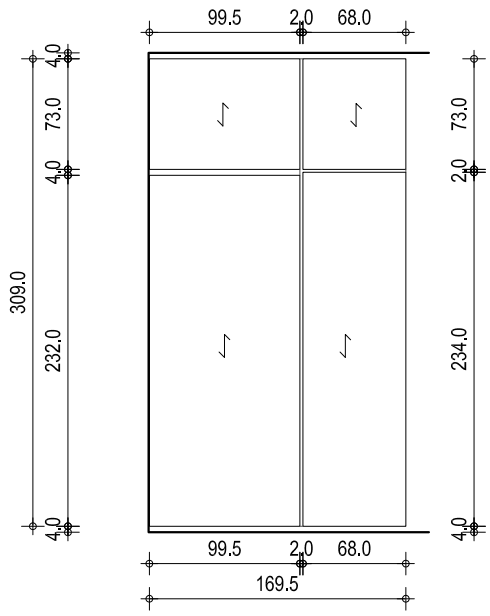


stranski pogled

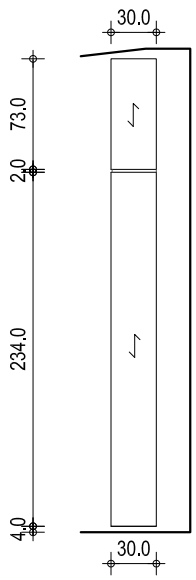


aksonometrija

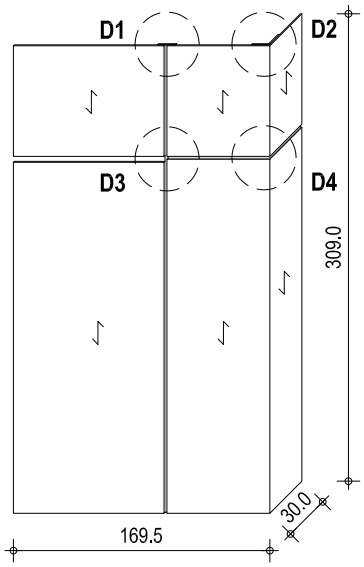


D1

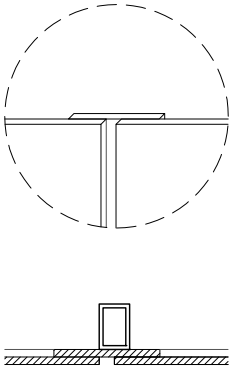


D2

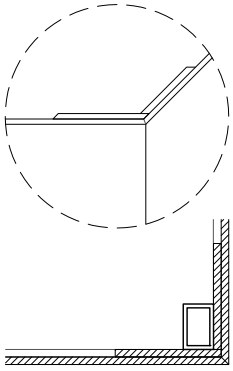

D3

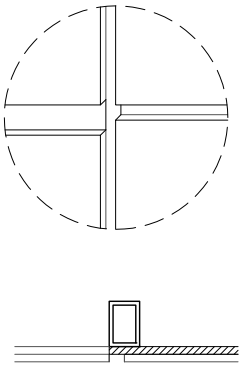

D4

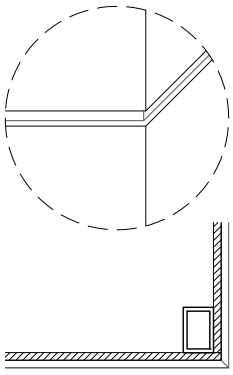

OPOMBE:

Vse mere kontrolirati na licu mesta in jih prilagoditi dejanskemu stanju. Vsa odstopanja uskladiti z arhitektom.
Pred izvedbo mora izvajalec obvezno izdelati delavniške načrte za vse elemente in jih predložiti v potrditev arhitektu.
Obvezna izdelava vzorčnega kosa za posamezni tip, ki ga potrdi arhitekt.
Izvajalec je dolžan pri izvedbi, dobavi in vgradnji upoštevati vse veljavne predpise in standarde v RS.
Obvezna uskalditev s študijo požarne varnosti, elaboratom akustike in posameznimi načrti instalacij.

void arhitektura projektiranje d.o.o. | gregorčičeva ulica 23 | SI-1000 ljubljana | +386 64 264 000 | info@vo-id.si | www.vo-id.si

objekt:	POKOPALIŠČE ANKARAN					risba:	prilagoditev obloge drsnih vrat
številka projekta:	14_2020	datum:	JUNIJ 2024	merilo:	1:50	številka lista:	0.0.1

© copyright void arhitektura d.o.o.

PLOČEVINA V REGAH ZA VPIH IN ZAJEM ZRAKA V LESENI OBLOGI
vse barvano v ral1019


RAZVITA PLOČEVINA ZGORAJ




RAZVITA PLOČEVINA REŽA ZA VPIH

RAZVITA PLOČEVINA SPODAJ

RAZVITA PLOČEVINA ZGORAJ

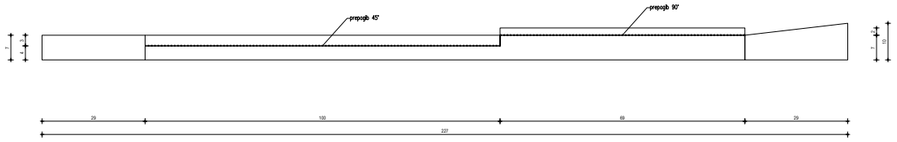

RAZVITA PLOČEVINA REŽA ZA VPIH



RAZVITA PLOČEVINA SPODAJ

