

TLORIS PRITLIČJA:

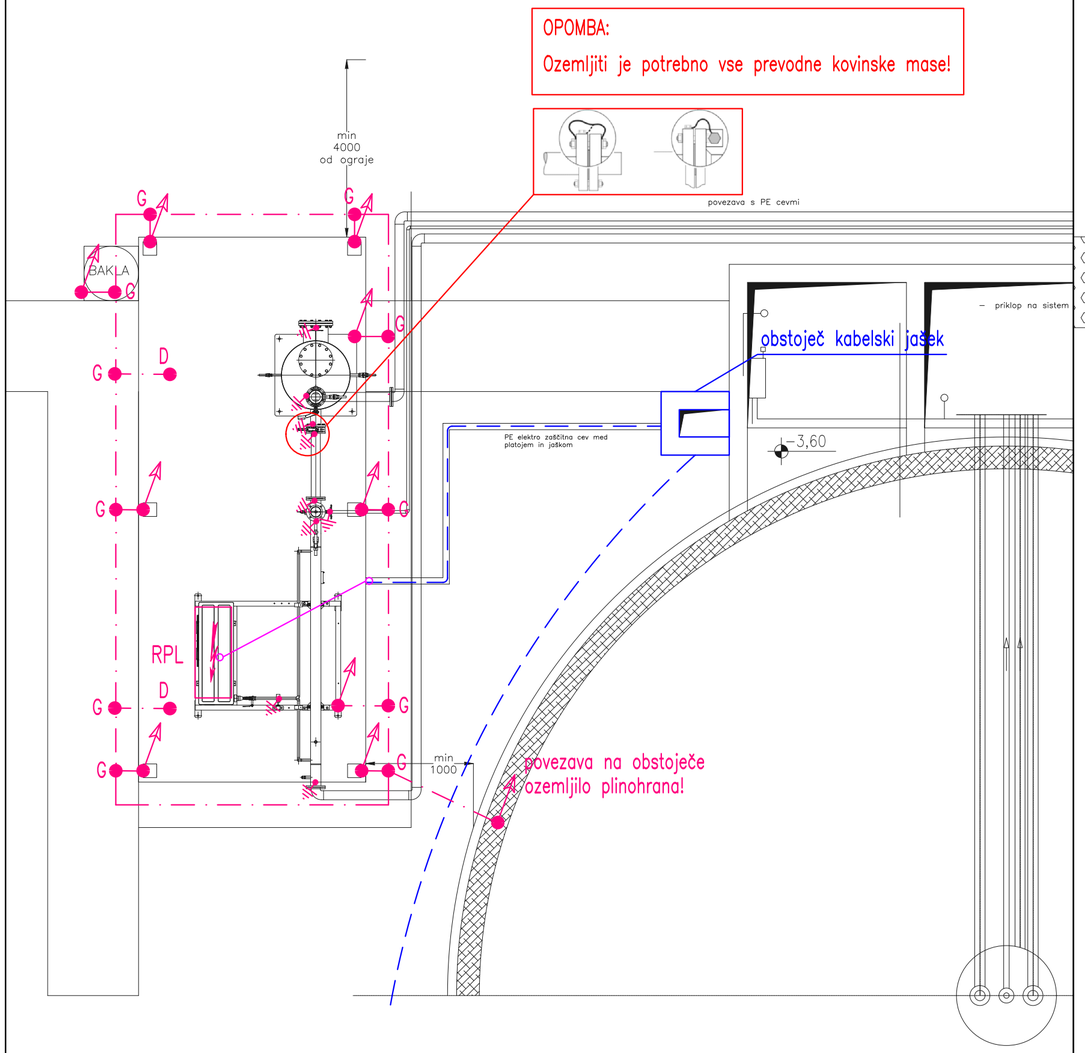

TLORIS STREHE:

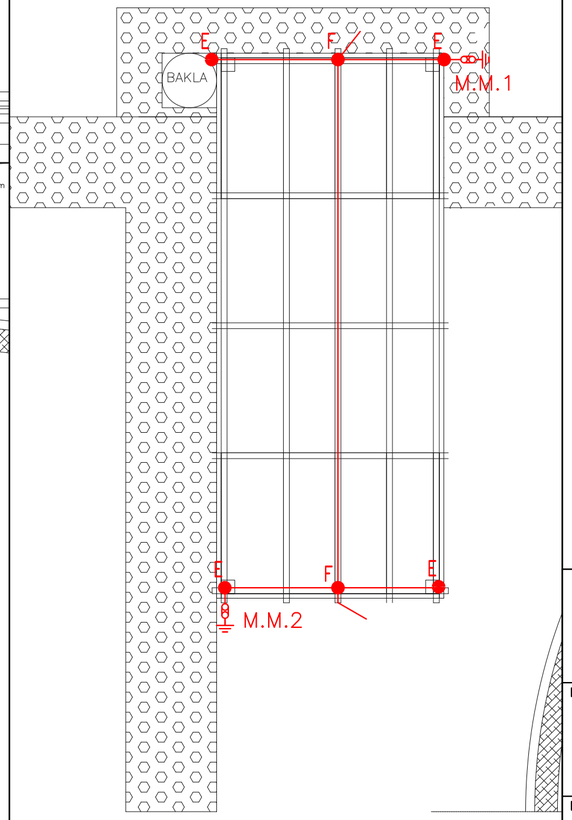

LEGENDA:

— — — — trasa NN dovoda (iz RP01_19CDA) do nove plinske linije, po obstoječi cevni kanalizaciji (cevi):
1x NYY-J 3x2,5mm2 (-1W5)
2x NYY-J 5x4mm2 (-1W3;-1W4)

trasa NN dovoda do nove plinske linije, po novi cevi npr. stigmaflex ø75:
1x NYY-J 3x2,5mm2 (-1W5)
2x NYY-J 5x4mm2 (-1W3;-1W4)

RPL — razdelilnik plinske linije

spojni element za ozemljitve kovinskih mas

G — križna sponka (spojitev valjanca), iz nerjavečega materiala (npr. KON01 Rf-V, Hermi)

D — križna sponka (spojitev valjanca z armaturo), iz nerjavečega materiala (npr. KON09 Fe, Hermi)

E — sponka za povezavo strelovodnega vodnika na kovinske dele (npr. Hermi KON05), izveden kot merilni spoj

F — sponka za povezavo strelovodnega vodnika na kovinske dele (npr. Hermi KON07)

spoj ozemljilnega traku na kovinsko konstrukcijo izveden s sponko KON01 ter vrtanjem/rezanjem navojev ali s svorniki

— · — · — valjanec RH3 rf 30x3,5 položen v zemlji kot obročasto ozemljilo

ENERGO KONZALTING projektiranje in inženiring d.o.o.
Partizanska 3-5, 2000 Maribor
tel.: (02) 2522-332, fax: (02) 3327-016
e-mail: enerko@siol.net
Ident. številka: IZS-0058

INVESTITOR: OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka	VRSTA PROJEKTA: PZI	ŠT. PROJEKTA: 01/22-4
	VRSTA NAČRTA: 3-NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	ŠT. NAČRTA: 01/22-4/E
NAZIV OBJEKTA: ČISTILNA NAPRAVA ŠKOFJA LOKA	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: B. KRAMAR, univ. dipl. inž. st., S-1690	
	ODGOVORNI PROJEKTANT NAČRTA: Z. BRAJOVIČ, univ. dipl. inž. el., E-0102	
VSEBINA RISBE: TLORIS NOVE PLINSKE LINIJE	PROJEKTANT NAČRTA: D. ŠTUKLEK	
	DATUM: februar 2022 / MERILO: 1:50	ŠT. RISBE: 2
SPREMEMBE:		