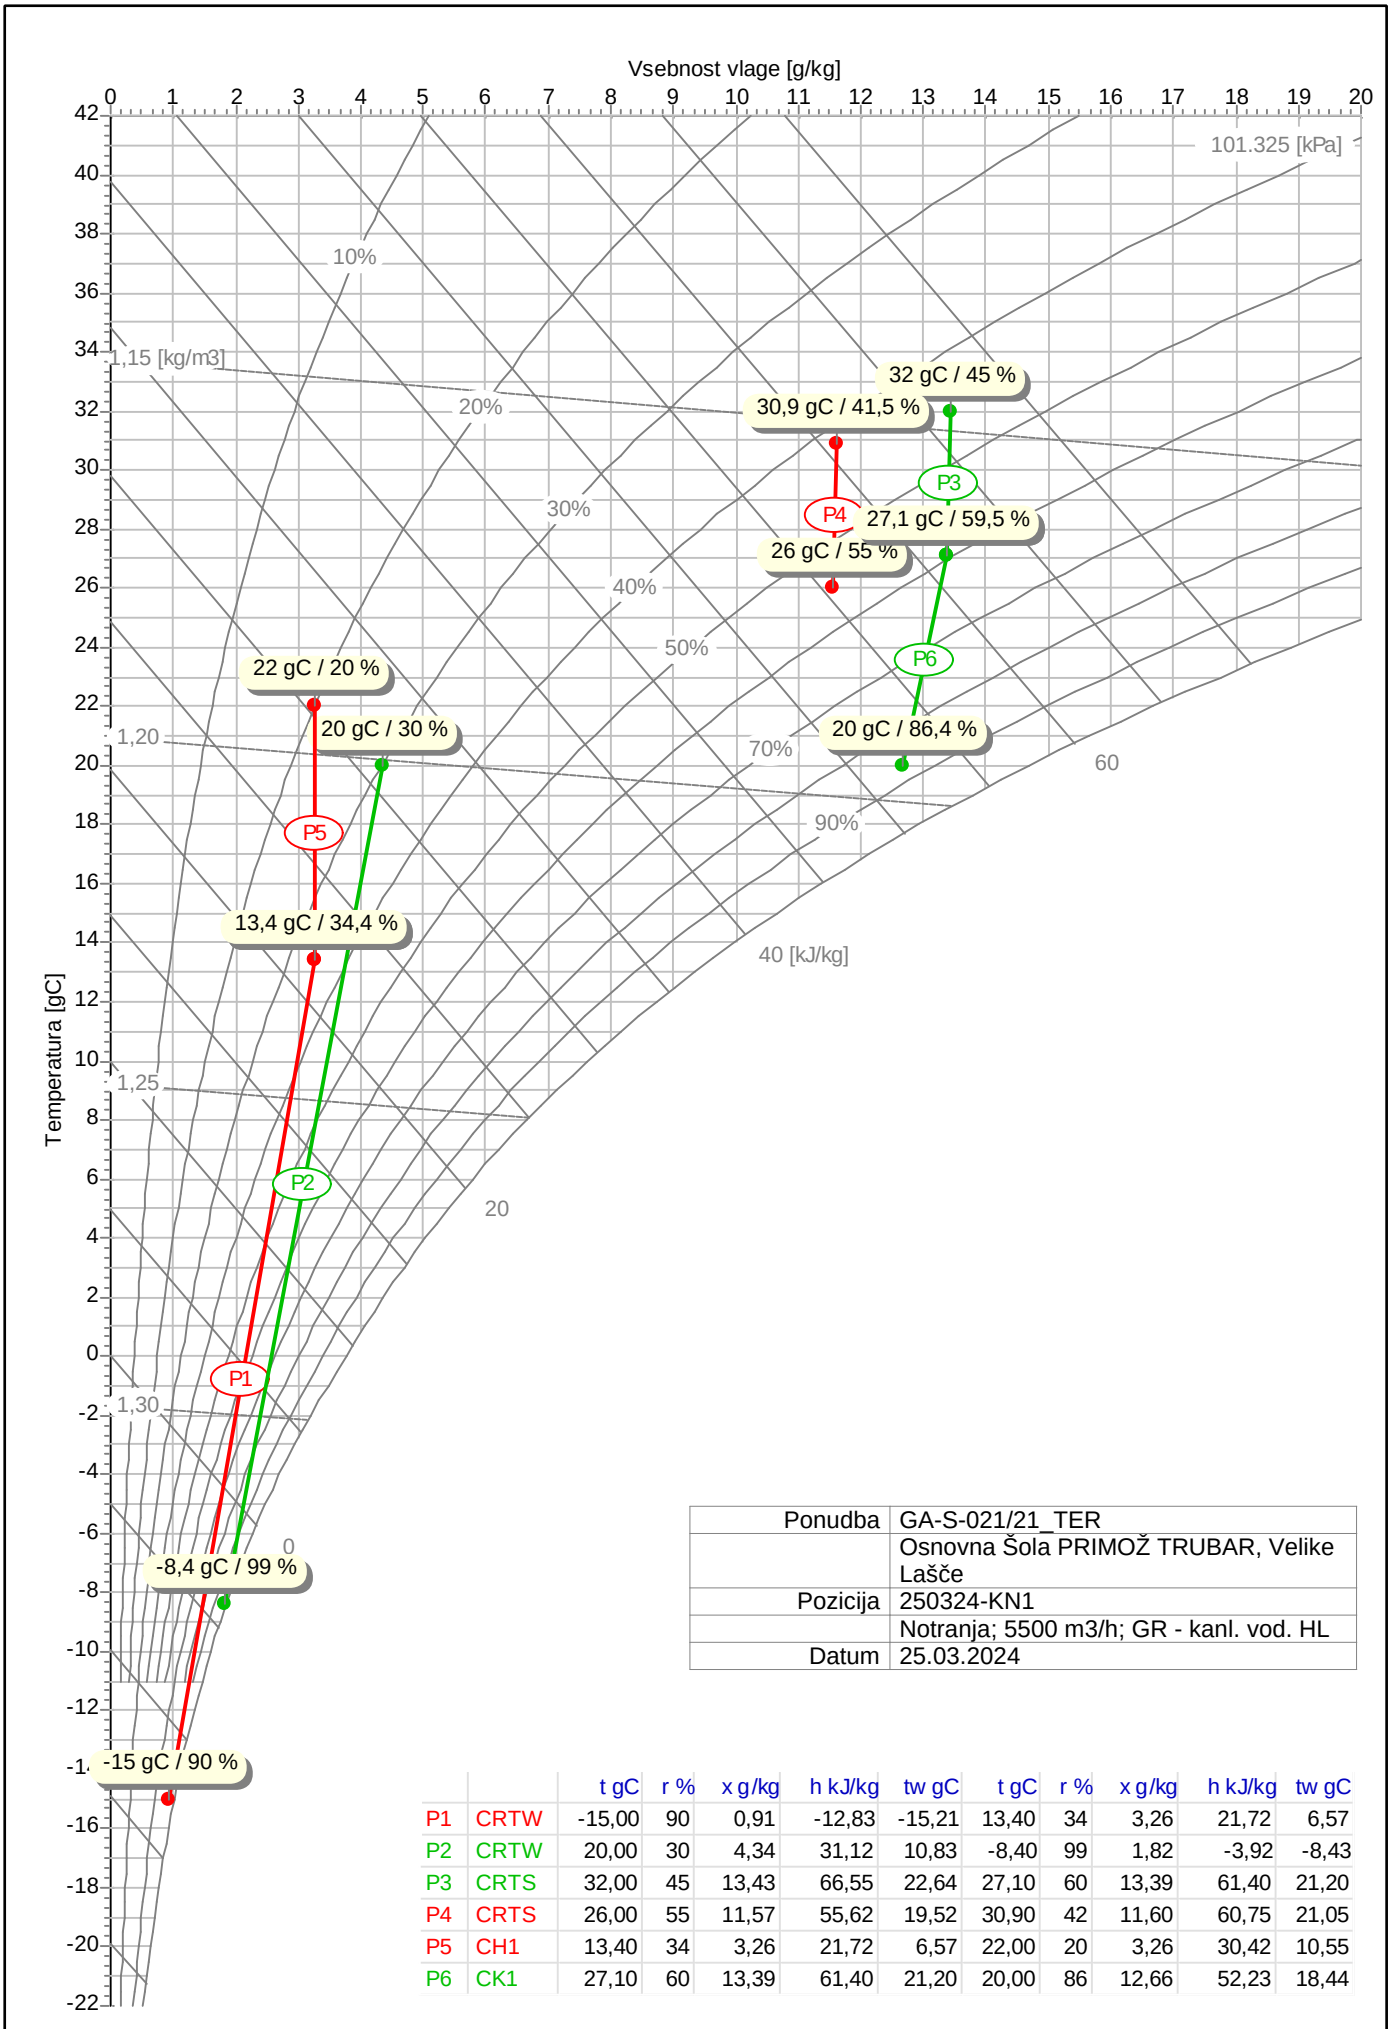


Ponudba	GA-S-021/21_TER
	Osnovna Šola PRIMOŽ TRUBAR, Velike Lašče
Pozicija	250324-KN1
	Notranja; 5500 m3/h; GR - kanl. vod. HL
Datum	25.03.2024

		t gC	r %	x g/kg	h kJ/kg	tw gC	t gC	r %	x g/kg	h kJ/kg	tw gC
P1	CRTW	-15,00	90	0,91	-12,83	-15,21	13,40	34	3,26	21,72	6,57
P2	CRTW	20,00	30	4,34	31,12	10,83	-8,40	99	1,82	-3,92	-8,43
P3	CRTS	32,00	45	13,43	66,55	22,64	27,10	60	13,39	61,40	21,20
P4	CRTS	26,00	55	11,57	55,62	19,52	30,90	42	11,60	60,75	21,05
P5	CH1	13,40	34	3,26	21,72	6,57	22,00	20	3,26	30,42	10,55
P6	CK1	27,10	60	13,39	61,40	21,20	20,00	86	12,66	52,23	18,44