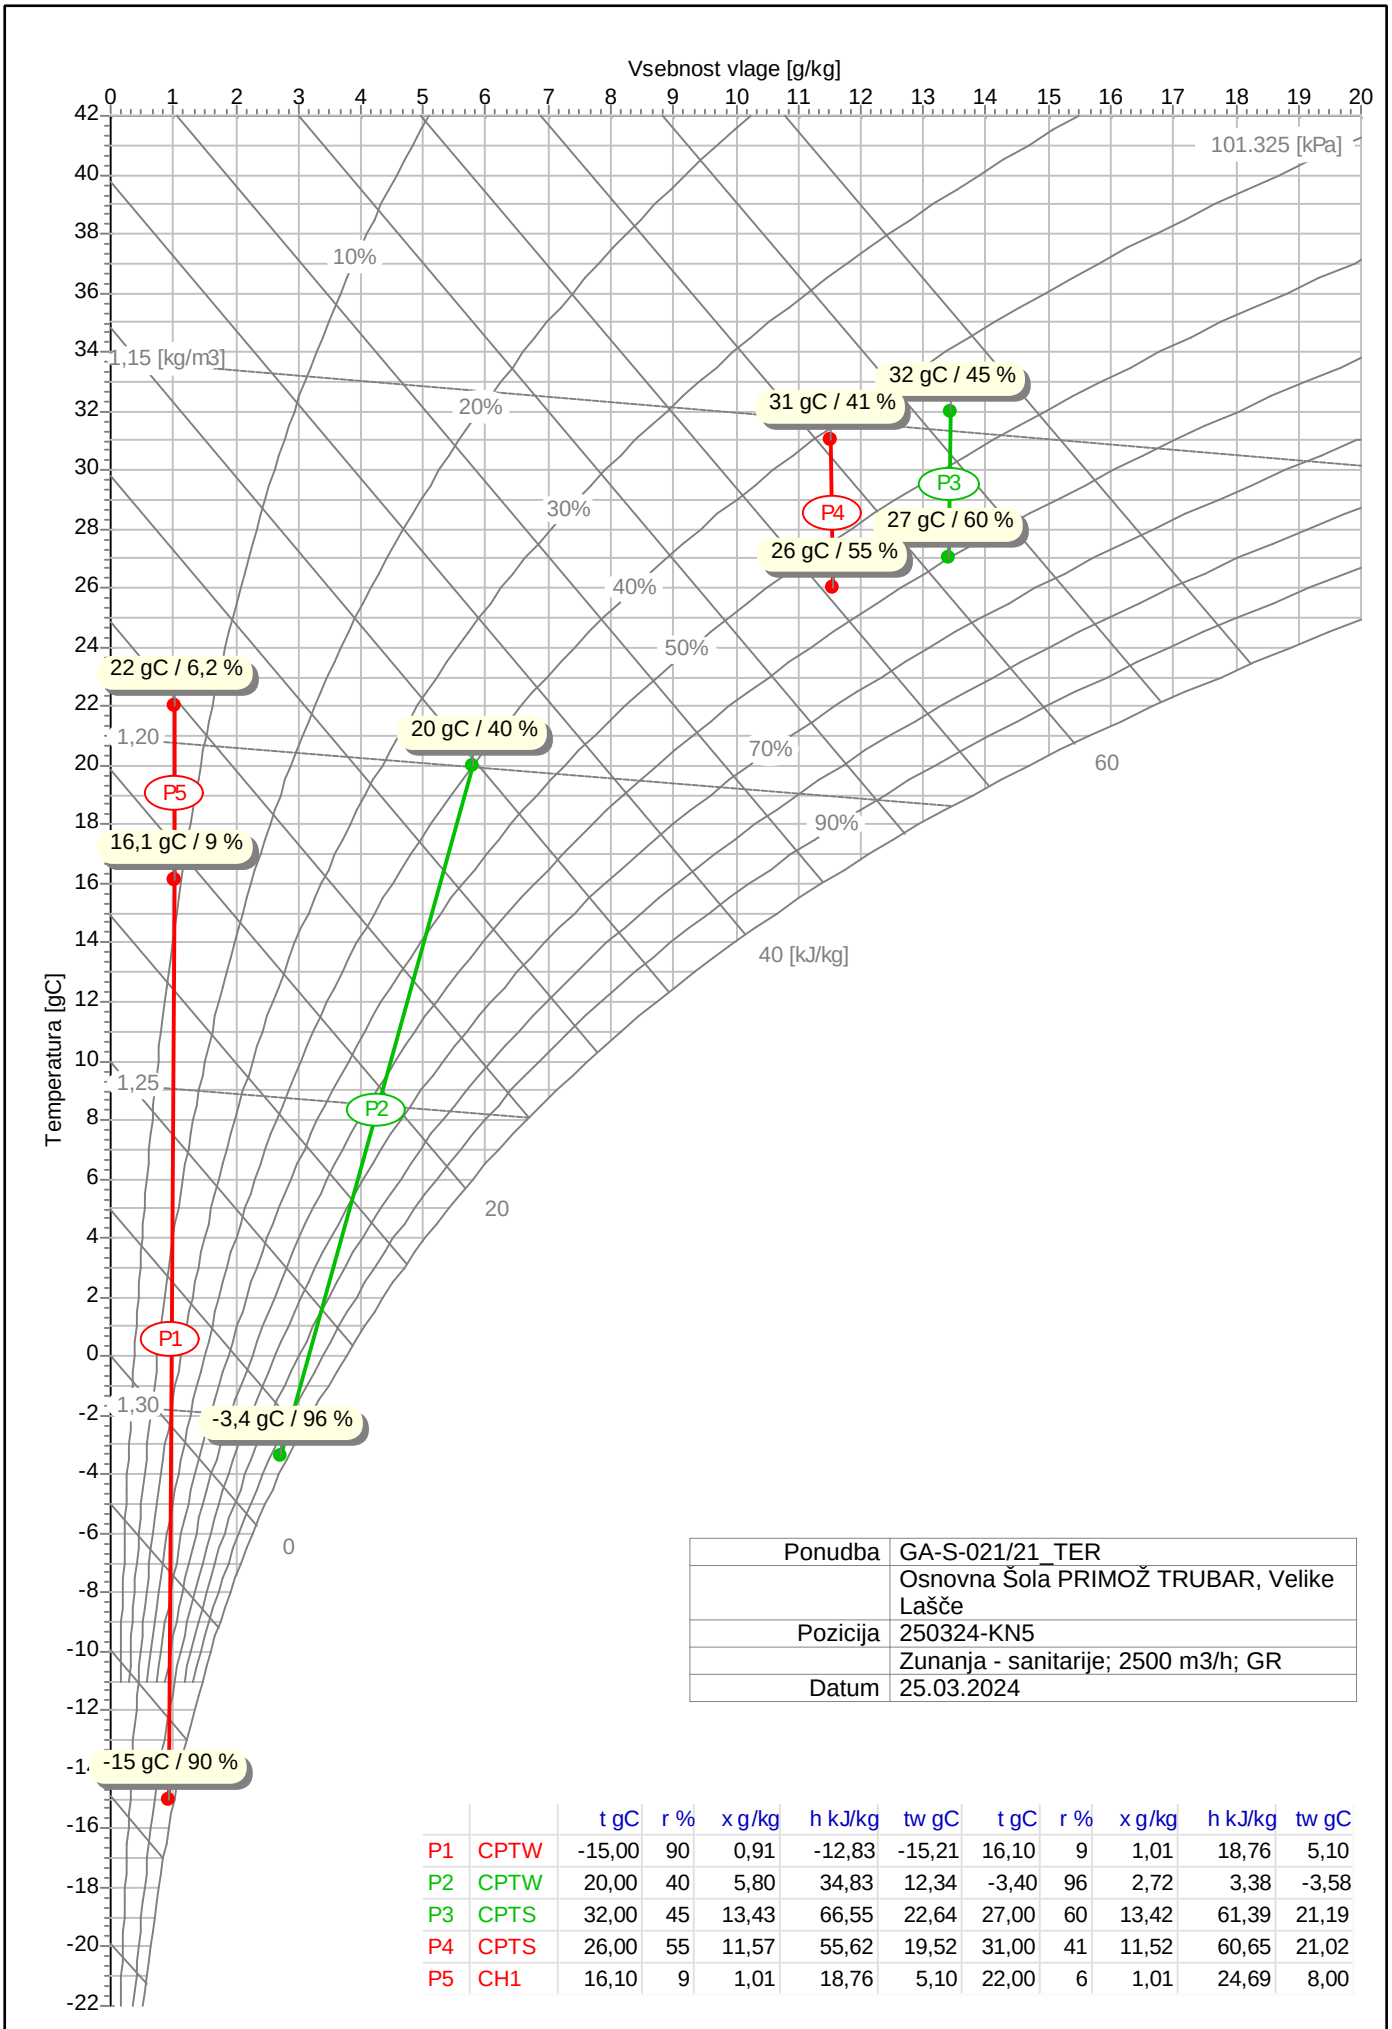


Ponudba	GA-S-021/21_TER
	Osnovna Šola PRIMOŽ TRUBAR, Velike Lašče
Pozicija	250324-KN5
	Zunanja - sanitarije; 2500 m3/h; GR
Datum	25.03.2024

		t gC	r %	x g/kg	h kJ/kg	tw gC	t gC	r %	x g/kg	h kJ/kg	tw gC
P1	CPTW	-15,00	90	0,91	-12,83	-15,21	16,10	9	1,01	18,76	5,10
P2	CPTW	20,00	40	5,80	34,83	12,34	-3,40	96	2,72	3,38	-3,58
P3	CPTS	32,00	45	13,43	66,55	22,64	27,00	60	13,42	61,39	21,19
P4	CPTS	26,00	55	11,57	55,62	19,52	31,00	41	11,52	60,65	21,02
P5	CH1	16,10	9	1,01	18,76	5,10	22,00	6	1,01	24,69	8,00