

ZALOGOVNIK - BIOLOŠKA STOPNJA

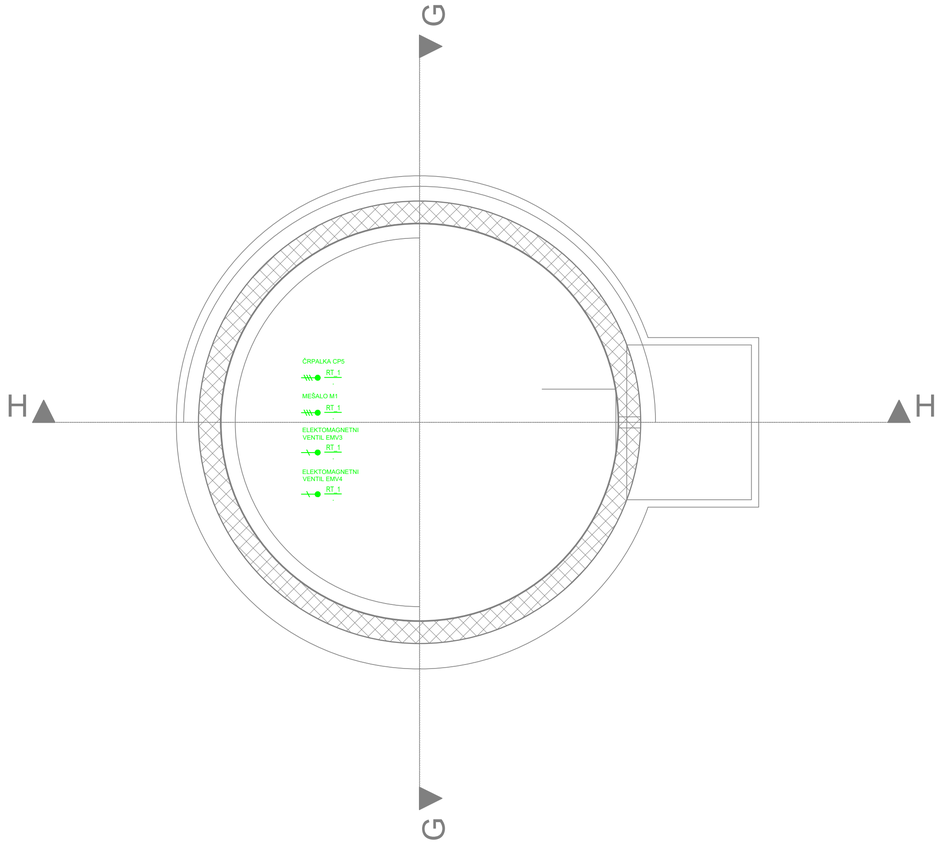

ZALOGOVNIK ZA MULJ

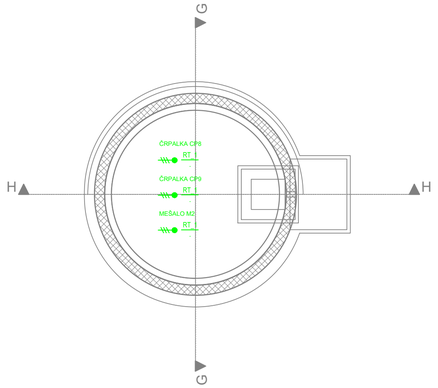

LEGENDA :

- električni priključek L+N+PE, 230V
- električni priključek 3L+N+PE, 380-415V
- RLM 1 – OZNAKA STIKALNEGA SESTAVA
- ZPS – OZNAKA VAROVALKE / TOKOKROG
- N.G.H.E. 1 – NOTRANJA ENOTA OGREVANJA / HLAJENJA

OPOMBE :

- priključek za zunanjo enoto SPLIT sistema se prilagodi montaži naprave
- zunanjo in notranjo enoto SPLIT sistema se poveže z vodnikom NYM-J 5x1,5mm2
- detajl razvoda kablov je prepuščen izvajalcu
- vse vtičnice tehničnih prostorih montirati na višino 1,2m od končnih tal
  ostale vtičnice montirati na višino 0,5m od končnih tal oz. na višino, ki je zapisana poleg vtičnice

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum	Podpis:
.	.	.	.

Investitor:	OBČINA MIRNA PEČ TRG 2 8216 MIRNA PEČ	Objekt lokacija:	ČISTILNA NAPRAVA MIRNA PEČ, MIRNA PEČ
Projektant:	UTRIS PROCESS AUTOMATION	Naziv gradnje:	POVEČANJE KAPACITETE ČN MIRNA PEČ I. FAZA (1990 EE)

	Ime:	Ident. št.:	Podpis:
Vodja projekta	Dušan GRANDA, u.d.i.g.	G-0146	
Pooblaščeni inženir	Simon Per, dipl.inž.el.	E-2412	
Izdelal:	Simon Per, dipl.inž.el.	E-2412	
Sodelavci:			

Za gradnjo:	NOVOGRADNJA	Merilo: 1:50	Spr: .
Št. projekta:	PZI- 02/23	Datum: januar 2023	

Vsebina/naslov risbe:	TLORIS ZUNANJIH BAZENOV MOČ		
Vrsta proj. dokumen.:	Projekt za izvedbo		PZI
Vrsta načrta:	3/2.NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE		
Številka načrta:	P23-024	Št. načrta investitorja: .	Št. risbe: 3.5.11