OPOMBE / SPECIFIKA:

Kote v načrtu arhitekture so glavne kote, po izvedbi se objekt zniža.
VSE MERE V ARHITEKTURNIH NAČRTIH SO V CM, KOTE V METRIH. MERA PRED IZVEDBO PETERATI! ARHITEKT IN NADZOR TROVI ODGOVORNE PRELATAJO!
Vsa dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, SIST EN 12464-1 (arhitektura, grafična komunikacija, mostovi) in 2, veljaj za pod strojnimi del obvezni odgovarjajo vsaj projekta ne izvaja zahtevki z vsemi projektanti.

- Višinska kota se nikjerne glede na višinjsko kota objekta vprašaja +0,00 = 291,50 mnv.
- Projektna opozna, tehnološka opozna, opozna snežnice in zasutitev je v načrtu arhitektura prikazana informativno in se je ne bi mogli se nje izvajati. Izvajaj se je izvajati v skladu z veljavnimi predpisi, SIST EN 12464-1 (arhitektura, grafična komunikacija, mostovi) in 2.
- Pri izvedbi zbornic dosega gradbe PZI načrta arhitektura, grafičnimi konstrukcij, strojnih instalacij, strojnih instalacij, elektro instalacij, strojnih instalacij in tehnološkega načrta. Izvajalec je dolžan pred izvedbo preveriti vse mere na objektu in jih uskladiti z načrti. Vsa odstopanja je potrebno pisno sporočiti projektantu.
- Vse mere pred izvedbo preverite na objektu.
- Vse dimenzije v načrtih so v centimetrih, kote pa v metrih, razen če je drugače navedeno.
- Vse svetlobne odprtine so izvedene v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.
- Vse svetlo višino in višinske kote je treba upoštevati pri izdelavi načrtov, strojne in elektro instalacije.
- Pred in med izvajanjem betonskih del je treba upoštevati predpise o varstvu pri delu.
- Vse betonske površine morajo biti izvedene v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.
- Za izvajanje del je treba upoštevati predpise o varstvu pri delu.
- Vse betonske površine morajo biti izvedene v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.
- Za vse vidne betonske površine je treba upoštevati predpise o varstvu pri delu

OPOMBE / SPECIFIKA:

Kote v načrtu arhitekture so glavne kote, po izvedbi se objekt zniža.
PRED IZVEDBO OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU. VSAKO PRIJO ČISTIMO POTREBNI ABSHTOT IN NAGOR TAKO ODSTRANIMO PRELAHTAST.
Vse tlake na terasah in dostopnih poteh morajo imeti protizdrsno površino (R10 oziroma protiklizno, grudičasto brusnico), minimalno 40 L/ sekundo pod izvajalec teh del mora pred izvajanjem teh del narediti referenčno vzorčno polje projekta ter izvedbo usklajeti z vsemi projektanti.

- Višinska kota na vložnem globju mora obvezno biti nižja za vsaj 2 cm.
- Pripravitev ajurne, betonske opore, sorazpa snetilne in zaustilne ali v načrtu arhitektura pričakuje informativno in se je ne bi rišali ne smel izvajati. Izvaja se po navodilih projektanta in se jih ne sme izvajati brez njegovega nadzora.
- Pri izvedbi zbirnice strupa glede FZ načrta arhitektura, grudičastih brusnicaj, smatrih smolnicaj, zelmo mrežanaj, zvonaje smolnic in hrastnicaja, načrt hrastnice
- Pri izvedbi zbirnice strupa glede FZ načrta arhitektura, grudičastih brusnicaj, smatrih smolnicaj, zelmo mrežanaj, zvonaje smolnic in hrastnicaja, načrt hrastnice
- Vse tlake na terasah in dostopnih poteh morajo imeti protizdrsno površino (R10 oziroma protiklizno, grudičasto brusnico).
- Fuge naj bodo izvedene v širini 1 cm.
- Fuge naj bodo poravnane z vsemi sosednjimi tlakovanimi površinami.
- Fuge naj bodo poravnane z vsemi sosednjimi tlakovanimi površinami.

OPOMBE / SPECIFIKACIJA:

Brido v tlorisu arhitektura se glavne črte, po datoteki se objekt izvaja.
PRED IZVEDBO OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU. MERA PRED IZVEDBO POTREBITI ABSOLUTNO IN NAZDNJE NA VSA NESKLADJA NUJNO PREVIDČASNO OPOZORITI NA MOREBITNA TEHNOLOŠKO PRILAGAJANJA.
V primeru kakršnih koli neskladij, tudi pri opisnem delu posameznih načrtov (arhitektura, gradbeniki konstrukcij, instalacij itd.), nalog ni pred izvajanjem del obvestiti odgovornega vodje projekta ter izvedbo ustaviti z vsemi projektanti.

- Višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta z pritličjem 0,00 = 291,20 mnm
- Pred izvedbo del je potrebno preveriti vse obstoječe kote in jih uskladiti z načrti. Vsa odstopanja je potrebno sporočiti projektantu informativno in se jih teh risbah ne sme izvajati - izvaja se po načrtih zgolnje, tehnološkem načrtu dekoracijah, načrtu zunanje ureditve in visokofrekvenci načrta.
- PV izvedbi stroškov skupaj gledati PZI načrte arhitektura, gradbeniki konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, zunanje ureditve in kanalizacije, načrti krajinske ureditve, načrti požarne varnosti, načrti varstva pred hrupom (PZI) načrti za vse potrebe v fazovih in vse vmesnjegi.
- Vse mere pred izvedbo potrebno kontrolirati na objektu.
- S pomočjo pogovorov omenjenih načrt pri tehnologiji predhodno konzultirati arhitekta
- Pred izvedbo del je potrebno preveriti vse obstoječe kote in jih uskladiti z načrti. Vsa odstopanja je potrebno sporočiti projektantu in se jih teh risbah ne sme izvajati.
- Pred in med izvajanjem konzultirati projektni vodja nujno kontaktirati izvajalca krajn. Načrt izvedbe drugačni jutkov mora pred izvedbo potrditi izvajalec drugič
- Pred izvedbo vseh jekovnih konstrukcij nujno pripraviti delavniško dokumentacijo
- Pred izvedbo del je potrebno preveriti vse obstoječe kote in jih uskladiti z načrti. Vsa odstopanja je potrebno sporočiti projektantu in se jih teh risbah ne sme izvajati.
- Izvedba stavi in vrat je prikazana v fazovitvah sizov, stavah in drugih
- Za vse ročke izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!
- Izvajalec je dolžan pred izvedbo del preveriti vse kote in jih uskladiti z načrti. Vsa odstopanja je potrebno sporočiti pred izvedbo.
- Ozadje AB sestave so širi širina v višini višjihin 2 AB plošč in se prikazane v cm
- Izvajalec terminsko fazo pred izvajanjem pripravi predvsem povrtimo z zahtevanim karakteristikam za izvedbo in potrditev vzorcev
- Vse predpise o varovanju zdravja pri delu

Izvedba pritličja z kletjo:
- Pri izdelavi pritličja in talnih nivojev gledati načrte instalacij.
- Pred izvedbo del je potrebno preveriti vse obstoječe kote in jih uskladiti z načrti. Vsa odstopanja je potrebno sporočiti projektantu in se jih teh risbah ne sme izvajati. V primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- PREBOJI:
- Vse predvidene se vnaja, ali kot Ø 150mm izdajalec o Ø 150mm) se vnesen z dimenzionirani in se sanirijo.
- predpisi morajo biti prevreni, kot npr. cevi hlajenja, ogrevanja, dimnimi cevajo pri projektih instalacij.
- vsake prebojev se ali Ø150/30 (izolirana/okrog) in se prikazani v cm
- Vsako AB nadstrešje se izvaja v naklonu 2% (izolirana/okrog) in se prikazani v cm
- Izdelavec ali - predlaga se AB ukrivi plošči se arhitekta pošlete zaseki glede na vrsto predpisa
- vsnake pešne višine 90 kg/ M3/M2/3K (izolirana / širina / globina) se prikazani v cm
- Vse predpise o varovanju/varstvenih zdravil pri izvedbi (notranji) arhitekta akustike zatevanih v tuzmevu volmo

Legenda opisov v tlaki - vložene kote konstrukcijskih elementov:
ZKP - spodnja kota prebojo v cm od konstrukcije tlaka AB plošče
ZKP - zgornja kota prebojo v cm od spodnjega roba AB plošče
SKP - spodnja kota prebojo v cm od konstrukcije tlaka
KZ - kota dna jaška

TIPALA:

- varnostna razsvetljava
- varnostni znak
- senzorna odprtina
- difuzor
- zračna zavesa

LEGENDA ELEMENTOV NA STROPU:

- T1-T10 - stropni linijsko nadgradni sistemski alu profil
- T3-VG - stropni linijski vgradni sistemski alu profil
- R1 - stropno nadgradno svetilo v sistemskem alu profilu
- R2, R4 - stropno linijsko nadgradno svetilo v sistemskem alu profilu
- S1a-S1d, S1.1a, S2a-S2e, S2e7V, S9, S13 - stropno nadgradno svetilo
- S3, S4a, S4b, S6aČ, S6ČV, S7, S19 - stropno nadgradno svetilo
- S12, S14 - stropno vgradno svetilo
- S15a-S15c - stropno vgradno svetilo
- S8, S8a - stropno nadgradno svetilo (klet, klančina)
- S9a - stropno nadgradno svetilo
- S20 - stensko nadgradno svetilo
- S10 - stensko vgradno svetilo (stopnica krožnica)
- S18 - stensko vgradno svetilo (stopnica ducrana)
- L1-L7, L9 - led luč
- Z1 - stropno vgrajeno svetilo (vhod)
- Z2.1 - zunanje stoječe svetilo
- Z3 - stensko zunanje nadgradno svetilo (severna fasada)
- Z4 - stensko zunanje nadgradno svetilo
- B1 - namizna luč
- S5 - protistenječa luč

S6, S11, S11A, S11B - visoka dekorativno svetilo

LEGENDA STROPNE OBLOGE:

- ST1 - zvočno absorpcijska stropna obloga iz vernih plošč
- ST2 - stropna obloga iz aluminijske sistemske plošče
- ST3 - razteglgrana visoča stropna obloga
- ST4 - stropna obloga iz masivne lesene letvice iz hrasta
- ST5 - stropna obloga iz gips-kartonske plošče
- obloga na steni pod stropom
- vidni beton VB4

TLORIS 1.NADSTROPJA - strop

± 0.00 = 327.01 mnv

multiplan arhitekti
Mahničeva arhitektni d.o.o.
Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana, SI
tel: 01 2318850
e-mail: info@multiplan.si
www.multiplan.si

investitor	**Občina Ivančna Gorica**		
	Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica		
objekt	**KULTURNO UPRAVNI CENTER IVANČNA GORICA**		
št. projekta	**169-19**	vrsta projekta	**PZI**
št. načrta	**169-19-A**	datum	**MAREC 2024**
načrt	**01 VODILNI NAČRT/NAČRT ARHITEKTURE**		
risba	**TLORIS 1.NADSTROPJA - strop**	merilo	**1:50**
fg-pogled	**ODSTRANITEV IN NOVOGRADNJA**		
vodja projekta	**Aleš Žvotaršič, ualu, ZAPS 1033 PA PPN**		
pooblaščeni arh	**Aleš Žvotaršič, ualu, ZAPS 1033 PA PPN**		
avtor	**Aleš Žvotaršič, ualu**		**Katja Zagah, ualu**
sodelavci	**Martina Martan, mia**		**Viktorija Vilanova, BArch**
	Jože Marinko, ualu		
dopolnitev		št. risbe	**ARH_02.04.2**

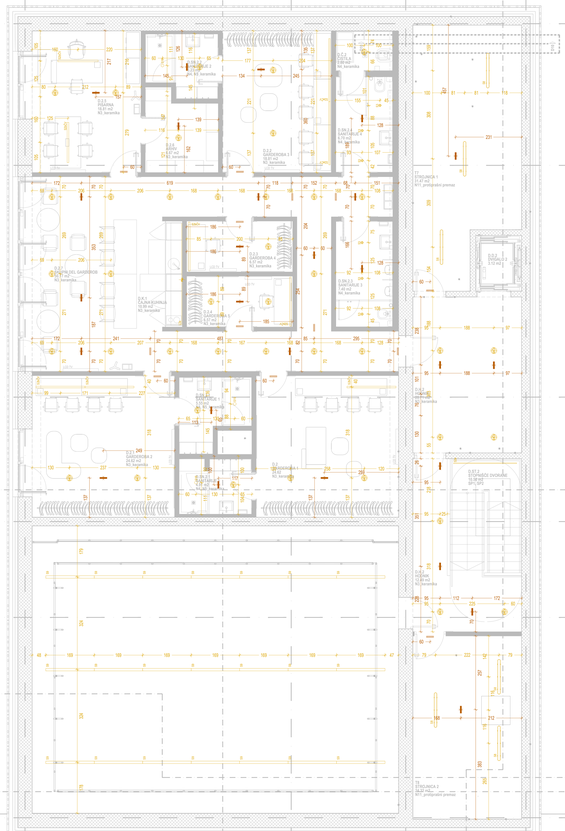

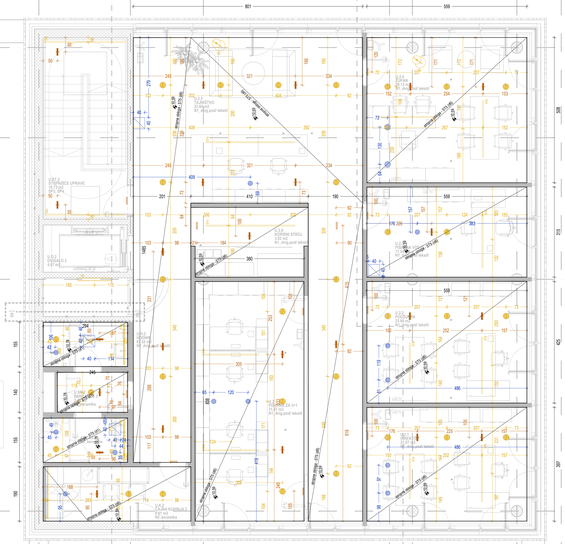

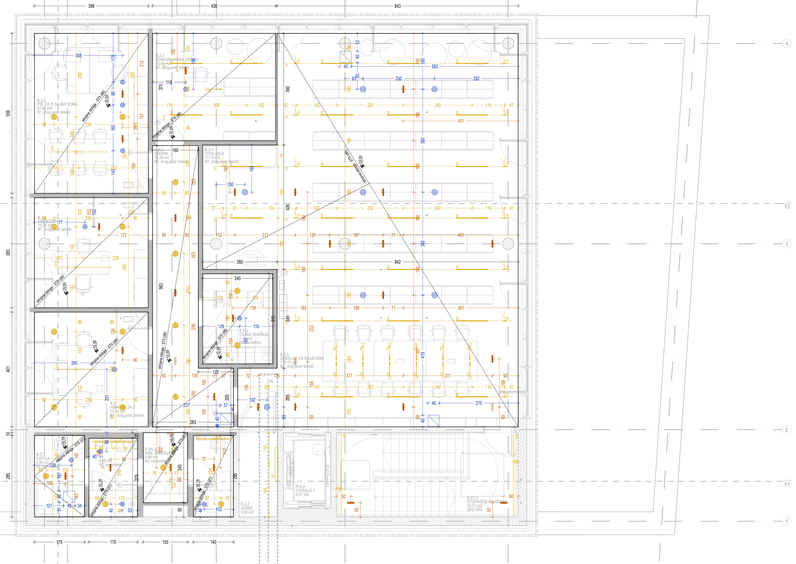

OPOMBE / SPECIFIKA:

Bridor v kuhni arhitektura ne glavna ideja, po želenih ne stojijo izvoja.
PRED IZVEDBO OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU. MORA PRED IZVEDBO POTRDITI ARHITEKT IN NADZOR NA VSA NESKLADJA NUJNO PREVIDČENO SPOROČITI IN ROČILO TAKO V NADZORNO PRILAGAJATI.
V primeru kakršnih koli neskladij, kot pri opisani med posameznimi načrti (arhitektura, gradbeniki konstrukcij, instalacij itd.) velja za pred izvajanjem del obvezni odgovornega vodje projekta ter izvedbo usklajeti z vsemi projektanti.

- Vizualne kote so referirne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju +0,00 = 291,24 mnv
- Pred izvedbo del je izvajalec dolžan preveriti vse kote in mere na objektu in o morebitnih odstopanjih pravočasno informativno in se po teh odzvati ne sme izvajati. Izvaja se po načrtih zgornje, talnoobložnih ter stenskih, načrtu izvedge ureditve in visokofrekvenčni zaščiti.
- Pri izvedbi strojnih del je izvajalec dolžan PZI načrta arhitektura, gradbeniki konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, izvajanje ureditve s konstrukcijo, načrti krajinske ureditve, načrti zunanje ureditve in načrti varstva pred požarom (PZI načrti) med seboj preliza z letnimi in nas medsebojno.
- Vse mere pred izvedbo preveriti na objektu.
- Z projektnega popravila enemaudnih napak pri betonskega gradbenika konzultirati arhitekta
- Pred izvedbo del je izvajalec dolžan preveriti vse kote in mere na objektu in o morebitnih odstopanjih pravočasno informirati in se po teh odzvati ne sme izvajati. V primeru neustreznih projektnih rešitev mora izvajalec dogovoriti pisno rešitev z projektantom.
- Pred in med izvajanjem betonskih del je izvajalec dolžan naročiti izvajanje strojnih, fazno izvedbo dogovoriti pisno mora pred izvedbo potrditi izvajalec dogovoriti.
- Pred izvedbo vseh jeklenih konstrukcij mora izvajalec pripraviti delavniško dokumentacijo.
- Pred izvedbo del je izvajalec dolžan preveriti vse kote in mere na objektu in o morebitnih odstopanjih pravočasno informirati in se po teh odzvati ne sme izvajati. V primeru neustreznih projektnih rešitev mora izvajalec dogovoriti pisno rešitev z projektantom.
- Izvedba stavi in vrat je prikazana v fazonskem pasu, stavnah in strojnih
- Za vse ročke izvedbe, dobave, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!
- Vsa dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi predpisi, normativi in standardi. Pri izvedbi del je izvajalec dolžan upoštevati vse pravilnike varstva pri delu!
- Ocenite dilatacijske reže so širine 2 cm, razen kjer je drugače označeno.
- Izvajalec mora pred izvajanjem del preveriti vse kote in mere na objektu in o morebitnih odstopanjih pravočasno informirati projektanta in se po teh odzvati. V primeru neustreznih projektnih rešitev mora izvajalec dogovoriti pisno rešitev z projektantom.

Izvedba pohoja v betonu:
- Po zaključni polirajni v betonski mojtra glavbski načrtov instalacij.
- Izvedba betonskih tlakov mora biti izvedena v skladu z navodili proizvajalca (predvsem vseh načrtov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitektura. V primeru neustreznih rešitvah pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorna projektanta!
- PREDELKI:
- Vsi predelni zidovi so vmaju, ali kot Ø 150mm izdajalcu s Ø 150mm) se vmaan z dimenzioniran in se opečilo.
- predaja stavbnih pravnica, kot npr. cev čiljenja, opremaja, dimenzi izvajal po projektih instalacij.
- vsake prebojev se 6V+150/30 (širžina/višina) in se prikazan v cm
- vsake prebojev se 6V+150/30 (širžina/višina) in se prikazan v cm, razen kjer je zatvorit
- instalacije - prebaja se 4K-kratni plošči se armirira pušimo zaseo glede na vrsto prebaja
- vsnake pušmo širžo 60 kg 60/40/30 (širžina / širina / globina) se prikazan v cm
- Vse predaje z neuvrstenostnimi zevali (ne zvedbi zidarja) odmeta akustično zatvorit s trymeo volno

Legenda opisov v tleh - vizualno kote konstrukcijskih elementov:
ZKP spodnja kota prebaja v cm od spodnjega roba AB plošče
ZKP zgornja kota prebaja v cm od spodnjega roba AB plošče
SKP spodnja kota prebaja v cm od konstrukcijskega roba
KO kota dna jaška

TIPALA:

- varnostna razsvetljava
- varnostni znak
- senzorska odpirlna
- difuzor
- zračna zavesa

LEGENDA ELEMENTOV NA STROPU:

- T1-T10 - stropni linijsko nadgradni sistemski alu profil
- T3/G - stropni linijsko vgradni sistemski alu profil
- R1 - stropno nadgradno svetilo z sistemskim alu profilu
- R2, R4 - stropno linijsko nadgradno svetilo z sistemskim alu profilu
- S1a-S1d, S1.1a, S2a-S2b, S2e7C, S5, S13 - stropno nadgradno svetilo
- S3, S4a, S4b, S4aC, S4bC, S7, S19 - stropno nadgradno svetilo
- S12, S14 - stropno vgradno svetilo
- S15a-S15c - stropno vgradno svetilo
- S8, S8a - stropno nadgradno svetilo (klet, klančina)
- S9a - stropno nadgradno svetilo
- S20 - stensko nadgradno svetilo
- S10 - stensko vgradno svetilo (stopnica knjižnica)
- S18 - stensko vgradno svetilo (stopnica dvorana)
- L1-L7, L9 - led luč
- Z1 - stropno vgradno svetilo (vhod)
- Z2.1 - zunanje stoječe svetilo
- Z3 - stensko zunanje nadgradno svetilo (severna fasada)
- Z4 - stensko zunanje nadgradno svetilo
- B1 - namizna luč
- S5 - protistenječa luč

S6, S11, S11A, S11B - visoka dekorativno svetilo

LEGENDA STROPNE OBLOGE:

- ST1 - zvočno absorpcijska stropna obloga iz vernih plošč
- ST2 - stropna obloga iz aluminijske sistemske plošče
- ST3 - razteglgrana vlaečia stropna obloga
- ST4 - stropna obloga iz masivne lesene letvice iz hrasta
- ST5 - stropna obloga iz gips-kartonske plošče
- obloga na stiki pod stropom
- vidni beton VB4

TLORIS 2.NADSTROPJA - strop

± 0.00 = 327.81 mnv

multiplan arhitekti

Multiplan arhitekti d.o.o.
Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, SI
tel: 01 5136 000
e-mail: info@multiplan.si
www.multiplan.si

investitor	**Občina Ivančna Gorica** **Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica**
objekt	**KULTURNO UPRAVNI CENTER IVANČNA GORICA**
št. projekta	**169-19**
št. načrta	**169-19-A**
načrt	**01 VODILNA NAČRTNAČRT ARHITEKTURE**
risba	**TLORIS 2.NADSTROPJA - strop**
faza gradnje	**ODSTRANITEV IN NOVOGRADNJA**
vodja projekta	**Aleš Žnidaršič, udia, ZAPS 1833 PA PPN**
pooblaščen arh.	**Aleš Žnidaršič, udia, ZAPS 1833 PA PPN**
avtor	**Aleš Žnidaršič, udia**
sodelavci	**Martina Marčan, mia** **Jože Marinko, udia**
	Katja Zugelj, udia **Viktorija Vitanova, BArch**

vrsta projekta	**PZI**
datum	**MAREC 2024**
merilo	**1:50**
št. risbe	**ARH 02.05.2**

dopolnitev