


DETAJL SIDRANJA JEKLENE KONSTRUKCIJE BRVI V OPORNIK
PREREZ
M 1:5

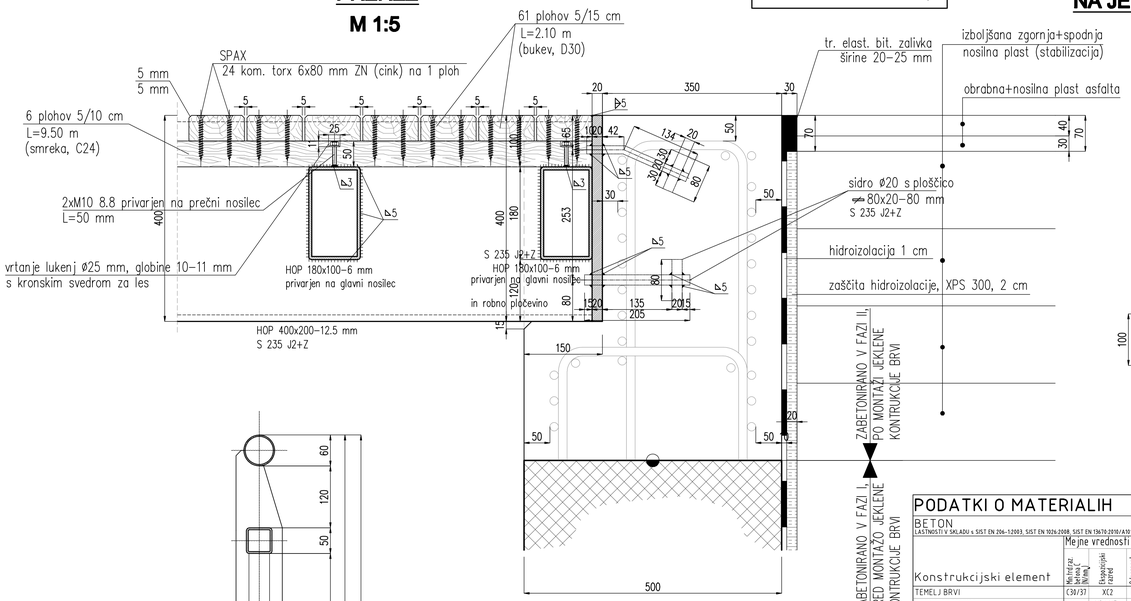

vsi ostali zvari so a=0.7*tpl.

DETAJL PRITRDITVE VZDOLŽIH LESENIH PLOHOV NA JEKLENE PREČNIKE 180/100-6 mm
M 1:5

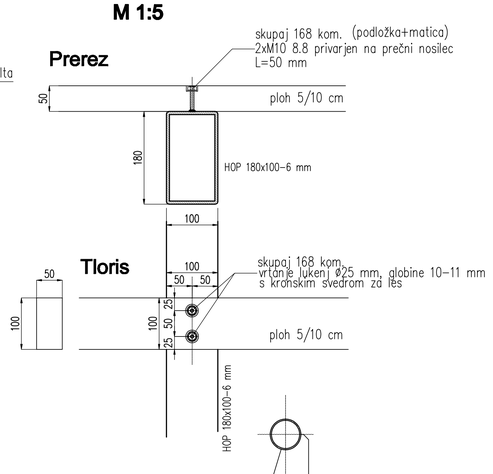

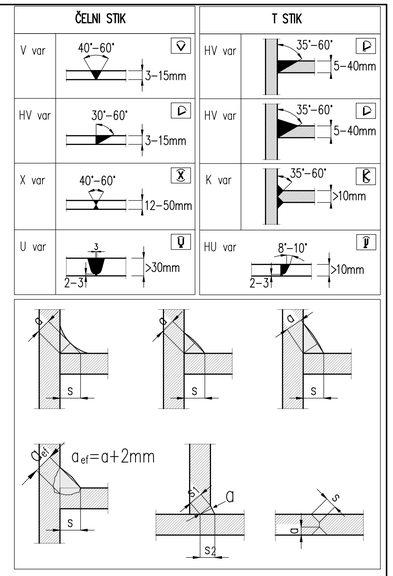

PODATKI O MATERIALIH

BETON
LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 206-1:2003, SIST EN 1026:2008, SIST EN 13670:2010/A103:2010, LASTNOSTI JEKLA V SKLADU S SIST EN 10080:2005

Konstrukcijski element	Mejne vrednosti za sestavo betona: Min.trdnostni razred betona (N/mm²)	Ekspozicijski razred	Največji premer zrn agregata (mm)	Maksimalna dovoljena vsebnost kloridov	Razr. tlačne trdnosti betona	Razr. vlage površine bet	Izvedba konstrukcijskega elementa	JEKLO: Min.trdnostni razred	Zaščitni sloj: Zgornja stran	Spodnja stran	Bočna stran	Čelna stran
TEMELJ BRVI	C30/37	XC2	PV-II	Dmax=32	S4	VB1	ARMIRAN BETON	B 500-B	5,0	5,0	5,0	5,0
STENA OPORNIKA	C30/37	XD1, XF2	PV-II	Dmax=32	S4	VB3	ARMIRAN BETON	B 500-B	5,0	5,0	5,0	5,0
KRONA OPORNIKA	C30/37	XD3, XF4	PV-II	Dmax=16	S4	VB3	ARMIRAN BETON	B 500-B	5,0	2,5	5,0	-
PODBETON in NAKLONSKI BETON	C12/15	X0	-	Dmax=16	-	-	NEARMIRAN BETON	-	-	-	-	-


Uporablja se tekoče distančniki, PVC/keramski, iz vlaknastega betona ali betonski distančniki. Distančniki, ki so iz vlaknastega betona ali betona ne smejo vsebovat azbesta, obstoji morajo biti na staranje, zagotavljati morajo min. tlačno trdnost do 70 MPa, posebej morajo biti namenjeni za strukturni in vidni beton, izpolnjevat morajo zahteve za beton in armiran beton po SIST EN 206-1:2013 in pripadajoče predpise SIST EN 1991-1-2 in DIN 4291. Inerti morajo tudi enak razteznostni koeficient kot beton.

KONSTRUKCIJSKO JEKLO
LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 10025, SIST EN 10210 in SIST EN 10219, IZDELAVA V SKLADU S SIST EN 1090-2.

Konstrukcijski element	Vrsta jekla	Razred zaščite proti korozij	Način zaščite proti korozij	Ostalo
VARNOSTNE OGRAJE	S 235 J2 +Z	1 po PTP invest.	Vroče cinkano >85 µm	ozemljitev jekl.delov

Antikorozijska zaščita z vročim cinkanjem se izvede na gotovih elementih. Naknadno vrtanje, rezanje, brušenje, polrenje, varjenje.. ni dovoljeno!
Spajanje posameznih elementov samo z mehanskimi spoji. Izdelavo in montažo jeklenih delov izvesti v skladu s SIST EN 1090-2, razred izdelave EXC2

KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ
M 1:25

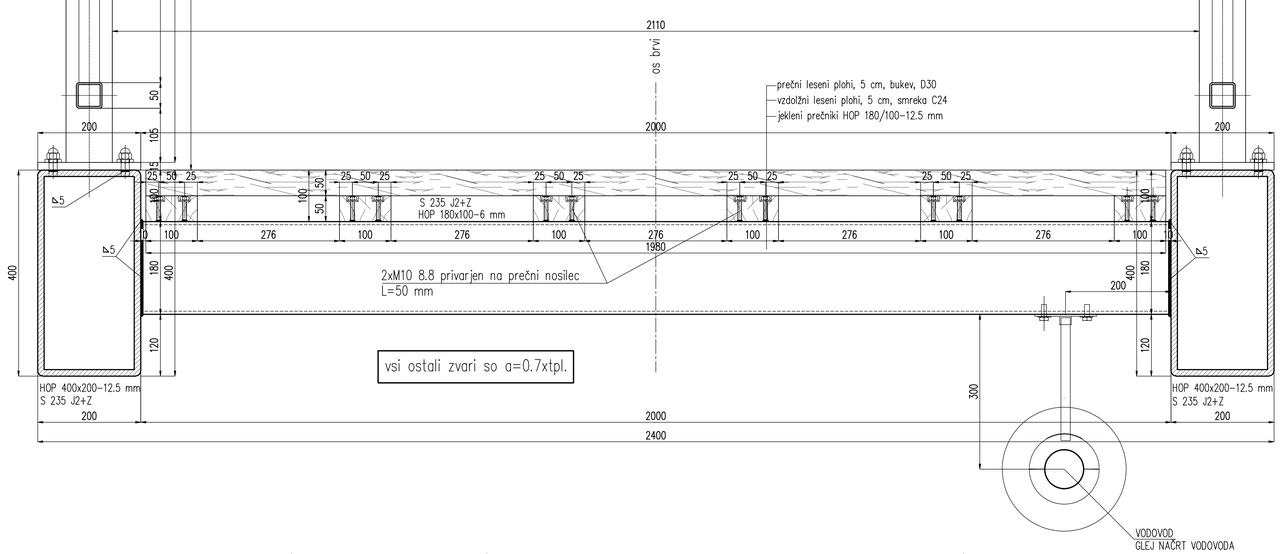

vsi ostali zvari so a=0.7xtpl.

M1:100

Datum:	Opis spremembe:	Podpis:

Investitor:
OBČINA VIDEM
Videm pri Ptuju 54
2284 Videm pri Ptuju

Občina Videm
Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm, Slovenija
tel.: (2) 761 94 00
el. naslov: info@videm.si

Naročnik:
PARTER, Tehnično projektiranje
Petra Krištof s.p.
Praprotnikova 8, 2000 Maribor

Podizvajalec:
ARS, d.o.o.
Štihova ulica 8, 2000 Maribor, Slovenija
tel.: 059 050 104 (6)
el. naslov: ars@t-2.net

Projekt: **Gradnja pločnika in brvi čez potok ob regionalni cesti R3-690/1235 Tržec - Zg.Leskovec od km 4+045 do km 4+175**

Odsek:

Objekt: **BRV ZA PEŠCE - VAREJA**

Načrt: **3. NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ**
3/2 NAČRT PREMOSTITVENIH KONSTRUKCIJ

Podatki o projektu:				Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:
Projekt št.: 17/2018	Št.načrta podziv.: 114/2010 PZI		Odg. vodja projekta:	Petra Krištof, univ.dipl.inž.gr.	G-3581	
Načrt št.: 17/2018-C	Datum: oktober 2018		Pooblaščeni inženir:	Gregor Udovč, mag.inž.gradb.	G-2880	
Vrsta proj.: PZI	Id. št. pri IZS: -		Inženir:	Gregor Udovč, mag.inž.gradb.	G-2880	

Risba: **DATJLNI NAČRT**
DETAJLI SIDRANJA, PREČNI PREREZ

Risba št.: **G.6**

Merilo: **1:5**

Odsek:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:	Prostor za črtno kodo:
	004.2160	G.251	