

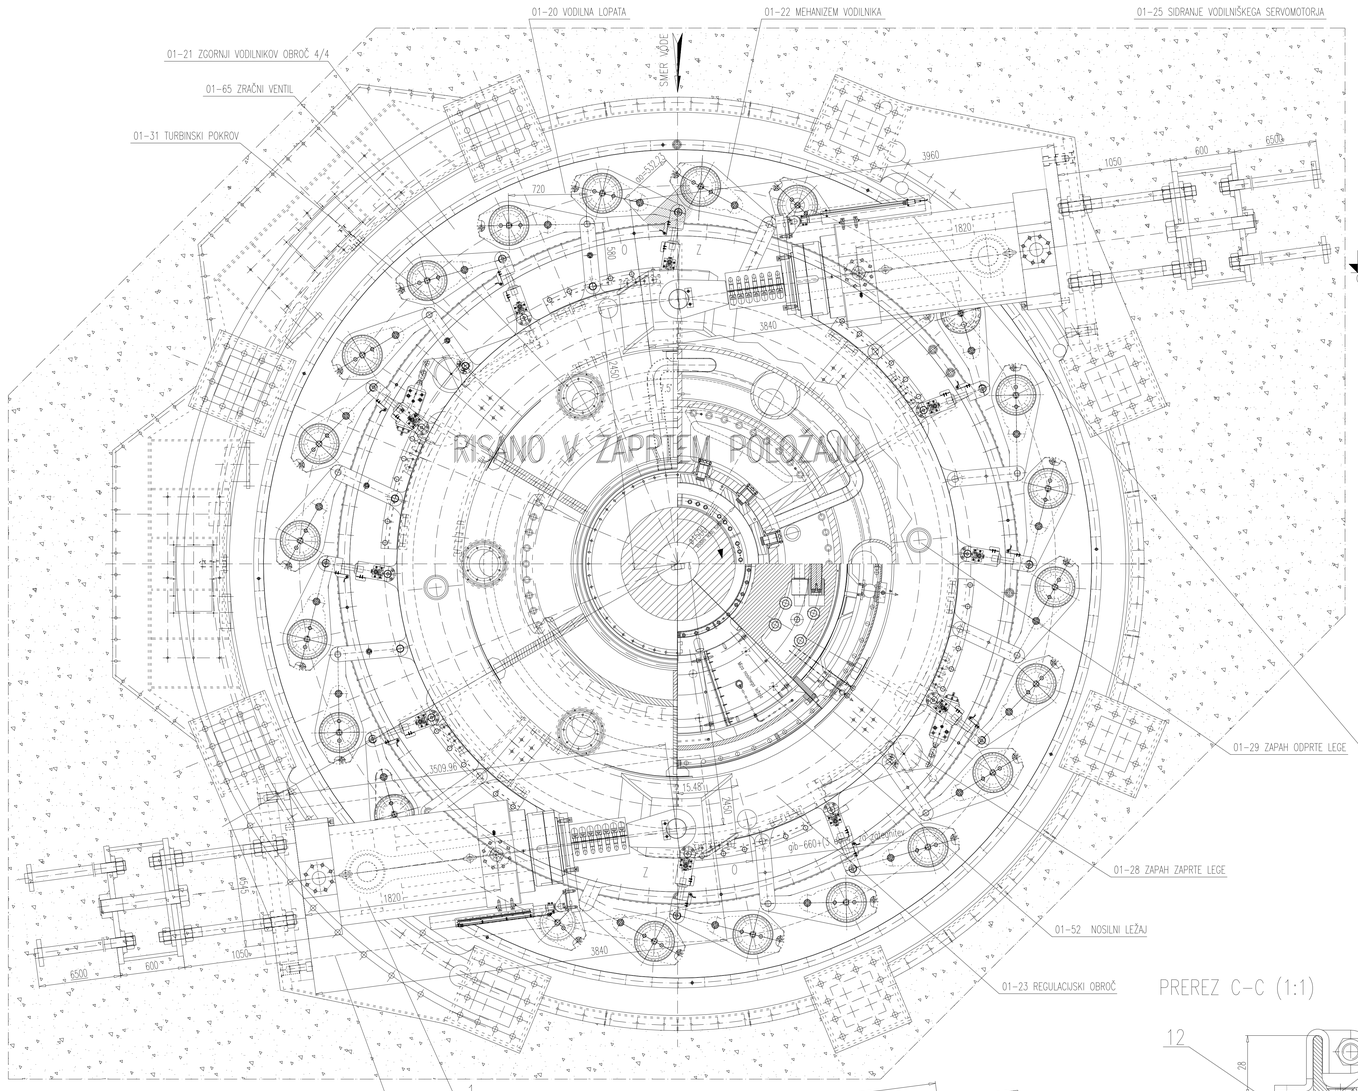



PREREZ A-A (1:10)

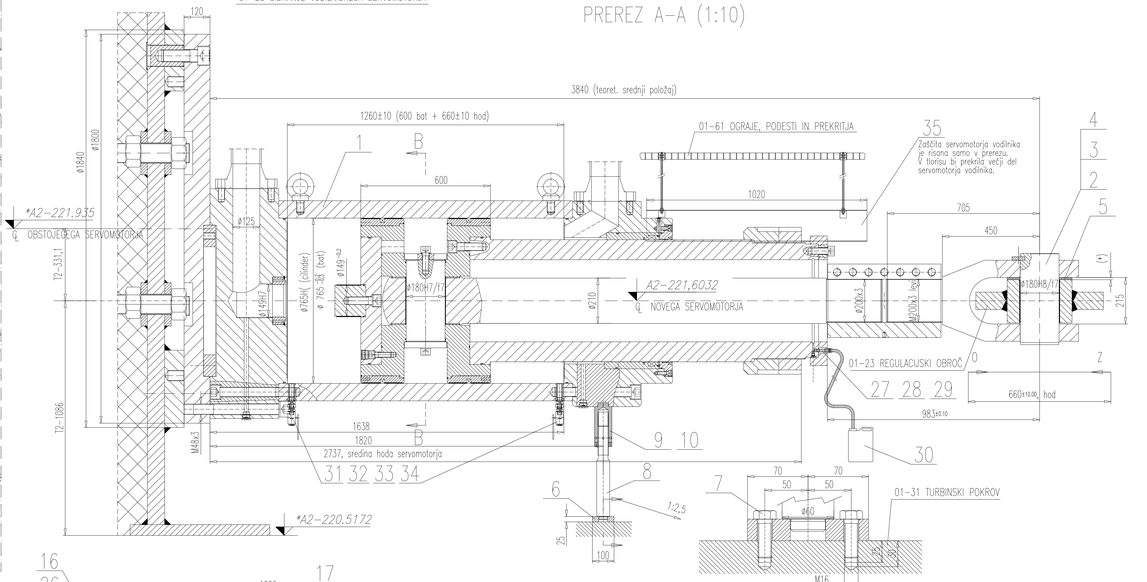

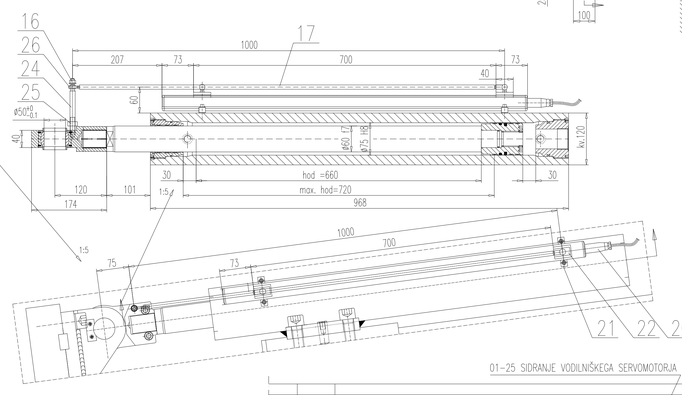


35	Zaščita servomotorja vodilnika	1035237	2	.	14,40	28,80
34	Zamašek – G1/2"A – VSI1I/2ED7I	Parker	4	.	0,05	0,10
33	Kroglasti ventil – G1/2" – KH1/2T1X	Parker	4	.	0,67	1,34
32	Priključek – G1/2"A – GE16REDOMD7I	Parker	4	.	0,08	0,16
31	Priključek – G1/2"A – GE16SRED7I	Parker	4	.	0,17	0,34
30	Kovinska roča Volumna 20l	.	2	.	3,00	6,00
29	Plastična cev ø13mm(natranji)x3m(dolžina)	.	2	.	1,00	2,00
28	Objemka ø14 (za plastične in gumijaste cevi)	.	2	.	0,01	0,02
27	Priključek R1/4"	SCHWER	2	sf-No.::117 14-7	0,35	0,70
26	Podložka A8	DIN 125	1	140 HV	0,01	0,01
25	Matica M12	DIN 934	1	8.8	0,01	0,01
24	Drog z navojem	1209684	1	.	0,1	0,1
23	Kontrolna polica BTL2-GS10-1000-A	BALLUF	1	.	0,1	0,1
22	Magnet BTL5-F-2814-1S	BALLUF	1	.	0,03	0,03
21	Držalo gibomera BTL-5-FEET-STD	BALLUF	1	.	0,5	0,5
20	Gibomer BTL5-E10-M0700-P-S32	BALLUF	1	.	0,5	0,5
19	Vijak M6x15	DIN 933	8	A2-70	0,01	0,08
18	Kotnik 50x50x5x96,5	1209683	1	X6CrNiTi18-10	0,20	0,20
17	Navojna palica M8	1209682	1	X17CrNi16,2	0,33	0,33
16	Matica M8	DIN 934	5	A2-70	.	0,01
15	Drsnik kazala giba	1209605	1	CuAl10Fe3	0,05	0,05
14	Vijak M6x10	DIN 7991	4	A2-70	.	0,01
13	Kotnik 40x40x4	1209604	1	X6CrNiTi18-10	1,00	1,00
12	Vijak M6x16	DIN 7991	4	A2-70	.	0,01
11	Kazalo odprtja	1209603	1	X6CrNiTi18-10	3,2	3,2
10	Matica M48x3x20	1209656	2	C 45 E	0,5	1,0
9	Matica M48x3x180	1209655	2	C 35 E	4,8	9,6
8	Vijak M48x3x433	1209654	2	C 45 E	8,2	16,4
7	Vijak M16x45	DIN 931	4	8.8	0,1	0,4
6	Ploščica	1209653	2	S235 J2 G3	2,1	4,2
5	Podložka	1209602	2	CuAl10Fe3	1,1	2,2
4	Vijak M24x45	DIN 933	4	8.8	0,6	2,4
3	Držalo osi 60x16x25	DIN 15058	2	S235 JR G3	1,75	3,5
2	Os ø180x420	1209601	2	X17CrNi16,2	83,5	167,0
1	Servomotor vodilnika	1209699	2	HYPOS	7500,0	7500,0
Poz.	Naziv	Oznaka	Kosov	Materiali	M/Kos	Σ Masa


7850 kg

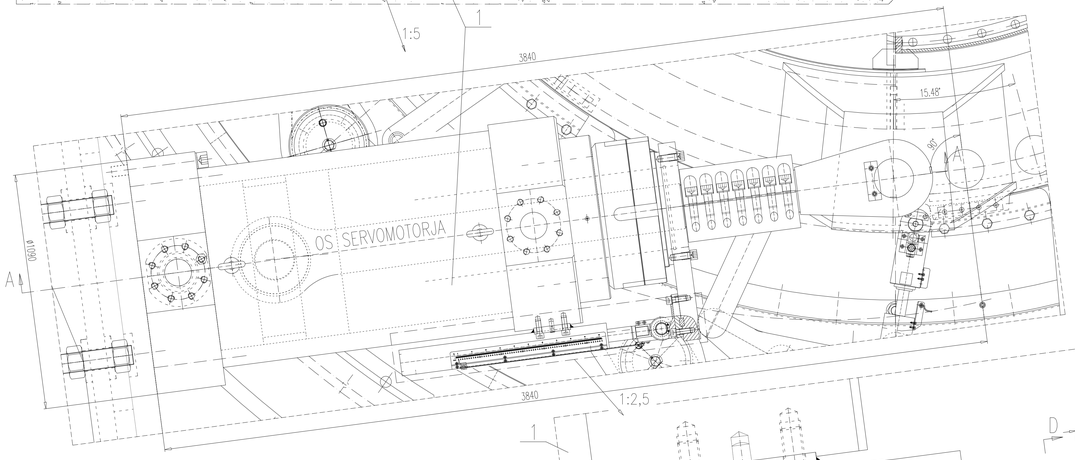


PREREZ C-C (1:1)

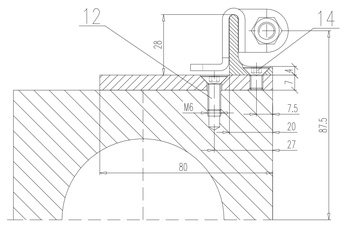

PREREZ D-D (1:1)

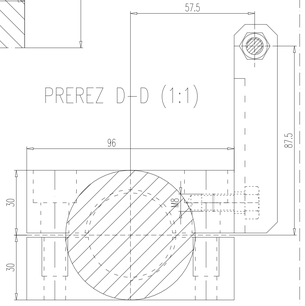

PREREZ B-B (1:10)

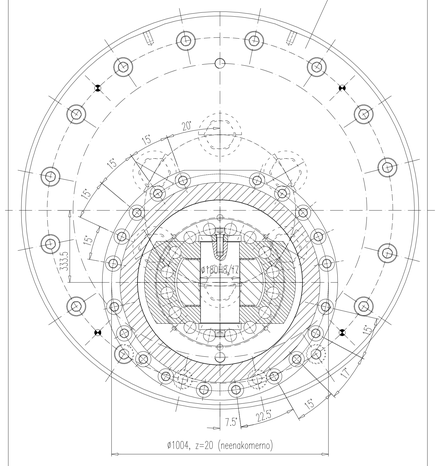

OPOMBA:
- Navojne izvrtline za poz. 7, 13, 15, 22, in 25 vrtati pri montaži.
- (*) – dejanska debelina podložke je 10+3 mm za prilagajanje v centrali

KONTROLNI POSTOPKI
Glej IPKK št. 1213891

POVRŠINSKA ZAŠČITA
Glej tehnološki postopek protikorozijske zaščite št. 1209011
XA--ME---LIYL--7S0120

Spremembe:	Opis spremembe:		Datum:	Podpis:
Investitor:	Dravske elektrarne Maribor		Objekt:	HE ZLATOLIČJE
Projektant:	LITOSTROJPOWER		Del objekta:	AGREGAT 2
ID oznaka dokumenta/ odelovalca:	1209787		Vrsta načrta/prikaza:	STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME
	Ime in priimek:	ID št.	Vsebina dokumenta/risbe:	SERVOMOTORJA VODILNIKA + SERVOMOTORJA ZRAČNIH VENTILOV
Odgovorni projektant:	SANDI OZELJ	S1030		
Odgovorni vodja projekta:	SANDI OZELJ	S1030		
Sodelovec:	BOŠTJAN SAJE	S1362	Vrsta projekta:	PID Številka projekta: E1/Z176-P-1A-1
Oddelek:	DŽEMAL MAJDANAC		Klasifikacijska oznaka:	X,Q,-,-,M,E,B,0,8 Stran/Št.strani: 1/1
Datum izdelave:	27.09.2013	Merilo: 1:20 (1:10) (1:2,5)	Identifikacijska oznaka:	L,I,Z,L,2,-,-,8,S,3,0,9,5 Spr.:

Ø180f7 −0,043 −0,083
Ø180H7 +0,040 0,000
Ø700H7 +0,080 0,000
Mera | Vrednost
Odstopki

The drawing is the property of LITOSTROJ; it may not be used, reproduced or handed over to the other persons than agreed.

Risba je last LITOSTROJ-a; razmnoževanje, prenos tretjim osebam in izkoriščanje vsebine ni dovoljeno.

Ta tehnična dokumentacija izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2000 – vodja: Marko Lah

0,2 mm

Format: A1 (594 x 841 mm)

Ta risba in vsa vsebina v njej sta last podjetja LITOSTROJ. Brez pisnega dovoljenja ni dovoljeno risbo kopirati ali dati na razpolago drugim osebam.

This drawing and all the information contained in it are the property of LITOSTROJ. Without written permission it is not allowed to copy this drawing or to make it available to other persons.

| Mere brez toleranc | Mass without tolerances | Mere brez toleranc | Mass without tolerances | Mere brez toleranc | Mass without tolerances |