


Prerez A-A

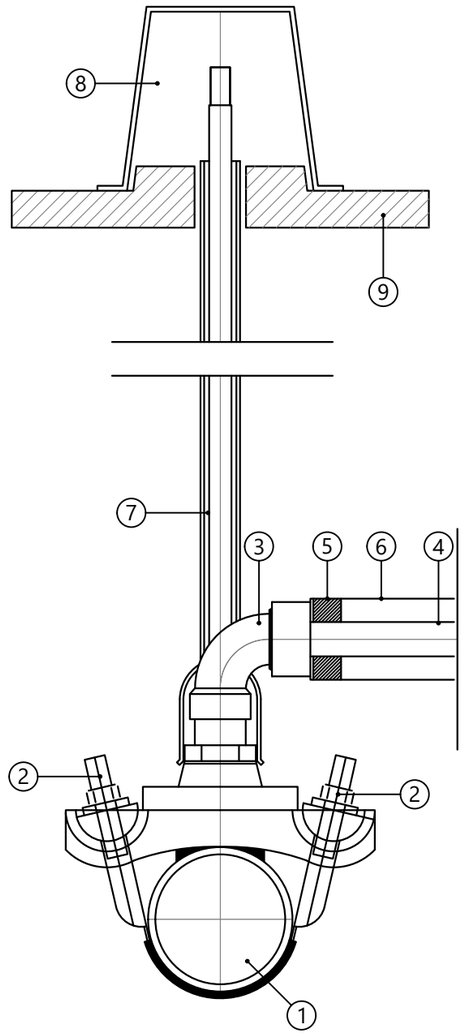

Prerez B-B

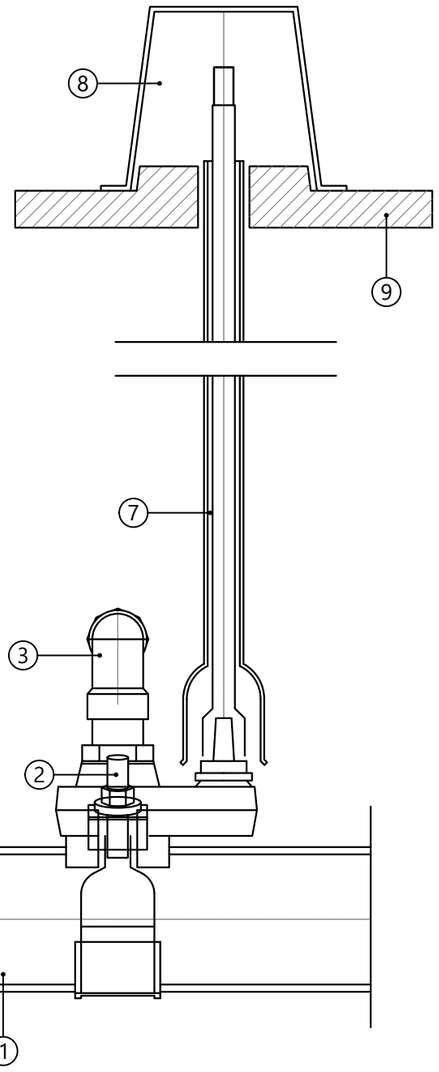

Tloris

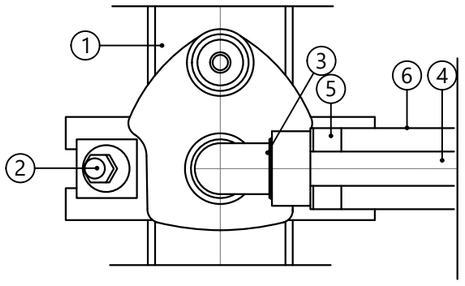

Seznam vodovodnega materiala

1. javni vodovod NL DN200
2. vijaki za pritrditev navrtnega zasuna
3. PP priključno koleno 90° (R1''-R6/4") (bajonetno vrtljivo (gibljivo) koleno, ki ima na izhodu (možen obrat 360°), za spajanje PE cevi in navrtalnega oklepa bajonetni priključek kot hitra spojka - ISO spojka (brez vijačenja))
4. vodovodna cev PE100d32
5. tesnilo za prehod cevi v zaščitno cev
6. zaščitna cev PE100d75
7. vgradbena garnitura (teleskopska)
8. cestna kapa za navrtne zasune-po DIN4057
9. montažna betonska podloška za c. kapo

PRI GRADNJI OZ. OBNOVI VODOVODNIH PRIKLJUČKOV OBVEZNO UPOŠTEVATI PZI NAČRT PRIKLJUČKA IN TEHNIČNA NAVODILA UPRAVLJALCA JAVNEGA VODOVODA - JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.

VES VGRAJEN MATERIAL MORA POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA! CESTNA KAPA MORA BITI KVALITETNA IN IZBRANA V SODELOVANJU Z UPRAVLJALCEM!

sprememba	opis spremembe	datum

projektant	ACER NOVO MESTO D. O. O.	investitor: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica
vodja projekta	mag. ZORAN GAJSKI, univ. dipl. gosp. inž., IZS G-3043	
pooblaščeni inženir	mag. ZORAN GAJSKI, univ. dipl. gosp. inž., IZS G-3043	
sodelavci		

naziv gradnje	UREDITEV KONČNEGA POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI	datum	marec 2024
vrsta proj.dokumentacije	PZI	id. ozn. proj. dok.	PR-20/2023
načrt	2.2 NAČRT S PODROČJA GRADB. - načrt priključitve sanitarnega objekta na kanalizacijsko in vodovodno omrežje	številka načrta	PR-20-3/2023
grafični prikaz	DETAJL UNIVERZALNI NAVRTNI ZASUN ZA NL DN200 CEVI PRIKLJUČNA CEV PE100d32	merilo: 1:5	id. ozn. gr. prikaza: 3.5