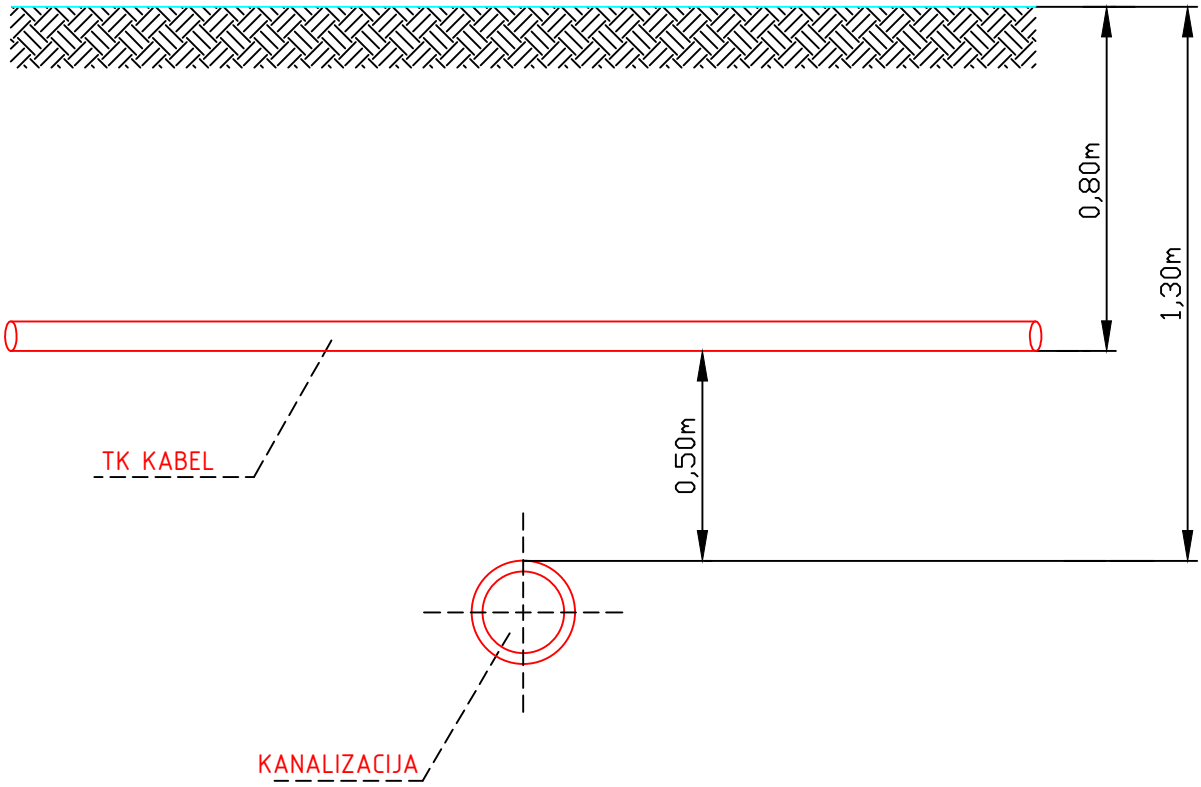


OPOMBA :

Če se dovoljenih razdalj ni mogoče držati se navedene razdalje lahko zmanjšajo do 0,3 m, vendar je potrebno TK kabel zaščititi s PVC oziroma PEHD cevmi.
V področju križanja je potrebno TK kabel zaščititi v dolžini 1,0 m na vsaki strani križanja.

	Opis spremembe		Podpis

AGJ, arhitekturno projektiranje in ravnanje z odplakami d.o.o. Evidenčna številka podjetja pri IZS: 0343	INVESTITOR	OBJEKT				
	OBČINA G. RADGONA, Partizanska c. 13 9250 G. Radgona	Komunalna kanalizacija Lomanoše				
	NAROČNIK	TEHNIČNI PRIKAZI				
	OBČINA G. RADGONA, Partizanska c. 13 9250 G. Radgona	Detajl križanja kanalizacije s TK vodom				
Izdelovalec načrta:	Odgovorna oseba projektanta:	Številka projekta:				
Sara Papst, dipl.inž.grad., IZS PI G-4507	Goran Rebernik, inž.grad.	594-07/22				
Sodelavci:	VRSTA:	Datum:	Merilo:	Faza:	List:	
Tomaž Klemenšak, inž.grad.	PZI	junij 2024		2/1 Načrt s področja gradbeništva	8.3	