ELEKTRO LJUBLJANA d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE), Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/10, 17/14 - EZ-1), Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Ur.l. RS, št. 7/21 in 41/22 - v nadaljevanju SONDSEE) in 42. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi vloge z dne **12. 9. 2024** izdaja

MARKUS PROJEKTIRANJE,
SVETOVANJE IN NADZOR MARKO
STOPAR S.P.
PREČNA ULICA 7

8340 ČRNOMELJ

PROJEKTNE POGOJE št. 1509454

I. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: DGD, št. 24M16
Izdelovalec projekta: MARKUS PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE IN NADZOR MARKO STOPAR S.P., PREČNA ULICA 7, 8340 ČRNOMELJ
Investitor: OBČINA METLIKA, MESTNI TRG 24, 8330 METLIKA
Objekt: UREDITEV PARKIRIŠČA

Katastrska občina	Parcelne številke
1515 - METLIKA	2204/3, 2204/7

Predvidena gradnja tangira NN KBV in na objektu je PMO4 omarica.

II. POTEK OBSTOJEČEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1. V projektno dokumentacijo DGD je potrebno vrisati obstoječe elektroenergetske vode in naprave. Potek trase naših vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem načrtu oz. si jih je potrebno pridobiti na elektrodistribucijskem podjetju ELEKTRO LJUBLJANA d.d.

2. Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo naših vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.

3. **Zaradi rušitve objekta je potrebno poleg zidu postaviti novo samostoječo omarico P/U PM3 in v njo premakniti NN podzemne vode, katere se dodatno zaščitijo z PVC cevjo fi 160mm.**

   Med rušitvijo je potrebno obstoječo omarico ustrezno zaščititi (naročiti je potrebno varnostni odklop NN omrežja).

III. OSTALI POGOJI

1. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.
2. Priporočamo, da v izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije, investitor že pred začetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture, kar pomeni, da morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima ELEKTRO LJUBLJANA d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.
3. Investitorja bremenijo vsi stroški prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo.

Ti projektni pogoji veljajo dve leti od dneva izdaje!

Ljubljana, 23. 9. 2024

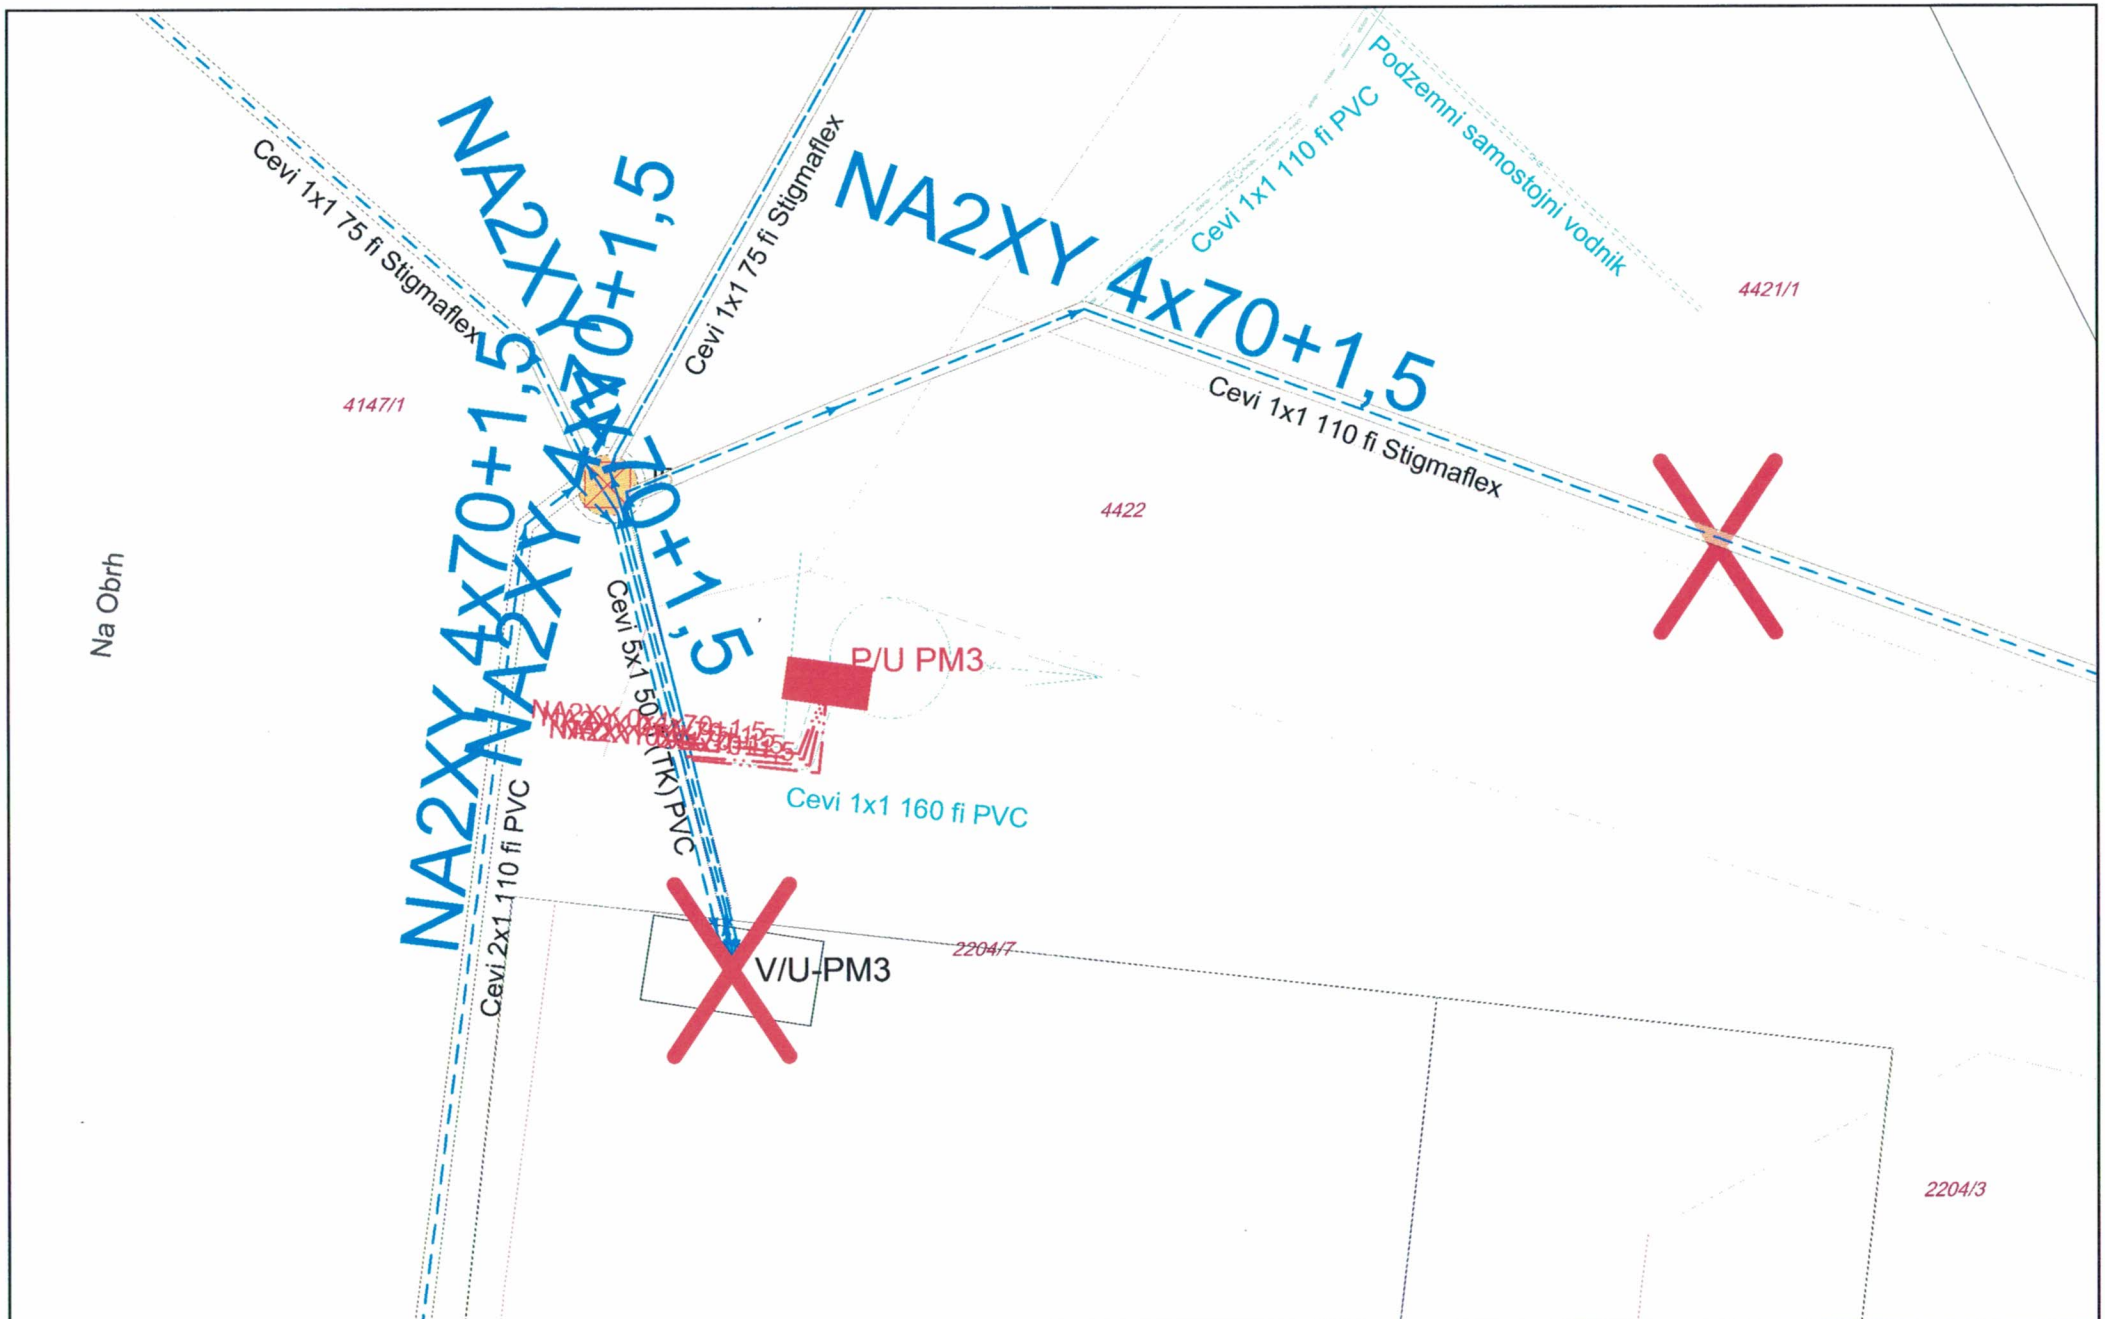
Pripravil/-a:
Andrej Anderlič

Direktor DE NOVO MESTO:
Anton Cugelj

Poslano:
- MARKUS PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE IN NADZOR MARKO STOPAR S.P., PREČNA ULICA 7, 8340 ČRNOMELJ
- Arhiv 30-1/2024-43189

Priloge:
- Situacija el. en. vodov

ELEKTRO LJUBLJANA D. D. SLOVENSKA CESTA 56, SI-1000 LJUBLJANA 3/4


NA2XY 4x70+1,5
NA2XY 4x70+1,5
NA2XY 4x70+1,5
Cevi 1x1 75 fi Stigmaflex
Cevi 1x1 75 fi Stigmaflex
Cevi 1x1 110 fi PVC
Podzemni samostojni vodnik
Cevi 1x1 110 fi Stigmaflex
4421/1
4147/1
4422
Na Obrh
Cevi 5x1 50 (TK) PVC
P/U PM3
Cevi 1x1 160 fi PVC
Cevi 2x1 110 fi PVC
V/U-PM3
2204/7
2204/3