
VODOVOD
MONTAŽNA SHEMA 1

1 x

TLORIS PZI:
TEME 1

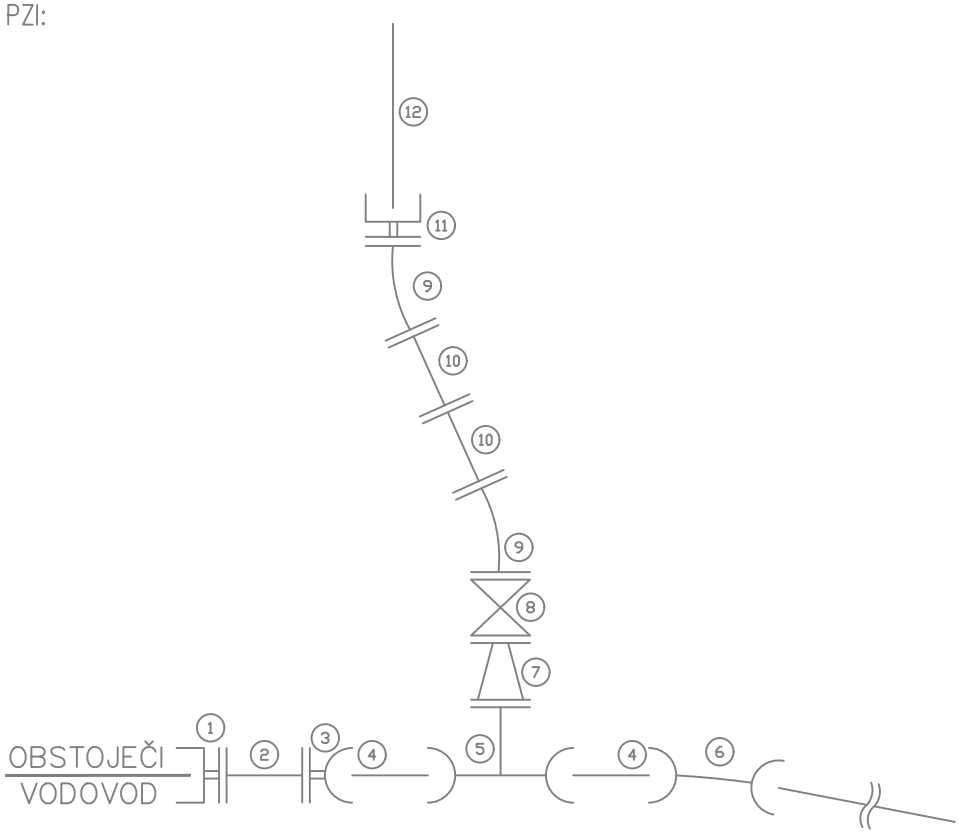

OPOMBA: Vse loke in odcepe je potrebno obbetonirati!

1	Univerzalna spojka	450/400	1 kos
2	FF kos, 400/ L=500 mm	400/500	1 kos
3	E kos, 400, Vl spoj	400	1 kos
4	Vmesni kos	400	2 kos
5	MMA kos	400/300	1 kos
6	MMK kos, Vl spoj, 400/11°	400/11°	1 kos
7	FFR 300/200 mm	300/200	1 kos
8	Zasun z ročnim kolesom	200	1 kos
9	FFK 200/22°	200	2 kos
10	FF kos 200/ L=600 mm	200/600	1 kos
11	Univerzalna spojka	200	1 kos
12	Cev NL DN 200, L=2.5 m	200	1 kos

Naziv gradnje:	OBNOVA VODOVODA HOTOVLJA (odsek klorirna postaja-Visoko)
Naziv načrta/elaborata:	2/1 NAČRT VODOVODA
Naslov prikaza:	Montažna shema 1

Projektant:	Št. projekta:	Št. načrta/elab.:	Merilo:	Vrsta dokument.:	Datum:	Št. prikaza:
HIDROSVET	105/24	105/24-1	1:25	PZI	maj 2025	G.3.1