
VODOVOD
MONTAŽNA SHEMA 2

1 x

TLORIS PZI:
TEME 17

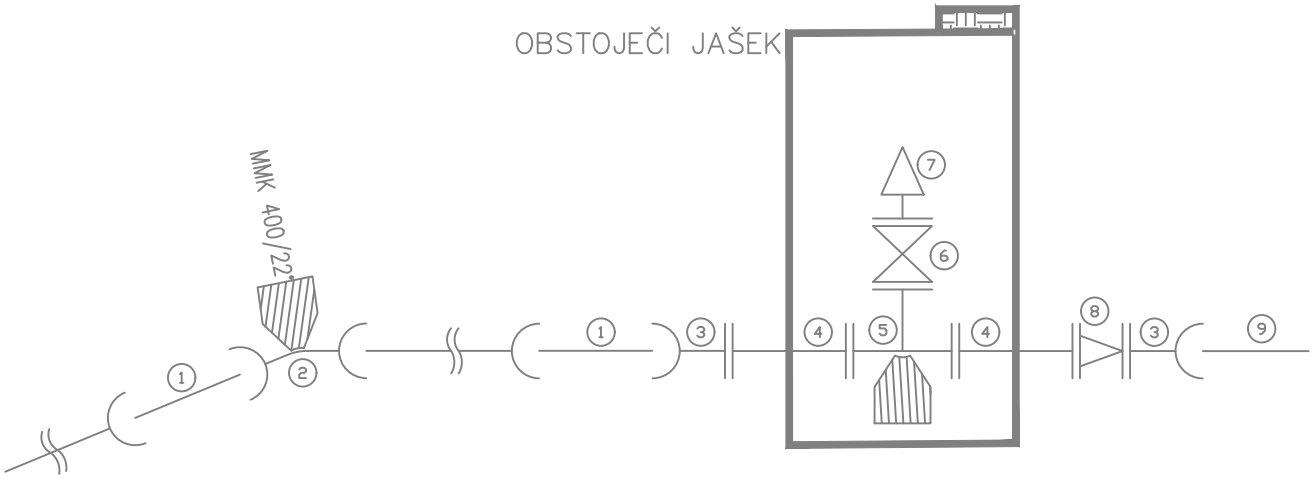

OPOMBA: Vse loke in odcepe je potrebno obbetonirati!

1	Vmesni kos	400	2 kos
2	MMK kos, Vl spoj, 400/22°	400/22°	1 kos
3	E kos, Vl spoj	400	2 kos
4	FF kos 400, L=600mm	400/600	2 kos
5	T kos 400/100	400/100	1 kos
6	Zasun z ročnim kolesom 100	100	1 kos
7	Zračnik 100	100	1 kos
8	FFR kos	400/350	1 kos
9	Cev NL DN 350		

Naziv gradnje:	OBNOVA VODOVODA HOTOVLJA (odsek klorirna postaja-Visoko)
Naziv načrta/elaborata:	2/1 NAČRT VODOVODA
Naslov prikaza:	Montažna shema 2

Projektant:	Št. projekta:	Št. načrta/elab.:	Merilo:	Vrsta dokument.:	Datum:	Št. prikaza:
HIDROSVET	105/24	105/24-1	1:25	PZI	maj 2025	G.3.2