
VODOVOD
MONTAŽNA SHEMA 3

3 x

TLORIS PZI:
TEME 18
TEME 19
TEME 25

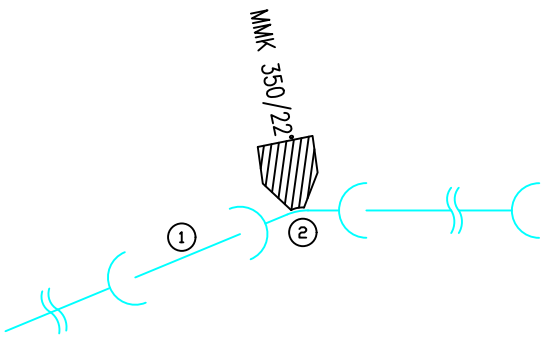


OPOMBA: Vse loke in odcepe je potrebno obbetonirati!

1	Vmesni kos	350	1 kos
2	MMK kos, Vl spoj, 350/22°	350/22°	1 kos

VODOVOD
MONTAŽNA SHEMA 4

8 x

TLORIS PZI:

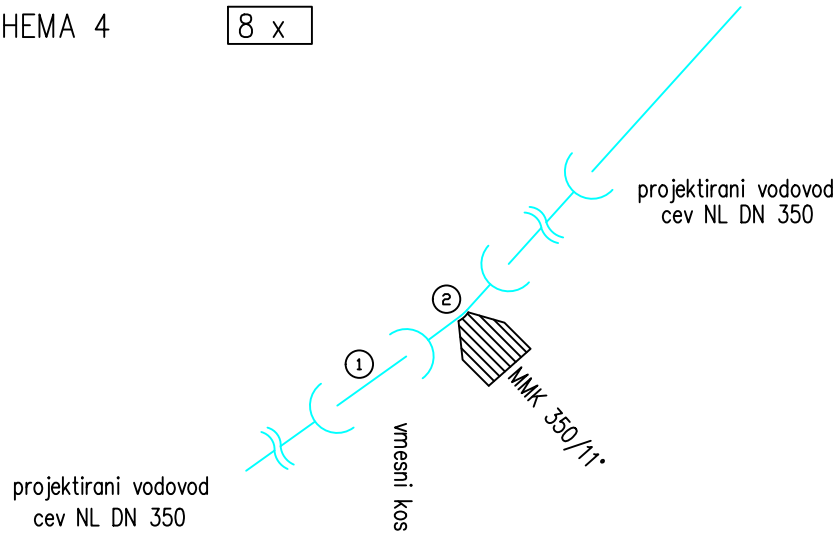

OPOMBA: Vse loke in odcepe je potrebno obbetonirati!

1	Vmesni kos	NL DN 350	1 kos
2	MMK kos 350/11°	350/11°	1 kos

Naziv gradnje:	OBNOVA VODOVODA HOTOVLJA (odsek klorirna postaja-Visoko)
Naziv načrta/elaborata:	2/1 NAČRT VODOVODA
Naslov prikaza:	Montažna shema 3 in 4

Projektant:	Št. projekta:	Št. načrta/elab.:	Merilo:	Vrsta dokument.:	Datum:	Št. prikaza:
HIDROSVET	105/24	105/24-1	1:25	PZI	maj 2025	G.3.3