
VODOVOD
MONTAŽNA SHEMA 11 | 1 x

TLORIS PZI:
iztok iz jaška

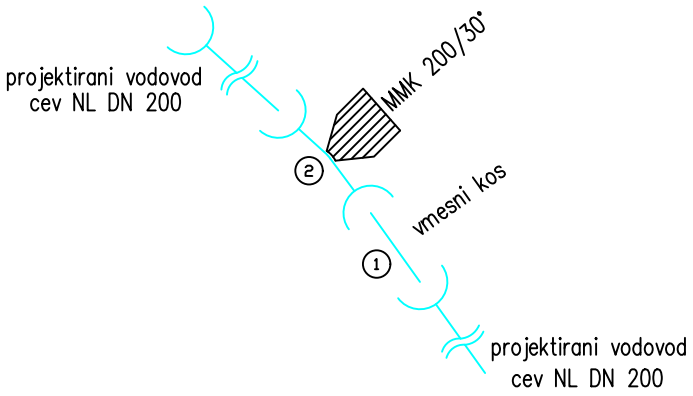

OPOMBA: Vse loke in odcepe je potrebno obbetonirati!

1	Vmesni kos	NL DN 200	1 kos
2	MMK kos 400/22°	MMK 30° DN 200	1 kos

Naziv gradnje:	OBNOVA VODOVODA HOTOVLJA (odsek klorirna postaja-Visoko)
Naziv načrta/elaborata:	2/1 NAČRT VODOVODA
Naslov prikaza:	Montažna shema 6 in 7

Projektant:	Št. projekta:	Št. načrta/elab.:	Merilo:	Vrsta dokument.:	Datum:	Št. prikaza:
HIDROSVET	105/24	105/24-1	1:25	PZI	maj 2025	G.3.5