
PREČNI PREREZ

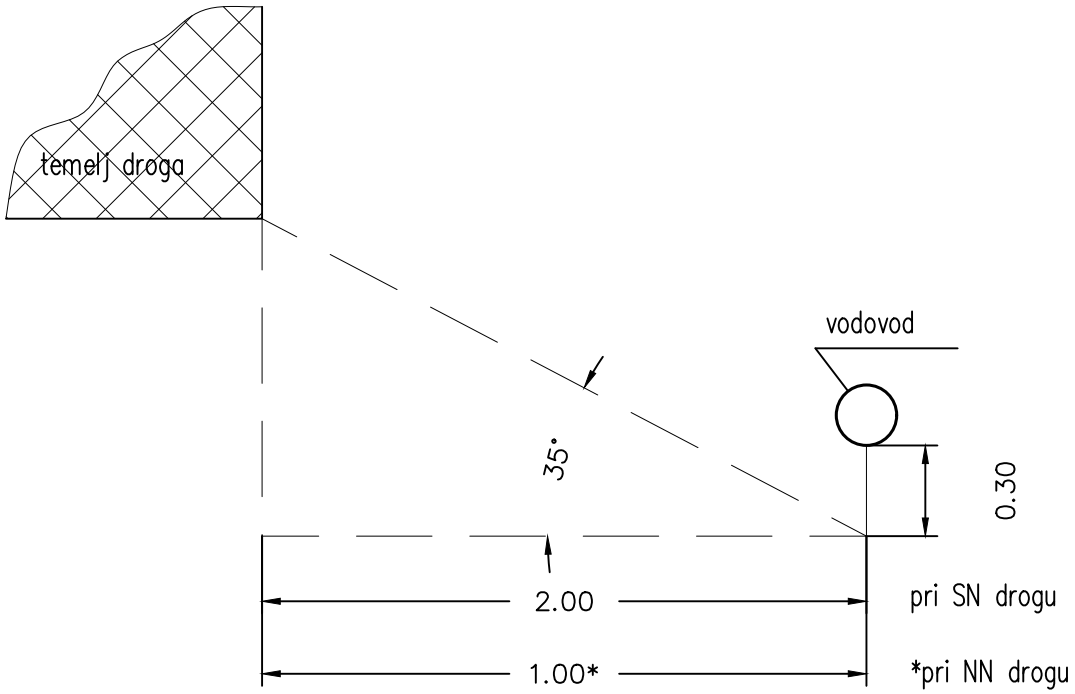

Najmanjši odmik od spodnjega roba podzemnih temeljev srednjenapetostnih drogov znaša 2,0 m, merjeno po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 30 cm pod dnom cevi v osi kanala in oklepa z diagonalo, ki se konča na robu temelja kot 35°.

Najmanjši odmik od spodnjega roba podzemnih temeljev nizkonapetostnih drogov znaša 1,0 m, merjeno po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 30 cm pod dnom cevi v osi kanala in oklepa z diagonalo, ki se konča na robu temelja kot 35°.

Horizontalni odmiki so v posebnih primerih in v soglasju z upravljavci posameznih komunalnih vodov lahko tudi drugačni, vendar ne manjši kot jih določa standard SIST EN 805: 2000

Naziv gradnje:	OBNOVA VODOVODA HOTOVLJA (odsek klorirna postaja-Visoko)
Naziv načrta/elaborata:	2/1 NAČRT VODOVODA
Naslov prikaza:	Detajl poteka vodovoda mimo temeljev

Projektant:	Št. projekta:	Št. načrta/elab.:	Merilo:	Vrsta dokument.:	Datum:	Št. prikaza:
HIDROSVET	105/24	105/24-1	1:10	PZI	maj 2025	G.5.6