



SiEKO d.o.o.
Kidričeva 25
SI-3000 Celje

+386 3 42 44 270
+386 3 42 44 198
info@sieko.si
www.sieko.si

**PRESOJA POŽARNE VARNOSTI za
postavitev sončne elektrarne na
streho objekta**

Investitor:
Občina Šoštanj
Trg svobode 12,
3322 Šoštanj

Naslov:
SE GŠ Šoštanj

Izdelovalec presoje:

SiEKO d.o.o.
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje

Direktor:

Tadej Ribič, var.inž.



Odgovorni projektant požarne varnosti:

dr. Aleksandra Vinder, u.d.i.k.t.

PI PV0724

dr. ALEKSANDRA VINDER
univ.dipl.inž.kem.tehnol.
IZS PI PV0724

Številka: EKO-24-241

Datum izdelave: April 2024

PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA
IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA	
projektant načrta (naziv družbe)	SiEKO d.o.o.
naslov	Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
odgovorna oseba projektanta načrta	Tadej Ribič


IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT	
pooblaščen strokovnjak	dr. Aleksandra Vinder, u.d.i.k.t.

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije	PZI
strokovno področje načrta	Presoja požarne varnosti za sončno elektrarno
naziv načrta	Presoja požarne varnosti za sončno elektrarno
številka načrta	EKO-24-241
datum izdelave	April 2024

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščen strokovnjak	dr. Aleksandra Vinder, u.d.i.k.t.
identifikacijska številka	PI PV 0724
podpis pooblaščenega strokovnjaka	<div>dr. ALEKSANDRA VINDER univ.dipl.inž.kem.tehnol. IZS PI PV0724</div>
odgovorna oseba projektanta načrta	Tadej Ribič
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	<div> SiEKO d.o.o. Kidričeva 25 3000 Celje</div>

1.0. Splošno

Sončna elektrarna SE GŠ Šoštanj bo priključena skladno s projektnimi pogoji in soglasjem za priključitev. Fotonapetostna elektrarna je predvidena za paralelno obratovanje z nizkonapetostnim električnem sistemom javnega distributerja po shemi PS.2.

Za obravnavano fotonapetostno elektrarno je potrebno izdelati Presojo požarne varnosti, s katero se dokaže, da se zaradi navedene montaže požarna varnost v objektu ne bo zmanjšala.

Pri presoji se je upoštevala Smernica SZPV 512.

Za izdelavo presoje požarne varnosti se uporabijo podatki iz predložene dokumentacije:

- Načrt s področja elektrotehnike - PZI, št. 26/2024, z dne marec 2024, IBH d.o.o. Selo pri Vodichah 57,1217 Vodice, pooblaščen inženir Janez Hren d.i.e., E-1377.
- Podatki naročnika o stavbi (Požarni načrt, Provarnost d.o.o.)
- Podatki iz javnih evidenc (i-občina, Javni vpogled v podatke nepremičnin).

2.0. Opis sončne elektrarne

Investitor, Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3322 Šoštanj, želi na strehi obstoječe stavbe Glasbene šole – kulturnega doma Šoštanj, ki se nahaja na naslovu Trg Jožeta Lampreta 4 in se dotika stavbe z naslovom Lampretova ulica 3, kjer je glasbena šola, na parc. št. 1019/6, k.o. 959 Šoštanj, vgraditi sončno fotovoltaično elektrarno SE GŠ Šoštanj.

Predvidena moč fotonapetostne elektrarne bo 66,78 kW in jo sestavlja:

- PV moduli na podkonstrukciji: 126, z nazivno močjo modula 530 Wp., model: Solvis SV144 E HCM10
- Razsmerniki: 1, z nazivno močjo SE66,6K, proizvajalec SolarEdge,
- ločilno priključno merilno mesto
- oddaja električne energije v distribucijsko omrežje (meritve, zaščita in glavno ločilno stikalo),
- priključek na distribucijsko omrežje (NN kablovod, predelave v PMO),
- inštalacijske povezave, ozemljitve, strelovod.

Nazivna moč naprave: $126 \times 530 = 66.780 \text{ W}$. Moč za oddajo v omrežje omejena na 55 kW, skladno s soglasjem.

Proizvodna naprava bo sestavljena iz PV generatorja na strehi objektov in razsmernikov.

Na zunanjo steno objekta (z možnostjo stalnega dostopa) se vgradi omara PMO-SE, kjer bo vgrajen števec P2.

Obstoječ števec P3 se zamenja za dvosmernega. Dogradi se dvosmerni števec P2, zaščite merilnega mesta in doda stikalo za izklop sončne elektrarne.

Način obratovanja elektrarne bo paralelno z omrežjem.

Predvideni so fotovoltaični moduli iz monokristalnega silicija tip SOLVIS SW 144 E HCM 10 z zmogljivostjo $P_{mpp}=530$ Wp. Moduli so namenjeni za namestitev na prostem.

Povezava od fotonapetostnih modulov do razsmernikov bo izvedena preko fotonapetostnih optimizatorjev.

Na vsak optimizator moči se bosta priključila po dva modula. Optimizatorji moči se serijsko povezujejo v veje.

Razdelilnik bo tipska PVC nadometna omarica, dimenzij 800 x 800 x 250 mm. Razdelilnik bo nameščen ob razsmerniku.

Med AC in DC delom je predvidena vgradnja mehanske pregrade.

Razdalja med razsmernikom in razdelilnikom bo cca 1 m. Razsmernik bo postavljen ob razdelilnikih z ustreznim razmikom skladno s priporočili proizvajalcev opreme zaradi hlajenja. Vsa oprema bo nameščena na zidani steni objekta.

Za znižanje nevarnosti poškodb elektronske opreme se v okviru gradnje FE uredi prenapetostne zaščite, tako na DC strani, kot AC.

Za ozemljitev se uporabi obstoječe ozemljilo.

Izvedena bo izenačitev potencialov kovinske nosilne konstrukcije modulov. Izenačitev potencialov bo izvedena ločeno (izolirano) od stre lovodne ozemljitve objekta.

3.0. Opis situacije in stavbe, na kateri bo zgrajena sončna elektrarna

Objekt, na katerem bo nameščena sončna elektrarna, je obstoječa stavba Glasbene šole – kulturnega doma Šoštanj, ki se nahaja na naslovu Trg Jožeta Lampreta 4 in se dotika stavbe z naslovom Lampretova ulica 3, kjer je glasbena šola.

Stavba 1473¹, zgrajena leta 2019, je postavljena na parcelni številki 1019/6, k.o. 959 Šoštanj, trapezne oblike, neto tlorisne površine 1421,8 m², višine 10 m in obsega 3 etaže (K+P+N).

Stavba je klasične gradnje s kombinacijo različnih materialov. Streha je ravna, v strehi je opaziti odvodnike/odduhe, svetlobnike/okna/kupole, prezračevalnike za ODT, strojno opremo za prezračevanje in hlajenje.

Stavba ima namembnost poslovne stavbe.

Poseben dostop do strehe ni urejen.

Stavba se dotika stavbe Lampretova ulica 3, od ostalih stavb pa je oddaljena več kot 10 m.

Stavba je obdana s parkirnimi, sprehajalnimi in voznimi površinami. Okrog stavbe pelje pešpot, primerna tudi za gasilska vozila.

Dovoz za gasilce na severovzhodni in jugovzhodni strani, kjer so tudi možne postavitvene in delovne površine.

Dovoz ima ustrezen radij in utrditev, da je primeren za vožnjo in postavitve gasilskega vozila z lestvijo in košaro.

¹ Podatki iz javnih evidenc i-občina

Načrtov požarne varnosti ali druge dokumentacije, iz katere bi bile razvidne meje požarnih sektorjev, ni na razpolago. Ker je stavba novejša se predpostavlja, da je znotraj stavbe več požarnih sektorjev, ki se zaključijo z AB streho. Streha ni požarno ločena od objekta (kupole, odvodniki, prezračevanje...).

Stavba stoji v strnjem naselju, z urejeno komunalno infrastrukturo. Dva hidranta v razdalji do 80 m od objekta.

Prometna ureditev okrog objekta ostaja nespremenjena.

Odmiki objekta od parcelnih mej in sosednjih objektov so obstoječi in se s posegom ne spreminjajo.

Vsi komunalni priključki (vodovod, elektrika,...) so obstoječi in se ne bodo spreminjali.

Lokacija postavitve fotonapetostne elektrarne je razvidna iz naslednje slike:



4.0. Možni vzroki za nastanek požara

- slabo projektiranje: neustrezni moduli, postavitve, vezave, nepravilno izbrane lokacije kablov, razsmernikov;
- neprimerna izbira gradnikov: posamezni elementi med seboj niso kompatibilni, uporabljeni se elementi, ki niso odporni na okoljske dejavnike (vlago, prah, korozijo);
- nepravilna izvedba: slabi stiki, napačni materiali, napačna izvedba, zaradi česar lahko nastane električni oblok;
- neustrezno izvedena strelovodna napeljava;
- nepoučenost uporabnikov ali lastnikov;
- slabo vzdrževanje: okvare in/ali poškodbe električnih instalacij SE.

5.0. Bistvene zahteve požarne varnosti

5.1. Širjenje požara na sosednje objekte


Objekt s sončno elektrarno je ustrezno odmaknjen od ostalih objektov, PV moduli bodo nameščeni na streho tako, da bodo odmaknjeni od roba strehe.

Moduli bodo nameščeni na samostojno podkonstrukcijo (ne bodo vključeni v streho - integrirani moduli).

Zahtevani so moduli z odzivom na ogenj $B_{\text{roof}}(t1)$.

5.2. Širjenje požara po stavbi

Za del stavbe, na katero bo vgrajena sončna elektrarna (novi prizidek) je bil predložen požarni načrt², iz katerega so razvidne meje požarnih sektorjev. Stavba je razdeljena na več požarnih sektorjev od katerih so pod streho trije: zavarovano stopnišče, tehnični prostor in ostali del objekta. Streha ni požarno ločena od objekta pod njo (kupole, odvodniki, prezračevanje, odprtine za ODT v zavarovanem stopnišču...).. Tloris nadstropja je prikazan na spodnji sliki²:

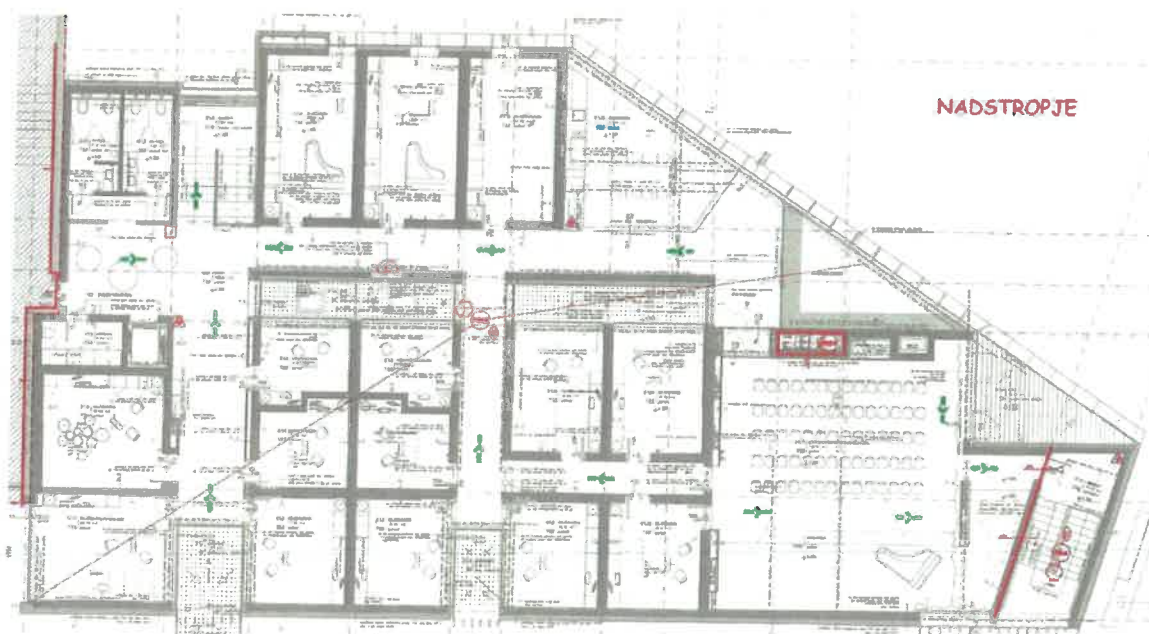

² Požarni načrt, Provarnost d.o.o.



Pri postavitvi sončne elektrarne na stavbo je treba upoštevati delitev stavbe na požarne sektorje, kot tudi posebne zahteve za odprtine in opremo na strehi. Module je treba v okolici požarnih zidov namestiti tako, da ne pripomorejo k preskoku požara iz sektorja v sektor, preboji inštalacij pa morajo biti taki, da ne zmanjšujejo požarne varnosti stavbe. Te zahteve izpolnimo tako, da:

- na požarnih zidovih ali podobnih požarnih ločitvah na strehi oziroma fasadi stavbe ne nameščamo modulov ali drugih gorljivih (gradbenih) elementov;
- upoštevamo, da pokrivanje odprtin ali naprav za odvod dima in toplote in požarno nezaščitene odprtine z moduli ni dovoljeno;
- omogočimo dostop do dimnikov, prezračevalnih naprav, strešnih ventilatorjev ipd., okrog njih pa predvidimo prosto površino, skladno z zahtevami vzdrževalcev; širina proste površine okrog naprav na strehi ne sme biti manjša od 1,0 m;
- predvidimo okrog požarno neodpornih površin (okno, kupola, svetlobnik ipd.) najmanj 1,0 m širok pas, v katerem ni modulov in drugih gorljivih inštalacij sončne elektrarne.
- upoštevamo, da mora biti razdalja med moduli sončne elektrarne in robom požarnega zidu v vsakem primeru 1,0 m, razen kadar požarni zid sega več kot 0,3 m nad zgornjo površino modula;

*Kar se zagotovi z ustrezno razporeditvijo PV modulov in razsmernikov ter izvedbo kabliranja: predvidena je vgraditev razsmernikov na zid na nivoju ravne strehe tako, da so zadostno odmaknjeni od inštalacij in naprav na strehi. Vgradnja PV modulov **mora biti predvidena** na streho tako da bodo moduli ustrezno odmaknjeni od svetlobniko/kupol/oken, odvodnikov in strojne opreme (npr. zunanjih enot klima naprav).*

Nosilna konstrukcija stavbe mora prenesti obtežbe zaradi sončne elektrarne pa tudi obremenitve pri rednem vzdrževanju sončne elektrarne. Kjer je nujen neposreden dostop gasilcev, je treba upoštevati še njihovo obtežbo in obtežbo njihove opreme.
Kar se zagotovi s statično presojo.

Razdalja med spodnjo stranjo modula in zgornjim slojem strehe omogoča prezračevanje in preprečuje pregrevanje materialov. Ta razdalja, merjena od srednje višine kritine (primer: valovita kritina), mora biti na podlagi izkušenj najmanj 6 cm³.

Kar se zagotovi z montažo modulov na samostojno konstrukcijo.

Pri montaži sončnih elektrarne ne smemo zmanjšati požarne odpornosti konstrukcije ali omogočiti širjenja požara med požarnimi sektorji stavbe preko elementov sončne elektrarne. Preprečiti je treba t.i. učinek vžigalne vrvice. Napeljave lahko skozi meje požarnih sektorjev potekajo le skozi požarno zatesnjene preboje, ki morajo biti zaščiteni tako, da imajo enako požarno odpornost kot konstrukcija. Pravila za izvedbo prebojev so podana v smernici SZPV 408© Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah.

Zaščita prebojev mora imeti ustrezna dokazila, izvaja naj jo usposobljen monter.

Prehod kabla preko požarnega zidu je treba zaščititi, da se prepeči prenos požara.

Kar se zagotovi s požarno odpornimi tesnitvami instalacij (tesnilna masa, požarne objemke, blazinice ipd.).

Vsi kabli, ki se izvajajo znotraj objekta nadometno, morajo imeti odziv na ogenj najmanj razreda B2_{ca}s1d2a1.

Na strehi brez požarne ločitve od ostalega objekta je minimalna zahteva, da je mogoče vsak niz (panel) in vsak DC-kabel, ki vodi do razsmernika, na strehi odklopiti.

5.3. Vpliv na evakuacijske poti in obstoječe odprtine stavbe

Varnost evakuacijskih poti se s postavitvijo sončne elektrarne ne sme zmanjšati. Na evakuacijskih poteh ne sme biti naprav, kot so razsmerniki, razdelilne omare, hišni priključki ipd. Obstoječe dimenzije elementov evakuacijskih poti se ne smejo spremeniti.

Zaradi postavitve SE se število ljudi v obstoječih objektih ne povečuje. Iz objektov je urejenih več izhodov.

Zaradi postavitve SE na streho ni predvideno zaprtje, zožitev ali oviranje kateregakoli od obstoječih izhodov na prosto ali druge odprtine v objektu.

Predvidena je vgraditev razsmernikov na zid na nivoju ravne strehe tako, da so zadostno odmaknjeni od odmaknjeni od instalacij in strojne opreme na strehi, kjer ne potekajo evakuacijske poti.

Sončna elektrarna ne sme ovirati ali zmanjšati ali kako drugače omejiti odvoda dima in toplote iz stavbe v požaru.

Hišne inštalacije za prezračevanje, klimatizacijo, odvod plinov iz motorjev z notranjim izgorevanjem, dimniški jaški, dimniki ipd. morajo biti postavljene tako, da odvajani zrak ni usmerjen v fotonapetostne module. Njihov odmik od modulov mora biti v skladu z navodili proizvajalca inštalacij, vendar ne manj kot 1,0 m.

Oddušniki gorljivih plinov iz inštalacij ali varnostnih ventilov ne smejo biti postavljeni bližje modulom, kot je določeno v oceni ali elaboratu eksplozijske ogroženosti.

³ Po najnovejših raziskavah je priporočljiv odmik modulov 12 cm od strehe, kar zagotavlja manjši vpliv na požar v samem objektu.

Kar se zagotovi s postavitvijo modulov in razsmernikov na način, da nobene obstoječe odprtine v strehi niso prekrite ali ovirane zaradi montaže modulov, moduli pa **morajo biti** postavljeni v ustrezni oddaljenosti od svetlobniko/kupol/oken, odvodnikov in strojne opreme ipd.

5.4. Naprave za gašenje in dostop gasilcev

Voda za gašenje morebitnih požarov je zagotovljena iz obstoječega zunanjskega hidrantnega omrežja. Dva hidranta v razdalji do 80 m od objekta.

V primeru požara intervenirajo:

- PGD Šoštanj – mesto, IV. ktg, v oddaljenosti cca. 300 m.
- ostala gasilska društva.

Predviden čas intervencije od prijave požara do začetka gašenja znaša do 10 minut.

Poseben dostop do strehe ni urejen.

Stavba je obdana s parkirnimi, sprehajalnimi in voznimi površinami. Okrog stavbe pelje pešpot, primerna tudi za gasilska vozila.

Dovoz za gasilce na severovzhodni in jugovzhodni strani, kjer so tudi možne postavitvene in delovne površine.

Dovoz ima ustrezen radij in utrditev, da je primeren za vožnjo in postavev gasilskega vozila z lestvijo in košaro.

Pri ravnih strehah s tlorsko površino manj kot 40,0 m x 40,0 m brez ustreznega dostopa na streho, je treba za dostop vzdrževalcev in gasilcev zagotoviti pas s širino najmanj 1,0 m in sicer vsaj z ene strani strehe. Pri ravnih strehah s površino več kot 40,0 m x 40,0 m je treba polja modulov omejiti na največ 40,0 m x 40,0 m. Med robom strehe in takim poljem mora biti najmanj 1,0 m širok pas za dostop. Med dvema takima poljema mora biti prost prehod s širino najmanj 2,0 m.



(vir: SZPV 512)

Dostop do razsmernikov je prost (zunaj na strehi).

Poseben dostop do strehe ni urejen.

Pristojno gasilsko društvo, PGD Šoštanj-mesto, ki intervenira v primeru požara razpolaga z gasilsko avto lestvijo s košaro, iz katere je mogoče uspešno dostopati na streho in tudi gasiti iz višine.

6.0. Ukrepi za preprečitev nastanka okvar in požarov

6.1. Splošne zahteve

Vzdrževalcem je treba zagotoviti dostop do vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (npr. za odvod dima in toplote), strelovodov ipd. pod streho oziroma na strehi.

Poleg odnikov modulov od roba strehe je treba zagotoviti dostop do modulov zaradi vzdrževanja in pregledovanja v skladu s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu.

Pri izvedbi strelovodne zaščite je treba upoštevati predpise o zaščiti stavb pred delovanjem strele.

Fotonapetostni sistemi na strehi ali fasadi, brez požarne ločitve od drugega dela objekta ali stavbe, z vsemi predpisanimi odmiki od drugega dela objekta ali stavbe ter požarno nezaščitenih površin, z razsmerniki na fasadi ali v objektu morajo imeti:

1. kabel ali vodnik položen v požarno odporen in mehansko zaščiten kanal ali
2. kabel ali vodnik položen v mehansko zaščiten kanal, na negorljivi fasadi, kjer v pasu širine 1,5 m od kanala ni požarno neodpornih površin (npr. oken, vrat, izpustov zraka iz prostorov ali naprav ipd.) in gre v prostor z razsmernikom ter
3. minimalno zagotovljeno, da se vsak niz na strehi ali fasadi odklopi in
4. prav tako se mora na strehi ali fasadi s stikalom, primernim za odklop enosmernega toka, odklopiti vsak DC-kabel, ki vodi do razsmernika, ter
5. v prostoru z razsmerniki morajo imeti nameščen gasilni aparat s CO₂, ki ima sposobnost gašenja vsaj 89 B (gasilnik s 5 kg CO₂).

6.2. Zahteve za gradnike (module, kable, kanale, razsmernike, ločilne elemente)

Fotonapetostni moduli morajo biti skladni z zahtevami standardov glede obremenitev, ki so jim izpostavljeni, da ne pride do poškodb, zaradi katerih bi lahko nastal požar. Svetuje se uporaba modulov, ki so razvrščeni v razred A po standardu SIST EN 61730-1 in torej glede izolativnosti sodijo v razred II. Za priključne doze, preko katerih so moduli povezani s sistemom, velja, da ustrezajo standardu SIST EN 50548.

Kabli, priključki in drugi elementi inštalacij morajo biti primerni za sončne elektrarne. Običajne zahteve za kable sončnih elektrarn, ki so izpostavljeni vremenskim vplivom, so:

- material: kositrano baker,
- zaščitni razred najmanj II,
- izolacija: dvojna, iz križno vezanega poliolefina,
- barva: rdeča, modra, črna ali ovita s pletenico,
- odpornost proti vremenskim vplivom in UV svetlobi,
- odpornost proti ozonu,
- brez halogenov,

- odpornost proti kislinam in bazam,
- robustnost in odpornost proti abraziji,
- odpornost proti hidrolizi in amoniaku.

Primer oznake kabla, ki ustreza zahtevam, je PV1-F ali FG21M21 PV20.

Razsmerniki morajo ustrezati zahtevam SIST EN 62109 in SIST EN 50524.

Stikala in podobne naprave morajo biti odporne proti vremenskim vplivom in ustrezati standardom oziroma pravilnikom.

6.3. Zahteve za montažo električnih inštalacij

Fotonapetostne module je treba montirati skladno z navodili proizvajalca in s predpisi za nizkonapetostne inštalacije, s Tehnično smernico za električne inštalacije in slovenskimi standardi. Ločevanje spojev enosmernih tokokrogov pod obremenitvijo lahko povzroči nastanek električnega obloka.

Pri napeljavi DC-kablov po zunanji strani objekta je potrebno paziti, da so kabli:

- primerno označeni in da je njihov položaj vrisan tudi v požarnem načrtu,
- primerno izolirani, izolacija pa zaščitena proti poškodbam,
- na strehi napeljani izven območja zbiralnikov meteorne vode oziroma žlebov.

Generiranja napetosti v osvetljenih moduli ni mogoče enostavno prekiniti. Skladno s standardom SIST HD 60364-7-712 je obvezno ločilno stikalo na enosmerni strani razsmernika.

Tipka za aktiviranje ločilnega stikala enosmernega toka mora biti na lahko dostopnem vidnem mestu.

Kabli enosmernega toka se polagajo v kanale ali na kabelske police. Kanali so lahko plastični, biti morajo samougasljivi, negorljivi. Posebne zahteve veljajo za kanale, ki prehajajo preko požarnega zidu.

Inštalacija pod enosmerno napetostjo naj bo čim krajša, upoštevati pa je treba še naslednje:

- kabli se polagajo na zaščitene in ustrezno dimenzionirane kabelske police;
- če je inštalacija speljana v notranjosti stavbe, se kabli položijo v požarno odporne in mehansko zaščitene kanale oziroma jaške z enako požarno odpornostjo, kot jo ima konstrukcija stavbe.

Kanali oz. kabli enosmerne napetosti morajo biti označeni.

Ločilne elemente oziroma elemente za znižanje enosmerne napetosti je smiselno namestiti čim bližje modulu, tako da je ob požaru čim manjši del inštalacije pod napetostjo ali da ta ni več nevarna.

6.4. Zahteve za preprečevanje nastanka električnega obloka

Pri enosmernem toku lahko nastane električni oblok, ki predstavlja neposreden vir vžiga. Pri izbiri, načrtovanju in izvedbi sončnih elektrarn (SE) je treba posebno pozornost nameniti:

- vgradnji prekinjevalnih zaščitnih elementov, kot so stikala ali varovalke za zaščito pred električnimi obloki v enosmernih tokokrogih,
- požarnim lastnostim materialov, na katere ali v bližini katerih bodo nameščeni elementi sončne elektrarne. Te elemente je treba namestiti tako, da v njihovi bližini ni gorljivih materialov; kjer to ni mogoče, so potrebni dodatni varnostni ukrepi.

Pravilna izbira in dimenzioniranje sestavnih delov SE:

- Izbrati je treba takšne module, konektorje, kable, razsmernike in ostale sestavne dele, da je stopnja požarnega tveganja čim nižja.
- Treba je upoštevati vrsto spojev (klasični, vijaki ali vzmetni spoji) in zagotoviti ustrezno pritrditev kabla pred spojem, da se prepreči mehanska obremenitev spojnega mesta.
- Spojni kontakti morajo biti izdelani tako, da se dobro zaskočijo in dolgotrajno zagotavljajo dober spoj.

Pravilno načrtovanje SE:

- Pri načrtovanju vgradnje varovalk v enosmerne tokokroge sončne elektrarne je treba upoštevati, da morajo biti varovalke izbrane v skladu s posebnostmi, ki veljajo za sončno elektrarno, kjer je lahko nazivni tok le malo nižji, kot je kratkostični tok. Pri odločanju o njihovi potrebnosti je treba presoditi, ali bo to z ozirom na velikost in lokacijo sončne elektrarne prispevalo k večji požarni varnosti sončne elektrarne. V nasprotnem primeru predstavljajo takšni elementi zgolj še eno mesto za okvaro, ki lahko vpliva tudi na požarno varnost. - Podobno velja za vgradnjo zaščitnih izklopnih stikal v enosmerne tokokroge.
- Namestitev sestavnih delov SE v prostorih z lahko vnetljivimi snovmi, še posebej razsmerniki kot naprave, ki se pri obratovanju segrevajo, enako velja za kable in druge sestavne dele, pri katerih lahko pride do pregrevanja ali celo iskrenja.

Pravilna vgradnja SE.

- Pravilna izbira sestavnih delov konektorjev v DC-tokokrogih (različni proizvajalci sestavnih delov, slabi spoji kar se kaže v pregrevanju spojnega mesta)
- Pravilno polaganje DC-kablov: ustrezna pritrditev, prepovedano polaganje na ostre robove, upoštevanje od proizvajalca predpisanih minimalni radijev krivljenja kablov.
- Med kablji in drugimi sestavnimi deli SE ter zunanjo strelovodno lovilno mrežo in odvodi je treba zagotoviti razdaljo najmanj 0,5 m, da se prepreči nevarnost električnega preskoka. Postopek za izračun minimalne razdalje je določen tudi v standardu SIST EN 62305-3. Zahtevane razdalje se ne nanašajo na vodnike za izenačitev potenciala, ki morajo biti zmeraj položeni tesno ob DC-kablji.
- Pri namestitvi razsmernikov je treba upoštevati predpisane odmike.

Zaradi zagotavljanja večje varnosti se priporoča, da je sončna elektrarna opremljena s sistemom, ki omogoča nadzor električnega obloka na inštalaciji sončne elektrarne, saj gre napredek tehnike v tej smeri.

6.5. Zahteve za montažo razsmernikov in priključnih omaric

Razsmerniki morajo ustrezati zahtevam SIST EN 62109 in SIST EN 50524. Pri montaži razsmernikov je treba upoštevati navodila SIST HD 60364-7-712. Pri določanju lokacije razsmernikov in priključnih omaric je treba upoštevati navodila proizvajalcev in zahteve smernice SZPV 512.

Razsmernike je treba namestiti izven območja evakuacijskih poti in dostopov za gasilce in jih glede na lokacijo ustrezno zaščititi pred prahom, vlago in vodo (IP-zaščita).

Če so kabli do razsmernikov v stavbi napeljani v požarnoodpornih jaških ali kanalih, mora biti tudi prostor z razsmerniki požarno ločen od sosednjih prostorov. V tem prostoru mora biti najmanj en gasilnik s CO₂, ki ima sposobnost gašenja vsaj 89 B (temu ustreza gasilnik s 5 kg CO₂).

Okrog razsmernikov mora biti zagotovljeno zračenje in hlajenje, ki je potrebno za njihovo brezhibno delovanje (zahteve so podane v navodilih proizvajalca). Razsmerniki morajo biti dovolj razmaknjeni tudi med seboj.

V razdalji 1,0 m okoli razsmernikov ne sme biti gorljivih materialov. Razsmerniki se ne smejo nameščati neposredno na lesene gradbene elemente ali druge gorljive materiale (med gorljiv material in razsmernik je treba namestiti negorljivo toplotno izolirno ploščo ustrezne debeline, ki naj na vseh straneh sega vsaj 1,0 m preko robov razsmernika. Ustrezna je npr. 15 mm debela plošča iz kalcijevega silikata ali suhomontažna plošča s primerljivo izolativnostjo).

Razsmerniki ne smejo biti izpostavljeni hlapom in plinom agresivnih snovi, vodni pari, drobnim prašnim delcem, izlivu vode ali poplavi.

Na poplavnem področju je treba razsmernike nameščati nad gladino stoletne vode, njihova pritrditev mora zagotavljati trdnost tudi ob poplavih.

Tako kot ob modulih tudi ob razsmernikih ni mogoče vedno zaščititi okolice pred pregrevanjem, nevarnostjo dotika delov pod napetostjo ipd. V takih primerih je treba zagotoviti okoli naprave zaščitno področje v pasu 1,0 m, v katerega se ob poškodbah ne sme posegati.

Kar se zagotovi z ustrezno lokacijo in izvedbo: predvidena je vgraditev razsmernikov zunaj objekta na ravnem delu strehe.

6.6. Dodatne zahteve za strelovodno instalacijo

Eden od zelo pogostih vzrokov za požar v stavbah je udar strele, zato je treba pri gradnji sončne elektrarne poskrbeti tudi za strelovodno zaščito, ki mora ustrezati predpisom o zaščiti stavb pred delovanjem strele - strelovodna inštalacija mora zagotavljati zaščito elektrarne in stavbe, na kateri je le-ta vgrajena.


Preveriti je potrebno obstoječo strelovodno instalacijo in jo po potrebi ustrezno dopolniti.

7.0. Organizacijski ukrepi

7.1. Označevanje

Namen označevanja stavbe in posameznih delov sončne elektrarne je opozoriti osebe, ki niso dovolj seznanjene z nameščeno sončno elektrarno, vendar takšne informacije potrebujejo zaradi ukrepanja ob požaru. Poznati morajo lokacije oziroma trase posameznih bistvenih komponent sončne elektrarne: fotonapetostnih modulov, ločilnih DC-stikal, razsmernikov, napeljav enosmerne napetosti, priključnih omaric, izklopnih naprav tokokrogov itd.

Spodnje oznake so povzete iz smernice SZPV 512 (SZPV, izdaja 02/16) in dokumenta Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov, (IZS, 2. izdaja, 2022)

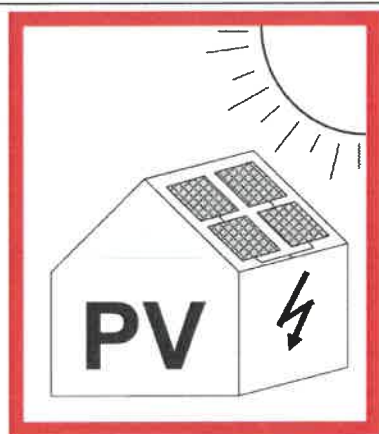

POZORI!

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA PRI
GAŠENJU Z VODO!

Varnostni znak prisotnosti PV-inštalacije na osnovi 712.514.101:

Znak je treba namestiti na:

- vhodna vrata ali v bližini glavnega vhoda na dobro vidnem mestu z zunanje strani;
- točko napajanja električne inštalacije;
- merilno mesto, če je oddaljeno od točke napajanja električne inštalacije;
- na porabnika ali razdelilnik, na katerega je priključeno napajanje iz PCE-ja – oprema za pretvorbo energije.

Najmanjša velikost znaka skupaj z napisom je
180 mm × 136 mm.

SOLAR D.C.
Tudi po ločitvi lahko ostanejo deli pod napetostjo!

Oznaka delov pod napetostjo na osnovi 712.514.102

Trajno oznako je treba namestiti na vsa dostopna mesta na d. c. strani, kot so povezovalne doze, razdelilniki in omare.

Najmanjša velikost oznake je
150 mm × 24 mm.





Ne izvajaj del na tej opremi, dokler ni ločena tako od omrežja, kot tudi od tukajšnjih napajalnih virov!

Ločilec tukajšnjih napajalnih virov je: _____
Ločilec omrežja je: _____

Opozorilna oznaka na PCE-ju na osnovi 712.514.103

Na vseh PCE-jih mora biti oznaka, ki kaže, da mora biti PCE ločen od vseh napajanj pred izvajanjem del na njem.

Najmanjša velikost oznake je
180 mm × 76 mm.

	<p>Oznaka prostora s kabli enosmernega toka ali razsmerniki</p> <p>Oznaka označuje požarno nezaščitene trase napeljav enosmerne napetosti znotraj stavbe in prostorov z razsmerniki. Prostori v stavbah s sončnimi elektrarnami, v katerih potekajo enosmerni kabli ali so v njih nameščeni razsmerniki, naj bodo vidno označeni na dostopu v tak prostor. V požarnem načrtu mora biti pri taki sončni elektrarni tudi prerez stavbe z označenimi vsemi nevarnostmi.</p>
	<p>Oznaka za negorljive kanale, po katerih so kabli enosmernega toka nadometno napeljani znotraj stavbe</p> <p>Oznaka je namenjena označevanju kanalov v stavbi, v kateri so kabli enosmernega toka.</p> <p>Take oznake se namestijo na vsakih 3 do 5 m.</p>

Poleg navedenega je treba označiti tudi stikalo za ročni izklop, in sicer z napisom **STIKALO ZA ODKLOP SONČNE ELEKTRARNE V SILI**.

7.2. Vzdrževanje

- Za sončno elektrarno je treba izdelati navodila za uporabo in vzdrževanje, kot je to predvideno v Pravilniku o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah.
- Prodajalec sončne elektrarne mora najkasneje ob usposabljanju obvestiti uporabnika, lastnika ali upravnika stavbe o pravilih vzdrževanja in tudi terminsko opredeliti redne preglede. Po izrednih vremenskih pojavih kot npr. po močnih nevihtah ali po veliki količini snega je smiselni izreden pregled. Vidno slabe nosilce je treba preveriti in opraviti potrebne meritve.
- Pri čiščenju modulov je treba paziti, da se ne poškodujejo aktivni deli sončne elektrarne in da se tako ne zmanjša požarna varnost.
- Strokovno vzdrževanje, kontrolo, analize in popravila električnih delov sme opravljati samo usposobljeno osebje.

7.3. Požarni načrt

Požarni načrt ni navodilo za posredovanje ob nesreči in požaru, je samo informacija o sončni elektrarni. Če po predpisih požarni načrt za stavbo ni zahtevan, se izdelava samo za sončno elektrarno in z njo povezane prostore stavbe in ne za celotno stavbo. Uporabnik ali lastnik ga je v skladu s Pravilnikom o požarnem redu dolžan predati pristojni gasilski enoti. Požarni načrt je podlaga za izdelavo operativno-taktičnega načrta gasilcev za stavbo s sončno elektrarno.

Ker je za stavbo, na katero bo vgrajena SE, po predpisih zahtevan požarni načrt, je obstoječi požarni načrt potrebno dopolniti z delom za sončno elektrarno.

7.4. Odgovornost uporabnika

Potem, ko SE dobi dovoljenje za obratovanje, prevzame odgovornost za pravočasno in pravilno izvedbo vseh ukrepov, potrebnih za varno uporabo, lastnik. To velja tudi za redno vzdrževanje in investicijsko-vzdrževalna dela. Pri predaji naprave in med usposabljanjem se seznani z delovanjem sončne elektrarne in njenih varnostnih elementov in z zahtevami za njeno varno delovanje. Dobiti mora tudi navodila za uporabo in vzdrževanje.

8.0. Zaključek

Ob upoštevanju zgoraj navedenih zahtev **(vključno z zahtevanimi popravki)** ocenjujem, da požarna varnost obstoječega objekta po izgradnji SE ne bo zmanjšana.