A4: 210x297
A: 0.0625 m²

16.12.2016
15088_TrnovoObSoci_PZI_Montažni.dwg


MONTAŽNI NAČRT

VOD1, NL100, L=128m

Pri montaži vodovoda preveriti kote priklopa na obst. vodovod in elemente prilagodi obstoječim razmeram. V kolikor se izkaže, da je obstoječi vodovod na bistveno drugačni globini od predvidene, ki znaša 1,2 m nad temenom, obvestiti nazdor in projektanta vodovoda, ki poda ustrezno rešitev.

Horizontalni/vertikalni lom


(6) (8)

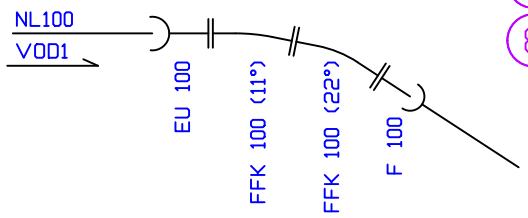

EU 100	kom 1
FFK 100 (11,25°)	kom 1
FFK 100 (22,5°)	kom 1
F 100	kom 1

Vertikalni lom


(22) (10)

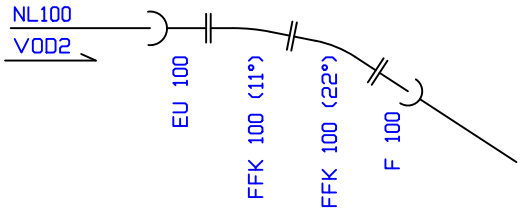

EU 100	kom 1
FFK 100 (11,25°)	kom 1
FFK 100 (22,5°)	kom 1
F 100	kom 1

Horizontalni lom


(11)

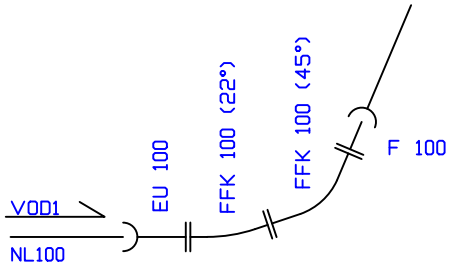

EU 100	kom 1
FFK 100 (22,5°)	kom 1
FFK 100 (45°)	kom 1
F 100	kom 1

Horizontalni lom


(16) (15) (13) (12)

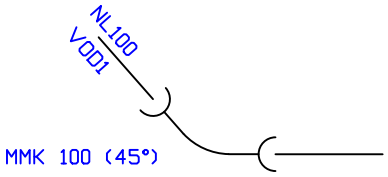

MMK 100 (45°)	kom 1

Horizontalni lom

(20) (17)

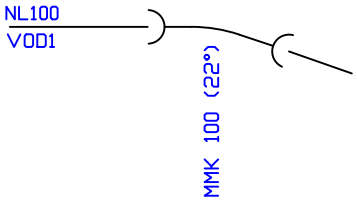

MMK 100 (22,5°)	kom 1

Projektant:

PROJEKT d.d. NOVA GORICA

Risba: **MONTAŽNI NAČRTI** **Vodovod VOD 1** Merilo: /			Izdelal: **Damir Turk, dipl.inž.grad.** Vrsta načrta: **0/2 - Vodilni načrt-načrt s področja gradbeništva - vodovod in kanalizacija**	
Datum: november 2022	Številka načrta: 15088	Številka projekta: 15088_0/2	Vrsta projektne dokumentacije: **PZI**	Številka lista: 5.2