
A4: 210x297
A: 0.0625 m²

24.03.2009
Vezalna Shema PS-MPO, Shema NN Razvoda (230510).dwg

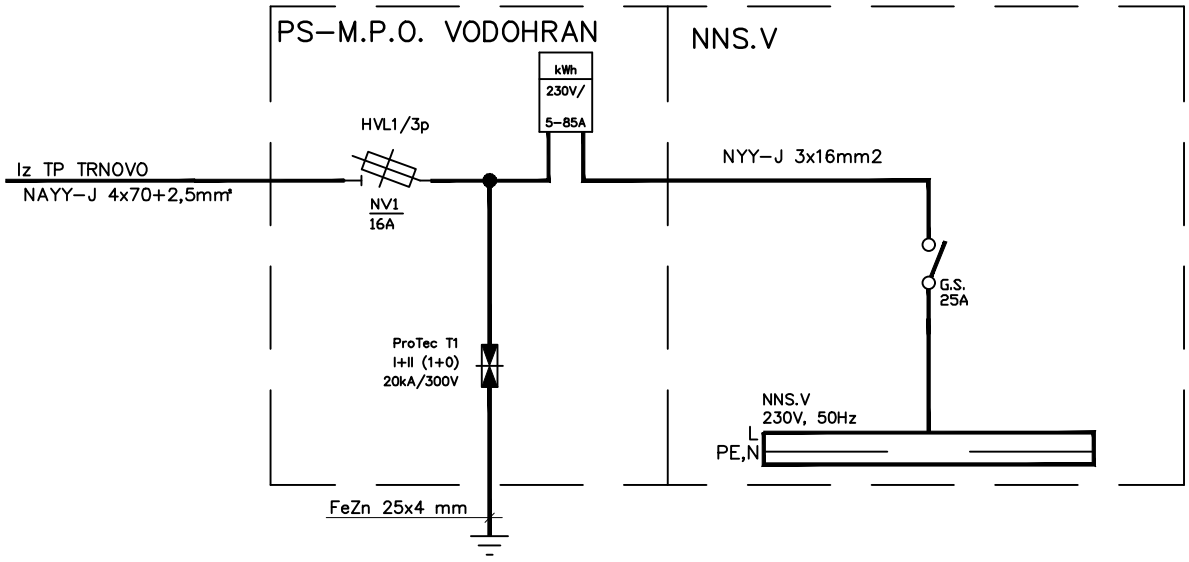


| NNS.V | | |
|---|---|---|
| Pi | = 3.3 | kW |
| Fi | = 1 | |
| Pk | = 3.3000 | kW |
| Cos φ | = 0.95 | |
| Ik | = 15.1030 | A |
| Iv | = 1x16 | A |

kWh
230V/
5–85A

Direktni enofazni števec
delovne energije 230/5–85A
AM550–ED1 s PLC
komunikacijskim vmesnikom

ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM
Z INSTALACIJSKIMI VAROVALKAMI V
TN–C SISTEMU INSTALACIJ

Projektant:

PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Investitor:<br>**OBČINA KOBARID**<br>**Trg Svobode 2, 5222 Kobarid** | | | Risba:<br>SHEMA NN RAZVODA<br><br>Merilo: SHEMA | | |
| Objekt:<br>**Vodovodno in kanalizacijsko omrežje naselja Trnovo ob Soči - 1. faza** | | | Odgovorni vodja projekta:<br>Damir Turk, dipl.inž.grad. | | Id. št. :<br>IZS G-4648 |
| | | | Odgovorni projektant:<br>Dean Božič, uni.dipl.inž.el. | | Id. št. :<br>IZS E-2040 |
| Vrsta načrta:<br>3/1 Načrt s področja elektrotehnike - NN priključek | | | Sodelavci:<br>Mitja Humar, dipl.inž.el., Miha Koder, dipl.inž.el. | | Id. št. :<br>/ |
| Vrsta projektne dokumentacije:<br>PZI | Številka načrta:<br>15088_3/1 | Številka projekta:<br>15088 | Datum:<br>november 2022 | Spremembe: | Številka lista:<br>5 |