PRILOGA 20A

MNENJE POOBLAŠČENEGA STROKOVNJAKA S PODROČJA GRADBENIŠTVA

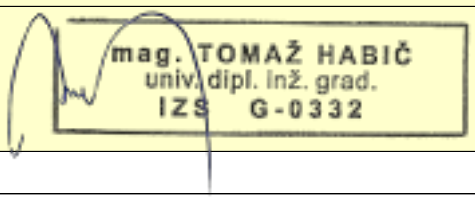
OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, OBJEKTU IN ZEMLJIŠČIH	
ime in priimek ali naziv družbe	**ZRC SAZU**
naslov ali sedež družbe	**Novi trg 2, 1000 Ljubljana**
naziv objekta	**ZRC SAZU dvigalo**
naslov objekta	**Novi trg 2, 1000 Ljubljana**
katastrska občina	**1728 Ljubljana mesto**
parc. št.	**217**
št. stavbe	**177**
št. stanovanja v večstanovanjski stavbi	
PROJEKTANT/ NADZORNIK/ IZVAJALEC	
naziv družbe	**a2o2 arhitekti, d.o.o.**
poslovni naslov družbe	**Rimska cesta 12, 1000 Ljubljana**
odgovorna oseba	**Klara Bohinc, m.i.a.**
POOBLAŠČENI STROKOVNJAK S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek	**mg. TOMAŽ HABIČ, univ.dipl.inž.gradb.**
identifikacijska številka	**G-0332**


UGOTAVLJAVA, DA PREDVIDENA MANJŠA REKONSTRUKCIJA PREDSTAVLJA:

označiti vsa ustrezna dela

	statično ojačitev posameznega ali več posameznih konstrukcijskih elementov
	zamenjavo istovrstnih posameznih konstrukcijskih elementov (zamenjava ostrešja, delov medetažne konstrukcije, ipd.)
	zamenjavo elementov javnega vodovoda in javne kanalizacije
	dolbenje utorov in niš v nosilno konstrukcijo
	izvedbo odprtin in večjih konstrukcijskih prebojev ter povečanje obstoječih odprtin v objektu, ki ne presegajo ene tretjine površine posameznega konstrukcijskega elementa in niso širši od 2 m
	povečanje obstoječih prebojev fasade stavbe do 2 m; velikost povečanja odprtine ne presega ene tretjine površine fasade
	nov preboj fasade stavbe, pri čemer je ravnina fasade, na kateri se izvajajo preboji, oddaljena od meje zemljišča drugega lastnika več kot 2 m, velikost novih prebojev ne presega ene tretjine površine fasade in noben preboj ni širši od 2 m
x	***vgradnjo dvigala v notranjosti objekta, s katerim se posega v nosilno konstrukcijo***
	manjše povečanje prostornine, ki ne poveča bruto tlorisne površine objekta, ter pomeni izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov na objektu (izvedba frčade, vsaj z dveh strani odprt nadstrešek na obstoječi pohodni strehi, dvig obodnega zidu pod poševno streho za višino horizontalne vezi za največ 0,3 m, ipd.)
	prizidavo nakladalnih ramp in klančin
	izvedbo nepohodnega konzolnega nadstreška površine do 6 m ^{2}

S KATERO SE NE BODO OGROŽALE ALI POSLABŠALE GRADBENOTEHNIČNE LASTNOSTI OBJEKTA.

datum	**mar.25**
podpis pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva	

podpis odgovorne osebe	

PRILOGA

	PZI Načrt gradbenih konstrukcij št.: 2023_20-G