ELEKTRO LJUBLJANA d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE), Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/10, 17/14 - EZ-1), Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Ur.l. RS, št. 7/21 in 41/22 - v nadaljevanju SONDSEE) in 42. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi vloge z dne **19. 5. 2023** izdaja

ELEMENTARNA, projektiranje in
svetovanje, d.o.o
BOGIŠIĆEVA ULICA 6

1000 LJUBLJANA

PROJEKTNE POGOJE št. 1418197

I. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: DPP, št. 20203
Izdelovalec projekta: ELEMENTARNA, projektiranje in svetovanje, d.o.o, BOGIŠIĆEVA ULICA 6, 1000 LJUBLJANA
Investitor: MINISTRSTVO ZA KULTURO, MAISTROVA ULICA 10, 1000 LJUBLJANA
Objekt: CELOVITA OBNOVA KULTURNEGA DOMA ČRNOMELJ

Katastrska občina	Parcelne številke
1535 - ČRNOMELJ	197, 196/1

V območju gradnje potekajo podzemni 0,4kV kablovodi.

II. TEHNIČNI POGOJI GLEDE PRIBLIŽEVANJA OBJEKTA OBSTOJEČEMU DISTRIBUCIJSKEMU SISTEMU IN NAPRAVAM

1. Pogoji:

   Obstoječe el. vode se pod povoznimi in tlakovanimi površinami dodatno mehansko zaščiti s PVC cevmi 3 x fi 160mm in se jih obbetonira, ter na lomih trase kjer je kot večji kot 45° se vgradi kabelski jašek iz BC fi 120/200 cm z LTŽ pokrovom.

III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTA NA DISTRIBUCIJSKI SISTEM

Odjem
- Predvidena priključna moč: 69 kW
- Nazivna napetost na prevzemno-predajnem mestu: 400 V
- Priključno mesto: v omarici

- Transformatorska postaja TP RP ČRNOMELJ 1938 se napaja z električno energijo iz razdelilne transformatorske postaje RTP 110/20 KV ČRNOMELJ, SN izvod J07 KB 20KV ČRNOMELJ. Kratkostična moč na zbiralkah 20 kV znaša 500 MVA, velikost toka enopolnega zemeljskega kratkega stika pa je 150 A. V primeru, da nastane okvara na 20 kV distribucijskem sistemu, deluje naprava za avtomatski ponovni vklop s časovno zakasnitvijo 0,3 s (prva stopnja) in 30 s (druga stopnja).
- Distribucijski sistem v točki priključitve omogoča TN sistem zaščite.
- Predvideno leto priključitve: 2024
- Ostali tehnični pogoji za priključek:
  Obstoječa razdelilna omarica se rekonstruira z novo INOX 1200x1000x250mm v kateri se uredi odjem za polindirektno merjenje po tipizaciji Elektro Ljubljana, TT 100/5 ter podvarovanji izvodov ali pa se vse prestavi iz fasade v samostoječo INOX omaro na rob zelenice na obstoječ NN kabel.

Pred izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno na osnovi 139. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Ur.l. RS, št. 172/21) oziroma 42. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 121/21 in 189/21 - za proizvodne naprave na obnovljive vire energije) pridobiti soglasje za priključitev.

IV. OSTALI POGOJI

1. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.
2. Priporočamo, da v izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije, investitor že pred začetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture, kar pomeni, da morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima ELEKTRO LJUBLJANA d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.
3. Investitorja bremenijo vsi stroški prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo.

Ti projektni pogoji veljajo dve leti od dneva izdaje!

Ljubljana, 1. 6. 2023

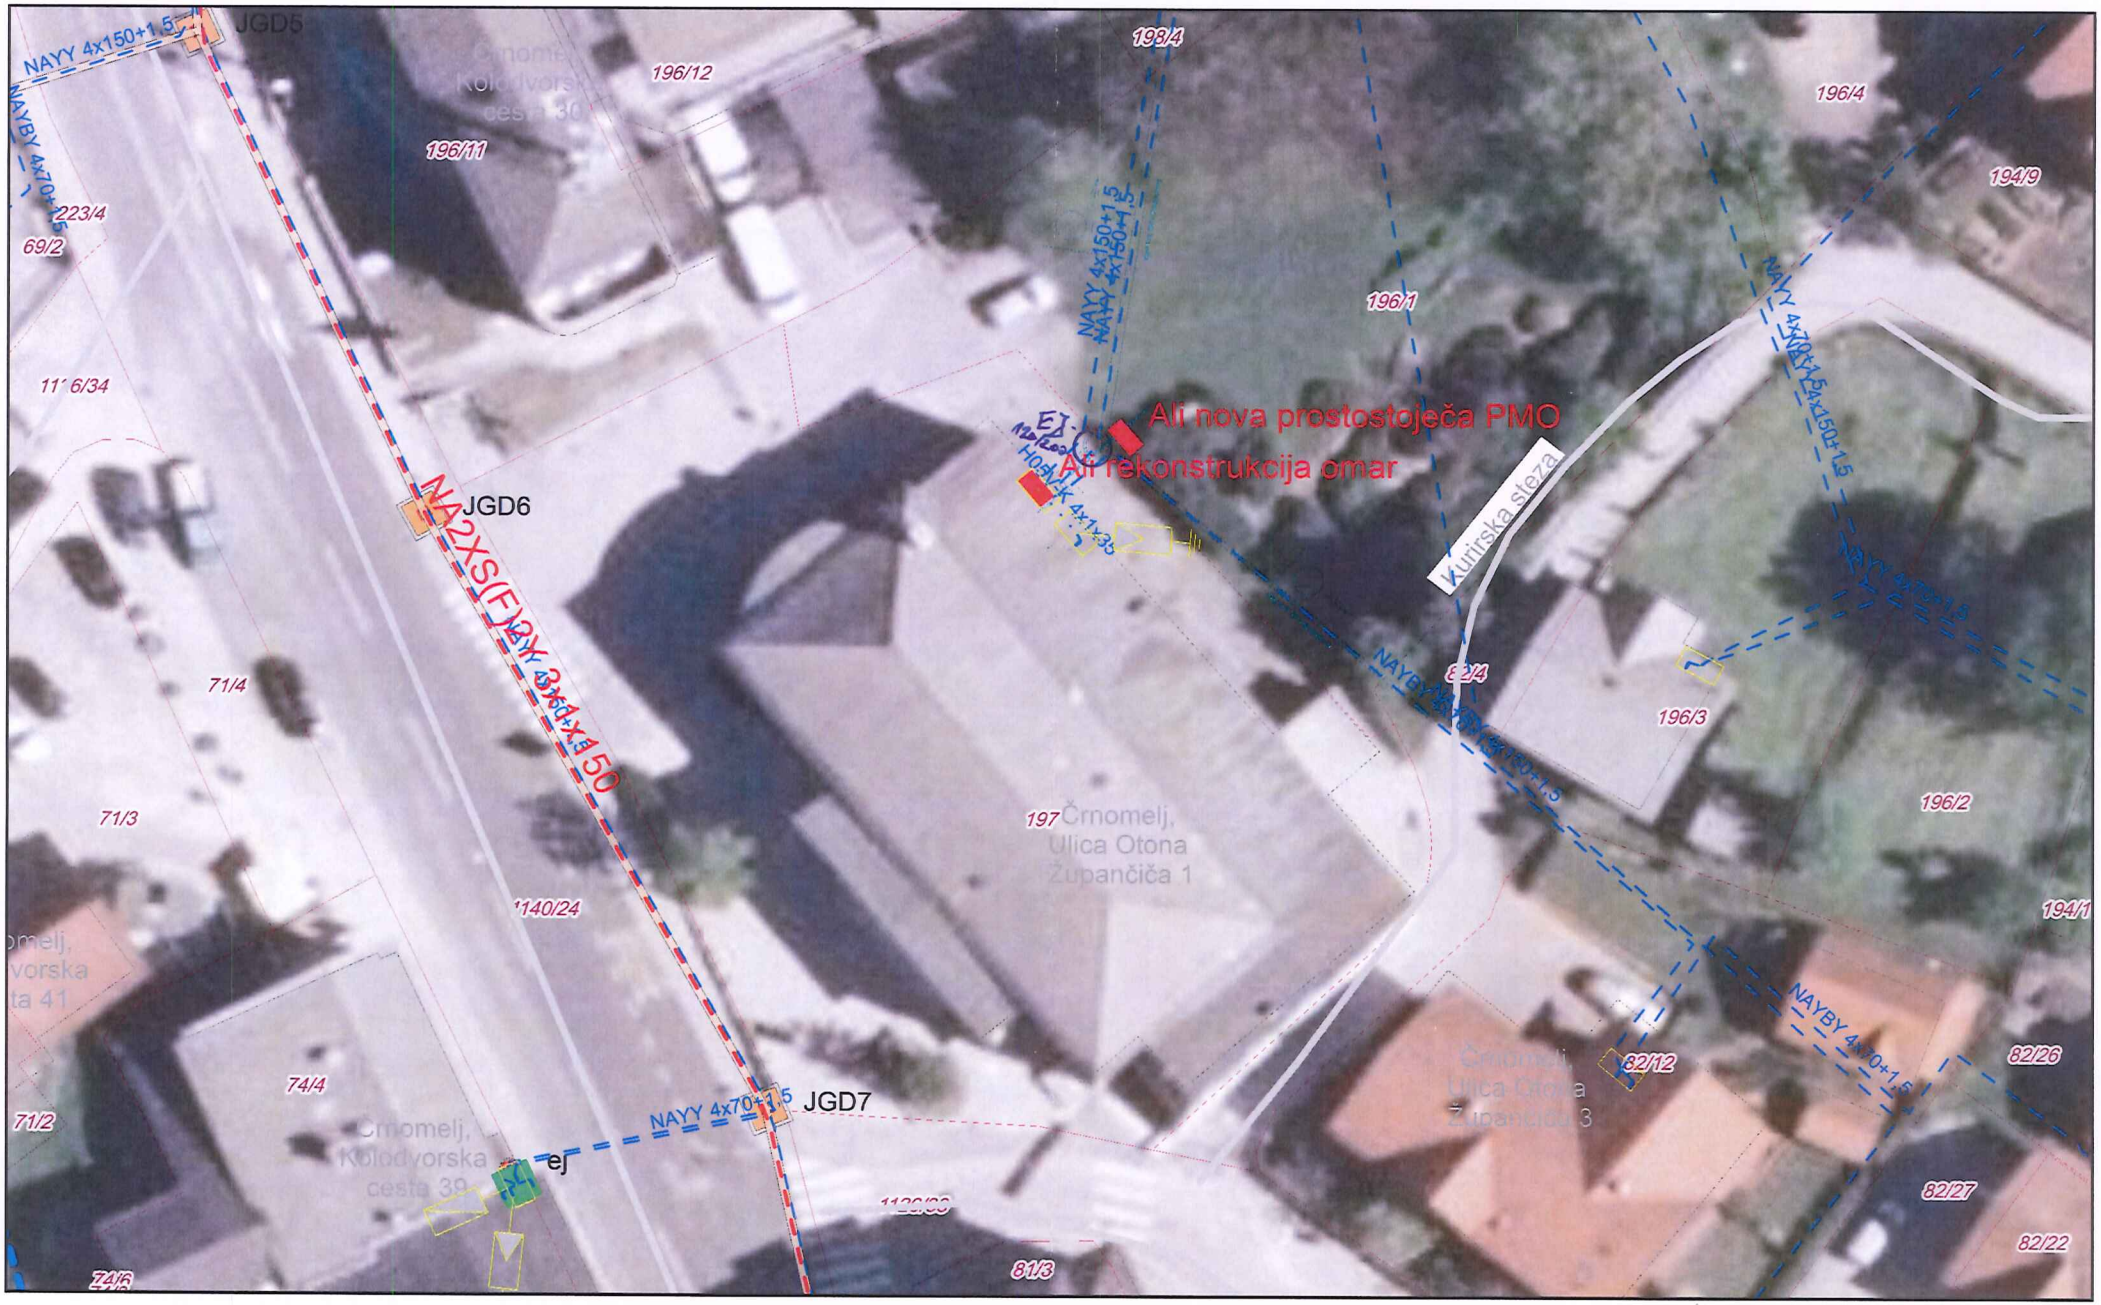
Pripravil/-a:
Andrej Anderlič

Direktor DE NOVO MESTO:
Anton Cugelj

Poslano:
- ELEMENTARNA, projektiranje in svetovanje, d.o.o, BOGIŠIĆEVA ULICA 6, 1000 LJUBLJANA
- Arhiv 30-1/2023-39173

Priloge:
- Situacija el. en. priključka

ELEKTRO LJUBLJANA D. D. SLOVENSKA CESTA 56, SI-1000 LJUBLJANA 3/4


JGD5
NAYY 4x150+1.5
NAYBY 4x70+1.5
223/4
69/2
196/12
196/11
198/4
196/4
194/9
196/1
116/34
Ali nova prostostoječa PMO
Ali rekonstrukcija omar
Kurirska steza
JGD6
NA2XS(F)2Y 3x1x150
71/4
71/3
197
Črnomelj, Ulica Otona Zupančiča 1
196/3
196/2
194/1
1140/24
74/4
71/2
JGD7
NAYY 4x70+1.5
ej
Črnomelj, Kolodvorska cesta 39
82/12
82/26
82/27
82/22
81/3
74/6

