
Tloris: stopnice in zidovi ob stopnicah

Merilo: 1 : 50

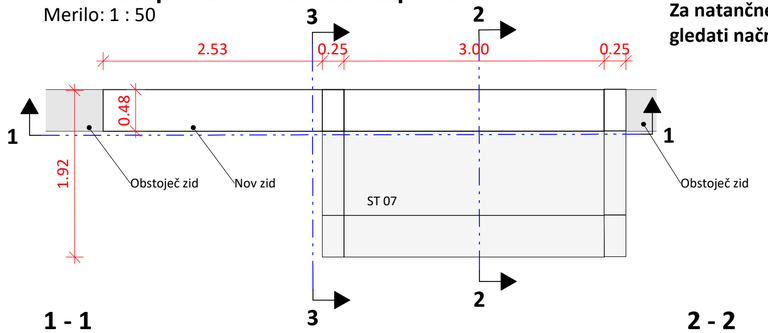

OPOMBE:
Za natančne dimenzije je potrebno gledati načrte arhitekture.

BETON - SIST EN 206-1

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT	MATERIAL					Zaščitna Plast		
	Trdnost	Izpostavljen	Kloridi	Vodo-testnost/ Vidni b.	Dmax	zunaj zgoraj	notri spodaj	bočno
AB Elementi								
Pohodna vstopna ploščad	C 30/37	XC4, XD3, XF4	0.20	PV II	16	50	40	40

ARMATURNO JEKLO - SIST EN 10080, SIST EN 1992-1-1

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT	Trdnost	Razred duktilnosti	fyk [MPa]	ftk / fyk	εuk [%]
Pohodna vstopna ploščad	B500	A	500	≥1.05	≥2.5


POLEG TEGA NAČRTA UPOŠTEVATI ŠE VSE OSTALE NAČRTE PROJEKTA KOT NPR. NAČRT ARHITEKTURE, NAČRT INŠTALACIJ, NAČRT TEHNOLOGIJE...

O NESKLADNOSTI POSAMEZNIH NAČRTOV OBVESTITI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA.

VSE MANJKAJOČE DIMENZIJE, KI NISO RAZVIDNE IZ TEGA NAČRTA KONTAKTIRATI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA.


1 - 1

Merilo: 1 : 50

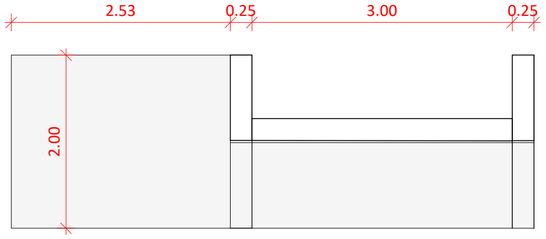


2 - 2

Merilo: 1 : 50

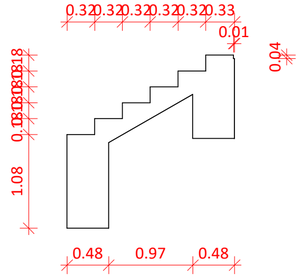

3 - 3

Merilo: 1 : 50



Raz. / Rev.	Opis / Description	Izdelal / Designer	Datum / Date
00	PZI	SM	06.03.2024


ELEA

G.161
00

Elea iC d.o.o., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana
T +386 (1) 474 10 00, F +386 (1) 474 10 01, info@elea.si, www.elea.si, IZS št. 0521

ST 07

Merilo: 1 : 25

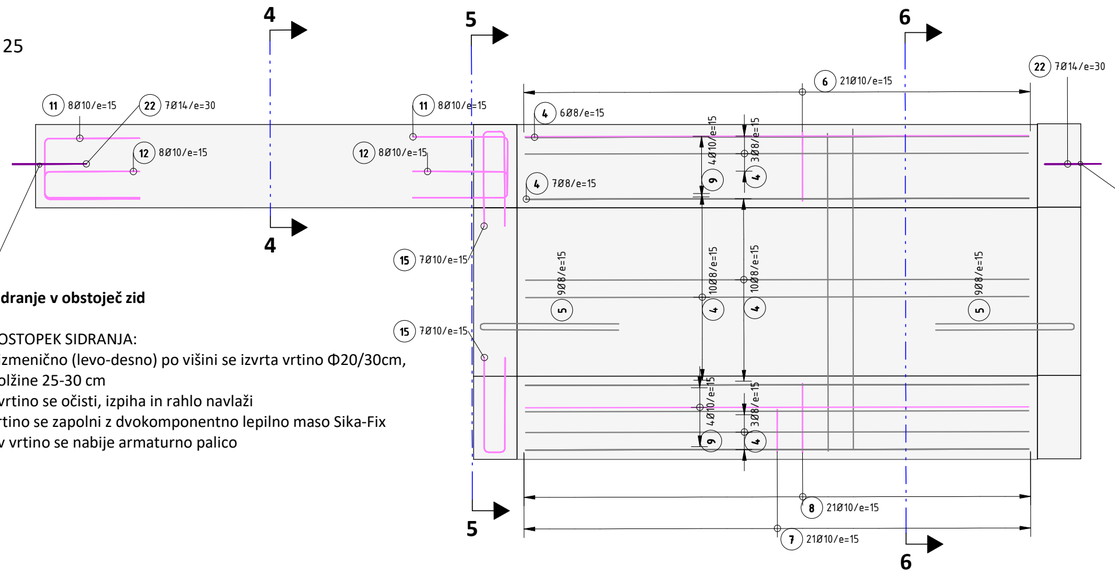


Sidranje v obstoječ zid

POSTOPEK SIDRANJA:
- izmenično (levo-desno) po višini se izvrta vrtino Φ20/30cm, dolžine 25-30 cm
- vrtino se očisti, izpiha in rahlo navlaži
vrtino se zapolni z dvokomponentno lepilno maso Sika-Fix
- v vrtino se nabije armaturno palico

Sidranje v obstoječ zid


POSTOPEK SIDRANJA:
- izmenično (levo-desno) po višini se izvrta vrtino Φ20/30cm, dolžine 25-30 cm
- vrtino se očisti, izpiha in rahlo navlaži
vrtino se zapolni z dvokomponentno lepilno maso Sika-Fix
- v vrtino se nabije armaturno palico

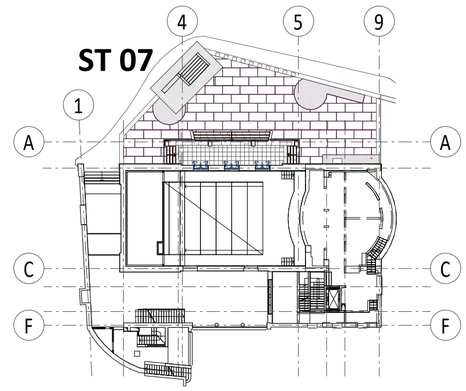

166.75 = ±0.00 m


4 - 4

Merilo: 1 : 25

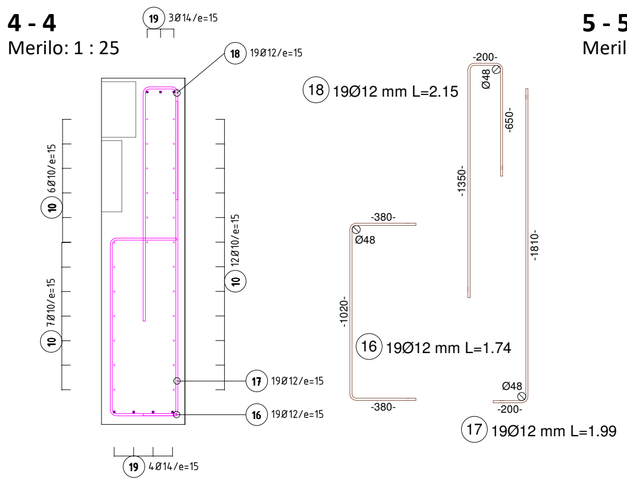

5 - 5


Merilo: 1 : 25

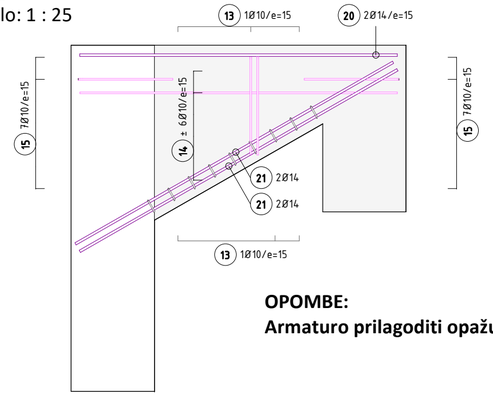

OPOMBE:
Armaturo prilagoditi opažu.

6 - 6

Merilo: 1 : 25

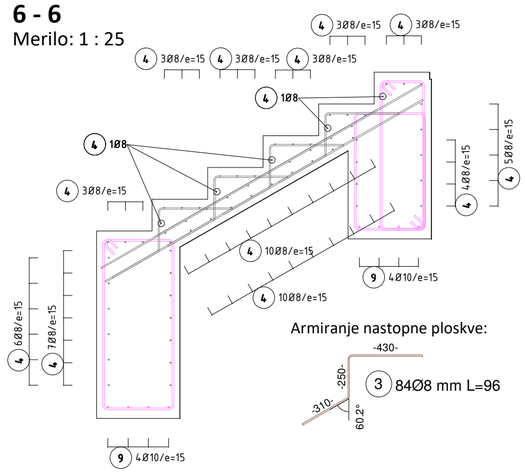

Armiranje nastopne ploskve:

NAZIV GRADNJE	
Kulturni Dom Črnomelj	
OBJEKT	
Celovita obnova Kulturnega doma Črnomelj (2. faza)	
INVESTITOR	
Republika Slovenija, Ministrstvo za Kulturo Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana	
VODJA PROJEKTIRANJA	VODJA PROJEKTIRANJA ID. ŠT.
Matevž Zalar, univ. dipl. inž. arh.	ZAPS A-1864
PROJEKTANT	
ELEA iC d.o.o, Dunajska 21, 1000 Ljubljana	
POOBLAŠČENI INŽENIR	POOBLAŠČENI INŽENIR ID. ŠT.
Andrej Pogačnik u.d.i.g.	IZS G-0187
SODELAVCI	
Sandra Mavsar, d.i.g.	
ŠT. PROJEKTA / ŠT. NAČRTA	NAČRT S PODROČJA
2023-07b / 230060 ZU	02 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA
VRSTA RISBE	VRSTA PROJEKTA
Opažni in armaturni načrt	**PZI**
IME RISBE	
Vstopna ploščad - stopnice ST.07 in zidovi ob stopnicah	

ŠT. RISBE	RAZLIČICA	STANJE RISBE	MERILO	DATUM
G.161	00	Končno		06.03.2024

Vsebina načrta je last podjetja ELEA iC d.o.o. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo prenesene na naročnika, so pridržane. Brez pisne odobritve reprodukcija ni dovoljena.