

A3x3: 420x891
A: 0.38 m²
24.03.2026
RTP Tolmin_ajaks.dwg


Stranski pogled
M=1:20

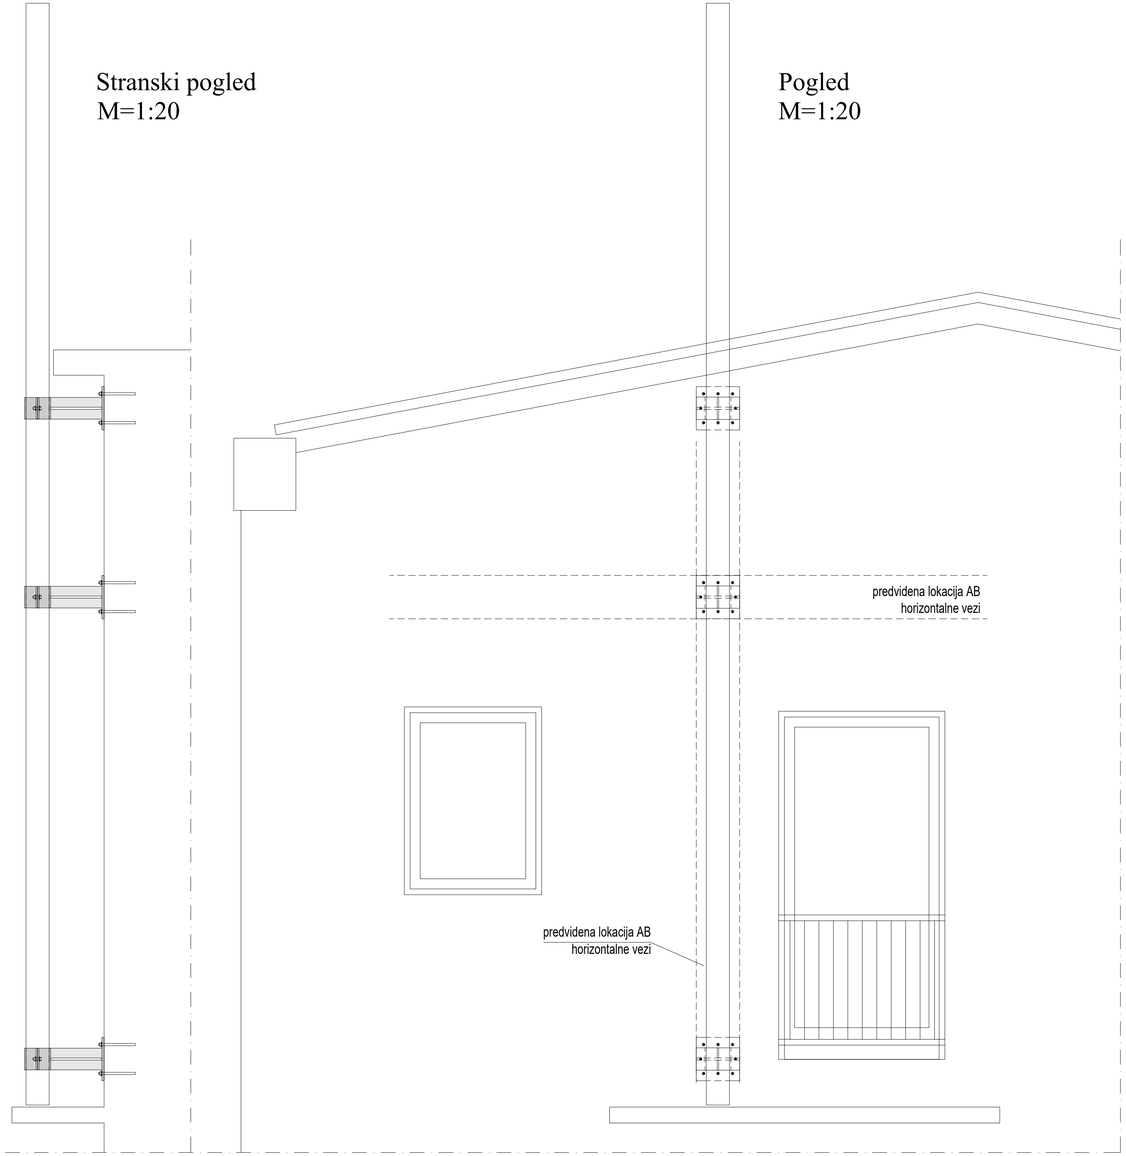


Pogled
M=1:20

Detajl
M 1:10

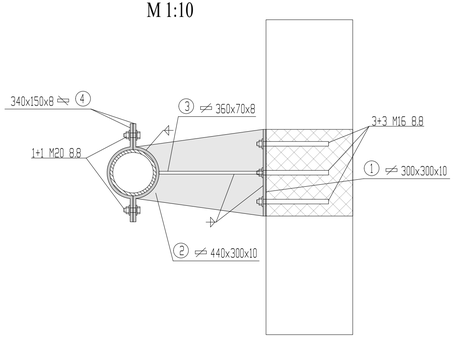

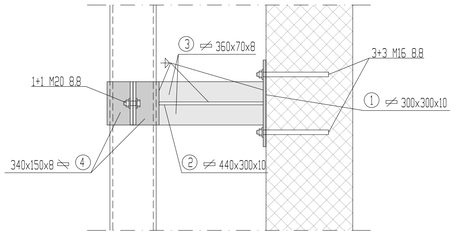

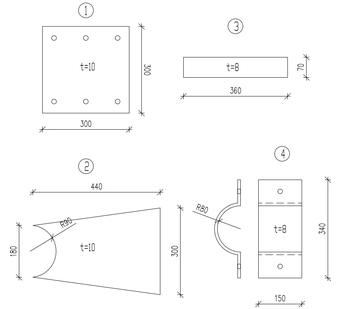

Opombe:
- Načrt je del skupnega projekta in ga je potrebno gledati skupaj z načrtom arhitekture, drugimi armaturnimi načrti, načrti jekla ter strojnimi in elektro inštalacijami.
- Izbrani izdelovalec konstrukcije mora mere preveriti na gradbišču samem in na podlagi tega izdelati delavnišče načrte.
- Konstrukcija mora biti trajno antikorozijsko zaščitena (vročecinkanje korozijski razred C3 trajnost M-medium in barvanje). SIST EN 12944-2 in SIST EN 12944-5
- Razred izvedbe EXC2 SIST EN 1090-2, dodatek B
- Vijačne zvete se izvede skladno s SIST EN 14399 in SIST EN 15048-1. V vseh zvezah se uporabi vijake kvalitete 8.8.
- Varjene zveze morajo biti izdelane skladno s SIST EN 1090-2, SIST EN ISO 13920 in SIST EN 287-1. Zvare je potrebno ustrezno kontrolirati.
- Sidra v konstrukcijo se vgradi v izvrtane in odprašene luknje zapolnjene s trajnim za zunanje razmere primernim dvokomponentnim lepilom (npr.: Donipox ali Hilti masa) vsaj 25cm globoko.

Material S355 J2

Vse mere kontrolirati na licu mesta!
Glej skupaj z načrtom arhitekture!
Izbrani izvajalec jeklene konstrukcije mora obvezno pred izvedbo izdelati delavniške načrte glede na znanje in tehnologijo, ki jo obvlada.
Delavniške načrte je potrebno poslati projektantu v pregled.

Projektant:
PROJEKT d.d. NOVA GORICA

Investitor:
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica

Risba:
NAČRT JEKLENE KONTRUKCJE:
DETAJLI
Merilo: 1:20, 1:10

Objekt:
RTP-Tolmin – obnova ovoja stavbe 20kV stikališča

Vodja projektiranja: Tomaž Mohorko, u.d.i.a. — Id. št.: ZAPS A-1418
Pooblaščeni inženir: Vilko Šuligoj, u.d.i.g. — Id. št.: IZS G-0711
Sodelavci: — Id. št.:

Vrsta načrta: 2 - NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

Vrsta projektne dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Spremembe:	Številka lista:
PZR	17131	17131	april 2025		2.5.1