
DETAJL VGRADNJE CEVOVODA POD OBSTOJEČI ALI PREDVIDENI TK VOD, KABEL JAVNE RAZSVETLJAVE ALI ELEKTRIČNI KABEL

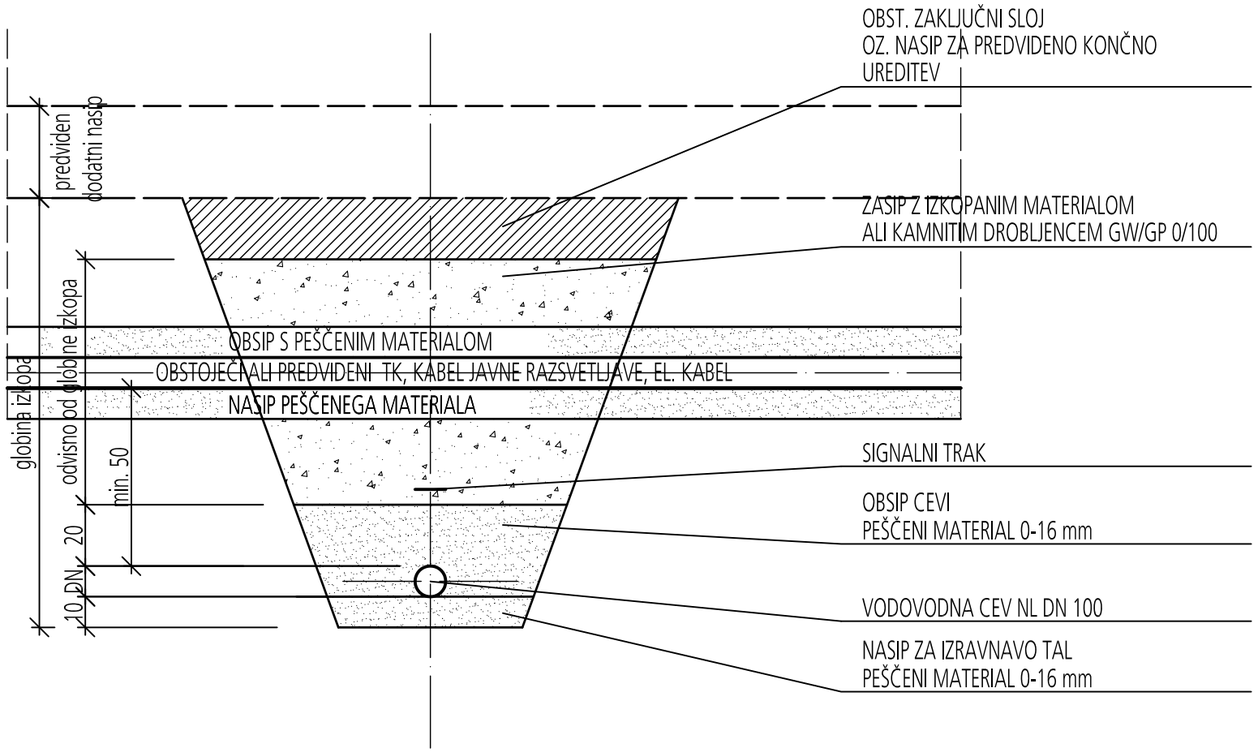

OPOMBA: Minimalni dopustni vertikalni razmik med komunalnima vodoma znaša 50 cm. V primeru manjšega razmika se je potrebno pred vgradnjo posvetovati z upravljavci komunalnih vodov.

hidro projekt d.o.o.
Hidroprojekt d.o.o.
Vodovodna cesta 109
1000 Ljubljana
tel.:01/3602478
e-mail: info@hidroprojekt.si

ODGOVORNI PROJEKTANT

Elizabeta PEKLAJ, univ.dipl.inž.gradb.

ŠT. RISBE

TP.4.4