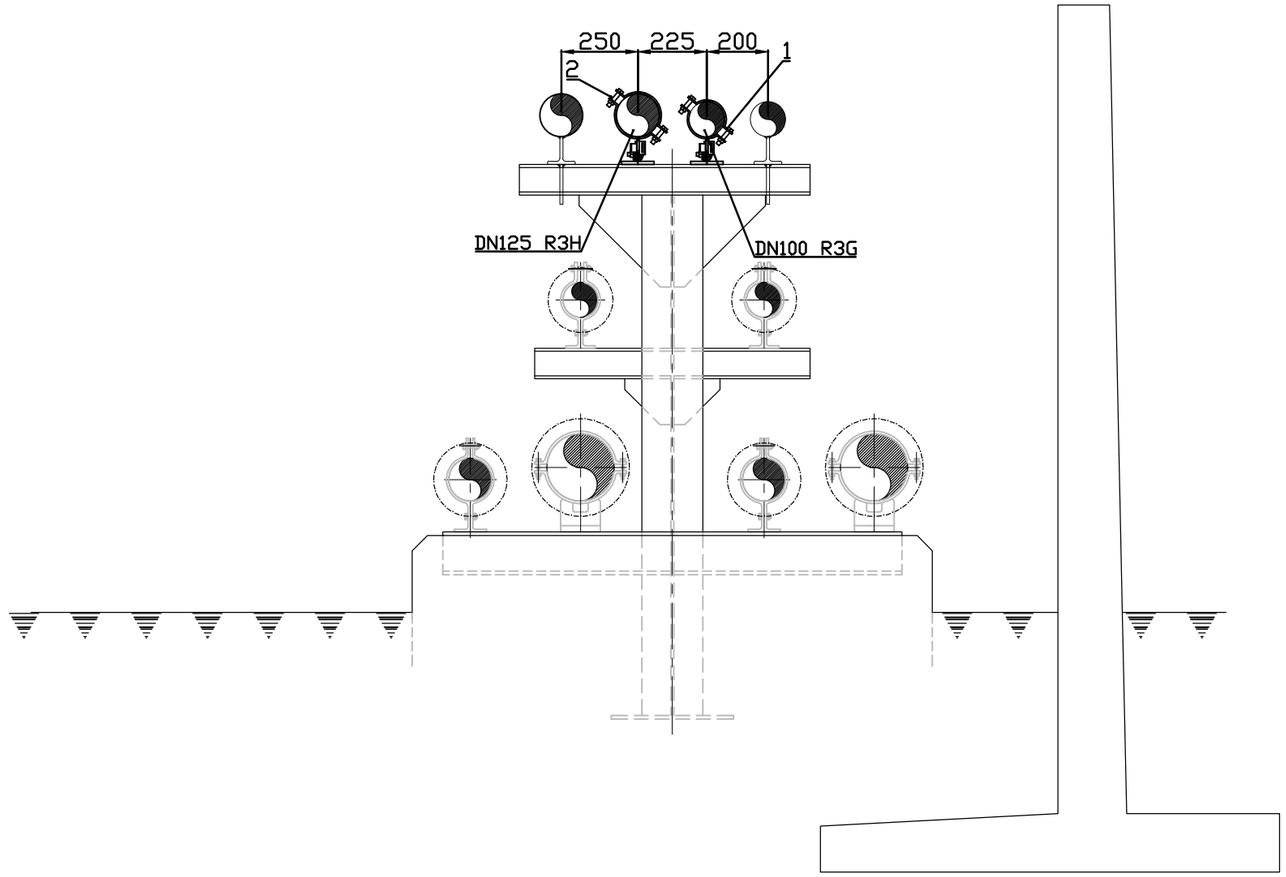


Poz.	Št. kos.	Naziv in mere	Material	Masa kos	Masa	Opomba
1	1	Hilti, Objemka-noga Mp-PS 1-1, 110-118, 171-223.5 mm				
2	1	Hilti, Objemka-noga Mp-PS 1-1, 136-144, 171-223.5 mm				
				Skupna masa		kg

R2G		R2H		R3G		R3H	
R2G-BQ010	FP	R2H-BQ010	FP	R3G-BQ010	DP	R3H-BQ010	DP

Popis velja za 1 komplet, izdelati 1 kompleta..

LEGENDA:

—— Novo stanje

—— Obstoječe stanje

OPOMBE:

1. Vsi zvari, ki niso posebej označeni so debeline a = 0,7 x $t_{min.}$
2. Kvaliteta zvarov razred C po EN 25817.
3. Kjer je rob pločevin in profilov poravnan, so uporabljeni V zvari.
4. Potrebne korekture zaradi vpliva varilnih deformacij mora predvideti izvajalec.
5. Vse dimenzije je potrebno preveriti na mestu samem pred montažo.
6. Med objemko sedla in nerjavečo cev potrebno dodati EPDM trak, ki bo zagotavljal prekinitev galvanskega člena (INOX cev in Mg-Zn objemka)
7. Antikorozijska zaščita C4 (expected durability high) v skladu z EN ISO 12944-5 tabela A.4

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum spr.:	Podpis:

Investitor: TERMOELEKTRARNA BREST ANICA

Gradnja/Objekt:
TEB D.O.O.
Cesta prvih borcev 18, Brestanica, 8280 Brestanica

Projektant: IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Ljubljana, Slovenija

Del objekta/sistem:
PROTIPOŽARNA ZAŠČITA CEVOVODOV R1, R2, R3

/

Vrsta načrta:
4 NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA

	Ime in priimek:	Ident. št.:
Vodja projekta:	Luka Pengov, univ. dipl. inž. str.	S-1331
Pooblaščeni inženir:	Alenka Vreček, mag. inž. str.	S-2044
Izdelal:	Alenka Vreček, mag. inž. str.	S-2044
Datum izdelave:	avgust 2025	Merilo: 1:20

Vsebina risbe (dokumenta):
POŽARNI CEVOVOD
GAŠENJE IN HLAJENJE REZERVOARJEV
DRSNA PODPORA

Številka projekta:	TTEBPC-B030/142	Vrsta projekta:	PZI
Klasifikacijska oznaka:	X.D.	Stran/strani:	4 / 20
Identifikacijska oznaka:	T.T.E.B.P.C.-7.S.4.0.4.1	Spr.:	

TTEBPC-754041-4

@ IBE d.d.
All rights which are not explicitly transferred to the employer by contract are reserved.

@ IBE d.d.
Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenešene na naročnika, so pridržane.