
| Poz. | Pcs | Opis, Dimenzije | Standard | Material | Mass |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hilti, Objemka-noga Mp-PS 1-1, 110-118, 88.5-116 mm | | | |

Popis velja za 1 komplet, izdelati 1 komplet.

| R1G |
|---|
| R1G-BQ015 |

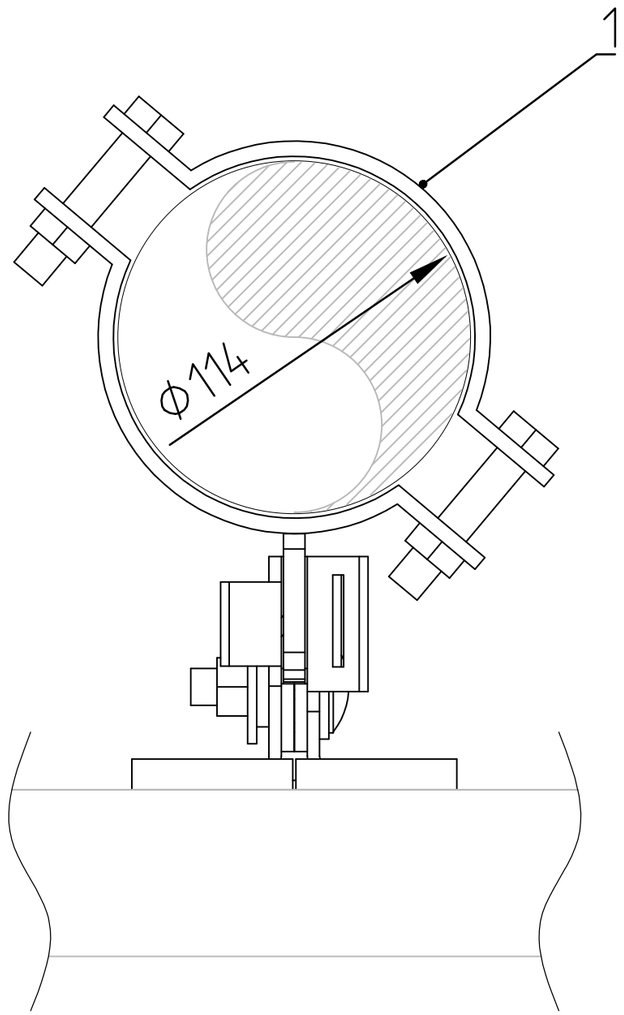


OPOMBE:
1. Vsi zvari, ki niso posebej označeni so debeline a = 0,7 x $t_{min}$.
2. Kvaliteta zvarov razred C po EN 25817.
3. Kjer je rob pločevin in profilov poravnan, so uporabljeni V zvari.
4. Potrebne korekture zaradi vpliva varilnih deformacij mora predvideti izvajalec.
5. Vse dimenzije je potrebno preveriti na mestu samem pred montažo.
6. Med objemko sedla in nerjavečo cev potrebno dodati EPDM trak, ki bo zagotavljal prekinitev galvanskega člena (INOX cev in Mg-Zn objemka)
7. Antikorozijska zaščita C4 (expected durability high) v skladu z EN ISO 12944-5 tabela A.4

| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum spr.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

Investitor: TERMOELEKTRARNA BREST ANICA

Gradnja/Objekt:
TEB D.O.O.
Cesta prvih borcev 18, Brestanica, 8280 Brestanica

Projektant: IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring
Ljubljana, Slovenija

Del objekta/sistem:
PROTIPOŽARNA ZAŠČITA CEVOVODOV R1, R2, R3

/

Vrsta načrta:
4 NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA

| | Ime in priimek: | Ident. št.: |
|---|---|---|
| Vodja projekta: | Luka Pengov, univ. dipl. inž. str. | S-1331 |
| Pooblaščeni inženir: | Alenka Vreček, mag. inž. str. | S-2044 |
| | | |
| Izdelal: | Alenka Vreček, mag. inž. str. | S-2044 |
| Datum izdelave: | avgust 2025 | Merilo: 1:2 |

Vsebina risbe (dokumenta):
POŽARNI CEVOVOD
GAŠENJE IN HLAJENJE REZERVOARJEV
DRSNA PODPORA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Številka projekta: | TTEBPC-B030/142 | Vrsta projekta: | PZI |
| Klasifikacijska oznaka: | | Stran/strani: | 16 / 20 |
| Identifikacijska oznaka: | TTEBPC-7S4041 | Spr.: | |

TTEBPC-754041-16

© IBE d.d.
All rights, except the ones explicitly transferred to the client by contract, are reserved.

© IBE d.d.
Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenešene na naročnika, so pridržane.