
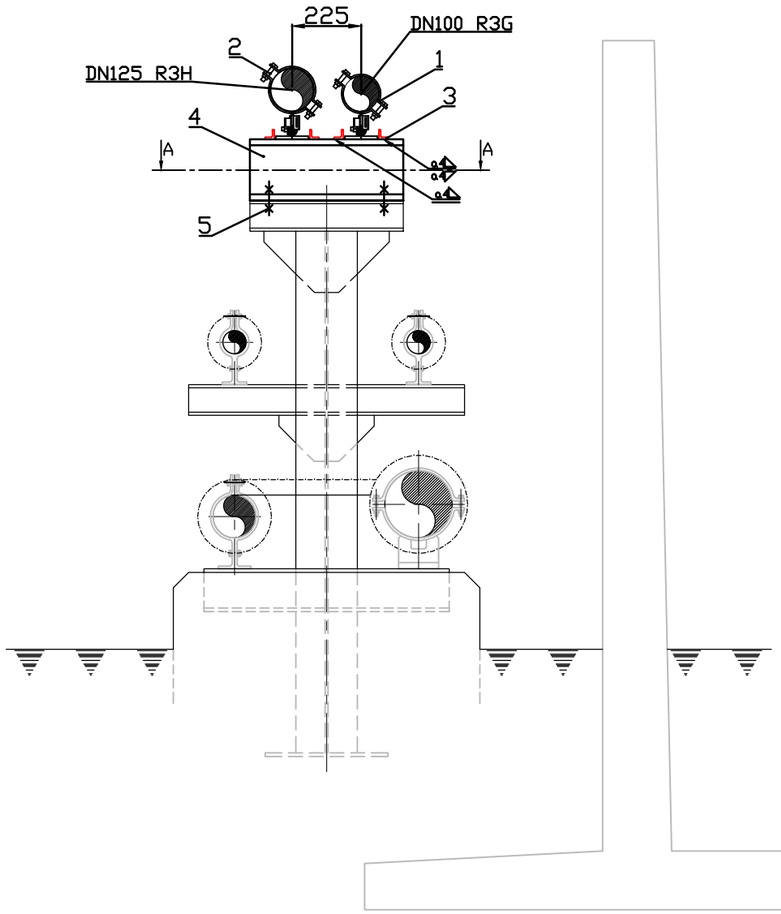


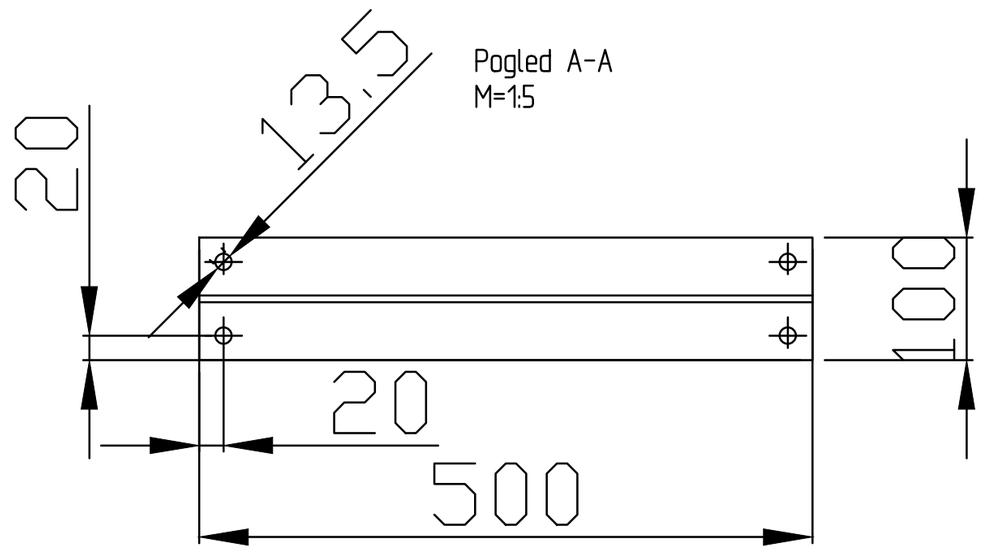

OPOMBE:
1. Vsi zvari, ki niso posebej označeni so debeline a = 0,7 x t_{min}.
2. Kvaliteta zvarov razred C po EN 25817.
3. Kjer je rob pločevin in profilov poravnan, so uporabljeni V zvari.
4. Potrebne korekture zaradi vpliva varilnih deformacij mora predvideti izvajalec.
5. Vse dimenzije je potrebno preveriti na mestu samem pred montažo.
6. Med objemko sedla in nerjavečo cev potrebno dodati EPDM trak, ki bo zagotavljal prekinitev galvanskega člena (INOX cev in Mg-Zn objemka)
7. Antikorozijska zaščita C4 (expected durability high) v skladu z EN ISO 12944-5 tabela A.4

Poz.	Št. kos.	Naziv in mere	Material	Masa kos	Masa	Opomba
1	1	Hilti, Objemka-noga Mp-PS 1-1, 110-118, 116-171 mm				
2	1	Hilti, Objemka-noga Mp-PS 1-1, 136-144, 116-171 mm				
3	4	Jekleni raznokraki kotnik L 30x30x4, l = 100	S235JR			EN 10056-1
4	1	Jekleni profil IPE-200, l = 500	S235JR			EN10025
5	4	Šestrobi vijak M12 x 35, matica, podložka	8.8/8			EN15048
				Skupna masa		kg

R3G	R3H
R3G-BQ023	R3H-BQ023
R3G-BQ026	R3H-BQ026

Popis velja za 1 komplet, izdelati 2 kompleta..

LEGENDA:

—— Novo stanje

—— Obstoječe stanje

@ IBE d.d.
All rights which are not explicitly transferred to the employer by contract are reserved.

@ IBE d.d.
Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenešene na naročnika, so pridržane.

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum spr.:	Podpis:

Investitor: TERMOELEKTRARNA BREŠTANICA d.o.o.

Gradnja/Objekt:
TEB D.O.O.
Cesta prvih borcev 18, Brestanica, 8280 Brestanica

Projektant: IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Ljubljana, Slovenija

Del objekta/sistem:
PROTIPOŽARNA ZAŠČITA CEVOVODOV R1, R2, R3

/

Vrsta načrta:
4 NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA

	Ime in priimek:	Ident. št.:
Vodja projekta:	Luka Pengov, univ. dipl. inž. str.	S-1331
Pooblaščeni inženir:	Alenka Vreček, mag. inž. str.	S-2044
Izdelal:	Alenka Vreček, mag. inž. str.	S-2044
Datum izdelave:	avgust 2025	Merilo: 1:20

Vsebina risbe (dokumenta):
POŽARNI CEVOVOD
GAŠENJE IN HLAJENJE REZERVOARJEV
VODILNA PODPORA

Številka projekta:	TTEBPC-B030/142	Vrsta projekta:	PZI
Klasifikacijska oznaka:	X.D.	Stran/ strani:	6 / 7
Identifikacijska oznaka:	T T E B P C - 7 S 4 0 4 2	Spr.:	

TTEBPC-754042-6