
KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ R3–732/8215

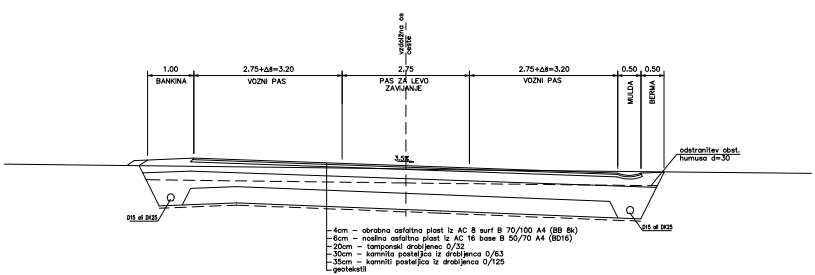

POGOJI NOSILNOSTI IN ZBITOSTI:
- na planumu temeljnih tal nosilnost 5 MPa, zbitost 95% glede na SPP
- na planumu kamnite postelјice nosilnost 80 MPa, zbitost 98% glede na MPP
- na planumu tamponske plasti regionalne ceste nosilnost 120 MPa, zbitost 98% glede na MPP
- na planumu tamponske plasti lokalne ceste nosilnosti 100 MPa, zbitost 98% glede na MPP

PRONIG d.o.o.
Projektiranje nizkih gradenj in geodezija

Vrsta načrta:
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV MNENJ IN GRADBENEGA DOVOLJENJA

Investitor:
Direkcija R Slovenije za infrastruktura
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Identifikacijska številka podjetja:

Objekt:
Novelacija projektne dokumentacije za rekonstrukcijo križišča Prekopa deviacija priključnega kraka (R3–732/8215) za smer Tabor

	Ime in priimek		Podpis
Vodja projekta:			
P.I.	J. Lapi, inž. grad.	G-1878	
Projektiral			

Risba:
TEHNIČNI PRIKAZI
KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ PRIKLJUČNEGA KRAKA R3

Vrsta projekta:	Datum risbe:	Številka projekta:	Številka načrta:	Merilo:	Številka risbe:
DGD	oktober 2020	820/2020/DGD		1:50	7.2.3.1

št. odseka.:	arhivska št.:	vrsta dokumentacije:	šifra priloge:
0290	0041.00	009.2102	G.131