

PREČNI PREREZ A-A

M 1:25

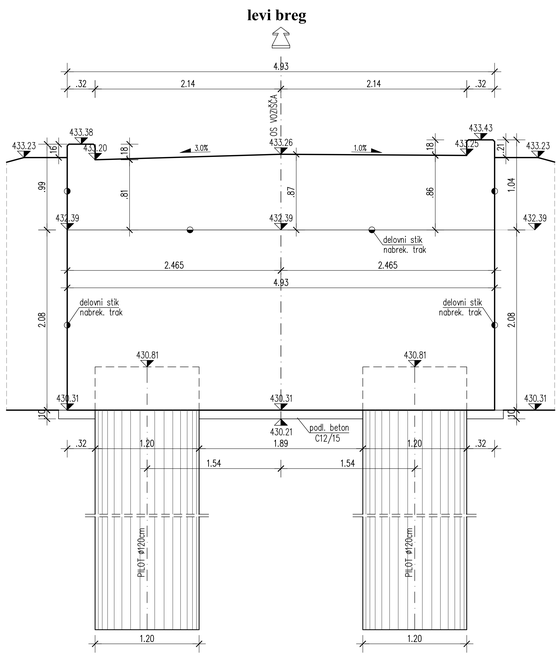


PREČNI PREREZ B-B

M 1:25

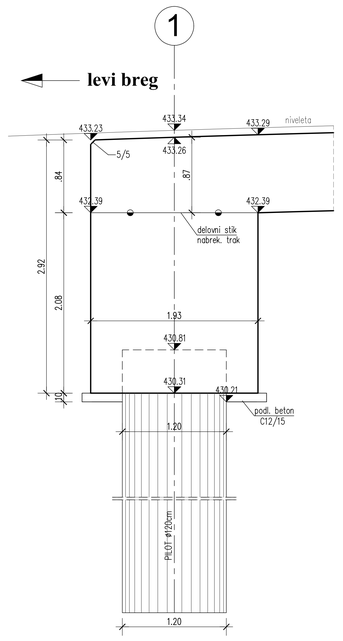


PREČNI PREREZ B'-B'

M 1:25

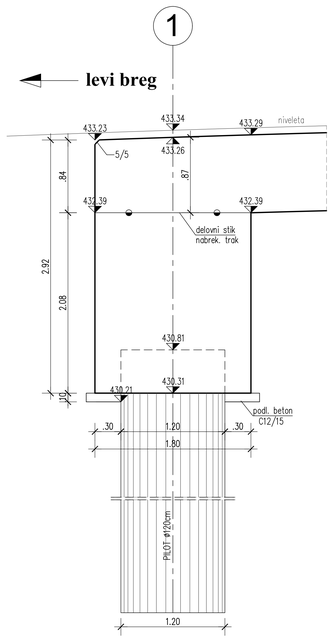


TLORIS OPORNIKA

M 1:25

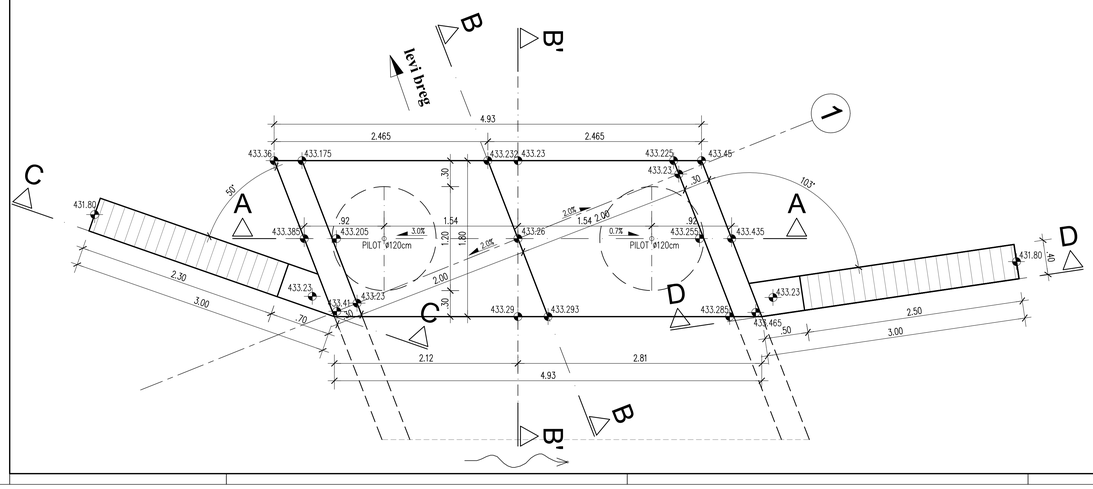


PREČNI PREREZ C-C

M 1:25

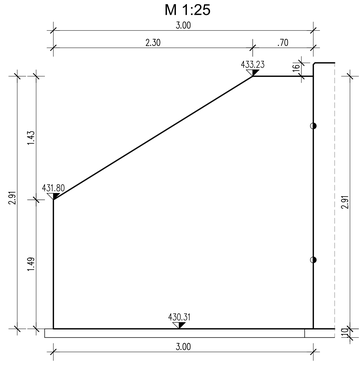

PREČNI PREREZ D-D

M 1:25

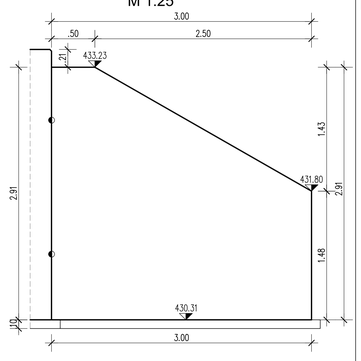

PODATKI O MATERIALIH

BETON

LASTNOSTI V SKLADU z SIST EN 206-1:2003, SIST EN 1536:2008, SIST EN 13670:2010/A101:2010, LASTNOSTI JEKLA V SKLADU S SIST EN 10080:2005

Konstrukcijski element	Mejne vrednosti za sestavo betona: Min.trdnostni raz. (N/mm²)	Izpostavitev razred	Največja vod. vrednost	Največja min. vsebnost cementa	Razred vsebn. jeder. betona	Razred vsebn. jeder. betona	Izvedba konstrukcijskega elementa	JEKLO: Min.trdnostni raz. (N/mm²)	Zaščitni sloj: Spodaj stran	Zaščitni sloj: Zgoraj stran	Zaščitni sloj: Bočna stran	Zaščitni sloj: Čelna stran
PREKLADNA KONSTRUKCIJA MOSTA	C30/37	XD1, XF2	Pl-II	(kmax=32)	5K	VB3	ARMIRAN BETON	B 500-B	4,5	4,5	4,5	-
KRILNA OPORNIKA in KRILA	C30/37	XD1, XF3	Pl-II	(kmax=32)	5K	VB3	ARMIRAN BETON	B 500-B	4,5	5,0	4,5	5,0
BENOTTO PILOTI	C30/37	XC2	Pl-II	(kmax=32)	5K	VB1	ARMIRAN BETON	B 500-B	5,0	5,0	5,0	5,0
ROBNI VENCI	C30/37	XD3, XF4	Pl-II	(kmax=16)	5K	VB3	ARMIRAN BETON	B 500-B	4,5	4,5	4,5	-
PODLOŽNI BETON in NAKLONSKI BETON	C12/15	X0	-	(kmax=16)	-	-	NEARMIRAN BETON	-	-	-	-	-

Uporabljo se betoni skladnimi, PVC/kvarcnimi, in elektrogeo betoni ali betoni skladnimi, blokarnimi, ki se iz elektrogeo betona ali betona ne smejo uvajovati odpadni, dodatni manjši bili na starega, zapolnjeni manjši min. Vsiho trdnost za 700 kPa, posebej manjši bili namenjeni za strukturni in vlaki beton, izpolnjeni manjši zahteve za beton in armiran beton po SIST EN 206-1:2003 in prilagojene predpisi SIST EN 1991-1-2 in EN 1520, imeli manjši tudi enak vsebnostni kvalificjeni kot beton.

KONSTRUKCIJSKO JEKLO

LASTNOSTI V SKLADU z SIST EN 10025, SIST EN 10210 in SIST EN 10219, IZDELAVA V SKLADU S SIST EN 1090-2

Konstrukcijski element	Vrsta jekla	Razred zaščite proti korozij	Način zaščite proti korozij	Opiso
VARNOSTNE OGRAJE	S 355 J2 +AR	1.po PTP invest.	Vroče cinkano min 85mm	oznmčitev jekl.delov

Britanicijska zaščita z vročim cinkanjem se izvede na spiosh elementih. Nakodno vtiranje, rezanje, brušenje, ščetranje, varjenje... ni dovoljeno!
Sestoje posamezih elementov samo z metalnimi spoji. Izdelava in montažo jeklenih delov izvesti v skladu s SIST EN 1090-2, razred izdelave EXC2

Datum:	Opis spremembe:	Podpis:

Investitor:
Mestna občina Slovenj Gradec
Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec

Izvajalec:
ARS, d.o.o.
Štihova ulica 8
SI-2000 Maribor
el. naslov: ars@t-2.net
tel.: 059 050 105

	Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:
Vodja projektiranja:	PI Matjaž Štefotič, udig	G-0700	
Vodja načrta:	PI Gregor Udovč, mag.inž.grad.	G-2880	
Izdelal:	PI Matjaž Štefotič, udig	G-0700	

Naziv gradnje:	Most čez Mislinjo,Šmartno 16 Kresnik (ID 1447404); sanacija po neurju in poplavah 4.avgusta 2023	Projekt št.:	159/2024
		Načrt št.:	
Vrsta gradnje:	VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST (nadomestna gradnja)	Šifra CC:	2141
Vrsta projekt. dokumentacije:	PZI (projekt za izvedbo)	Merilo: 1: 50, 25	Datum: marec 2024
Str. področje načrta:	2 Načrti s področja gradbeništva		
Št. in naziv načrta:	2/1 Načrt gradbenih konstrukcij - premostitveni objekt		
Prikaz:	TEHNIČNI PRIKAZI		
Opis risbe:	OPAŽNI PRIKAZ OPORNIKA IN KRIL V OSI 1		
Avtor risbe:	ARS, d.o.o.	št. prikaza:	G.8
Ident. št. risbe:			