

PREČNI PREREZ A-A

M 1:25

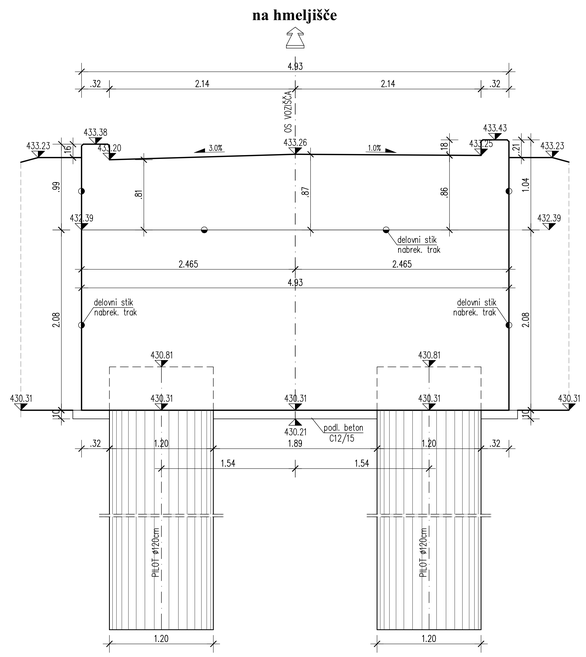


PREČNI PREREZ B-B

M 1:25

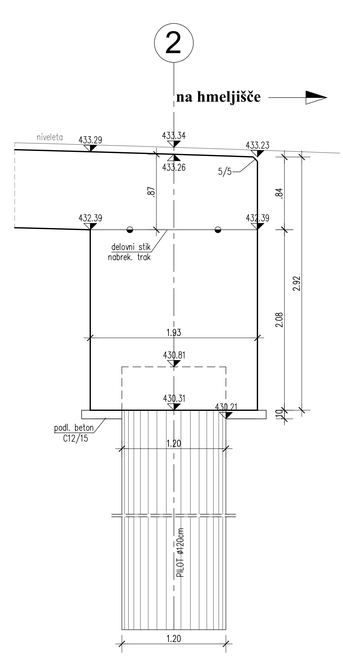


PREČNI PREREZ B'-B'

M 1:25

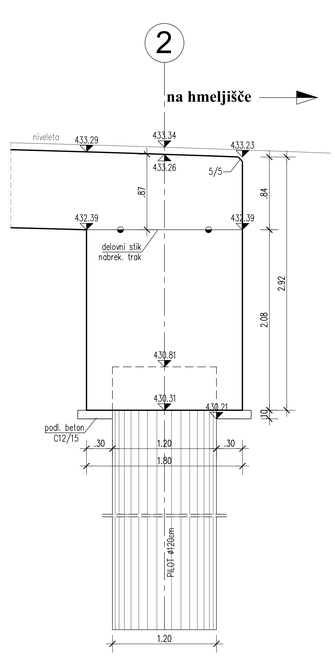


TLORIS OPORNIKA

M 1:25

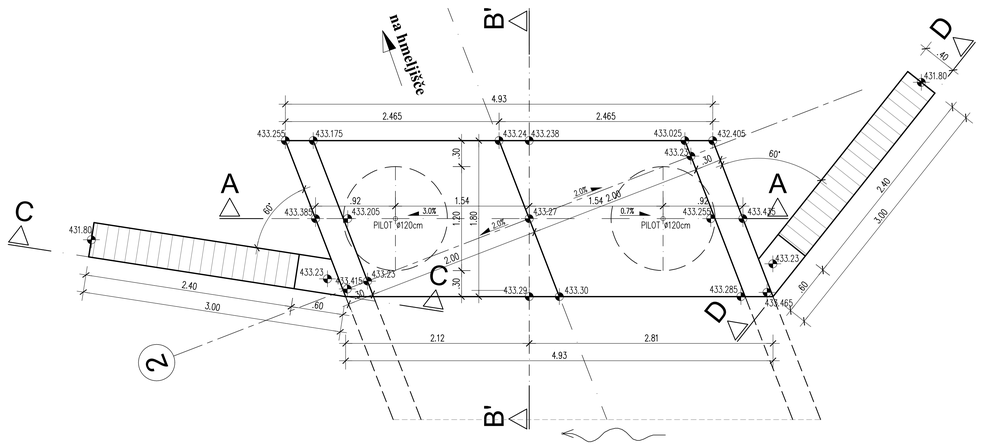


PREČNI PREREZ C-C

M 1:25

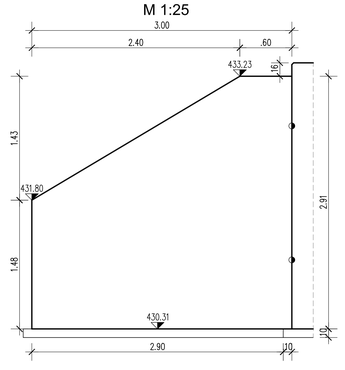

PREČNI PREREZ D-D

M 1:25

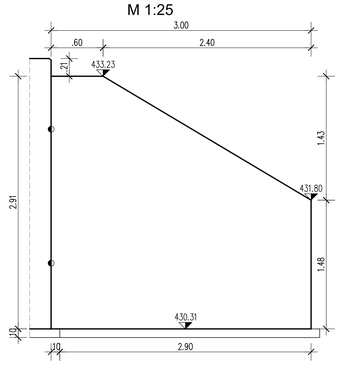

PODATKI O MATERIALIH

BETON

LASTNOSTI V SKLADU Z SIST EN 206-1:2003, SIST EN 1536:2008, SIST EN 13670:2010/A101:2010, LASTNOSTI JEKLA V SKLADU S SIST EN 10080:2005

Konstrukcijski element	Mehke vrednosti za sestavo betona: Min.trdnostni raz. (N/mm²)	Kemijski razred	Največja zrna agregata (mm)	Največja (max.) količina cementa (kg/m³)	Razred vsebn. jeder. betona	Razred vsebn. jeder. betona	Izvedba konstrukcijskega elementa	JEKLO: Min.trdnostni raz. (N/mm²)	Zaščitni sloj: Spodnja stran	Spodnja stran	Bočna stran	Tlačna stran
PREKLADNA KONSTRUKCIJA MOSTA	C30/37	XD1, XF2	Dmax=32	54	Vb3	ARMIRAN BETON	B 500-B	4,5	4,5	4,5	-	
KRILNA OPORNIKA in KRILA	C30/37	XD1, XF3	Dmax=32	54	Vb3	ARMIRAN BETON	B 500-B	4,5	5,0	4,5	5,0	
BENOTTO PILOTI	C30/37	XC2	Dmax=32	54	Vb1	ARMIRAN BETON	B 500-B	5,0	5,0	5,0	5,0	
ROBNI VENCI	C30/37	XD3, XF4	Dmax=16	54	Vb3	ARMIRAN BETON	B 500-B	4,5	4,5	4,5	-	
PODLOŽNI BETON in NAKLONSKI BETON	C12/15	X0	-	Dmax=16	-	-	NEARMIRAN BETON	-	-	-	-	

Uporabljo se betoni skladno PAC/kvalitet, ki ustrezajo betonu ali betonski dosežnosti. Dosežnost, ki ne ni zahtevanega betona ali betona ne smejo vsebovati sidrastih mrenja bili na starega, zapisanjih mrenja min. Vsiho trdnost za 700 kPa, posebej mrenja bili namenjeni za strukturni in vlaki beton, izpolnjeni mrenja zahteva za beton in armirje beton po SIST EN 206-1:2003 in prilagojene predpise SIST EN 1991-1-2 in EN 1520, trenil mrenja tudi enak vsebnosti kvalitjeni kot beton.

KONSTRUKCIJSKO JEKLO

LASTNOSTI V SKLADU Z SIST EN 10025, SIST EN 10210 in SIST EN 10219, IZDELAVA V SKLADU S SIST EN 1090-2

Konstrukcijski element	Vrsta jekla	Razred zaščite proti korozij	Način zaščite proti korozij	Opisa
VARNOSTNE OGRAJE	S 355 J2 +AR	1.po PTP invest.	Vroče cinkano min 85mm	oznmčitev jekl.delov

Antikorozijska zaščita z vročim cinkanjem se izvede na spodnih elementih. Nakrobno vtisnja, nezanja, brušenja, poškrnja, varanja, ... ni dovoljeno! Sočasja posamezni elementov samo z materialom isti, izdelava in montažo elementi delov izvedi v skladu s SIST EN 1090-2, razred izdelave EXC2

Datum: | Opis sprememb: | Podpis:

Investitor:
Mestna občina Slovenj Gradec
Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec

Izvajalec:
ARS, d.o.o.
Štihova ulica 8
SI-2000 Maribor
el. naslov: ars@t-2.net
tel.: 059 050 105

	Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:
Vodja projektiranja:	PI Matjaž Štefotič, udig	G-0700	
Vodja načrta:	PI Gregor Udovč, mag.inž.grad.	G-2880	
Izdelal:	PI Matjaž Štefotič, udig	G-0700	

Naziv gradnje:	Most čez Mislinjo,Šmartno 16 Kresnik (ID 1447404); sanacija po neurju in poplavah 4.avgusta 2023	Projekt št.:	159/2024
		Načrt št.:	
Vrsta gradnje:	VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST (nadomestna gradnja)	Šifra CC:	2141
Vrsta projekt. dokumentacije:	PZI (projekt za izvedbo)	Merilo: 1: 50, 25	Datum: marec 2024
Str. področje načrta:	2 Načrti s področja gradbeništva		
Št. in naziv načrta:	2/1 Načrt gradbenih konstrukcij - premostitveni objekt		
Prikaz:	TEHNIČNI PRIKAZI		
Opis risbe:	OPAŽNI PRIKAZ OPORNIKA IN KRIL V OSI 2		
Avtor risbe:	ARS, d.o.o.	št. prikaza:	G.9
Ident. št. risbe:			