


PREČNI PREREZ A-A
M 1:25

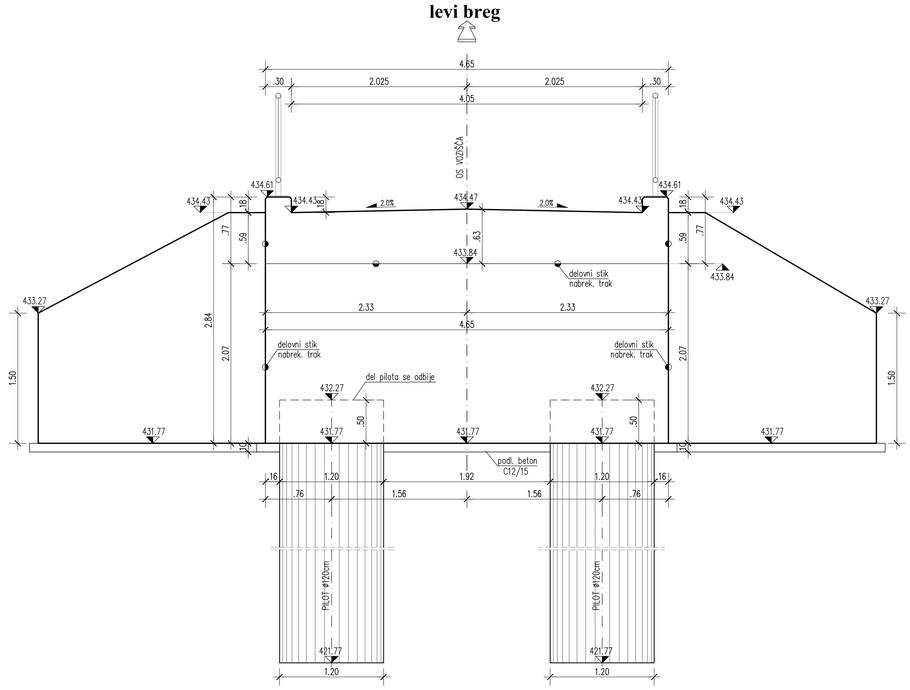


PREČNI PREREZ B-B
M 1:25

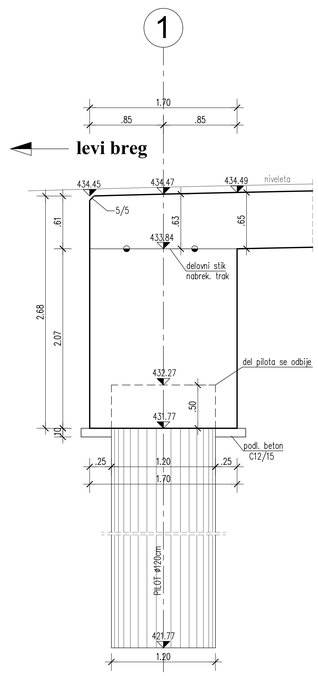


TLORIS OPORNIKA
M 1:25

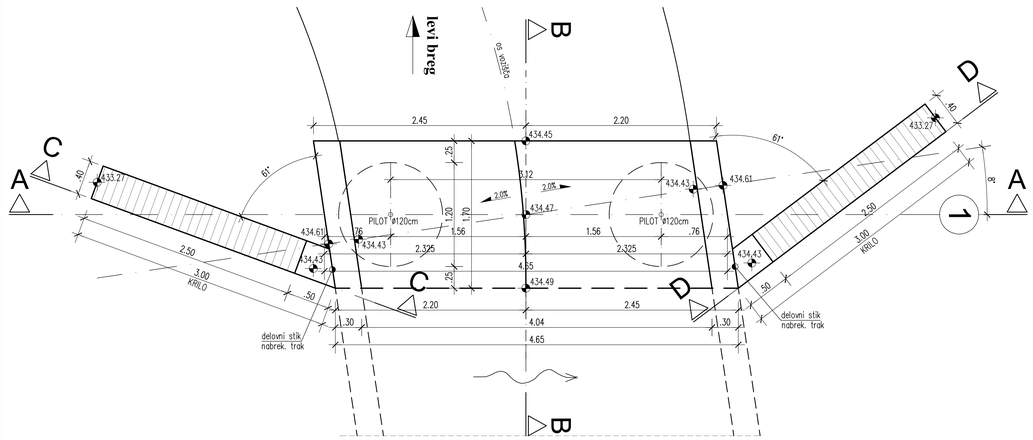

PREČNI PREREZ C-C
M 1:25

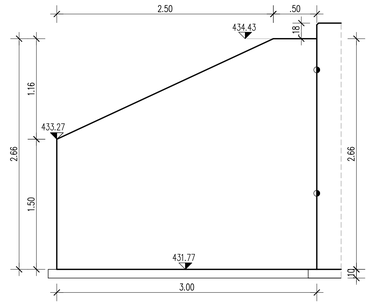

PREČNI PREREZ D-D
M 1:25

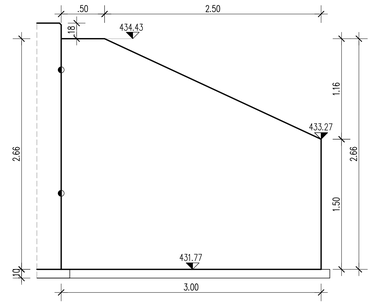

PODATKI O MATERIALIH

BETON

LASTNOSTI V SKLADU S SIST EN 206-1:2001, SIST EN 1026:2008, SIST EN 13670:2010/A101:2016, LASTNOSTI JEKLA V SKLADU S SIST EN 10080:2005.

Konstrukcijski element	Min.karakteristična raz. po valju f ck (N/mm²)	Stopnja izpostavljenosti razred	Največja zrna agregata (mm)	Največja vsebnost zraka (%)	Razred stopnje konsistence	Razred betona po poročilu betona	Izvedba konstrukcijskega elementa	JEKLO: Min.karakteristična meja tečenja (N/mm²)	Zaščitni sloj: Spodnja stran	Bočna stran	Zgornja stran
PREKLADNA KONSTRUKCIJA MOSTA	C30/37	XD1, XF2	Pv-8	(2mm=32	S4	VB3	ARMIRAN BETON	B 500-B	4,5	4,5	4,5
KRAJNA OPORNIKA in KRILA	C30/37	XD1, XF3	Pv-8	(2mm=32	S4	VB3	ARMIRAN BETON	B 500-B	4,5	5,0	4,5
BENOTTO PILOTI	C30/37	XC2	Pv-8	(2mm=32	S4	VB1	ARMIRAN BETON	B 500-B	5,0	5,0	5,0
ROBNI VENCI	C30/37	XD3, XF4	Pv-8	(2mm=16	S4	VB3	ARMIRAN BETON	B 500-B	4,5	4,5	4,5
PODLOŽNI BETON in NAKLONSKI BETON	C12/15	X0	-	(2mm=16	-	-	NEARMIRAN BETON	-	-	-	-

Uporaba se lahko dotehnili PVC/kovinski, iz elektrolitsko betona ali betonski dotehnili. Dotehnili, ki so iz elektrolitsko betona ali betona ne smejo vsebovati sidrenta, dotiljski manjši bili na stiranja, zagotavljati manjši min. fizično trdnost do 700 kPa, posebej manjši bili namenjeni za strukturni in stiki beton, izpolnjevati manjši zahteve za beton in armiranobeton po SIST EN 1992-1-1:2005 in prilagojene predpise SIST EN 1991-1-2 in DIN 4102. Imeti manjši tudi enak razteznostni koeficient kot beton.

KONSTRUKCIJSKO JEKLO

LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 10025, SIST EN 10210 in SIST EN 10219, IZDELAVA V SKLADU S SIST EN 1090-2.

Konstrukcijski element	Vrsta jekla	Razred zaščite proti korozij	Nadin zaščite proti korozij	Ostalo
VARNOSTNE OGRAJE	S 235 J2 +AR	1 po FTP Invest.	Vroče cinkanje min 85mm	izomčljiv pločevino

Priporočajo natiša z enotin cinkanjem se izvede na gotovih elementih. Natančno striga, rezanja, luščenja, varjenja, ... in dovršenje. Sovarne posamezni elementov samo z mehanskimi spoji. Izdelave in montažo jeklenih delov izvesti v skladu s SIST EN 1090-2, razred izdelave EXC2.

Datum: | Opis spremembe: | Podpis:

Investitor:
Mestna občina Slovenj Gradec
Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec

		Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:
Izvajalec: ARS, d.o.o. Šahova ulica 8 SI-2000 Maribor el. naslov: ars@t-2.net tel.: 059 050 105	Vodja projektiranja:	PI Matjaž Štefotič, udig	G-0700	
	Vodja načrta:	PI Gregor Udovč, mag.inž.grad.	G-2880	
	Izdelal:	PI Matjaž Štefotič, udig	G-0700	

Naziv gradnje:	Most čez Suhadolnico, Podgorje 10 Klančnik Matevž (ID 1447381); sanacija po neurju in poplavah 4.avgusta 2023	Projekt št.:	160/2024
		Načrt št.:	
Vrsta gradnje:	VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST (nadomestna gradnja)	Šifra CC:	2141
Vrsta projekt. dokumentacije:	PZI (projekt za izvedbo)	Merilo: 1: 25	Datum: marec 2024
Str. področje načrta:	2 Načrti s področja gradbeništva		
Št. in naziv načrta:	2/1 Načrt gradbenih konstrukcij - premostitveni objekt		
Prikaz:	TEHNIČNI PRIKAZI		
Opis risbe:	OPAŽNI PRIKAZ OPORNIKA IN KRIL V OSI 1		
Avtor risbe:	ARS, d.o.o.	št. prikaza:	G.8
Ident. št. risbe:			