
PREČNI PREREZ A-A


M 1:25

desni breg

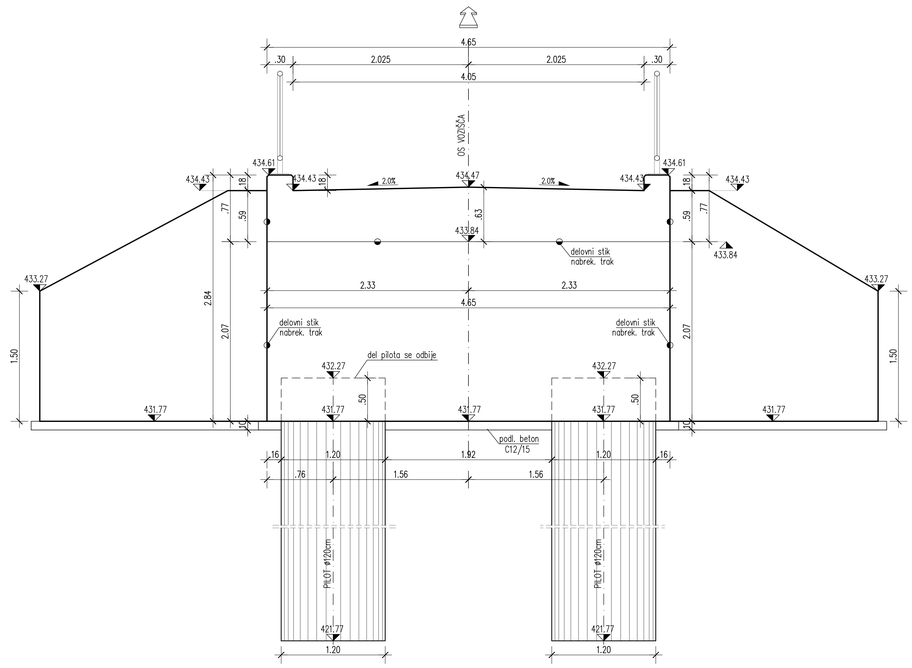


PREČNI PREREZ B-B

M 1:25

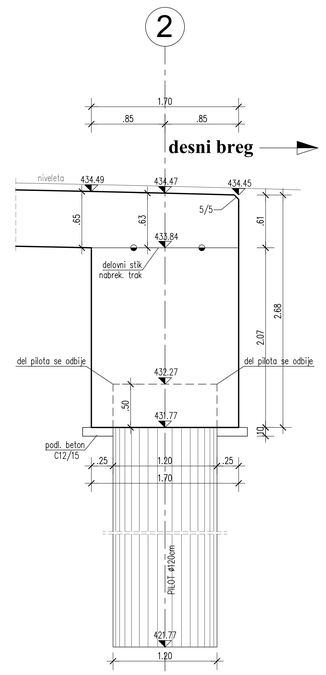


TLORIS OPORNIKA

M 1:25

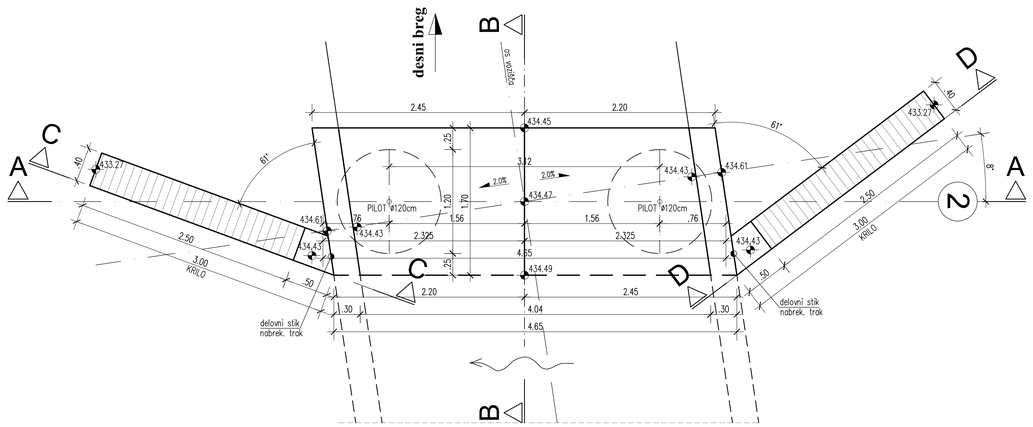


PREČNI PREREZ C-C

M 1:25

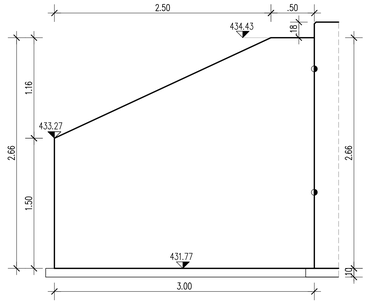

PREČNI PREREZ D-D

M 1:25

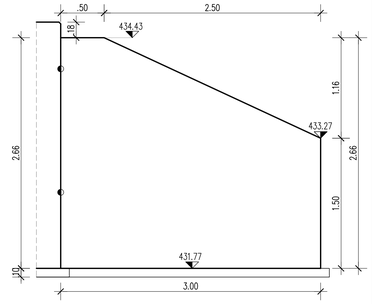

PODATKI O MATERIALIH

BETON

LASTNOSTI V SKLADU Z SIST EN 206-1:2001, SIST EN 1026:2008, SIST EN 13670:2010/A101:2016, LASTNOSTI JEKLA V SKLADU S SIST EN 10080:2005.

Konstrukcijski element	Min.karakteristična vrd. tlačne trdnosti fck (N/mm²)	Stopnja izpostavljenosti razredi	Največja velikost zrna agregata (mm)	Največja prev. vsebnost kloridov (%)	Razred stopnje konsistence	Razred vsebnosti zraka	Vrsta/raz. konstrukcijskega elementa	JEKLO	Zaščitni sloj		
									Bočna stran	Spodnja stran	Zgornja stran	Čelna stran
PREKLADNA KONSTRUKCIJA MOSTA	C30/37	XD1, XF2	Dmax=32	0,4	S4	Pv1-8	MB3 ARMIRAN BETON	B 500-B	4,5	4,5	4,5	-
KRAJNA OPORNIKA in KRILA	C30/37	XD1, XF3	Dmax=32	0,4	S4	Pv1-8	MB3 ARMIRAN BETON	B 500-B	4,5	5,0	4,5	5,0
BENOTTO PILOTI	C30/37	XC2	Dmax=32	0,4	S4	Pv1-8	MB1 ARMIRAN BETON	B 500-B	5,0	5,0	5,0	5,0
ROBNI VENCI	C30/37	XD3, XF4	Dmax=16	0,4	S4	Pv1-8	MB3 ARMIRAN BETON	B 500-B	4,5	4,5	4,5	-
PODLOŽNI BETON in NAKLONSKI BETON	C12/15	X0	-	Dmax=16	-	-	NEARMIRAN BETON	-	-	-	-	-

Uporabi se lahko dodatki, PVC/kovinski, iz vlaknastega betona ali betona dodatkov. Dodatkov, ki so iz vlaknastega betona ali betona se smejo vsebovati azbestni, dodatki morajo biti na etiketi, spremljevalni morajo min. fazno trdnost do 70 kPa, posebej morajo biti namenjeni za strukturni in ablo beton, izpolnjevati morajo zahteve za beton in sestavine po standardu SIST EN 206-1:2010 in prilagojene predpisi SIST EN 1991-1-2 in DIN 4102. Imeti morajo tudi enak raztezkovni koeficient kot beton.

KONSTRUKCIJSKO JEKLO

LASTNOSTI V SKLADU z SIST EN 10025, SIST EN 10210 in SIST EN 10219, IZDELAVA V SKLADU S SIST EN 1090-2.

Konstrukcijski element	Vrsta jekla	Razred zaščite proti korozij	Vrsta zaščite proti korozij	Opisi
VARNOSTNE OGRAJE	S 355 J2 +AR	1 po FTP Invest.	Vroče cinkanje min 85mm	izometrijski pogledov

Priključna sredstva z mečno obsegom se izvede na glavah elementih. Nekovinski vtiranja, nosanja, tesnilnega, spiranja, varjenja, ni dovoljeno. Sovarjeni posamezni elementov samo z metalnimi spoji. Izdelave in montažo jeklenih delov izvesti v skladu s SIST EN 1090-2, razred izdelave EXC2.

Datum:	Opis spremembe:		Podpis:

Investitor:
Mestna občina Slovenj Gradec
Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec

Izvajalec:		Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:
ARS d.o.o. Šahova ulica 8 SI-2000 Maribor el. naslov: ars@t-2.net tel.: 059 050 105	Vodja projektiranja:	PI Matjaž Štefotič, udig	G-0700	
	Vodja načrta:	PI Gregor Udovč, mag.inž.grad.	G-2880	
	Izdelal:	PI Matjaž Štefotič, udig	G-0700	

Naziv gradnje:	Most čez Suhadolnico, Podgorje 10 Klančnik Matevž (ID 1447381); sanacija po neurju in poplavah 4.avgusta 2023	Projekt št.:	160/2024
		Načrt št.:	
Vrsta gradnje:	VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST (nadomestna gradnja)	Šifra CC:	2141
Vrsta projekt. dokumentacije	PZI (projekt za izvedbo)	Merilo: 1: 25	Datum: marec 2024
Str. področje načrta:	2 Načrti s področja gradbeništva		
Št. in naziv načrta:	2/1 Načrt gradbenih konstrukcij - premostitveni objekt		
Prikaz:	TEHNIČNI PRIKAZI		
Opis risbe:	OPAŽNI PRIKAZ OPORNIKA IN KRIL V OSI 2		
Avtor risbe:	ARS, d.o.o.	št. prikaza:	G.9
Ident. št. risbe:			