
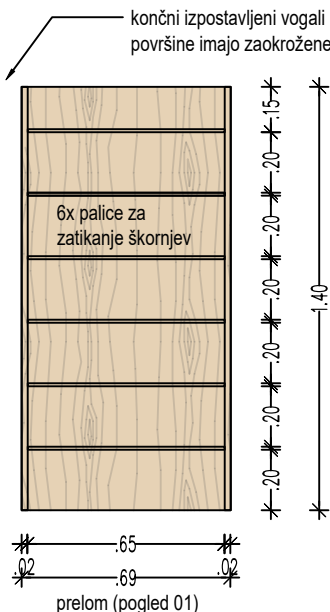



pred izvedbo izdelati delavniške načrte.

za lesne dele opreme zaradi mokrega čiščenja se predvidi trde podloške v višini min. 5 mm

- končni izpostavljeni vogali
površine imajo zaokrožene robove, Ø5cm

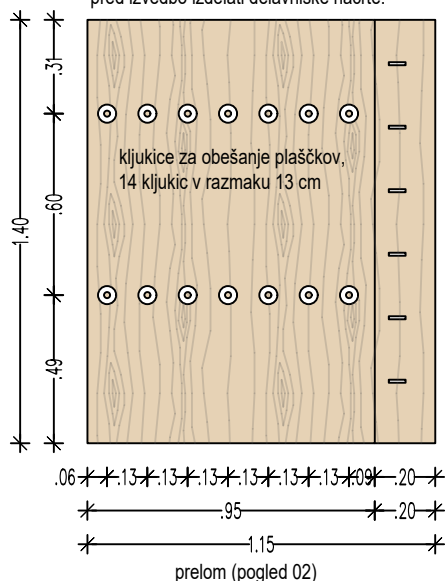

- robna obdelava ABS 2,0 mm, z vodooodporno pu obdela

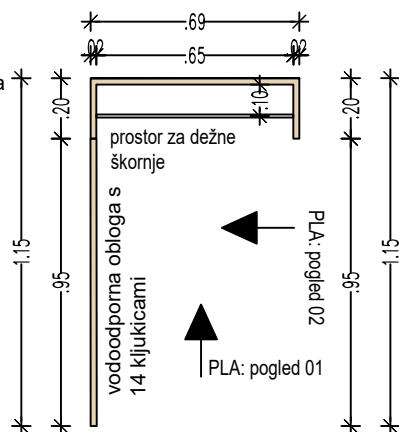

Avqust 2025