Elektro Ljubljana

podjetje za distribucijo električne energije, d. d.
Slovenska cesta 56, SI-1000 Ljubljana

ELEKTRO LJUBLJANA d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE), Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/10, 17/14 - EZ-1), Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Ur.l. RS, št. 7/21 in 41/22 - v nadaljevanju SONDSEE) in 42. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi vloge z dne **30. 11. 2023** izdaja

ATELJE OSTAN PAVLIN D.O.O.
ULICA NA GRAD 8

1000 LJUBLJANA

OBSTOJEČE
3 x 25A +
3 x 80A

PROJEKTNE POGOJE št. 1457908

I. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: DPP, št. AOP-06/23
Izdelovalec projekta: ATELJE OSTAN PAVLIN D.O.O., ULICA NA GRAD 8, 1000 LJUBLJANA
Investitor: OBČINA METLIKA, MESTNI TRG 24, 8330 METLIKA
Objekt: Rekonstrukcija objekta konzum v starem mestnem jedru Metlika

Katastrska občina	Parcelne številke
1515 - METLIKA	5/1, 4187/1, 4187/8

II. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTA NA DISTRIBUCIJSKI SISTEM

Odjem

- Predvidena priključna moč: 55 kW
- Nazivna napetost na prevzemno-predajnem mestu: 400 V
- Priključno mesto: v TP
- Transformatorska postaja TP METLIKA 1931 se napaja z električno energijo iz razdelilne transformatorske postaje RTP 110/20 KV METLIKA, SN izvod J07 KB 20KV METLIKA. Kratkostična moč na zbiralkah 20 kV znaša 500 MVA, velikost toka enopolnega zemeljskega kratkega stika pa je 150 A. V primeru, da nastane okvara na 20 kV distribucijskem sistemu, deluje naprava za avtomatski ponovni vklop s časovno zakasnitvijo 0,3 s (prva stopnja) in 30 s (druga stopnja).
- Distribucijski sistem v točki priključitve omogoča TN sistem zaščite.
- Predvideno leto priključitve: 2025
- Ostali tehnični pogoji za priključek:
  V primeru širitve objekta in povečave priključne moči je potrebno zgraditi nov distribucijski vod iz TP dolžine 215m in preseka Al 4x150+1,5mm ^{2} .

  Priključek bo potekal iz TP deloma po obstoječi EKK (od J1-J19) in naprej po novi cevi 2x fi 160mm do jaška (novega J19.1) iz BC fi 1200 z LTŽ pokrovom in naprej po cevi fi 160mm do nove omarice na fasadi objekta V/U PM3, Trg Svobode 3, opremljena za 3 merilna mesta.

  NN kabel se lahko položi v že zasedeno cev, saj so proste cevi rezervirane za bodoči SN vod.

Pred izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno na osnovi 139. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Ur.l. RS, št. 172/21) oziroma 42. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 121/21 in 189/21 - za proizvodne naprave na obnovljive vire energije) pridobiti soglasje za priključitev.

III. OSTALI POGOJI

1. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.
2. Priporočamo, da v izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije, investitor že pred začetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture, kar pomeni, da morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima ELEKTRO LJUBLJANA d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.
3. Investitorja bremenijo vsi stroški prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo.

Ti projektni pogoji veljajo dve leti od dneva izdaje!

Ljubljana, 12. 12. 2023

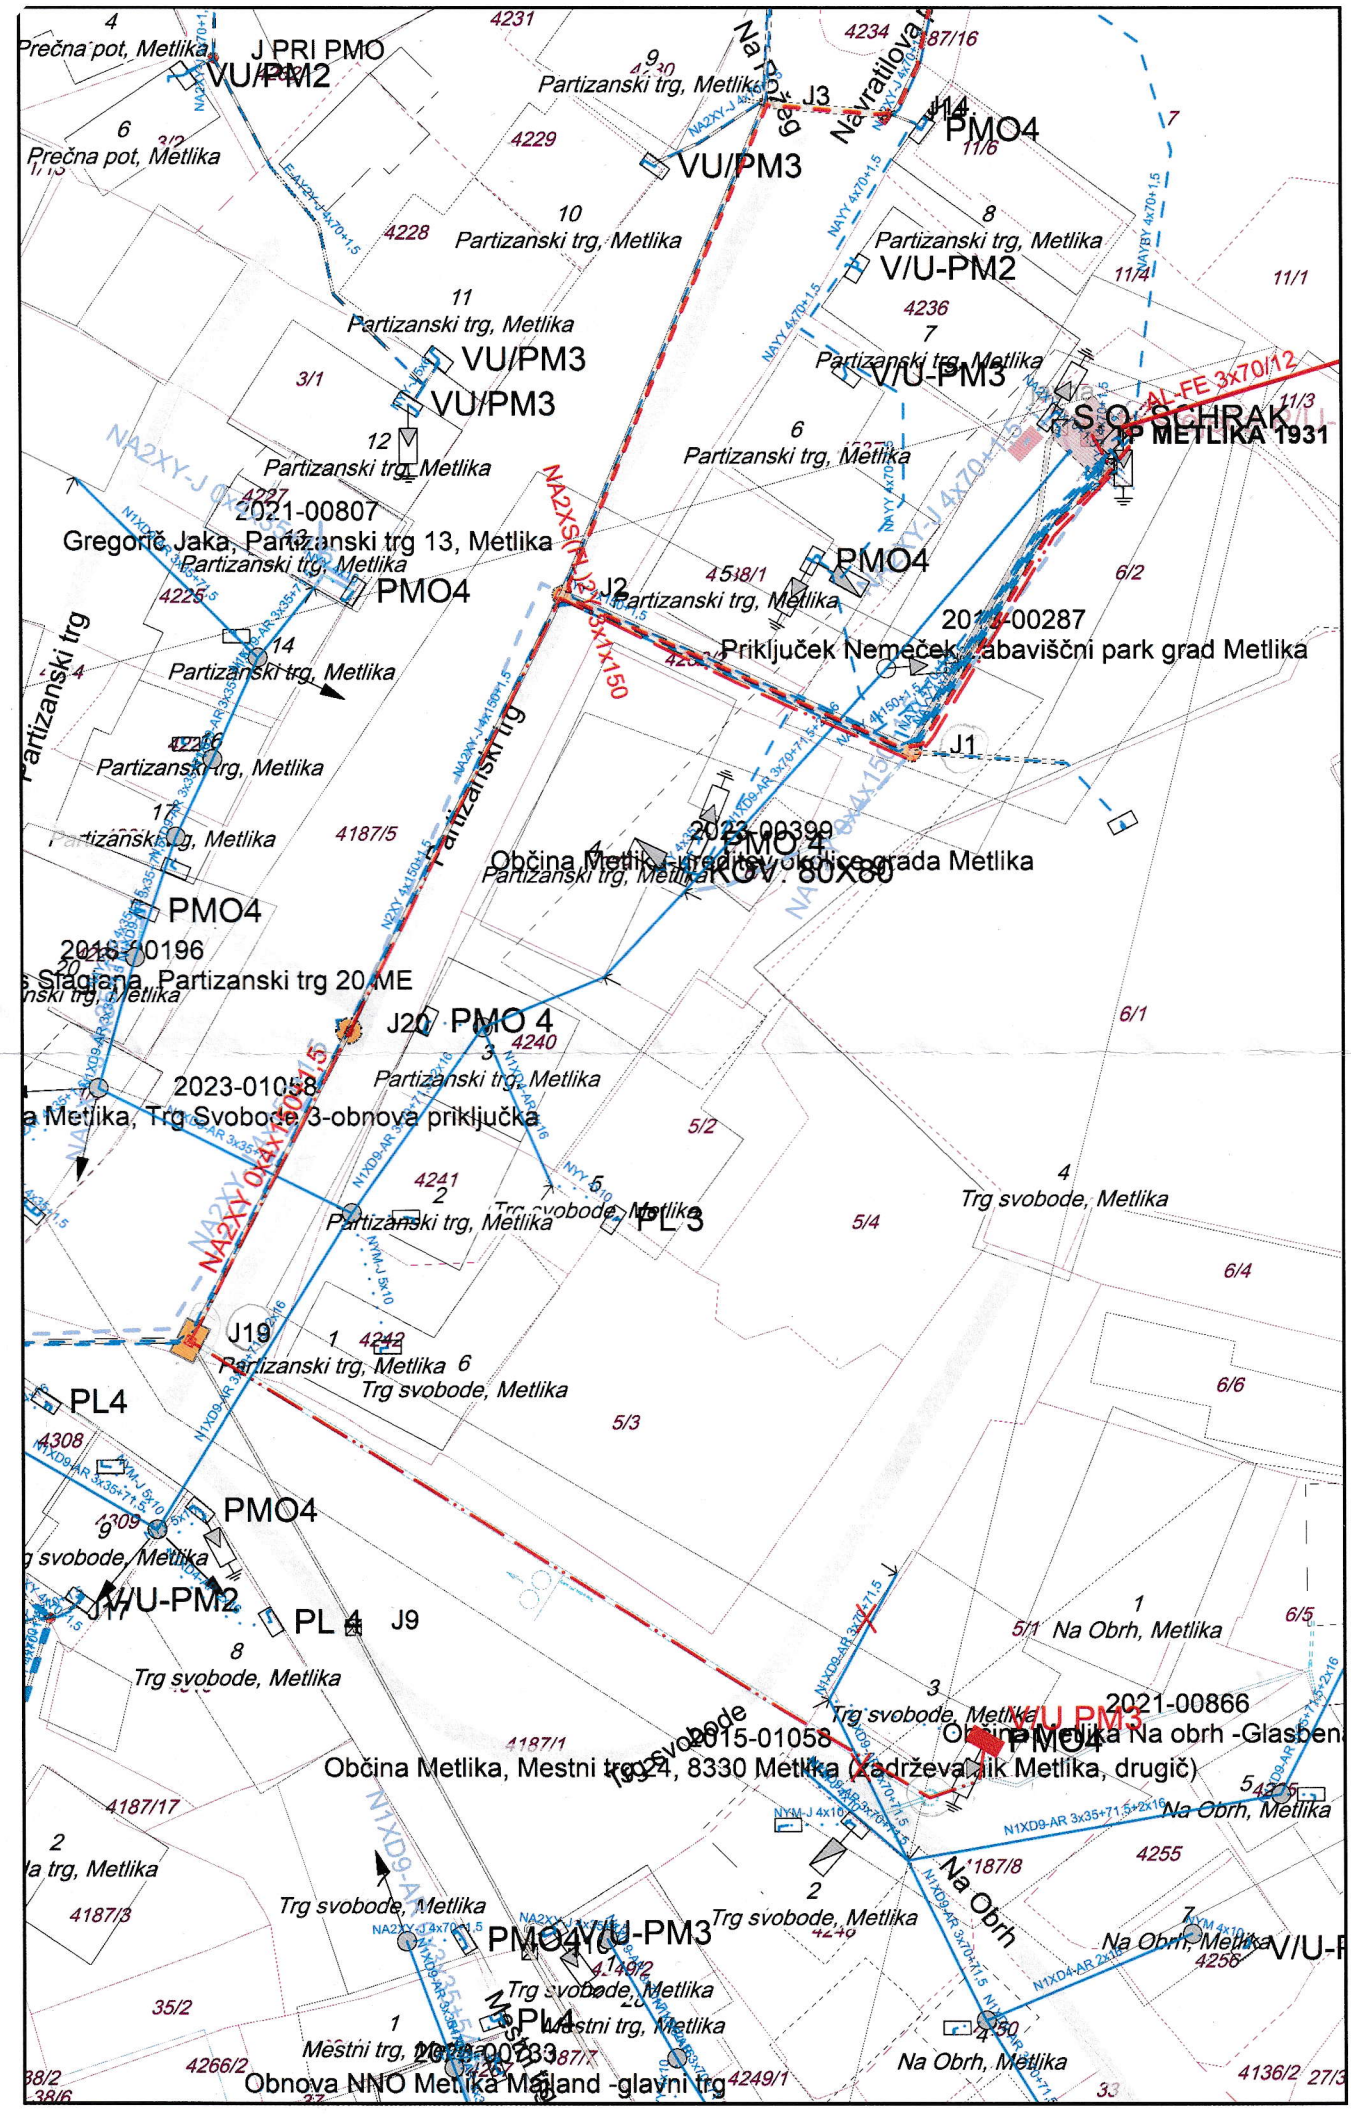
Pripravil/-a:
Andrej Anderlič

Direktor DE NOVO MESTO:
Anton Cugelj

ELEKTRO LJUBLJANA D. D. SLOVENSKA CESTA 56, SI-1000 LJUBLJANA 3/4

Poslano:
- ATELJE OSTAN PAVLIN D.O.O., ULICA NA GRAD 8, 1000 LJUBLJANA
- Arhiv 30-1/2023-81378

Priloge:
- Situacija el. en. priključka


Prečna pot, Metlika
J PRI PMO
VU/PM2
Partizanski trg, Metlika
J3
Navratilova
PMO4
VU/PM3
V/U-PM2
V/U-PM3
VU/PM3
S.O. SCHRAK
TP METLIKA 1931
AL-FE 3x70/12
2021-00807
Gregorič Jaka, Partizanski trg 13, Metlika
PMO4
J2
2021-00287
Priključek Nemeček, Labaviščni park grad Metlika
J1
Partizanski trg
2023-00399
Občina Metlika - ureditev okolice grada Metlika
KOV. 80X80
PMO4
2018-00196
Stagjana, Partizanski trg 20 ME
J20
PMO 4
2023-01058
a Metlika, Trg Svobode 3-obnova priključka
PL3
Trg svobode, Metlika
J19
PL4
PMO4
V/U-PM2
PL 4
J9
Na Obrh, Metlika
2021-00866
Občina Metlika Na obrh -Glasben
2015-01058
Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika (Zadrževalnik Metlika, drugič)
PMO4
V/U-PM3
PMO4
V/U-PM3
PL4
Mestni trg, Metlika
2021-00333
Obnova NNO Metlika Mašland -glavni trg
Na Obrh
Trg svobode
Mestni trg