
| 01 | PRIZIDEK k II. OSNOVNI ŠOLI CELJE | ŠT. NAČRTA: 156/2009 | |
|---|---|---|---|
| | Fasadno okno | M 1:50 | Št. l.: s01 |

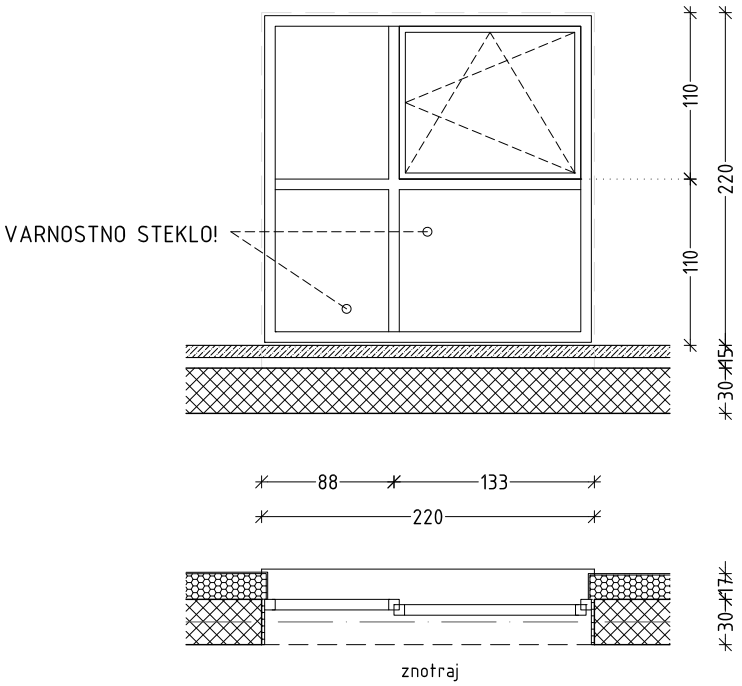


| DIMENZIJA | Svetla gradbena mera |
|---|---|
| | 220 / 220 cm |

| | |
|---|---|
| KOM | 2 |

OKVIR, PROFILI
- zvočno in toplotno izolativni ALU okvir;
- profil s prekinjenim toplotnim mostom; suha montaža - poliuretan;
- toplotna izolacija: Uw=1,28 W/m2K, s steklom Ug=1,1 W/m2K;
- zvočna izolacija: min Rw=35dB;

ZASTEKLITEV
- zasteklitev je iz refleksnega stekla (30%);
- dvoslojno izolacijsko steklo - toplotno in zvočno izolativno;
- dve odporni tesnili med steklom in profilom;


POLICA
- zunanja polica : Alu d=0,6mm;

OPREMA:
- del okna: fiksna zasteklitev (glej shemo);
- del okna: tipsko okovje za enokrilno + ventus odpiranje (glej shemo); skrito okovje;
- kljuka: brušen alu;
- notranja žaluzija: lamelne zavese ali rolo kot senčilo na notranji strani oken;

OBROBE:
Vse stenske obrobe in odkapi so v barvi osnovnega stavbnega izdelka. Izdelani so iz samonosilne pločevine, skladno z detajli proizvajalca. Vse obrobe in odkapi morajo biti zajeti v ceni osnovnega stavbnega izdelka.

DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM! VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

| 02 | PRIZIDEK k II. OSNOVNI ŠOLI CELJE | ŠT. NAČRTA: 156/2009 | |
|---|---|---|---|
| | Fasadno okno | M 1:50 | Št. l.: s02 |

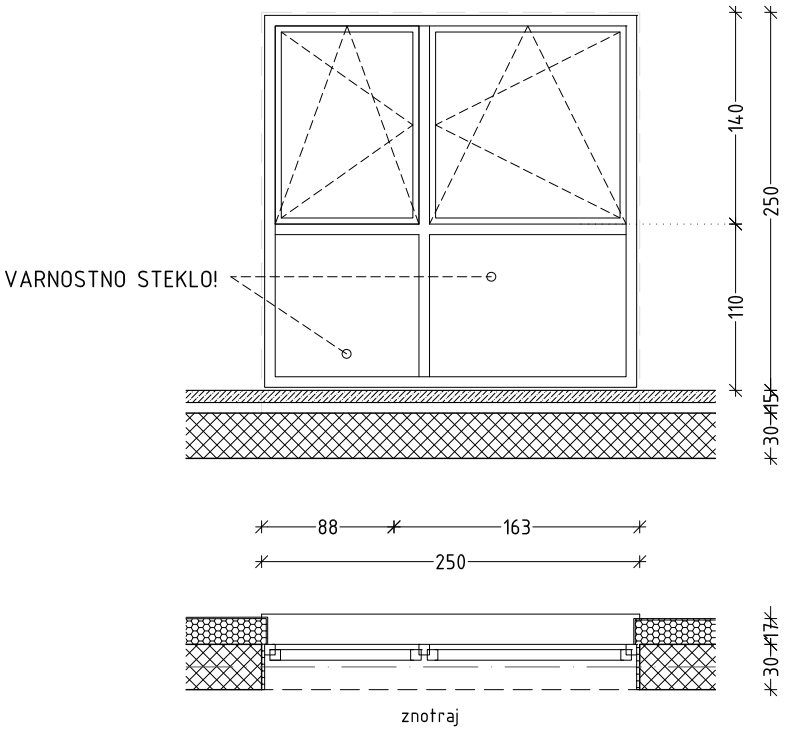


| DIMENZIJA | Svetla gradbena mera |
|---|---|
| | 250 / 250 cm |

| | |
|---|---|
| KOM | 3 |

OKVIR, PROFILI
- zvočno in toplotno izolativni ALU okvir;
- profil s prekinjenim toplotnim mostom; suha montaža - poliuretan;
- toplotna izolacija: Uw=1,28 W/m2K, s steklom Ug=1,1 W/m2K;
- zvočna izolacija: min Rw=35dB;

ZASTEKLITEV
- zasteklitev je iz refleksnega stekla (30%);
- dvoslojno izolacijsko steklo - toplotno in zvočno izolativno;
- dve odporni tesnili med steklom in profilom;


POLICA
- zunanja polica : Alu d=0,6mm;

OPREMA:
- del okna: fiksna zasteklitev (glej shemo);
- del okna: tipsko okovje za enokrilno + ventus odpiranje (glej shemo); skrito okovje;
- kljuka: brušen alu;
- notranja žaluzija: lamelne zavese ali rolo kot senčilo na notranji strani oken;

OBROBE:

Vse stenske obrobe in odkapi so v barvi osnovnega stavbnega izdelka. Izdelani so iz samonosilne pločevine, skladno z detajli proizvajalca. Vse obrobe in odkapi morajo biti zajeti v ceni osnovnega stavbnega izdelka.

| 03 | PRIZIDEK k II. OSNOVNI ŠOLI CELJE | ŠT. NAČRTA: 156/2009 | |
|---|---|---|---|
| | Fasadno okno | M 1:50 | Št. l.: s03 |

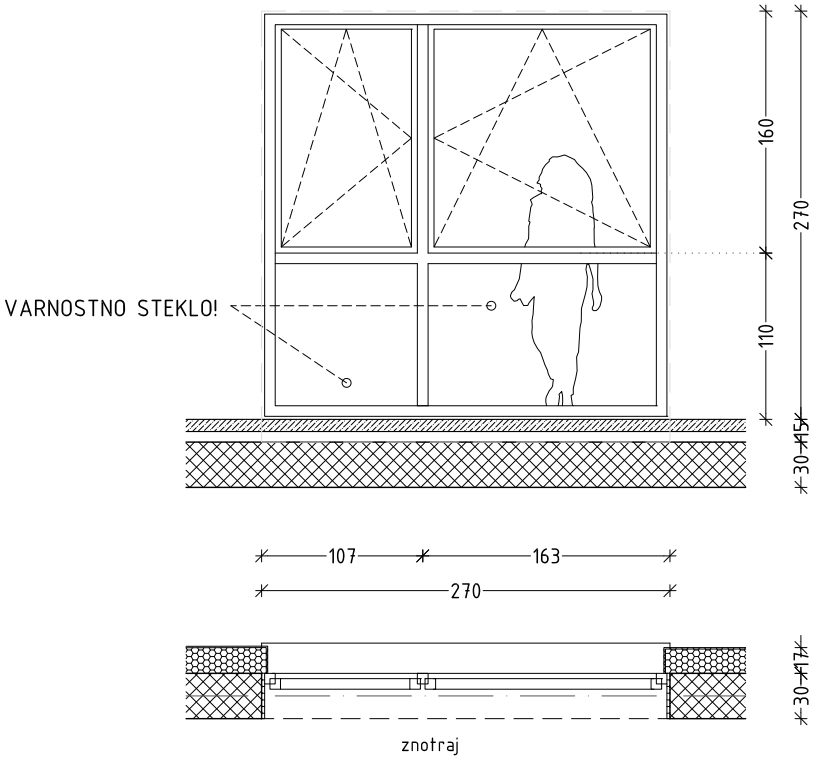


| DIMENZIJA | Svetla gradbena mera |
|---|---|
| | 270 / 270 cm |

| | |
|---|---|
| KOM | 2 |

OKVIR, PROFILI
- zvočno in toplotno izolativni ALU okvir;
- profil s prekinjenim toplotnim mostom; suha montaža - poliuretan;
- toplotna izolacija: Uw=1,28 W/m2K, s steklom Ug=1,1 W/m2K;
- zvočna izolacija: min Rw=35dB;

ZASTEKLITEV
- zasteklitev je iz refleksnega stekla (30%);
- dvoslojno izolacijsko steklo - toplotno in zvočno izolativno;
- dve odporni tesnili med steklom in profilom;

POLICA
- zunanja polica : Alu d=0,6mm;


OPREMA:
- del okna: fiksna zasteklitev (glej shemo);
- del okna: tipsko okovje za enokrilno + ventus odpiranje (glej shemo); skrito okovje;
- kljuka: brušen alu;
- notranja žaluzija: lamelne zavese ali rolo kot senčilo na notranji strani oken;

OBROBE:

Vse stenske obrobe in odkapi so v barvi osnovnega stavbnega izdelka. Izdelani so iz samonosilne pločevine, skladno z detajli proizvajalca. Vse obrobe in odkapi morajo biti zajeti v ceni osnovnega stavbnega izdelka.

DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM! VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

| 04 | PRIZIDEK k II. OSNOVNI ŠOLI CELJE | ŠT. NAČRTA: 156/2009 | |
|---|---|---|---|
| | Fasadno okno | M 1:50 | Št. l.: s04 |

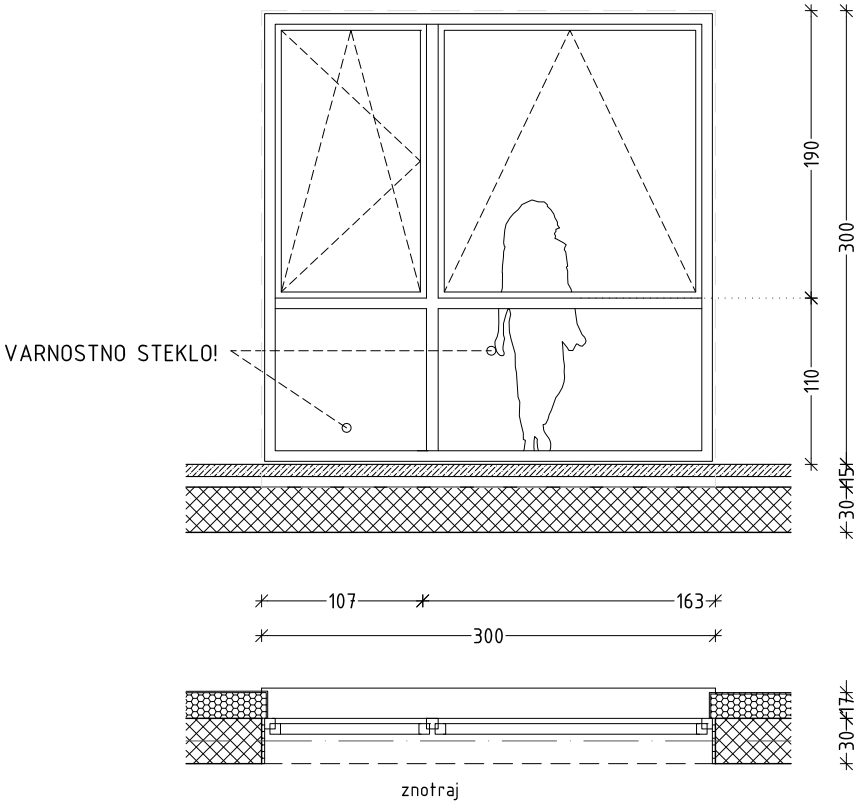


| DIMENZIJA | Svetla gradbena mera |
|---|---|
| | 270 / 270 cm |

| | |
|---|---|
| KOM | 1 |

OKVIR, PROFILI
- zvočno in toplotno izolativni ALU okvir;
- profil s prekinjenim toplotnim mostom; suha montaža - poliuretan;
- toplotna izolacija: Uw=1,28 W/m2K, s steklom Ug=1,1 W/m2K;
- zvočna izolacija: min Rw=35dB;

ZASTEKLITEV
- zasteklitev je iz refleksnega stekla (30%);
- dvoslojno izolacijsko steklo - toplotno in zvočno izolativno;
- dve odporni tesnili med steklom in profilom;

POLICA
- zunanja polica : Alu d=0,6mm;


OPREMA:
- del okna: fiksna zasteklitev (glej shemo);
- del okna: tipsko okovje za enokrilno + ventus odpiranje (glej shemo); skrito okovje;
- kljuka: brušen alu;
- notranja žaluzija: lamelne zavese ali rolo kot senčilo na notranji strani oken;

OBROBE:

Vse stenske obrobe in odkapi so v barvi osnovnega stavbnega izdelka. Izdelani so iz samonosilne pločevine, skladno z detajli proizvajalca. Vse obrobe in odkapi morajo biti zajeti v ceni osnovnega stavbnega izdelka.

DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM! VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05 | PRIZIDEK k II. OSNOVNI ŠOLI CELJE | ŠT. NAČRTA: | 156/2009 |
| | Fasadno okno | M 1:50 | Št. l.: s05 |

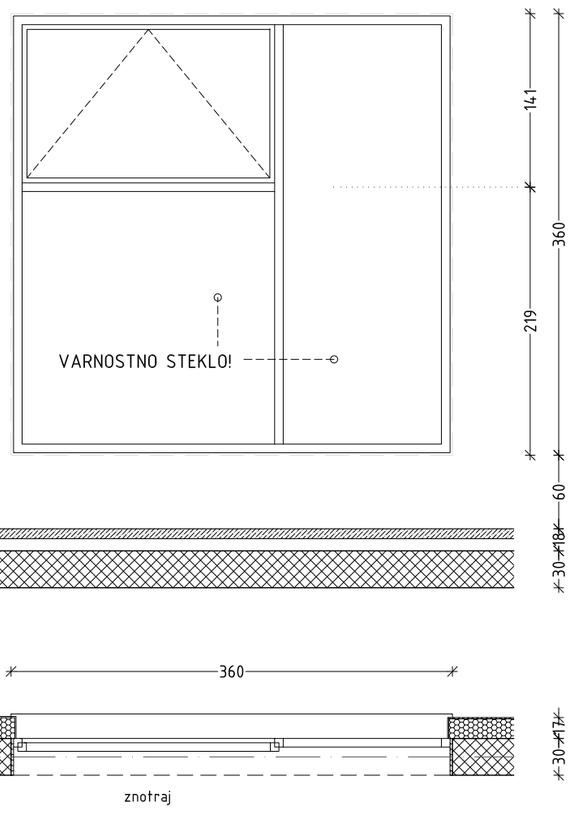


| | | | |
|---|---|---|---|
| DIMENZIJA | Svetla gradbena mera | | |
| | 360 / 360 cm | KOM | 2 |

OKVIR, PROFILI
- zvočno in toplotno izolativni ALU okvir;
- profil s prekinjenim toplotnim mostom; suha montaža - poliuretan;
- toplotna izolacija: Uw=1,28 W/m2K, s steklom Ug=1,1 W/m2K;
- zvočna izolacija: min Rw=35dB;

ZASTEKLITEV
- zasteklitev je iz refleksnega stekla (30%);
- dvoslojno izolacijsko steklo - toplotno in zvočno izolativno;
- dve odporni tesnili med steklom in profilom;


POLICA
- zunanja polica : Alu d=0,6mm;
- notranja polica: notranji omet;

OPREMA:
- del okna: fiksna zasteklitev (glej shemo);
- del okna: tipsko okovje za enokrilno + ventus odpiranje (glej shemo); skrito okovje;
- kljuka: brušen alu; podaljšana ročka za odpiranje;

OBROBE:
Vse stenske obrobe in odkapi so v barvi osnovnega stavbnega izdelka. Izdelani so iz samonosilne pločevine, skladno z detajli proizvajalca. Vse obrobe in odkapi morajo biti zajeti v ceni osnovnega stavbnega izdelka.

DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM! VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

| 06 | PRIZIDEK k II. OSNOVNI ŠOLI CELJE | ŠT. NAČRTA: 156/2009 | |
|---|---|---|---|
| | Fasadno okno | M 1:50 | Št. l.: s06 |

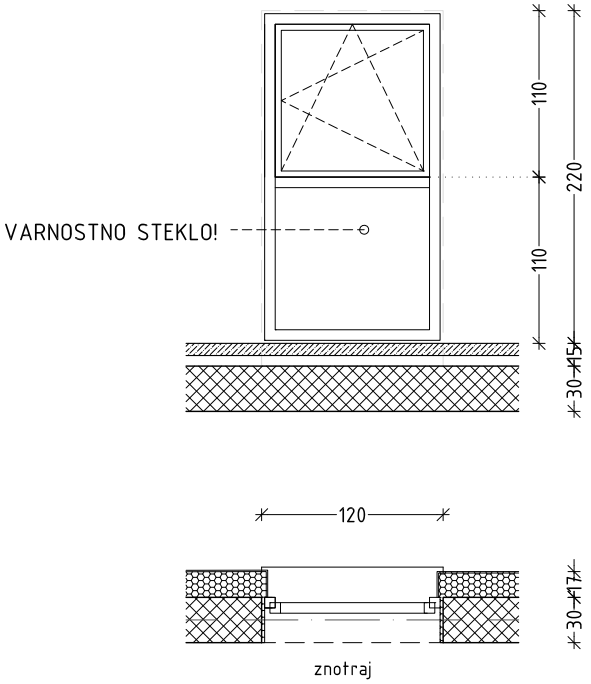


| DIMENZIJA | Svetla gradbena mera |
|---|---|
| | 120 / 220 cm |

| | |
|---|---|
| KOM | 1 |

OKVIR, PROFILI
- zvočno in toplotno izolativni ALU okvir;
- profil s prekinjenim toplotnim mostom; suha montaža - poliuretan;
- toplotna izolacija: Uw=1,28 W/m2K, s steklom Ug=1,1 W/m2K;
- zvočna izolacija: min Rw=35dB;

ZASTEKLITEV
- zasteklitev je iz refleksnega stekla (30%);
- dvoslojno izolacijsko steklo - toplotno in zvočno izolativno;
- dve odporni tesnili med steklom in profilom;


POLICA
- zunanja polica : Alu d=0,6mm;

OPREMA:
- del okna: fiksna zasteklitev (glej shemo);
- del okna: tipsko okovje za enokrilno + ventus odpiranje (glej shemo); skrito okovje;
- kljuka: brušen alu;

OBROBE:

Vse stenske obrobe in odkapi so v barvi osnovnega stavbnega izdelka. Izdelani so iz samonosilne pločevine, skladno z detajli proizvajalca. Vse obrobe in odkapi morajo biti zajeti v ceni osnovnega stavbnega izdelka.

| 07 | PRIZIDEK k II. OSNOVNI ŠOLI CELJE | ŠT. NAČRTA: 156/2009 | |
|---|---|---|---|
| | Fasadno okno | M 1:50 | Št. l.: s07 |

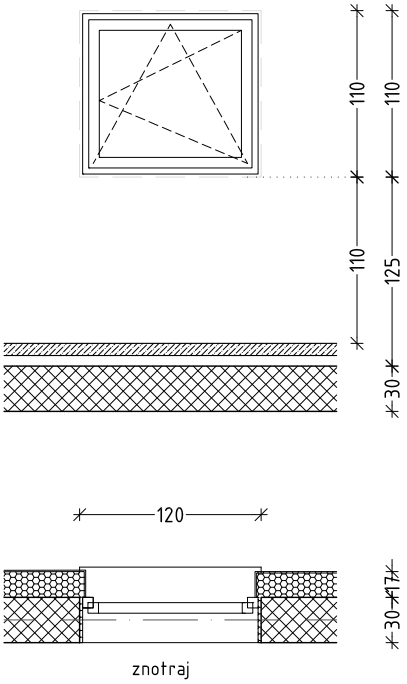


| DIMENZIJA | Svetla gradbena mera |
|---|---|
| | 120 / 120 cm |

| | |
|---|---|
| KOM | 1 |

OKVIR, PROFILI
- zvočno in toplotno izolativni ALU okvir;
- profil s prekinjenim toplotnim mostom; suha montaža - poliuretan;
- toplotna izolacija: Uw=1,28 W/m2K, s steklom Ug=1,1 W/m2K;
- zvočna izolacija: min Rw=35dB;

ZASTEKLITEV
- zasteklitev je iz refleksnega stekla (30%); na notranji strani peskano steklo ali folija;
- dvoslojno izolacijsko steklo - toplotno in zvočno izolativno;
- dve odporni tesnili med steklom in profilom;

POLICA
- zunanja polica : Alu d=0,6mm;
- notranja polica: umetni kamen;


OPREMA:
- tipsko okovje za enokrilno + ventus odpiranje (glej shemo); skrito okovje;
- kljuka: brušen alu;
- notranja žaluzija: Alu lamelice (pritrjene na okenski okvir);


OBROBE:

Vse stenske obrobe in odkapi so v barvi osnovnega stavbnega izdelka. Izdelani so iz samonosilne pločevine, skladno z detajli proizvajalca. Vse obrobe in odkapi morajo biti zajeti v ceni osnovnega stavbnega izdelka.

DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM! VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

| 08 | PRIZIDEK k II. OSNOVNI ŠOLI CELJE | ŠT. NAČRTA: 156/2009 | |
|---|---|---|---|
| | Strešno okno | M 1:50 | Št. l.: s08 |



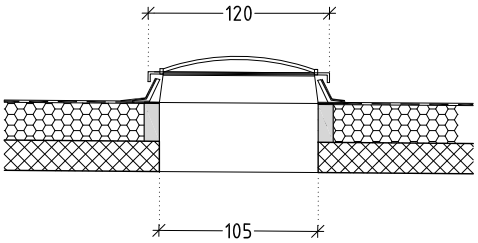


| | | |
|---|---|---|
| DIMENZIJA | Svetla gradbena mera | 105 / 105 cm |
| | Zunanja mera okna | 120 / 120 cm |

| | |
|---|---|
| KOM | 1 |

NASTAVNI VENEC
- tipski nastavni venec;


ZASTEKLITEV
- zgoraj pokrivna kupola iz akrila v prozorni izvedbi (zaščita pred udarci, preprečevanje vdora toplote v prostor)
- notranja zasteklitev: toplotno izolativno steklo, spodaj lepljeno;


OPREMA:
- fiksna zasteklitev;

OBROBE
Vse obrobe in odkapi morajo biti zajeti v ceni osnovnega stavbnega izdelka.

DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM! VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

| 09 | PRIZIDEK k II. OSNOVNI ŠOLI CELJE | ŠT. NAČRTA: 156/2009 | |
|---|---|---|---|
| | Strešno okno | M 1:50 | Št. l.: s09 |



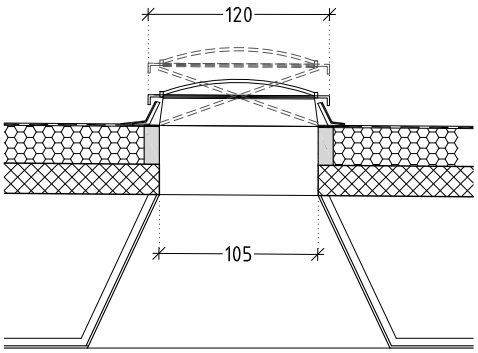


| | | |
|---|---|---|
| DIMENZIJA | Svetla gradbena mera | 105 / 105 cm |
| | Zunanja mera okna | 120 / 120 cm |

| | |
|---|---|
| KOM | 1 |

Strešno okno za odvod dima in toplote za ravno streho!

NASTAVNI VENEC
- tipski nastavni venec;


OKVIR:
- plastičen okvir z vgrajenim električnim mehanizmom za odpiranje;

ZASTEKLITEV
- zgoraj pokrivna kupola iz akrila v prozorni izvedbi (zaščita pred udarci, preprečevanje vdora toplote v prostor)
- notranja zasteklitev: toplotno izolativno steklo, spodaj lepljeno;

OPREMA:
- okno s sistemom za odvod dima; sistem se sestoji iz okna za ravno streho in iz krmilne enote, na katerega se vežejo dimni senzorji in stikala za aktivacijo;
- stikalo za prisilno ročno odpiranje;
- stikalo za prezračevanje;

OBROBE
Vse obrobe in odkapi morajo biti zajeti v ceni osnovnega stavbnega izdelka.

| On1 | PRIZIDEK k II. OSNOVNI ŠOLI CELJE | ŠT. NAČRTA: 156/2009 | |
|---|---|---|---|
| | Notranje okno | M 1:50 | Št. l.: s10 |

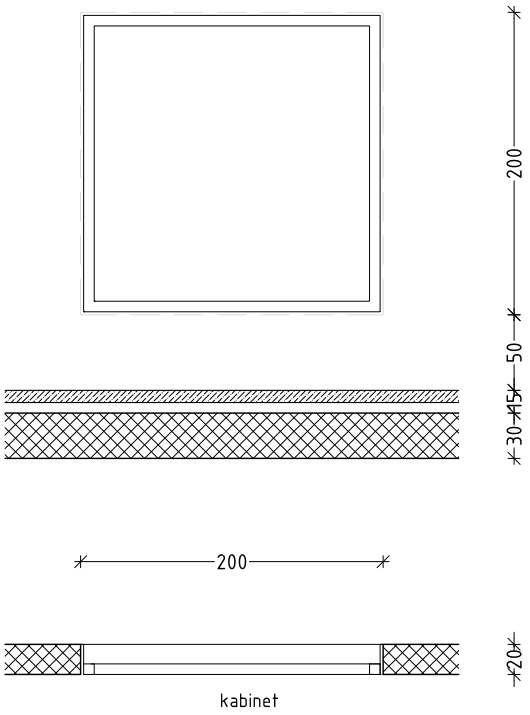


| DIMENZIJA | Svetla gradbena mera |
|---|---|
| | 200 / 200 cm |

| | |
|---|---|
| KOM | 1 |

OKVIR, PROFILI
- zvočno in toplotno izolativni ALU okvir;
- profil s prekinjenim toplotnim mostom; suha montaža - poliuretan;
- toplotna izolacija: Uw=1,28 W/m2K, s steklom Ug=1,1 W/m2K;
- zvočna izolacija: min Rw=35dB;

ZASTEKLITEV
- zasteklitev je prozorna;
- dvoslojno izolacijsko steklo - toplotno in zvočno izolativno;

POLICA
- notranja polica : notranji omet;


OPREMA:
- fiksna zasteklitev;

OBROBE:

Vse stenske obrobe in odkapi so v barvi osnovnega stavbnega izdelka. Izdelani so iz samonosilne pločevine, skladno z detajli proizvajalca. Vse obrobe in odkapi morajo biti zajeti v ceni osnovnega stavbnega izdelka.

DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM! VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

| Vh1 P | PRIZIDEK k II. OSNOVNI ŠOLI CELJE | ŠT. NAČRTA: 156/2009 | |
|---|---|---|---|
| | Vhodna vrata | M 1:50 | Št. l.: s11 |

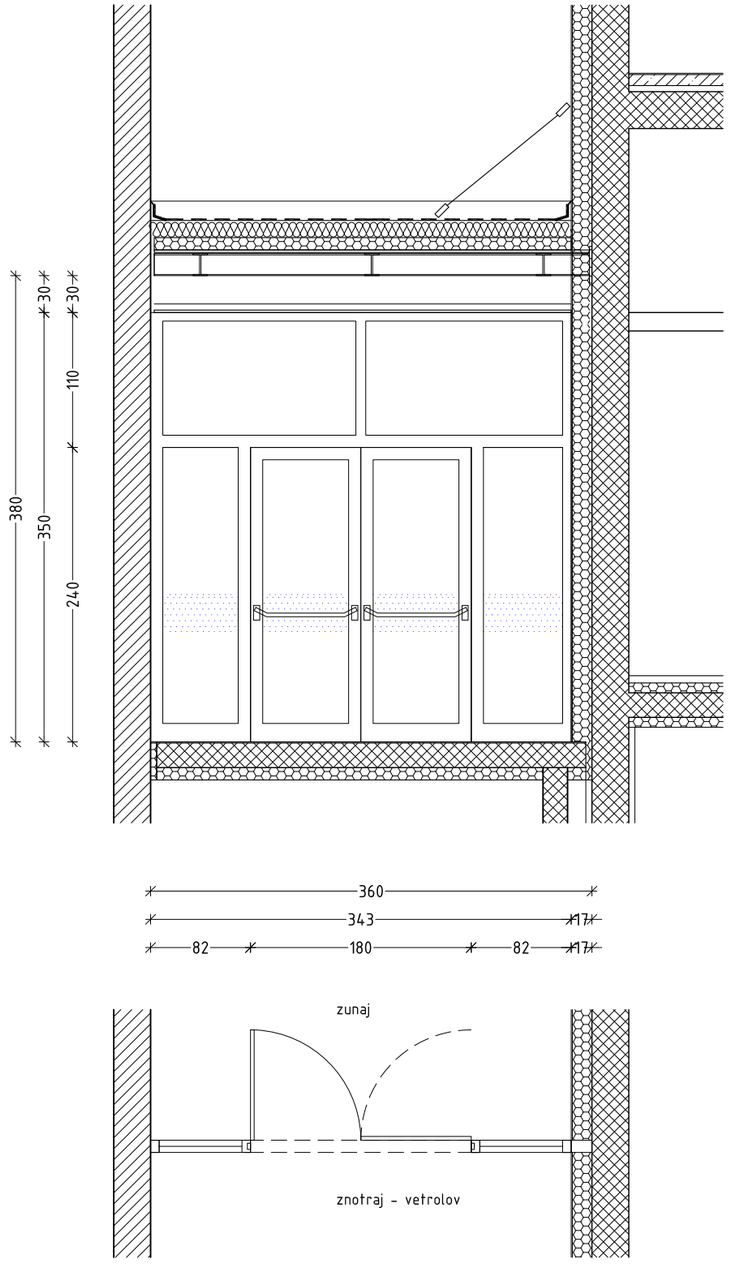


| DIMENZIJA | Gradbena mera od got. tlaka | 360/380 cm |
|---|---|---|
| | Svetla odprtina prehoda | 180/240 cm |

| | |
|---|---|
| KOM | 1 |

POŽARNA ODPORNOST : EI 30-C (vrata s požarno odpornostjo 30min in samozapiranjem)
- dimotesna vrata;
- vrata morajo biti opremljena s proti paničnimi kljukami po EN 1125;

VRATNI PODBOJ :
- kovinski profili (jeklo);
- vgradnja med AB in opečno steno;

VRATNO KRILO 90/240cm:
- okvir - kovinski profili (jeklo);
- zasteklitev - enoslojna, ognjevarna; v območju kljuke - peskano steklo;

OBDELAVA :
- prašno barvano (barva po izboru projektanta);


OPREMA:
- okovje in tesnila (termično raztegljivo tesnilo na okvirju) za požarna, dvokrilna kovinska vrata;
- ključavnica - ognjevarna in cilindrična;
- kljuka - ognjevarna; znotraj: naletna letev, zunaj: kljuka;
- mehanizem za samodejno zapiranje.

OBROBE
- vse stenske obrobe v barvi osnovnega stavbnega izdelka;

ODPIRANJE
- delitev in odpiranje po shemi;

DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM! VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

| Vh1* | PRIZIDEK k II. OSNOVNI ŠOLI CELJE | ŠT. NAČRTA: 156/2009 | |
|---|---|---|---|
| | Vhodna vrata | M 1:50 | Št. l.: s12 |

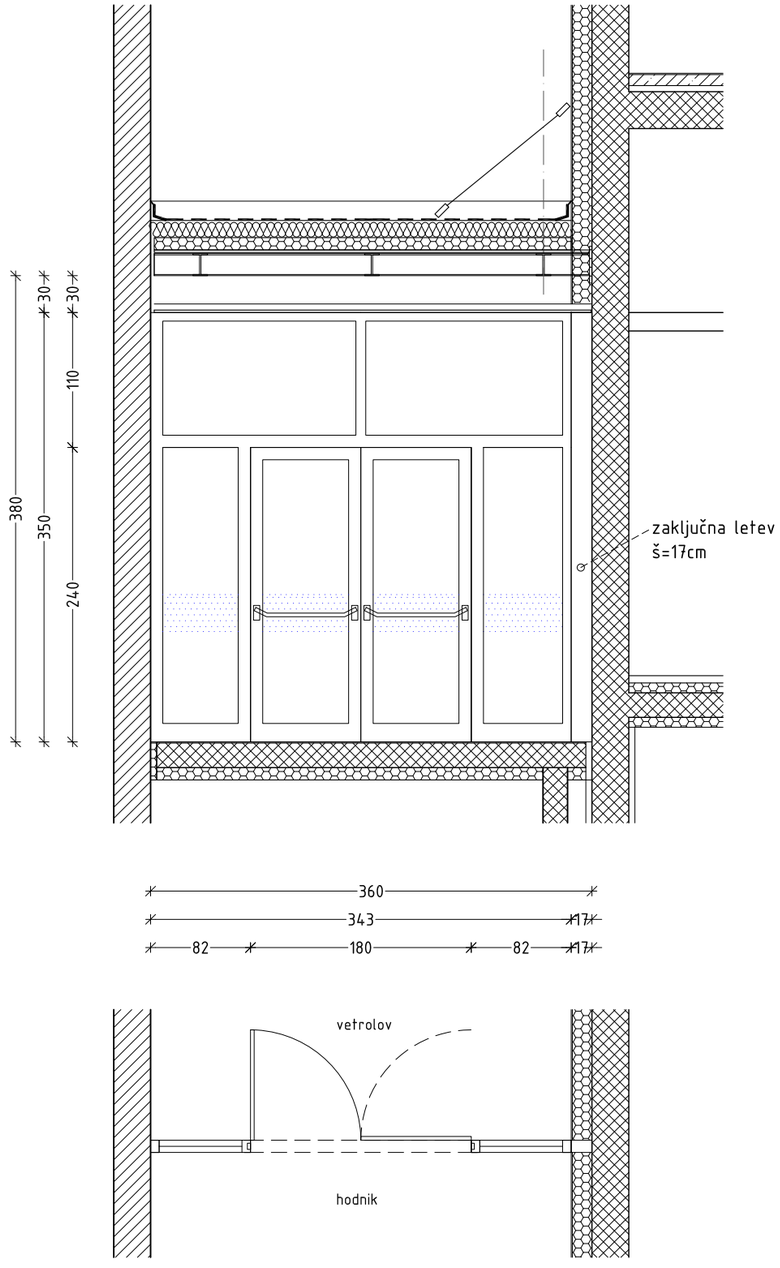


| DIMENZIJA | Gradbena mera od got. tlaka | 360/380 cm |
|---|---|---|
| | Svetla odprtina prehoda | 180/240 cm |

| | |
|---|---|
| KOM | 1 |

- vrata morajo biti opremljena s proti paničnimi kljukami po EN 1125;

VRATNI PODBOJ :
- kovinski profili (jeklo);
- vgradnja med AB in opečno steno;

VRATNO KRILO 90/240cm:
- okvir - kovinski profili (jeklo);
- zasteklitev - enoslojna, VARNOSTNO STEKLO; v območju kljuke - peskano steklo;

OBDELAVA :
- prašno barvano (barva po izboru projektanta);


OPREMA:
- okovje in tesnila za dvokrilna kovinska vrata;
- znotraj: naletna letev, zunaj: kljuka;
- mehanizem za samodejno zapiranje.

OBROBE
- vse stenske obrobe v barvi osnovnega stavbnega izdelka;

ODPIRANJE
- delitev in odpiranje po shemi;

DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM! VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

| V1P | PRIZIDEK k II. OSNOVNI ŠOLI CELJE | ŠT. NAČRTA: 156/2009 | |
|---|---|---|---|
| | Notranja vrata | M 1:50 | Št. l.: s13 |

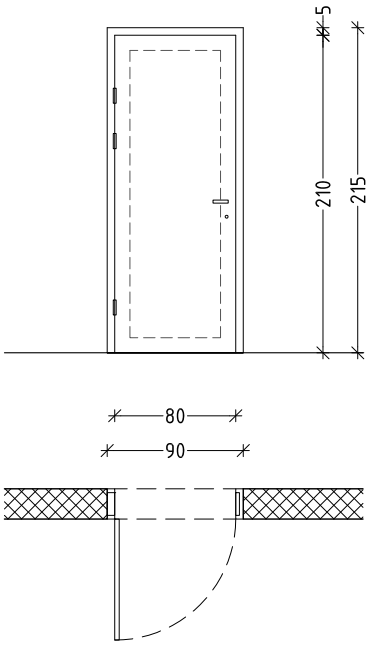


| DIMENZIJA | | |
|---|---|---|
| | Gradbena mera od got. tlaka | 90/215 cm |
| | Svetla odprtina prehoda | 80/210 cm |

| | |
|---|---|
| KOM | 4 |

POŽARNA ODPORNOST : EI 30-C (vrata s požarno odpornostjo 30min in samozapiranjem)
- dimotesna vrata

VRATNI PODBOJ :
- kovinski profili (jeklo);
- vgradnja v AB steno d=20cm (3kom) in Knauf steno d=12,5cm (1kom);

VRATNO KRILO :
- okvir - kovinski profili (jeklo);
- polnilo/obloga - obojestranko (ALU) pločevina z vmesno toplotno izolacijo;

OBDELAVA :
- prašno barvano (barva po izboru projektanta);


OPREMA:
- okovje in tesnila (termično razteglјivo tesnilo na okvirju) za požarna, enokrilna kovinska vrata;
- ključavnica - ognjevarna in cilindrična;
- kljuka - ognjevarna;
- mehanizem za samodejno zapiranje;

OBROBE
- vse stenske obrobe v barvi osnovnega stavbnega izdelka;

ODPIRANJE
- delitev in odpiranje po shemi;

DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM! VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

| V2P | PRIZIDEK k II. OSNOVNI ŠOLI CELJE | ŠT. NAČRTA: 156/2009 | |
|---|---|---|---|
| | Notranja vrata | M 1:50 | Št. l.: s14 |

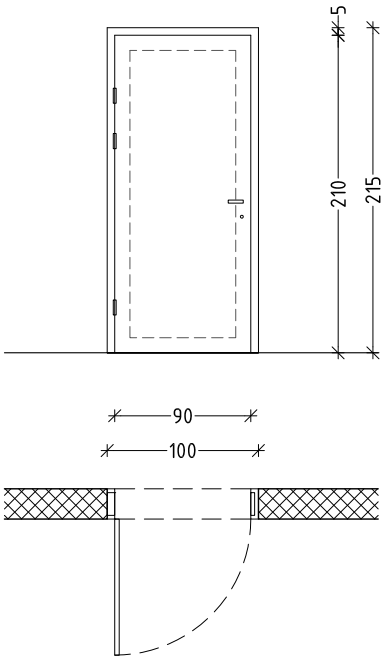


| DIMENZIJA | | |
|---|---|---|
| | Gradbena mera od got. tlaka | 100/215 cm |
| | Svetla odprtina prehoda | 90/210 cm |

| | |
|---|---|
| KOM | 5 |

POŽARNA ODPORNOST : EI 30-C (vrata s požarno odpornostjo 30min in samozapiranjem)
- dimotesna vrata

VRATNI PODBOJ :
- kovinski profili (jeklo);
- vgradnja v AB steno d=20cm (2kom) in Knauf steno d=12,5cm (3kom);

VRATNO KRILO :
- okvir - kovinski profili (jeklo);
- polnilo/obloga - obojestranko (ALU) pločevina z vmesno toplotno izolacijo;

OBDELAVA :
- prašno barvano (barva po izboru projektanta);


OPREMA:
- okovje in tesnila (termično razteglјivo tesnilo na okvirju) za požarna, enokrilna kovinska vrata;
- ključavnica - ognjevarna in cilindrična;
- kljuka - ognjevarna;
- mehanizem za samodejno zapiranje;

OBROBE
- vse stenske obrobe v barvi osnovnega stavbnega izdelka;

ODPIRANJE
- delitev in odpiranje po shemi;

DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM! VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

| V3P | PRIZIDEK k II. OSNOVNI ŠOLI CELJE | ŠT. NAČRTA: 156/2009 | |
|---|---|---|---|
| | Notranja vrata | M 1:50 | Št. l.: s15 |

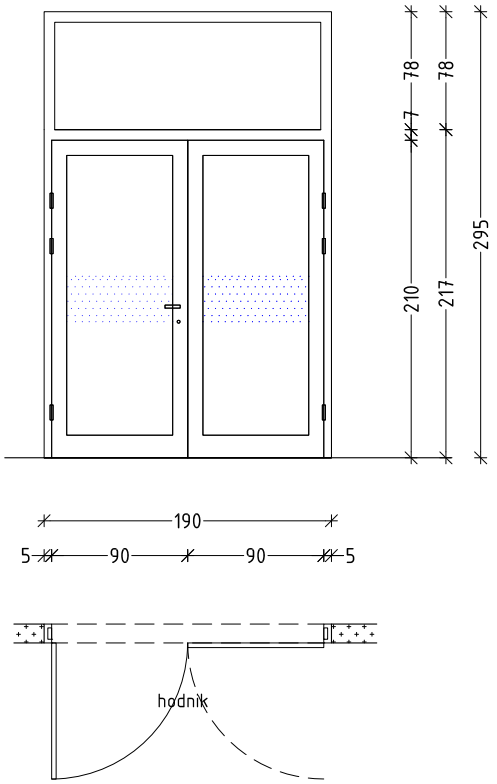


| DIMENZIJA | Gradbena mera od got. tlaka | 190/295 cm |
|---|---|---|
| | Svetla odprtina prehoda | 180/210 cm |

| | |
|---|---|
| KOM | 1 |

POŽARNA ODPORNOST : EI 30-C (vrata s požarno odpornostjo 30min in samozapiranjem)
- dimotesna vrata

VRATNI PODBOJ :
- kovinski profili (jeklo);
- vgradnja v Knauf steno d=12,5cm;

VRATNO KRILO 80/210cm:
- okvir - kovinski profili (jeklo);
- zasteklitev - enoslojna, ognjevarna; v območju kljuke - peskano steklo;

OBDELAVA :
- prašno barvano (barva po izboru projektanta);


OPREMA:
- okovje in tesnila (termično razteglјivo tesnilo na okvirju) za požarna, dvokrilna kovinska vrata;
- mehanizem za odpiranje tudi drugega krila; v spodnjem delu vrat: zatič;
- ključavnica - ognjevarna in cilindrična;
- kljuka - ognjevarna;
- mehanizem za samodejno zapiranje;

OBROBE
- vse stenske obrobe v barvi osnovnega stavbnega izdelka;

ODPIRANJE
- delitev in odpiranje po shemi;

DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM! VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

| V4P | PRIZIDEK k II. OSNOVNI ŠOLI CELJE | ŠT. NAČRTA: 156/2009 | |
|---|---|---|---|
| | Notranja vrata | M 1:50 | Št. l.: s16 |

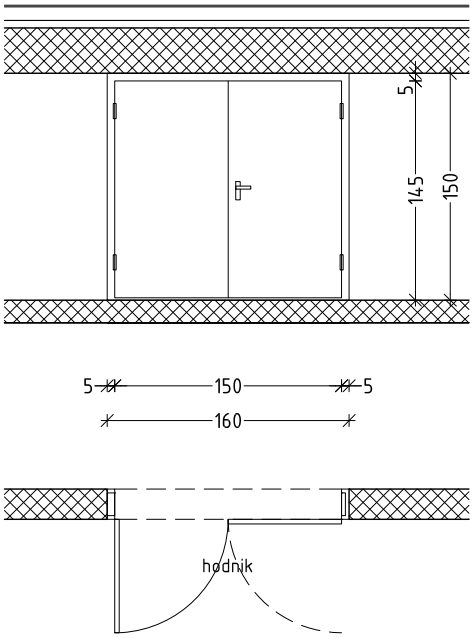


| DIMENZIJA | | |
|---|---|---|
| | Gradbena mera od got. tlaka | 160/150 cm |
| | Svetla odprtina prehoda | 145/150 cm |

| | |
|---|---|
| KOM | 1 |

POŽARNA ODPORNOST : EI 30-C (vrata s požarno odpornostjo 30min in samozapiranjem)
- dimotesna vrata

VRATNI PODBOJ :
- kovinski profili (jeklo);
- vgradnja v AB steno d=20cm ;

VRATNO KRILO :
- okvir - kovinski profili (jeklo);
- polnilo/obloga - obojestranko (ALU) pločevina z vmesno toplotno izolacijo;

OBDELAVA :
- prašno barvano (barva po izboru projektanta);


OPREMA:
- okovje in tesnila (termično razteglјivo tesnilo na okvirju) za požarna, dvokrilna kovinska vrata;
- mehanizem za odpiranje tudi drugega krila; v spodnjem delu vrat: zatič;
- ključavnica - ognjevarna in cilindrična;
- kljuka - ognjevarna;
- mehanizem za samodejno zapiranje;

OBROBE
- vse stenske obrobe v barvi osnovnega stavbnega izdelka;

ODPIRANJE
- delitev in odpiranje po shemi;

DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM! VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

| V5P | PRIZIDEK k II. OSNOVNI ŠOLI CELJE | ŠT. NAČRTA: 156/2009 | |
|---|---|---|---|
| | Notranja vrata | M 1:50 | Št. l.: s17 |

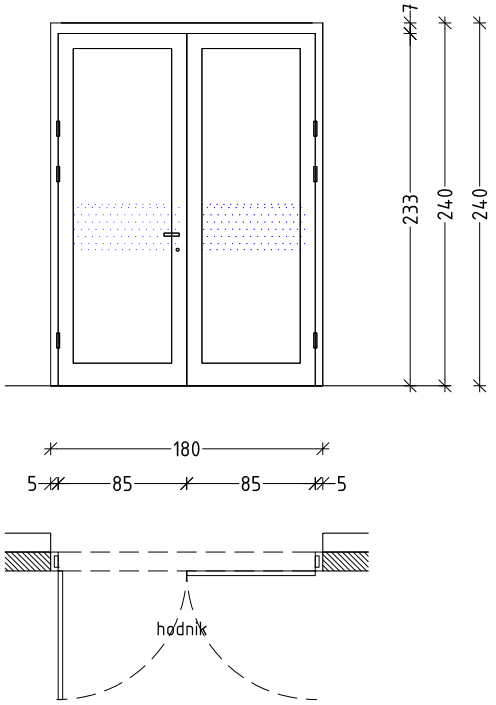


| DIMENZIJA | Gradbena mera od got. tlaka | 180/240 cm |
|---|---|---|
| | Svetla odprtina prehoda | 170/233 cm |

| | |
|---|---|
| KOM | 1 |

POŽARNA ODPORNOST : EI 30-C (vrata s požarno odpornostjo 30min in samozapiranjem)
- dimotesna vrata;
- vrata morajo biti opremljena s proti paničnimi kljukami po EN 1125;

VRATNI PODBOJ :
- kovinski profili (jeklo);
- vgradnja v opečno steno;

VRATNO KRILO 90/240cm:
- okvir – kovinski profili (jeklo); 90/240cm;
- zasteklitev – enoslojna, ognjevarna; v območju kljuke – peskano steklo;

OBDELAVA :
- prašno barvano (barva po izboru projektanta);


OPREMA:
- okovje in tesnila (termično raztegljivo tesnilo na okvirju) za požarna, dvokrilna kovinska vrata;
- ključavnica – ognjevarna in cilindrična;
- kljuka – ognjevarna; znotraj: naletna letev, zunaj: kljuka;
- mehanizem za samodejno zapiranje.

OBROBE
- vse stenske obrobe v barvi osnovnega stavbnega izdelka;

ODPIRANJE
- delitev in odpiranje po shemi;

DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM! VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

| V1 | PRIZIDEK k II. OSNOVNI ŠOLI CELJE | ŠT. NAČRTA: 156/2009 | |
|---|---|---|---|
| | Notranja vrata / kabinet | M 1:50 | Št. l.: s18 |

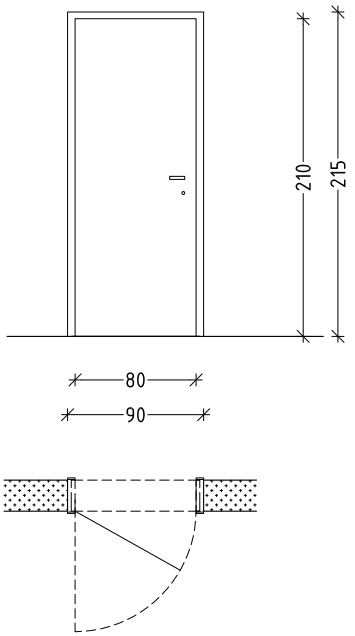


| DIMENZIJA | Gradbena mera od got. tlaka | 90/215 cm |
|---|---|---|
| | Svetla odprtina prehoda | 80/210 cm |

| | |
|---|---|
| KOM | 1 |

VRATNI PODBOJ :
- kovinski ali leseni podboj;
- vgradnja v AB steno d= 20cm;


VRATNO KRILO :
- LESENO : polno, gladko, obojestransko oblečeno v laminat;
- robovi ostri, zaključeni z ABS laminatom;
- barva po izboru projektanta;

OPREMA:
- okovje za enokrilna vrata;
- ključavnica - navadna;
- kljuka - brušen ALU;
- samozapiralni mehanizem.

ODPIRANJE
- delitev in odpiranje po shemi;

DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM! VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

| V1r | PRIZIDEK k II. OSNOVNI ŠOLI CELJE | ŠT. NAČRTA: 156/2009 | |
|---|---|---|---|
| | Notranja vrata / sanitarije | M 1:50 | Št. l.: s19 |

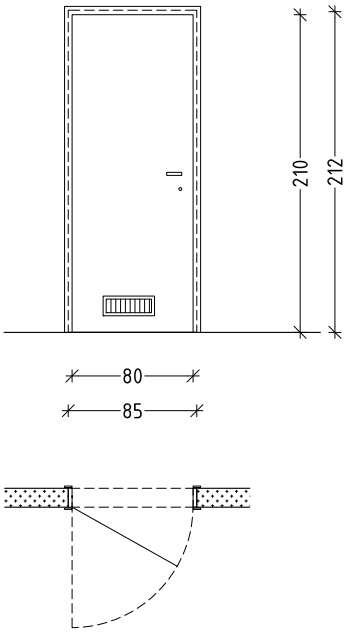


| DIMENZIJA | Gradbena mera od got. tlaka | 85/213 cm |
|---|---|---|
| | Svetla odprtina prehoda | 80/210 cm |

| | |
|---|---|
| KOM | 7 |

VRATNI PODBOJ :
- kovinski ali leseni podboj;
- vgradnja v Knauf steno d= 12,5cm;


VRATNO KRILO :
- LESENO : polno, gladko, obojestransko oblečeno v laminat;
- robovi ostri, zaključeni z ABS laminatom;
- barva po izboru projektanta;

OPREMA:
- okovje za enokrilna vrata;
- ključavnica - navadna;
- kljuka - brušen ALU;
- tipska ALU rešetka v spodnjem delu vrat;
- samozapiralni mehanizem.

ODPIRANJE
- delitev in odpiranje po shemi;

DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM! VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

| PS1 | PRIZIDEK k II. OSNOVNI ŠOLI CELJE | ŠT. NAČRTA: 156/2009 | |
|---|---|---|---|
| | Panelna stena / sanitarije | M 1:50 | Št. l.: s20 |

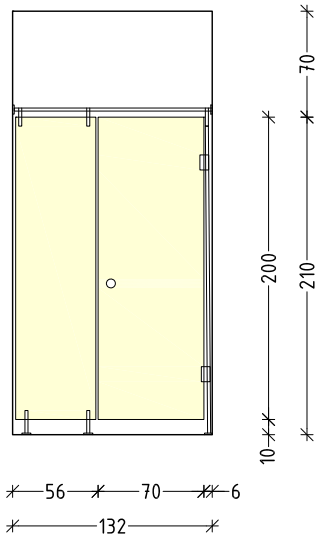


| DIMENZIJA | |
|---|---|
| | 132/210cm |

| | |
|---|---|
| KOM | 2 |

OPIS :
- sanitarna panelna stena iz kompaktne laminatne plošče (kot MAX COMPAKTLAMINAT).
- stena stoji 10cm od tal na tipskih RF stojkah ⌀16mm.
- 1x vratno krilo dimenzije 70/200cm.


OBDELAVA :
- barva laminata - po izboru projektanta.

OPREMA:
- tipsko RF okovje za panelne stene.
- ključavnica na zasuk.
- kljuka - okrogla prijemka.
- kljukica za obešanje - montaža na vratnem krilu.

ODPIRANJE :
Delitev in odpiranje po shemi.

DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM! VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

| PS3 | PRIZIDEK k II. OSNOVNI ŠOLI CELJE | ŠT. NAČRTA: 156/2009 | |
|---|---|---|---|
| | Panelna stena / sanitarije | M 1:50 | Št. l.: s20b |

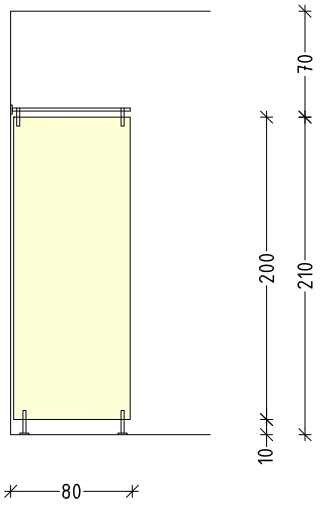


| DIMENZIJA | |
|---|---|
| | 80/210cm |

| | |
|---|---|
| KOM | 1 |

OPIS :
- sanitarna panelna stena iz kompaktne laminatne plošče (kot MAX COMPAKTLAMINAT).
- stena stoji 10cm od tal na tipskih RF stojkah ⌀16mm.

OBDELAVA :
- barva laminata - po izboru projektanta.


OPREMA:
- tipsko RF okovje za panelne stene.

ODPIRANJE :
Delitev in odpiranje po shemi.

DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM! VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!


| PS2 | PRIZIDEK k II. OSNOVNI ŠOLI CELJE | ŠT. NAČRTA: 012/14-a | |
|---|---|---|---|
| | Panelna stena | M 1:50 | Št. l.: 21 |

PS2A

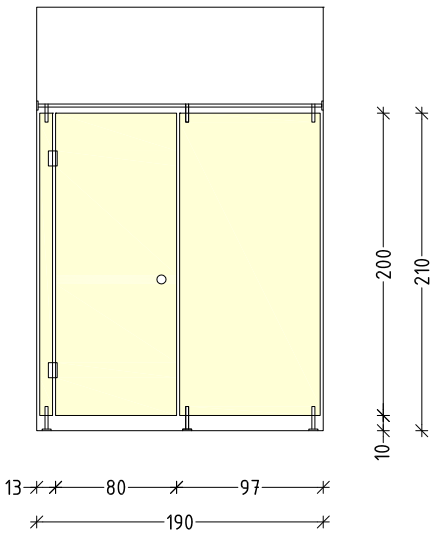


2kom

PS2B

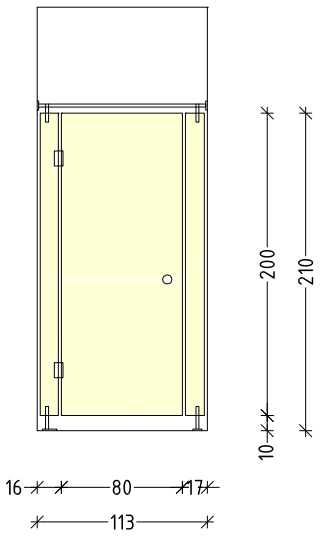


1kom

| DIMENZIJA | |
|---|---|
| | ps2a: 190/210cm ; ps2b: 113/210cm |

| | |
|---|---|
| KOM | |

OPIS :
- sanitarna panelna stena iz kompaktne laminatne plošče (kot MAX COMPAKTLAMINAT).
- stena stoji 10cm od tal na tipskih RF stojkah ⌀16mm.
- 1x vratno krilo dimenzije 70/200cm.
- 1x vratno krilo dimenzije 80/200cm.


OBDELAVA :
Barva laminata - po izboru projektanta.

OPREMA:
- tipsko RF okovje za panelne stene.
- ključavnica na zasuk.
- kljuka - okrogla prijemka.
- kljukica za obešanje - montaža na vratnem krilu.

ODPIRANJE :
Delitev in odpiranje po shemi.

DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM! VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

| | | | |
|---|---|---|---|
| SS1 | PRIZIDEK k II. OSNOVNI ŠOLI CELJE | ŠT. NAČRTA: | 156/2009 |
| | Steklena stena / sanitarije | M 1:50 | Št. l.: s22 |
| SS2 | | | |

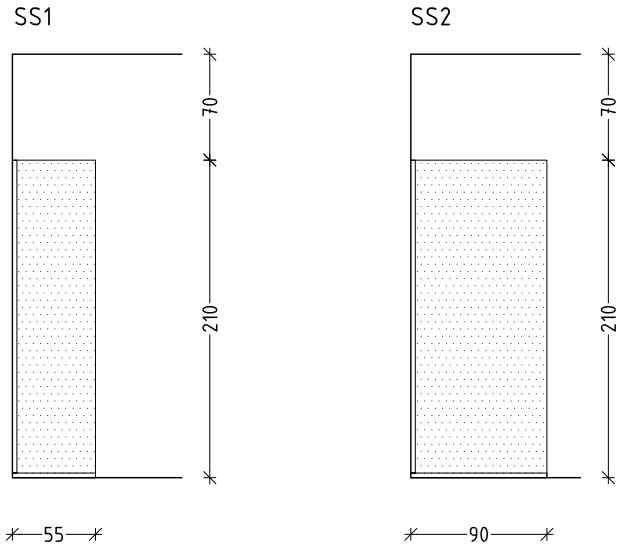



| | | | |
|---|---|---|---|
| DIMENZIJA | SS1 : 55/210cm | KOM | 2 |
| | SS2 : 90/210cm | KOM | 1 |

OPIS :
- samonosilna steklena stena ;
- položena v talni in stenski profil; trajno elastični kit črne barve;

OBDELAVA :
- peskano steklo;

DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM! VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

| L2 | PRIZIDEK k II. OSNOVNI ŠOLI CELJE | ŠT. NAČRTA: 156/2009 | |
|---|---|---|---|
| | Odprtina v stropu / dostop do instal. prostora | M 1:50 | Št. l.: s23 |




okvir se vgradi v ojačano podkonstrukcijo spuščenega stropa

| DIMENZIJA | 70/90cm , h=295cm |
|---|---|

| KOM | 1 |
|---|---|

Zložljive podstrešne stopnice s kovinsko "harmonika" lestvijo

OKVIR:
- iz smrekovega lesa, med okvirjem in pokrovom vgrajeno tesnilo;
- svetla - prehodna mera 80/70cm;

POKROV:
- toplotno izolirani pokrov, na obeh straneh obdelanim s HDF ploščo v beli barvi. koeficient toplotne prehodnosti: 1,1 W/m2K.

MEHANIZEM:
- vsi deli se naj nahajajo (v zaprtem položaju) znotraj ohišja;
- nerjaveči kovinski dvižni mehanizem za dviganje in spuščanje pokrova;

LESTEV:
- zložljiva "harmonika" lestev iz nerjaveče kovine (višina prostora 2,6m);



DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM! VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

| L1 | PRIZIDEK k II. OSNOVNI ŠOLI CELJE | ŠT. NAČRTA: 156/2009 | |
|---|---|---|---|
| | Dostop na streho | M 1:50 | Št. l.: s24 |


OPIS :
- požarna lestev z zaščitnim obročem;

OBDELAVA :
- vroče-cinkana pločevina;


| DIMENZIJA | zaščitni ovoj Ø110cm/499cm |
|---|---|
| | lestev 80/527cm |

| kosov | |
|---|---|
| | 1 |

TLORIS

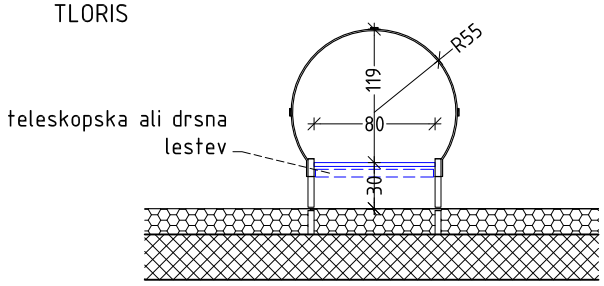



POGLED

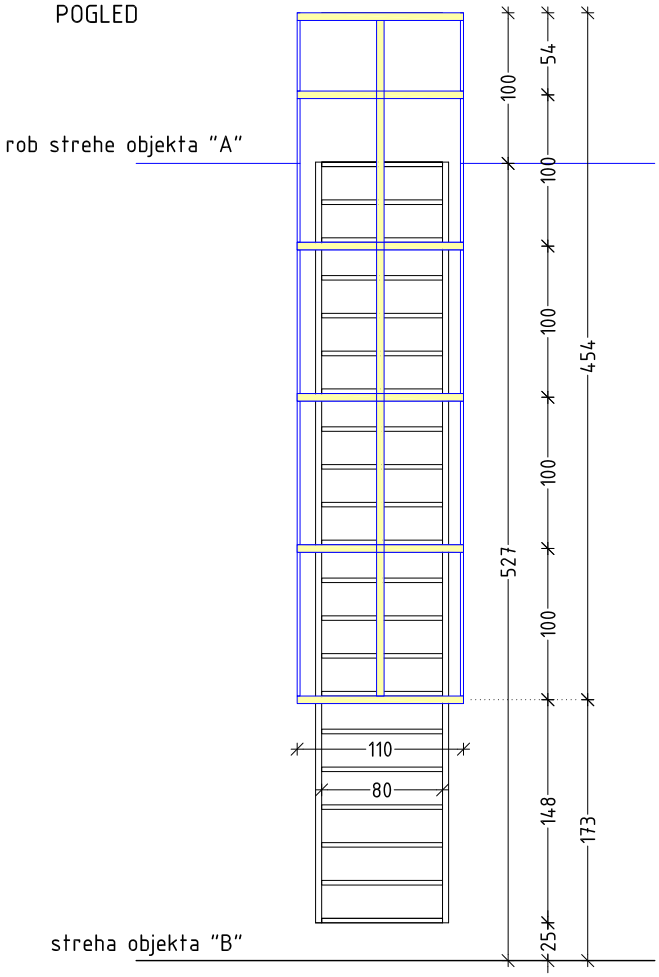



DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM! VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

| M1, M2 | PRIZIDEK k II. OSNOVNI ŠOLI CELJE | ŠT. NAČRTA: 156/2009 | |
|---|---|---|---|
| | Zaščitna mreža | M 1:50 | Št. l.: s25 |


M1–zaščitna mreža

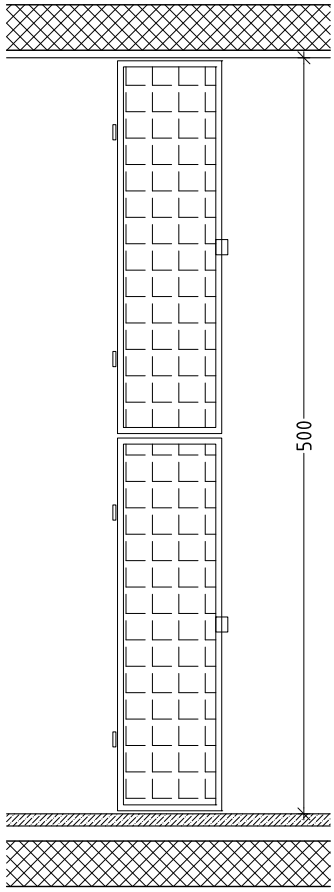


M2–zaščitna mreža

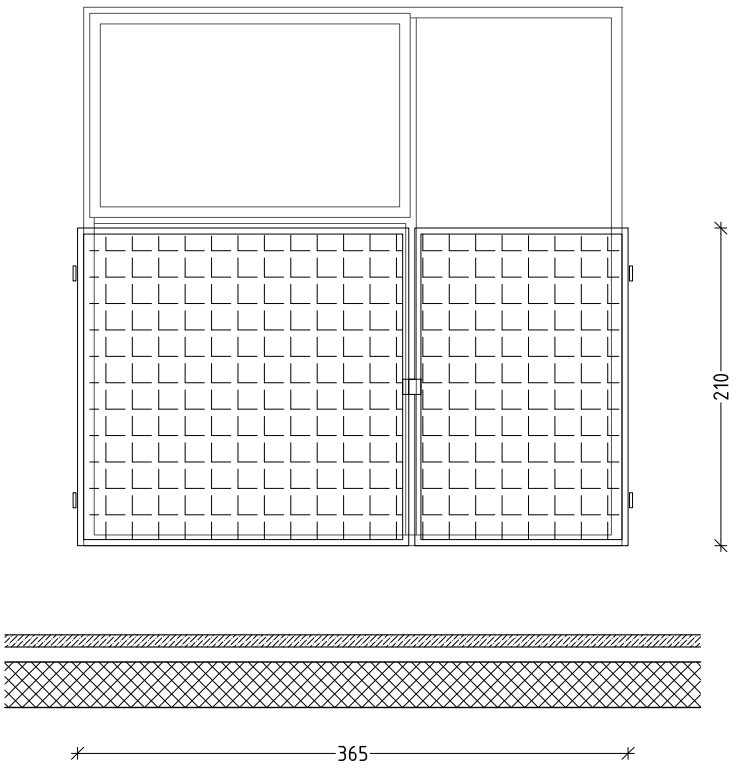


TLORIS

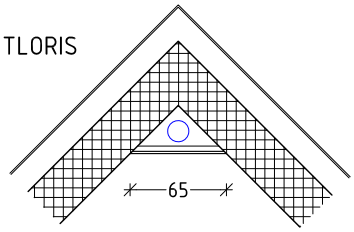


| DIMENZIJA M1 | 65 / 500 cm |
|---|---|
| DIMENZIJA M2 | 210 / 365 cm |


| KOM | 1 |
|---|---|
| KOM | 2 |

OKVIR, POLNILO
- okvir: jekleni profil - barvan; pritrjevanje v AB steno;
- polnilo: jeklena mreža max15x15cm; plastificirana ali barvana;

OPREMA:
- okovje za odpiranje (po shemi);
- sistem za zapiranje/zaklepanje;

DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM! VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!

| M3 | PRIZIDEK k II. OSNOVNI ŠOLI CELJE | ŠT. NAČRTA: 156/2009 | |
|---|---|---|---|
| | Zaščitna mreža | M 1:50 | Št. l.: s26 |

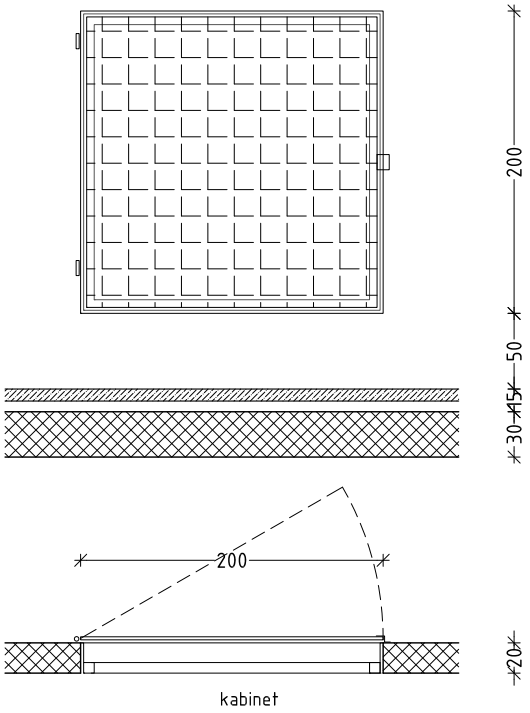



| DIMENZIJA | 200 / 200 cm |
|---|---|

| KOM | 1 |
|---|---|

OKVIR, POLNILO
- okvir: jekleni profil - barvan; pritrjevanje v AB steno;
- polnilo: jeklena mreža max15x15cm; plastificirana ali barvana;

OPREMA:
- okovje za odpiranje (po shemi);
- sistem za zapiranje/zaklepanje;

| r1 | Rešetka | M 1:50 |
|---|---|---|

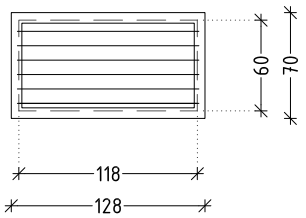


| DIMENZIJA | 128 x 70 cm |
|---|---|

| kosov | 1 |
|---|---|

opis :
- Okvir - Alu profili; polnilo - lamelice ali mreža;
- Barva - v barvi fasade;

DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM! VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA!