DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Ivan Osrečki
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00C0DD240F0000000057
Potek veljavnosti: 06. 11. 2029
Čas podpisa: 03. 10. 2025 11:42
Št. dokumenta: 4110-26/2025-2718-13

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR,
KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU

Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

Datum: 2. 10. 2025
Številka: 4110-26/2025-2718-13

DOKUMENTACIJA

Naročnik:	**Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu** Ulica Ambrožiča Novljana 7, Ljubljana
Uporabnik:	**Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica** Ulica padlih borcev 13A, Šempeter pri Gorici
Predmet javnega naročila:	**Prenova prostorov bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica**
Oznaka javnega naročila:	**V17-25/G**
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:	**Postopek naročila male vrednosti na podlagi 47. člena ZJN-3**

KAZALO

1. PODATKI O JAVNEM NAROČILU 3
2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA 3
3. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE 4
4. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB 4
5. PRAVNA PODLAGA JAVNEGA NAROČILA 5
6. TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 5
6.1 Dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 5
6.2 Obvestila in pojasnila v zvezi z dokumentacijo za oddajo javnega naročila 5
6.3 Ogled lokacije 5
7. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 6
7.1 Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila 6
7.1.1 Razlogi za izključitev 6
7.1.2 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti 8
7.1.3 Ekonomski in finančni položaj oziroma sposobnost 9
7.1.4 Tehnična in strokovna sposobnost 9
8. MERILO 12
9. PONUDBA 12
9.1 Ponudbena dokumentacija 12
9.2 Sestavljanje ponudbe 13
9.2.1 Obrazec »Predračun – popis del« 13
9.2.2 Obrazec »Izjava za ponudnika« 14
9.2.3 Drugi dokumenti ponudbe 14
9.3 Druga določila za pripravo ponudbe 14
9.3.1 Skupna ponudba 14
9.3.2 Ponudba s podizvajalci 15
9.3.3 Uporaba zmogljivost drugih subjektov 15
9.3.4 Variantne ponudbe 16
9.3.5 Jezik ponudbe 16
9.3.6 Veljavnost ponudbe 16
9.3.7 Stroški ponudbe 16
10. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNE SKRIVNOSTI 16
11. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA 17
12. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA 17
13. FINANČNA ZAVAROVANJA 17
13.1 Zavarovanje za resnost ponudbe 18
13.2 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 18
13.3 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku 18
14. POGODBA 19
15. PRAVNO VARSTVO 19

1. PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Javno naročilo »Prenova lekarne v SB dr. Franca Derganca Nova Gorica« naročnik Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana, izvaja skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), drugimi veljavnimi predpisi in to dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija).

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ne-sklenitve pogodbe.

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

2.1. Javno naročilo se pri naročniku vodi pod oznako V17-25/G.

2.2. Predmet javnega naročila je prenova prostorov bolnišnične lekarne za izdelavo magistralnih zdravil v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica.

Popolni obseg predmeta javnega naročila je podrobneje opredeljen v projektni dokumentaciji ter v drugih dokumentih, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izvajalec je dolžan na pisno zahtevo naročnika izvesti dodatna ali nepredvidena dela, v kolikor se pokaže potreba po tem, in sicer po enotnih cenah iz obrazca »Predračun – popisi del« ter v celoti v skladu z elementi osnovne ponudbe.

V primeru potrebe po izvedbi dodatnih ali nepredvidenih del, ki jih izvajalec ne izvede sam, izvajalec ni upravičen do obračuna manipulativnih stroškov ali drugih stroškov na ponudbeno vrednost cene podizvajalca.

Pri izvedbi javnega naročila je treba upoštevati okoljske vidike in cilje, določene v Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25).

2.3. Rok za dokončanje vseh pogodbenih obveznosti je 5 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.

2.4. Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) izvede **postopek oddaje naročila male vrednosti.**

V skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3 bodo izvedena pogajanja samo, če naročnik ne bo prejel nobene dopustne ponudbe. Naročnik bo povabil na pogajanja samo ponudnike, katerih ponudbe v celoti izpolnjujejo vse druge zahteve naročnika iz navodil, vendar vrednost njihove ponudbe presega naročnikova zagotovljena sredstva.

O pogajanjih bo ponudnik obveščen preko informacijskega sistema e-JN. Naročnik bo ponudnika povabil k morebitnim pogajanjem s povabilom k nadaljevanju pogajanj, preko informacijskega sistema e-JN. Naročnik lahko pogajanja izvede tako, da se pogaja z vsemi ponudniki istočasno ali z vsakim posebej. V zadnjem krogu pogajanj bo naročnik vse ponudnike, ki so bili vabljeni k pogajanjem (ne glede na udeležbo na pogajanjih), povabil k oddaji končne ponudbe preko sistema e-JN.

Naročnik bo v postopku pogajanj kot končno ponudbo upošteval ponudnikovo zadnjo, v informacijski sistem e-JN predloženo ponudbo, če se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo

povabilo na pogajanja, oziroma ne bo predložil nove oz. končne ponudbe. Naročnik se bo pogajal o ceni.

Naročnik bo, na podlagi pogojev in merila, določenega v dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bosta z uporabnikom sklenila pogodbo. Naročnik si pridržuje možnost, da ne glede na vzorec pogodbe slednjo sklene sam z izvajalcem (brez uporabnika). Izvajalec je dolžan skleniti pogodbo tudi v primeru, da uporabnik ne bo podpisnik pogodbe.

Ponudnik mora ponuditi izvedbo predmet javnega naročila v celoti in ne more ponuditi zgolj izvedbe posameznih postavk ali dela predmeta naročila.

2.5. Naročilo je celovito in ni deljeno na sklope. Ponudnik mora ponuditi izvedbo naročila v celoti in ne more ponuditi zgolj izvedbe posameznih postavk ali dela predmeta naročila.

3. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljnjem besedilu: Navodila za uporabo e-JN), ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudbe zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika[1]). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v dokumentaciji naročila, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do dneva in ure, kot je to določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ne bo več mogoče oddati ali umakniti.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je naveden v obvestilu o naročilu na portalu javnih naročil.

4. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si na dan in uro, kot je to določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil.

[1] Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, skupni vrednosti brez davka, skupni vrednosti davka in skupni vrednosti z davkom ter omogoči dostop do predračuna, ki je naložen v sistemu e-JN v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, v delu »Predračun«.

Ponudnikom, ki bodo oddali ponudbe, bo zapisnik o odpiranju ponudb na voljo v sistemu e-JN v seznamu prejetih ponudb.

5. PRAVNA PODLAGA JAVNEGA NAROČILA

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

6. TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

6.1 Dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je objavljena v okviru objave tega naročila na portalu javnih naročil.

Odkupnine za dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ni.

6.2 Obvestila in pojasnila v zvezi z dokumentacijo za oddajo javnega naročila

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, če bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do dneva in ure, kot je to določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal. Prav tako naročnik ne bo odgovarjal na komentarje.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 dokumentacijo spremeniti ali dopolniti. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k dokumentaciji. Vsak dodatek k dokumentaciji postane sestavni del dokumentacije. Kot del dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil v predmetni zadevi.

6.3 Ogled lokacije

Naročnik in uporabnik organizirata neobvezen ogled lokacije izvedbe predmeta javnega naročila, in sicer dne 9. 10. 2025 ob 10. uri in 14. 10. 2025 ob 10. uri.
Ogled bo omogočen po predhodni pisni najavi, ki prispe na e-naslov: tajnistvo.tos@sbng.si in patrik.makovec@sbng.si najmanj 2 dni pred datumom ogleda.

Ponudnik, ki ogleda ne bo opravil, lahko kljub temu odda ponudbo, vendar mu naročnik (v primeru, da mu bo kot najugodnejšemu ponudniku oddal naročilo) ne bo priznaval dodatnih stroškov oz. del iz

naslova nepoznavanja okoliščin (ki bi ponudniku lahko bile oz. bi mu morale biti poznane, če bi ogled opravil).

Na ogledu je prepovedano vsakršno fotografiranje ali snemanje. Ogled ni namenjen pojasnjevanju odprtih vprašanj, saj komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila ali pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

7. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

7.1 Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje in zahteve.

Naročnik bo ob predložitvi ponudbe namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, kot predhodni dokaz gospodarskega subjekta v zvezi s točkami 7.1.1, 7.1.2 in 7.1.3 teh navodil, sprejel izpolnjen obrazec »Izjava za ponudnika« in morebitne druge izjave, zahtevane pri posamezni točki. V primeru, da ponudnik prijavi podizvajalca, ali se sklicuje na zmogljivost drugega, je potrebno predložiti tudi dokazilo »Izjava za druge gospodarske subjekte v ponudbi«.

Naročnik bo lahko v času pregleda ponudb in pred oddajo javnega naročila od vseh ponudnikov zahteval, da predložijo najnovejša dokazila (potrdila, izjave), ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitev podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente in do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. Če ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, vendar mora odražati zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopustno starost vedno odražati zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 9.3.1 (Skupna ponudba) in 9.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil. Za uporabo zmogljivosti drugih subjektov je potrebno upoštevati še točko 9.3.3. teh navodil.

7.1.1 Razlogi za izključitev

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt v primeru obstoja kateregakoli od v tej točki navedenih primerov, in sicer:

1. Če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 na katerikoli trenutek med postopkom ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja,

ki so jih izrekla tuja sodišča in od datuma izreka pravnomočne sodbe do trenutka preverjanja še ni preteklo pet let, v primerih, ko je v sodbi določeno daljše trajanje izključitve od pet let, pa če še ni preteklo obdobje, ki ga določa sodba. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu z devetim odstavkom in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

DOKAZILO:
izpolnjen obrazec **Izjava za ponudnika**
in
izpolnjeni obrazci **Izjava za druge gospodarske subjekte** v ponudbi, če ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje drugih subjektov.

2. Če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka, če ima na rok za oddajo ponudb neporavnane neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe.

   DOKAZILO:
   izpolnjen obrazec **Izjava za ponudnika**
   in
   izpolnjeni obrazci **Izjava za druge gospodarske subjekte** v ponudbi, če ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje drugih subjektov.

3. Če pri preverjanju ugotovi, da je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

   DOKAZILO:
   izpolnjen obrazec **Izjava za ponudnika**
   in
   izpolnjeni obrazci **Izjava za druge gospodarske subjekte** v ponudbi, če ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje drugih subjektov.

4. Če pri preverjanju ugotovi, da je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri gospodarskem subjektu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava, kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

   V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

   DOKAZILO:
   izpolnjen obrazec **Izjava za ponudnika**
   in
   izpolnjeni obrazci **Izjava za druge gospodarske subjekte** v ponudbi, če ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje drugih subjektov.

5. Na podlagi sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, če pri preverjanju ugotovi, da je ponudnik:
   - ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,
   - pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali
   - fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

   Enako velja za podizvajalca, če izvaja več kot 10 % vrednosti naročila.

   DOKAZILO:
   izpolnjen obrazec **Izjava za ponudnika**
   in
   izpolnjeni obrazci **Izjava za druge gospodarske subjekte** v ponudbi, če ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje drugih subjektov.

   Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini iz postopka javne naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt v položaju iz točke teh navodil.

6. Gospodarski subjekt ni uvrščen na seznam omejitev poslovanja, od katerih naročnik ne sme naročati blaga in storitev, ali če obstaja nasprotje interesov, kar pomeni, da je ponudnik povezan s funkcionarjem naročnika ali z njegovim družinskim članom na način, da je kdo od njih njegov (1) poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali (2) neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu ponudnika.

   DOKAZILO:
   izpolnjen obrazec **Izjava za ponudnika**
   in
   izpolnjeni obrazci **Izjava za druge gospodarske subjekte** v ponudbi, če ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje drugih subjektov.

7.1.2 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

1. Ponudnik ima, skladno z določili prve alineje prvega odstavka 16. člena GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A, v nadaljnjem besedilu: GZ-1), kot gospodarski subjekt v poslovni register vpisano dejavnost gradbeništva (41.000 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb). V primeru, da subjekt posluje v tujini se šteje, da je pogoj izpolnjen, če gre za enakovredno dejavnost, skladno z nacionalno zakonodajo, po sedežu gospodarskega subjekta.

   DOKAZILO:
   izpolnjen obrazec **»Izjava za ponudnika«**
   in
   vpogled v Poslovni register Republike Slovenije (PRS). V primeru, da gospodarski subjekt posluje v tujini, vpogled v register poslovnih subjektov, ki je primerljiv Poslovnemu registru Republike Slovenije.

2. Ponudnik ima zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (GOI dela), skladno z določili druge alineje prvega odstavka 16. člena GZ-1 z višino letne zavarovalne vsote, ki ne bo nižja od 200.000,00 EUR, z veljavnostjo vsaj za leto 2025.

   DOKAZILO:
   izpolnjen obrazec **»Izjava za ponudnika«**
   in
   Fotokopija veljavne zavarovalne police
   (Ponudnik bo moral na zahtevo naročnika v roku največ pet delovnih dni od poziva predložiti fotokopijo veljavne police)

7.1.3 Ekonomski in finančni položaj oziroma sposobnost

1. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe na podlagi predmetnega javnega naročila ni imel blokiranih transakcijskih računov.

   DOKAZILO:
   izpolnjen obrazec **»Izjava za ponudnika«**

   Opomba:
   Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva predložitev dokazil (npr. potrdila bank, obrazec S BON ipd.), iz katerih bo razvidno, da posamezen račun v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil blokiran.

7.1.4 Tehnična in strokovna sposobnost

1. Referenca ponudnika
   Ponudnik mora predložiti najmanj eno (1) referenco, iz katere je razvidno, da je v zadnjih 10 letih pred objavo predmetnega javnega naročila, kot glavni izvajalec, partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec, izvedel gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela (GOI dela) na objektu, razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) v skupni vrednosti del najmanj 600.000 EUR z DDV.

   DOKAZILO:
   izpolnjen obrazec **»Izjava za ponudnika«**
   in
   Potrdilo o dobro opravljenem delu ponudnika, izdano s strani referenčnega naročnika
   (ki mora biti investitor referenčnega posla)
   V kolikor potrdilo ne bo izdano na navedenem obrazcu, mora vsebina priloženih potrdil vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni na obrazcu št. 7.

   Če je gospodarski subjekt referenčna dela izvedel kot partner v skupni ponudbi, se mu referenca prizna le, če je prevzel v izvajanje najmanj 33 % del.[2] V tem primeru mora biti v potrdilu o dobro opravljenem delu izrecno naveden odstotek izvedenih del, ki jih je izvedel ponudnik kot partner v skupnem nastopanju.

   Ponudnik ne more biti sam sebi referenčni naročnik oziroma referenčni naročnik svojemu podizvajalcu.

   Naročnik bo upošteval izključno zaključena dela. Zaključenost projekta pomeni končanje del z uspešno izvedeno primopredajo. Kot dokazilo bo naročnik upošteval primopredajni zapisnik ali drug enakovreden dokument, iz katerega je jasno razvidno, da so bila dela zaključena. Referenčni projekt pomeni projekt, v katerem je ponudnik uspešno izvedel istovrstna dela kot

[2] V tem primeru mora gospodarski subjekt v ponudbi predložiti tudi akt o skupnem nastopu oz. drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, kolikšen odstotek del je gospodarski subjekt prevzel v izvajanje v referenčnem poslu.

so predmet tega naročila. Upošteva se referenca za istovrstna gradbena dela, kar pomeni gradbena, strojna ter elektro-instalacijska dela v stanovanjskih ali nestanovanjskih prostorih.

Reference se ne seštevajo.

Opombe:
- *V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kakovostno opravljenih del, se takšna referenca ne upošteva.*
- *Nekakovostna izvedba del pomeni: zamude pri izvedbi zaradi razlogov na strani izvajalca, neodzivnost in ne odpravljanje napak v garancijskem roku, izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno, odpoved pogodbe zaradi razlogov na strani izvajalca, unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. pogodbene kazni ipd.*
- *Vrednost del pomeni izključno vrednost GOI del.*
- *Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi preverjanja referenc od ponudnika zahteva še dodatna dokazila ali navedeno referenco preveri sam, neposredno pri referenčnem naročniku.*

2. Ponudnik mora imenovati **vodjo del za vodenje gradnje** (v nadaljnjem besedilu: **vodja gradnje**), ki mora:
   - biti zaposlen pri ponudniku ali v primeru skupne ponudbe pri partnerju, ki prevzame izvedbo pretežnega dela gradnje,
   - imeti izobrazbo gradbene smeri,
   - biti najkasneje do uvedbe v delo vpisan v imenik aktivnih vodij del pri IZS v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, 133/22 – odl. US in 85/24; v nadaljnjem besedilu: ZAID) za poklicni naziv Vz-vodja del, ali v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom v skladu z ZAID za poklicni naziv PI – Pooblaščeni inženir,
   - imeti eno referenco v zadnjih 10 letih pred objavo predmetnega javnega naročila, pri izvedbi GOI del na stavbah s klasifikacijo CC-SI 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) v vrednosti GOI del najmanj 600.000 EUR z DDV, in sicer kot kader, ki je opravljal dela, ki v smislu določb GZ-1[3] pomenijo funkcijo vodje del ali funkcijo vodje gradnje oz. so v smislu določb ZGO-1[4] pomenile funkcijo odgovornega vodje del ali funkcijo odgovornega vodje gradbišča.

3. Ponudnik mora imenovati **vodjo elektro del**, ki mora:
   - imeti izobrazbo elektro smeri,
   - biti najkasneje do uvedbe v delo vpisan v imenik aktivnih vodij del pri IZS v skladu z ZAID za poklicni naziv Vz-vodja del, ali v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom v skladu z ZAID za poklicni naziv PI – Pooblaščeni inženir,
   - imeti eno referenco v zadnjih 10 letih pred objavo predmetnega javnega naročila, pri izvedbi GOI del na stavbah s klasifikacijo CC-SI 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) v vrednosti elektro del najmanj 200.000 EUR z DDV, in sicer kot kader, ki je opravljal dela, ki v smislu določb GZ-1 pomenijo funkcijo vodje del ali funkcijo vodje del za področje elektro inštalacij oz. so v smislu določb ZGO-1 pomenile funkcijo odgovornega vodje del ali funkcijo odgovornega vodje del za področje elektro inštalacij.

4. Ponudnik mora imenovati **vodjo strojnih del**, ki mora:
   - imeti izobrazbo strojne smeri,

[3] Gradbeni zakon, Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A in 47/25 – odl. US.
[4] Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US.

- biti najkasneje do uvedbe v delo vpisan v imenik aktivnih vodij del pri IZS v skladu z ZAID za poklicni naziv Vz-vodja del, ali v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom v skladu z ZAID za poklicni naziv PI – Pooblaščeni inženir,
- imeti eno referenco v zadnjih 10 letih pred objavo predmetnega javnega naročila, pri izvedbi GOI del na stavbah s klasifikacijo CC-SI 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) v vrednosti strojnih del najmanj 350.000 EUR z DDV, in sicer kot kader, ki je opravljal dela, ki v smislu določb GZ-1 pomenijo funkcijo vodje del ali funkcijo vodje del za področje strojnih inštalacij oz. so v smislu določb ZGO-1 pomenile funkcijo odgovornega vodje del ali funkcijo odgovornega vodje del za področje strojnih inštalacij.

5. Ponudnik mora imenovati **vodjo del na področju čistih prostorov**, ki mora:
   - biti najkasneje do uvedbe v delo vpisan v imenik aktivnih vodij del pri IZS v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti ZAID za poklicni naziv Vz-vodja del, ali v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom v skladu z ZAID za poklicni naziv PI – Pooblaščeni inženir,
   - imeti eno referenco v zadnjih 10 letih pred objavo predmetnega javnega naročila opravljal funkcijo, ki ustreza funkciji vodje del pri izvedbi gradbeno obrtniških in inštalacijskih del z opremo na zahtevnem objektu v strukturi CC-SI pod šifro 12301 Lekarna, kjer so bili izvedeni čisti prostori (prodajalna brez čistih prostorov se ne upošteva kot referenca) ali 12510 industrijske stavbe (in sicer prostori za proizvodnjo zdravil ali laboratoriji, kjer so bili izvedeni čisti prostori) ali 12630 stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (in sicer stavbe za znanstvenoraziskovalno delo ali raziskovalni laboratoriji, kjer so bili izvedeni čisti prostori) ali pod šifro 12640 stavbe za zdravstveno oskrbo (in sicer lekarna, kjer so bili izvedeni čisti prostori, operacijske sobe, kjer so bili izvedeni čisti prostori, laboratoriji, kjer so bili izvedeni čisti prostori, sterilizacija, kjer so bili izvedeni čisti prostori, intenzivna nega ali oddelek, kjer so bili izvedeni čisti prostori), v skupni vrednosti del vsaj 400.000,00 EUR z DDV, in sicer kot kader, ki je opravljal dela, ki v smislu določb GZ-1 pomenijo funkcijo vodje del ali funkcijo vodje del za področje strojnih inštalacij oz. so v smislu določb ZGO-1 pomenile funkcijo odgovornega vodje del ali funkcijo odgovornega vodje del za področje strojnih inštalacij.

Vodja gradnje in vodje del za posamezno področje morajo biti prisotni na vseh koordinacijskih sestankih in na gradbišču najmanj 5x tedensko po najmanj 2 uri dnevno ter dodatno po potrebi oziroma na zahtevo naročnika, ter se redno vpisovati v gradbeni dnevnik.

Strokovno funkcijo, ki je razpisana v naročnikovi dokumentaciji, lahko opravlja izključno strokovni kader, ki je v ponudbi imenovan za opravljanje te funkcije. V primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec, na podlagi soglasja naročnika, zamenja priglašeni strokovni kader z drugim strokovnim kadrom, pod pogojem, da ta izpolnjuje zahtevane referenčne pogoje naročnika iz dokumentacije.

Za strokovni kader se lahko imenuje namestnika (določilo v pogodbi). Pogoji za namestnika so: izobrazba ustrezne smeri, vpis v IZS, izvede lahko največ 25 % nepoklicnih funkcij vodje, ki jo nadomešča.

DOKAZILO (za točke 2, 3, 4):
izpolnjen obrazec **»Izjava za ponudnika«**,
Potrdilo o dobro opravljenem delu ponudnika, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla),
Seznam priglašenega kadra na projektu s seznamom referenčnih poslov,
Izpisek iz spletne strani IZS, ki dokazuje izpolnjevanje pogoja v zvezi z vpisom v ustrezni imenik,
Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora

biti investitor referenčnega posla),
Dokazilo o izobrazbi (v primeru, da je smer izobrazbe razvidna iz imenika IZS oz. ZAPS, to dokazilo ni potrebno priložiti),
Obrazec M1 ali pogodba o zaposlitvi (za vodjo gradnje).

Opombe za točke 2, 3, 4, 5:

- *V primeru nominacije tujca mora ponudnik do uvedbe v delo predložiti dokazilo, da je imenovani kader pridobil priznanje poklicne kvalifikacije v skladu s predpisi o priznavanju poklicne kvalifikacije.*
- *Naročnik bo upošteval le referenčna dela, ki so bila dokončana in korektno izvedena. Kot datum dokončanja se šteje datum izdaje uporabnega dovoljenja oz. datum izdaje potrdila o prevzemu ali enakovrednega potrdila, ki izkazuje datum sprejema in izročitve referenčnega dela, v kolikor uporabno dovoljenje oz. potrdilo o prevzemu ni bilo izdano.*

8. MERILO

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja skupna ponudbena vrednost za vso predvideno količino v EUR z DDV. Naročnik bo naročilo oddal ponudniku, ki bo v ponudbi ponudil najnižjo skupno ponudbeno vrednost z DDV v EUR ob izpolnjevanju vseh pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če bo tudi v tem primeru dva ali več ponudnikov ponudilo enako najnižjo skupno ponudbeno vrednost v EUR brez DDV, bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika z žrebom. Ponudnike bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu.

Žreb bo potekal v prostorih naročnika. Žreb se izvede samo med ponudniki, ki so ponudili enako skupno ponudbeno vrednost v EUR brez DDV v dokumentu »Predračun – popis del«. Izmed slednjih bo prvouvrščen ponudnik, ki bo prvi izžreban, drugo uvrščeni tisti, ki bo izžreban naslednji, do tistega, ki bo izžreban zadnji. Ponudnikom, za katere se izvede žreb in ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.

9. PONUDBA

9.1 Ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

1. izpolnjen obrazec št. 1 »Ponudba«;
2. izpolnjen obrazec »Predračun – popis del« (Excel obrazec);
3. izpolnjen obrazec št. 2 »Prijava drugih udeležencev«;
4. izpolnjen obrazec št. 3 »Izjava za ponudnika«;
5. izpolnjen obrazec št. 4 »Izjava za druge gospodarske subjekte v ponudbi« *(v primeru, če ponudnik v svoji ponudbi prijavlja še druge gospodarske subjekte);*
6. izpolnjen obrazec št. 5 »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila« *(v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila);*
7. izpolnjen obrazec št. 6 »Seznam priglašenega kadra na projektu s seznamom referenčnih poslov«;
8. izpolnjen obrazec št. 7 »Potrdilo o dobro opravljenem delu ponudnika« (*za tiste gospodarske subjekte v ponudbi, za katere ponudnik uveljavlja referenčne pogoje*);
9. izpolnjen obrazec št. 8 »Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra« (*za vse nominirane vodje*);
10. dokazilo o izobrazbi (*v primeru, da smer izobrazbe ni razvidna iz imenika IZS*);
11. obrazec M1 ali pogodba o zaposlitvi za vodjo gradnje;
12. izpolnjen obrazec št. 12 »Pooblastilo vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe« (v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo);

13. okvirni terminski plan izvedbe.
14. zavarovanje za resnost ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja ponudb od ponudnika zahteva predložitev certifikatov in tehničnih listov. Ponudnik jih mora predložiti najkasneje v dveh (2) dneh od prejema naročnikovega poziva.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del dokumentacije predmetnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Šteje se, da je z oddajo ponudbe podpisana vsa ponudbena dokumentacija, ki jo je ponudnik predložil v sistem e-JN. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da datoteke priloženih listin ustrezajo izvirniku. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

9.2 Sestavljanje ponudbe

9.2.1 Obrazec »Predračun – popis del«

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine obrazca »Predračun – popisi del« in mora izpolniti vse postavke, in sicer na največ dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetno postavko ponuja po ceni nič (0) EUR, enako velja tudi v primeru, če ponudnik posamezno postavko pusti prazno ali vnese »/« ali kakršen koli drugi znak.

Opisi se ne smejo spreminjati, ponudnik pa mora k posamezni postavki pripisati ceno na enoto v EUR brez DDV. Formule za »ceno skupaj v EUR brez DDV« so nastavljene in se avtomatsko izračunajo.

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, organizacija gradbišča, skladiščenje, prevozi oseb, materiala in opreme, potni stroški, dnevnice, terenski dodatek, stroški preskrbe in nastanitve delavcev, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave in podobno). Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

V obrazec št. 1 »Ponudba« se vpiše končno ponudbeno vrednost, in sicer brez DDV ter z vključenim DDV-jem. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec št. 1 »Ponudba« v obliki word, excel ali pdf, obrazec »Predračun – popisi del« pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki, navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v obrazcu št. 1 »Ponudba« - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«, in celotnim obrazcem »Predračun – popisi del« - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu »Predračun – popisi del«, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Vsa ponujena oprema mora biti ob dobavi nova in nerabljena, pri čemer ne sme biti starejša od 12 mesecev od dneva dobave.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

9.2.2 Obrazec »Izjava za ponudnika«

Ponudnik v obrazec »Izjava za ponudnika« vpiše in izpolni zahtevane podatke na način, kot je to določeno v obrazcu.

Obrazec Izjava za ponudnika predstavlja uradno izjavo ponudnika, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Izjava za ponudnika vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca Izjava za ponudnika ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

S predložitvijo te izjave se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

S podpisom te izjave ponudnik sprejema vse pogoje in druge zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter prevzema kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da elektronske verzije v sistemu e-JN priloženih listin ustrezajo izvirniku.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži podpisano ali nepodpisano Izjavo za ponudnika, pri čemer se v slednjem primeru, v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

9.2.3 Drugi dokumenti ponudbe

Ponudnik mora druge dokumente ponudbene dokumentacije, navedene v nadaljevanju tega poglavja, naložiti v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Drugi dokumenti«.

Dokumenti, ki se naložijo v razdelek »Drugi dokumenti«, so (če se zahteva podpis) lahko podpisani fizično in skenirani kot *.pdf dokument ali drug format, ki omogoča shranjevanje skeniranega dokumenta (npr. *.tif, *.jpg), lahko pa so podpisani elektronsko in naloženi kot *.pdf dokument.

9.3 Druga določila za pripravo ponudbe

9.3.1 Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje iz točke 7.1.1 navodil. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo posamično podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev (obrazec »Izjava za ponudnika«).

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik iz postopka javnega naročanja izločil skupno ponudbo, če se izkaže, da je katerikoli izmed skupnih ponudnikov pred ali med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem izmed položajev iz točke 7.1.1 teh navodil. V kolikor bo katerikoli izmed skupnih ponudnikov v položaju iz točke 7.1.1 teh navodil bo naročnik ravnal v skladu z devetim, desetim in enajstim odstavkom 75. člena ZJN-3.

Pogoj pod točko 7.1.2 (ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti) teh navodil mora izpolnjevati vsak ponudnik v skupni ponudbi. Dokazila, ki se nanašajo na dokazovanje te zahteve, predloži vsak posamezni ponudnik v skupni ponudbi.

Ostale pogoje lahko ponudniki v skupni ponudbi izpolnijo kumulativno.

Obrazec »Prijava« podajo skupaj vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi (en obrazec) in navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi.

Finančno zavarovanje lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi, lahko ga predloži več ponudnikov, v vsakem primeru morajo biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost…), določene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval dogovor o skupni izvedbi naročila (npr. pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno določene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

9.3.2 Ponudba s podizvajalci

Če bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v obrazcu »Prijava« navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (z navedbo področja podizvajanja). V informacijskem sistemu e-JN mora označiti, da gre za ponudbo s podizvajalci in navesti vse sodelujoče gospodarske subjekte.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjen obrazec »Izjava za druge gospodarske subjekte v ponudbi«. V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev iz točke 7.1.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil.

Podizvajalec, ki bo izvajal gradbena dela v tem naročilu, mora izpolnjevati pogoj pod točko 7.1.2 teh navodil (ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti). Dokazila, ki se nanašajo na dokazovanje te zahteve, predloži vsak podizvajalec, ki bo v tem naročilu izvajal katerakoli dela iz navedenih postavk.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora predložiti podizvajalec (npr. obrazec »Izjava za druge gospodarske subjekte«).

Če ponudnik za izpolnjevanje pogojev uporablja zmogljivosti podizvajalca, je poleg zahtev iz te točke potrebno upoštevati še naslednjo točko teh navodil.

Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen v petem odstavku 94. člena z ZJN-3, so obvezna samo, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, sicer se upošteva šesti odstavek tega člena.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

9.3.3 Uporaba zmogljivost drugih subjektov

Ponudnik lahko glede tehničnih pogojev za predmetno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti, vendar le v primeru, če bodo le-ti izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. V informacijskem sistemu e-JN mora ponudnik označiti, da gre za uporabo zmogljivosti drugih subjektov ter navesti vse sodelujoče gospodarske subjekte.

Gospodarski subjekt, katerega zmogljivost se uporabi, lahko namesto ponudnika izpolnjuje pogoj iz točke 7.1.3 (Tehnična sposobnost) teh navodil samo v primeru, če bo opravljal vsa dela, navedena predračunu, v več kot 80% (osemdeset odstotkih) celotnega posla.

Naročnik bo v primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov ravnal v skladu z drugim odstavkom 81. člena ZJN-3.

Ponudnik mora v ponudbi za te subjekte predložiti tudi njihove izpolnjene obrazce »Izjava za druge gospodarske subjekte v ponudbi«. Naročnik bo zavrnil te subjekte, če bodo pri njih obstajali razlogi za izključitev iz točke 7.1.1 teh navodil.

9.3.4 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

9.3.5 Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

9.3.6 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati **do 28. 2. 2026.** Ponudba, ki bo veljala manj časa, bo izločena.

Naročnik lahko v izjemnih okoliščinah zahteva, da ponudniki podaljšajo veljavnosti ponudb za določeno časovno obdobje. Naročnik ne bo dovolil, da ponudniki hkrati s podaljšanjem veljavnosti ponudbe le-to kakorkoli drugače spreminjajo, razen v skladu petim, šestim in sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

9.3.7 Stroški ponudbe

Vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

10. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNE SKRIVNOSTI

Varovanje osebnih podatkov, ki jih ponudniki posredujejo naročniku, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno z Uredbo (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoki takih podatkov (Splošna uredba GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22 in 40/25 – ZInfV-1).

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ponudniki posredujejo naročniku, je izvedba postopka javnega naročanja, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za naročnika in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega naročila in o izvajanju pogodbe o izvedbi javnega naročila. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oz. izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi).

Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost, označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno (ne v nasprotju z zgornjim odstavkom) označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zakonskim določbam, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNO SKRIVNOST« lahko umakne sam.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Pri presoji upravičenosti označitve dela ponudbene dokumentacije kot poslovne skrivnosti bo naročnik upošteval določila ZPosS[5] in ZJN-3.

11. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način, predpisan v ZJN-3.

12. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo, ponudniki pa zaradi odstopa od izvedbe javnega naročila od naročnika ne bodo zahtevali plačila nobene odškodnine.

13. FINANČNA ZAVAROVANJA

Za zavarovanje obveznosti ponudnika je zahtevana predložitev bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja kot instrumenta finančnega zavarovanja, ki ju izda banka ali zavarovalnica v državi naročnika. Zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Uporabljena valuta je EUR. Zavarovanja lahko ponudnik predloži na priloženih vzorcih iz dokumentacije ali na svojih obrazcih, ki pa vsebinsko ne smejo odstopati od priloženih vzorcev, pri čemer se upoštevajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

[5] Zakon o poslovni skrivnosti, Uradni list RS, št. 22/19.

13.1 Zavarovanje za resnost ponudbe

Zavarovanje za resnost ponudbe v višini **30.000,00 EUR** z veljavnostjo do 31. 12. 2025 se priloži v ponudbi.

Naročnik bo zavarovanje za resnost ponudbe unovčil v naslednjih primerih:

- če bo ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za predložitev ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali;
- če ponudnik skladno s pozivom naročnika ne bo podpisal pogodbe ali;
- če ponudnik ne bo pravočasno in/ali v zahtevani vsebini predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila ali;
- če ponudnik pred podpisom pogodbe za vse vodje ne predloži vseh zahtevanih dokazil.

13.2 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v 10 (desetih) dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti **naročniku** zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini **10 %** pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo še vsaj 30 dni po primopredaji.

Če se rok za izvedbo pogodbenih obveznosti podaljša, ima naročnik pravico, da zahteva ustrezno podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja. Če se zviša vrednost pogodbe, ima naročnik pravico, da zahteva ustrezno povišanje vrednosti finančnega zavarovanja.

Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči v znesku, ki ga sam določi (v znesku terjatve naročnika do izvajalca ali v polnem znesku vrednosti finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru naravo pogodbene kazni) v naslednjih primerih:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;
- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;
- če izvajalec ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva oz. ne poviša vrednosti finančnega zavarovanja v primeru zvišanja skupne vrednosti pogodbe;
- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;
- če se bo tekom izvedbe projekta več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;
- če izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;
- če izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika;
- če izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice;
- v drugih primerih, navedenih v tej dokumentaciji;
- zaradi poplačila obračunane, a neplačane pogodbene kazni.

13.3 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje do primopredaje izročiti **uporabniku** zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini **5 %** končne pogodbene vrednosti del z DDV, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno oz. dokončen prevzem del po pogodbi ni izvršen, naročnik pa bo unovčil polni znesek finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti veljavno še vsaj 30 dni po izteku 2-letnega garancijskega roka, .

Finančno zavarovanje lahko uporabnik unovči v znesku, ki ga sam določi (v znesku terjatve uporabnika do izvajalca ali v polnem znesku vrednosti finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru naravo pogodbene kazni) v naslednjih primerih:

- če izvajalec v garancijskem roku ne odpravi napak, ki so bile ugotovljene s strani naročnika, uporabnika ali nadzora;
- če izvajalec ne prizna svoje odgovornosti za napake, ki so nedvomno povezane z izvedenimi deli;
- če izvajalec med garancijskim rokom preneha poslovati ali postane insolventen;
- če izvajalec napake sicer odpravi, a dela niso opravljena skladno z zahtevami (npr. površna popravila, neupoštevanje projektne dokumentacije);
- če izvajalec ignorira pozive naročnika ali uporabnika, se ne odziva na obvestila o ugotovljenih napakah ali ne pride na ogled napak.

14. POGODBA

Naročnik bo z izbranim ponudnikom podpisal pogodbo. Pogodba bo praviloma podpisana elektronsko.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Če bo izbrani ponudnik prijavil sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost pogodbenih del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu, višja od 10.000 EUR brez DDV, bo moral izbrani ponudnik na poziv naročnika zgoraj navedene podatke posredovati tudi za podizvajalca.

Naročnik bo z izbranim gospodarskim subjektom sklenil pogodbo, razen če bodo obstajale okoliščine, ki jih določata 35. in 36. člen ZIntPK, ki naročniku prepovedujejo poslovanje z izbranim gospodarskim subjektom. Enako velja za podizvajalca če bo ta izvedel del predmeta pogodbe v vrednosti več kot 10.000,00 EUR brez DDV.

Z oddanim obrazcem »Izjava za ponudnika« ponudnik potrjuje, da sprejema vsebino vzorca pogodbe. Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, če bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo praviloma elektronsko in jo vrniti naročniku v roku petih delovnih dni od prejema s strani naročnika podpisane pogodbe.

15. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo v postopkih javnih naročil ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za predložitev ponudb.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen in vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN, vloži pa se ga preko portala eRevizija – ustrezna povezava je vzpostavljena na portalu javnih naročil v dosjeju predmetnega javnega naročila.

Višina takse je 2.000,00 EUR in se plača na transakcijski račun Ministrstva za finance, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, IBAN: SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT KODA: BSLJSI2X, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (št. javnega naročila + leto) – taksa za predrevizijski postopek.

Ivan Osrečki
v. d. direktorja

OBRAZEC ŠT. 1

PONUDBA

Izpolni ponudnik. V primeru skupne ponudbe ta obrazec izpolni vodilni partner.

Prijavljamo se k sodelovanju v postopku oddaje javnega naročila **»Prenova prostorov bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica«** in dajemo ponudbo, kot sledi.

ŠT. PONUDBE, DATUM: _____

Naziv ponudnika	
Sedež *(naslov, poštna št., kraj)*	
Matična št.	
Davčna št.	
Poslovni račun *(št. računa, banka)*	
Kontaktna oseba v zvezi s ponudbo *(ime in priimek, delovno mesto)*	
Elektronski naslov	
Telefon	
Zakoniti zastopniki ponudnika *(ime in priimek, funkcija)*	
Pooblaščene osebe za zastopanje, odločanje in nadzor nad ponudnikom *(tisti, ki niso hkrati zakoniti zastopniki)*	
Člani upravnega, vodstvenega in nadzornega organa ponudnika	
Podpisnik ponudbe in pogodbe *(ime in priimek, funkcija)*	
Nastopanje več pog. partnerjev – skupna ponudba (DA / NE)	
Nastopanje s podizvajalci (DA / NE)	
Pogodbo bomo podpisali elektronsko s kvalificiranim digitalnim potrdilom (DA / NE)	

PONUDBENA CENA		
Skupna ponudbena cena (brez DDV):		EUR
Znesek DDV 22 %	+	EUR
SKUPNA PONUDBENA CENA (z DDV):		**EUR**

Cena je dogovorjena s klavzulo **»dejanske količine in enotne cene«.** V enotnih cenah posameznih postavk je upoštevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu, posredovanje podatkov, potrebnih za PID dokumentacijo, sodelovanje strokovnega kadra izvajalca pri podpisu vseh zahtevanih in potrebnih izjav, sodelovanje na tehničnem pregledu in podobnih stranskih stroškov. V navedenih cenah na enoto mere (cena/EM) so upoštevane vse olajšave in stroški. Cena zajema tudi izdelavo fotografij vseh podometnih inštalacij.

Ponudba je veljavna do 28. 2. 2026.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih prejme, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudbe ali druge odškodnine.

S podpisom (lastnoročnim ali elektronskim) tega dokumenta sprejemamo vse pogoje in določila vseh dokumentov, ki so del razpisne dokumentacije.

Podpis zastopnika/pooblaščene
osebe ponudnika:

_____

OBRAZEC ŠT. 2

PRIJAVA DRUGIH UDELEŽENCEV

Obrazec se izpolni za vsakega nominiranega podizvajalca, pogodbenega partnerja oz. drugega subjekta posebej.

Ustrezno označite	podizvajalec / pogodbeni partner / drug subjekt
Naziv gosp. subjekta	
Sedež *(naslov, poštna št., kraj, država registracije)*	
Matična št.	
Davčna št.	
Elektronski naslov kontaktne osebe	
Telefonska št. kontaktne osebe	
Zakoniti zastopniki gosp. subjekta *(ime in priimek, funkcija)*	
Pooblaščene osebe za zastopanje, odločanje in nadzor nad gosp. subjektom *(tisti, ki niso hkrati zakoniti zastopniki)*	
Člani upravnega, vodstvenega in nadzornega organa gosp. subjekta	
Vrednostni delež v % ali v EUR z DDV od skupnega posla, ki ga bo opravil gosp. subjekt	
Predmet nalog, ki jih bo delal	
V primeru podizvajalca in skupne ponudbe: nominiran s strani partnerja	

Podpis zastopnika/pooblaščene
osebe ponudnika:

_____

OBRAZEC ŠT. 3

IZJAVA PONUDNIKA

Naziv gospodarskega subjekta:

Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:

v zvezi z javnim naročilom **»Prenova prostorov bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica«** pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

1. sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z oznako V17-25/G, katerega predmet je »Prenova prostorov bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica«;
2. pri izvedbi javnega naročila upoštevamo okoljske vidike in cilje, določene v Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25);
3. bomo na zahtevo naročnika predložili vsa potrebna dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, morebiti potrebna pooblastila za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, podatke o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudbe;
4. so podatki in dokumenti, ki so podani v ponudbi, resnični, in da elektronske verzije v sistemu e-JN priloženih dokumentov ustrezajo originalu ter da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost dokumentov prevzemamo popolno odgovornost;
5. naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz prvega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča in od datuma izreka pravnomočne sodbe do trenutka preverjanja še ni preteklo pet let, v primerih, ko je v sodbi določeno daljše trajanje izključitve od pet let, pa če še ni preteklo obdobje, ki ga določa sodba
   oziroma _____*(Gospodarski subjekt lahko v skladu z devetim odstavkom in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev iz te alineje.)*
6. naša družba izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika oziroma naša družba na rok za oddajo ponudb nima neporavnanih neplačanih zapadlih obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in ima predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe;
7. naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;
8. naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi nam bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek
   oziroma _____(*Gospodarski subjekt lahko v skladu z devetim odstavkom in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev iz te alineje.);*
9. da izpolnjujemo omejevalne ukrepe, določene v Sklepu Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki

povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (EUR-Lex - 32022D0578 - EN - EUR-Lex (europa.eu)) in izjavljamo, da nismo ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji, ali pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti navedenega subjekta, ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih navedenih subjektov;

10. nismo povezani s funkcionarjem in po našem vedenju nismo povezani z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in nam na podlagi tega člena ni prepovedano poslovanje z naročnikom;
11. za opravljanje dejavnosti gradbeništva izpolnjujemo pogoje, kot so določeni v Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A; GZ-1) v povezavi s točko 7.1.2 (Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti) Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe predmetnega naročila;
12. da imamo na dan izdaje bonitetnega obrazca in za zadnje poslovno leto, za katero smo dolžni oddati računovodske izkaze, bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB6 kot je navedeno v točki 7.1.3. (Ekonomski in finančni položaj oziroma sposobnost) dokumentacije;
13. izpolnjujemo zahtevane pogoje za sodelovanje iz točke 7.1.4 (Tehnična in strokovna sposobnost) dokumentacije;
14. da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za kakovostno in pravočasno izvedbo predmeta javnega naročila;
15. da imamo kot ponudnik v zadnjih desetih letih pred objavo predmetnega javnega naročila, vsaj eno referenco za uspešno izvedena gradbeno obrtniška in inštalacijska dela, za katera je bila izvedena primopredaja, na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 1264 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) v višini najmanj 600.000 EUR z DDV[1];
16. da je v ponudbi navedeni vodja del za vodenje gradnje (v nadaljnjem besedilu: vodja gradnje) zaposlen pri nas (oziroma v primeru skupne ponudbe pri partnerju, ki prevzame izvedbo pretežnega dela gradnje), izpolnjuje pogoje 16. člena GZ-1 ter vsaj eno referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih desetih letih, šteto od roka za oddajo ponudb, opravljal funkcijo vodje del pri izvedbi gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za katera je bila izvedena primopredaja, na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 1264 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) v višini najmanj 600.000 EUR z DDV;
17. bomo v primeru, da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih

[1] *Opombe:*

- *V primeru, da so bila referenčna dela izvedena v sklopu drugih del, se zgoraj navedena vrednost nanaša le na zahtevano vrsto del in ne na vrednost celotnega naročila.*
- *V primeru, da je ponudnik referenčna dela izvedel kot partner v skupni ponudbi, mora v prilogi (lasten obrazec) Potrdila o dobro opravljenem delu navesti odstotek izvedenih del, ki jih je izvedel sam kot partner v skupnem nastopanju.*
- *V primeru, da je ponudnik referenčna dela izvedel kot podizvajalec, lahko namesto Potrdila o dobro opravljenem delu (ponudnika) v ponudbi predloži kopijo sklenjene pogodbe za referenčna dela in končne situacije, iz katerih bo razvidna vrednost referenčnih del.*
- *Za objekt, ki ga ponudnik navaja kot referenčno delo, mora biti uspešno izveden sprejem in izročitev (primopredaja – pisni dokument) med naročnikom in izvajalcem. V okviru investicijskega projekta, za katerega se predloži referenca, morajo biti izvedena gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela v celoti in ne le del teh del.*
- *Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ...) o izvedbi navedenega referenčnega dela oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.*

lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe. Če bomo v ponudbi prijavili sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu, višji od 10.000,00 EUR brez DDV, bomo navedene podatke v navedenem roku posredovali tudi za podizvajalce;

18. da bomo na poziv naročnika najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila */se upošteva v primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila/.*

Pooblaščamo naročnika Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana, da lahko za namene postopka javnega naročila »Prenova prostorov bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica«, pridobi podatke iz uradnih evidenc.

Podpis zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika:

_____

OBRAZEC ŠT. 4

IZJAVA ZA DRUGE GOSPODARSKE SUBJEKTE V PONUDBI

Naziv gospodarskega subjekta:

Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:

v zvezi z javnim naročilom **»Prenova prostorov bolnišnične lekarne za izdelavo magistralnih zdravil v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica«** pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

1. naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz prvega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča in od datuma izreka pravnomočne sodbe do trenutka preverjanja še ni preteklo pet let, v primerih, ko je v sodbi določeno daljše trajanje izključitve od pet let, pa če še ni preteklo obdobje, ki ga določa sodba
   oziroma _____*(Gospodarski subjekt lahko v skladu z devetim odstavkom in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev iz te alineje.)*;
2. naša družba izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika oziroma naša družba na rok za oddajo ponudb nima neporavnanih neplačanih zapadlih obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in ima predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe;
3. naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;
4. naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi nam bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek
   oziroma _____*(Gospodarski subjekt lahko v skladu z devetim odstavkom in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev iz te alineje.)*;
5. da izpolnjujemo omejevalne ukrepe, določene v Sklepu Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (EUR-Lex - 32022D0578 - EN - EUR-Lex (europa.eu)) in izjavljamo, da nismo ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji, ali pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti navedenega subjekta, ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih navedenih subjektov */izjava je podana za gospodarski subjekt, ki v naročilu nastopa v več kot 10%/*
6. bomo ob morebitni izbiri za izvedbo predmetnega javnega naročila, naročniku na njegov poziv, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe;

7. nismo povezani s funkcionarjem in po našem vedenju nismo povezani z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; ZIntPK).
8. v primeru, da izvajamo gradbena dela v tem naročilu, izpolnjujemo pogoje, kot so določeni v Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A; GZ-1) za opravljanje dejavnosti gradbeništva v povezavi s točko 7.1.2 (Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti) dokumentacije.

Pooblaščamo naročnika Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana, da lahko za namene postopka javnega naročila »Prenova prostorov bolnišnične lekarne za izdelavo magistralnih zdravil v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica«, pridobi podatke iz uradnih evidenc.

Opomba: Obrazec izpolni ponudnik v primeru, ko nastopa s podizvajalci.

Podpis zastopnika/pooblaščene osebe podizvajalca:

_____

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR,
KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU

OBRAZEC ŠT. 5

SOGLASJE / IZJAVA PODIZVAJALCA O NEPOSREDNEM PLAČILU

Naziv podizvajalca	
Sedež *(naslov, poštna št., kraj, država registracije)*	
Ime in priimek podpisnika izjave	

Podpisana pooblaščena oseba podizvajalca izjavlja, da podizvajalec **ZAHTEVA / NE ZAHTEVA *(ustrezno obkrožiti)*** neposredna plačila.

a) če podizvajalec zahteva neposredno plačilo:

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo zahtevamo, da naročnik Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana, za naša opravljena dela v zvezi z javnim naročilom **»Prenova prostorov bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica«**, namesto ponudnika _____ poravnava naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

b) če podizvajalec neposrednega plačila ne zahteva:

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da neposrednega plačila ne zahtevamo.

Podpis zastopnika/pooblaščene
osebe **podizvajalca**:

_____

OBRAZEC ŠT. 6

SEZNAM PRIGLAŠENEGA KADRA NA PROJEKTU S SEZNAMOM REFERENČNIH POSLOV

V zvezi z javnim naročilom **»Prenova prostorov bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica«** izjavljamo, da:

1. Na funkcijo **vodje gradnje** priglašamo naslednji strokovni kader:

Ime in priimek strokovnega kadra:	Izobrazba:	Delodajalec strokovnega kadra:

Številka vpisa v IZS: _____

Št.	**Referenčni naročnik (investitor) in naziv referenčnega posla**	**Funkcija, ki jo je opravljal strokovni kader pri referenčnem projektu**	**Klasifikacija objekta**	**Vrednost v EUR brez DDV**	**Datum izdaje uporabnega dovolj. ali primopredaje**
1					
2					

2. Na funkcijo **vodje del za elektro dela** priglašamo naslednji strokovni kader:

Ime in priimek strokovnega kadra:	Izobrazba:	Delodajalec strokovnega kadra:

Številka vpisa v IZS: _____

Št.	**Referenčni naročnik (investitor) in naziv referenčnega posla**	**Funkcija, ki jo je opravljal strokovni kader pri referenčnem projektu**	**Klasifikacija objekta**	**Vrednost v EUR brez DDV**	**Datum izdaje uporabnega dovolj. ali primopredaje**
1					
2					

3. Na funkcijo **vodje del za strojna dela** priglašamo naslednji strokovni kader:

Ime in priimek strokovnega kadra:	Izobrazba:	Delodajalec strokovnega kadra:

Številka vpisa v IZS: _____

Št.	**Referenčni naročnik (investitor) in naziv referenčnega posla**	**Funkcija, ki jo je opravljal strokovni kader pri referenčnem projektu**	**Klasifikacija objekta**	**Vrednost v EUR brez DDV**	**Datum izdaje uporabnega dovolj. ali primopredaje**
1					
2					

4. Na funkcijo **vodje del na področju čistih prostorov** priglašamo naslednji strokovni kader:

Ime in priimek strokovnega kadra:	Izobrazba:	Delodajalec strokovnega kadra:

Številka vpisa v IZS: _____

Št.	**Referenčni naročnik (investitor) in naziv referenčnega posla**	**Funkcija, ki jo je opravljal strokovni kader pri referenčnem projektu**	**Klasifikacija objekta**	**Vrednost v EUR brez DDV**	**Datum izdaje uporabnega dovolj. ali primopredaje**
1					
2					

5. V primeru nominacije tujca se zavezujemo, da bomo do uvedbe v delo predložili dokazilo, da je imenovani kader pridobil priznanje poklicne kvalifikacije v skladu s predpisi o priznavanju poklicne kvalifikacije.

Podpis zastopnika/pooblaščene
osebe ponudnika:

_____

OBRAZEC ŠT. 7

POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU PONUDNIKA

Referenčni naročnik (investitor): _____,

izvedbe gradbeno obrtniških del in inštalacijskih del na objektu:

_____,

- vrsta objekta po CC-SI: _____,

potrjujemo, da je gospodarski subjekt _____
samostojno / v skupnem nastopu z _____ /
s podizvajalcem(i) _____,
za zgoraj navedeni objekt, ki je bil končan[1] _____,

izvedel gradbeno obrtniška in inštalacijska dela v vrednosti _____ EUR z DDV, kar predstavlja _____ % vrednosti del oz. posla.

Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.

Odgovorna oseba referenčnega naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije:

_____,

tel. _____, e-naslov _____

Kraj in datum:	Ime, priimek in podpis zastopnika potrjevalca reference ter žig:
_____	_____
	_____
	(podpis)

[1] Navede se datum končanja del, tj. datum pridobitve uporabnega dovoljenja objekta oz. primopredaje del.

OBRAZEC ŠT. 8

POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU KADRA[1]

Referenčni naročnik: _____,

kot investitor projekta: _____,

- vrsta objekta po CC-SI: _____,
- investicijske vrednosti del _____EUR z DDV,
- datum zaključka izvedbe[2] _____,

potrjuje, da je strokovni kader izvajalca _____, in sicer _____ *(navesti ime in priimek iz obrazca št. 7 - Seznam priglašenega kadra na projektu s seznamom referenčnih poslov)* v funkciji _____ vodil izvedbo:

- _____del na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro _____ v vrednosti _____ EUR z DDV.

Oseba je dela v okviru zgoraj navedenega projekta izvedla pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.

Odgovorna oseba investitorja/referenčnega naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije:

_____,

tel. _____, e-naslov _____

Kraj in datum:	Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference ter žig:
_____	_____
	_____
	(podpis)

[1] Za vodjo del za elektro, strojna dela, področje čistih prostorov ni potrebno izpolnjevati vseh rubrik na obrazcu, temveč le tiste, ki se zahtevajo kot pogoj.

[2] Navede se datum končanja del, tj. datum pridobitve uporabnega dovoljenja objekta oz. primopredaje del.

REKAPITULACIJA

	naprave, montažni material in delo
A	STROJNO INSTALACIJSKA DELA
B	GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
1	UREDITEV NOSILNE KONSTRUKCIJE STREHE nad PROSTORI LEKARNE po projektu in popisih podjetja NEKSUS d.o.o. (št.načrta N2519, avgust 2025)
2	GRADBENA OBRTNIŠKA DELA za LEKARNO (ČP+PP)
C	PROCESNA OPREMA
D	PROJEKTI, PROGRAMSKA OPREMA, MERITVE, KLASIFIKACIJE, VALIDACIJE, DOKUMENTACIJA in ŠOLANJE UPORABNIKA
E	PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA

SKUPA

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

1	SVETILKE
2	INŠTALACIJSKI MATERIAL
3	RAZDELILNIK =R-L
4	RAZDELILNIK =R-KN-L
5	RAZDELILNIK =R-KN-P
6	TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA
7	KONTROLA DOSTOPA
8	DOMOFON
9	JAVLJANJE POŽARA
10	OSTALO

SKUPAJ ELEKTRO DELA (brez DDV)

SKUPAJ brez DDV:
DDV 22% od osnove:
SKUPAJ z DDV:

	CENA (brez DDV)
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
J brez DDV	**0,00 €**

CENA (brez DDV)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 €
0,00 €
0,00 €

PROJEKTIRANJE STROJNIH INSTALACIJ
Primož LAVRIČ s.p.
Stegne 33, 1251 Moravče
Tel.: 040 652 309

POPIS NAPRAV, MATERIALA in DEL

Objekt: Splošna Bolnišnica dr. FRANCA DERGANCA, NOVA GORICA (Ulica padlih borcev 13A, Šempeter pri Gorici)

Rekonstrukcija Lekarne

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
	A. STROJNA INSTALACIJSKA DELA				
	OPREMA - klimatizacija				
1	**Modulna klima naprava, KN1**, za dovod/odvod zraka v/iz čistih prostorov LEKARNE				
	ležeča izvedba, za postavitev na streho v posebno zato zgrajeno mont. strojnico (glej tloris postavitve!)				
	v sklopu naprave KNL (glej izračun v prilogi!)				
	Ohišje-samonosna konstrukcija, oblečeno z paneli izdelanimi iz pocinkane pločevine;				
	Paneli toplotno in zvočno izolirani z trdo kameno volno debeline 50mm;				
	Zunanja pločevina zaščitena z plastično barvo tip A47SME, debelina nanosa 150µm;				
	Naprava mora biti izdelana skladno z zahtevami standardov obveznih za uporabo v RS				
	in EU:				
	*Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji (Ur.l. RS št. 42/02) in standardih za:				
	*ocenitev lastnosti enot, komponent in sekcij po SIST EN 13053;				
	*požarno odpornost panela razred A1 po DIN 4102 (0 po ISO 1182.2)				
	*mehanske in druge lastnosti ohišja po SIST EN 1886 in sicer:				
	~ mehanska trdnost ohišja, razred A2;				
	~ toplotna prehodnost, razred T4;				
	~ toplotn mostov, razred TB3;				
	~ zrakotesnost pri pod in nadtlaku, razred A;				
	~ uhajanje zraka na filtrih k=<2% nazivnega pretoka po EN 779;				
	~ faktor dušenja zvoka Rw=34 dB, DIN 52210-03 (EN ISO 3744);				
	~ kapacitete parametrov (pretok, toplotna moč,…) po EN 13053;				
	Karakteristike naprave CERTIFICIRANE s strani neodvisne pooblaščene institucije				
	naprimer EUROVENT (higienik izvedba).				
	Dodatne zahteve:				
	Naprava mora biti izdelana v skladu z standardi za higiensko neoporečnost v skladu z DIN 1946-4 in				
	VDI 6022;				
	Kontrolna vrata so opremljena s posebnimi zapirali in gumi tesnili.				
	Na mestih, kjer je to potrebno so v ohišje enote montirana revizijska stekla za kontrolo delovanja				

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
	(ventilatorske, vlažilne enote…) in v notranjosti nameščene luči z stikalom za vklop/izklop.				
	Klima naprava mora biti opremljena z elastičnimi priključki in amortizerji za preprečitev prenosa vibracij				
	na kanalsko traso in gradbeno konstrukcijo.				
	Dodatna potrebna oprema:				
	~ samonatočni sifoni za odtok kondenzata;				
	OPOMBA:				
	Pred naročilom je potrebno preveriti dolžine, sestavo, strani priključkov in smeri				
	posluževanja!				
	Naročilo opremiti s skico naprave z vsemi potrebnimi podatki!				
	Sestava funkcijskih enot in tehnične karakteristike:				
	(Glej izračun v tehnični prilogi!)				
	Sestava: **M2-L-TF-K-H-E-L-VF-TF-TF; (Vzmax=6.000m³/h; dpext=800Pa)**				
	M2- dvojna mešalna enota,				
	TH- filterna enota z vrečastim filtrom (M5);				
	Deltrian tip KS50-6/0500-6-M5; (class ePM10 60%); 51-101-151Pa; 1 x 592 x 592mm;				
	1 x 592 x 287mm; 1 x 592 x 287 vert; dolžina vreče 500mm				
	K (H)-hladilno/grelna enota z vodnim hladilnikom/grelnikom zraka - priklop na sistem hladilne/ogrevne				
	vode (HA/TČ)-change over				
	hlajenje,				
	zrak: 22,0°C(60 %RV) / 15 °C(80%RV); Qh =23kW;				
	voda/etilen glikol: 7/12˚C; Priključki 1"				
	gretje				
	zrak: 15,0°C(80 %RV)/ 22°C(52%RV); Qg =12kW;				
	voda/etilen glikol: 50/40˚C; Priključki 1"				
	H-grelna enota z vodnim grelnikom zraka za priklop na obstoječi razvod ogrevne vode				
	obstoječi sistem ogrevne vode režima 80/60˚C,				
	zrak: 16,5 °C(32%RV) /23 °C(21%RV); Qg =~12kW; v primeru, da ta poleti ne deluje je na				
	razpolago tudi el. grelnik, predvsem v funkciji sušenja;				
	E - grelna enota z el.grelnikom zraka, vključno z zaščitnim termostatom,				
	EEH/12/3S z ročno nastavljivim termostatom IMT 543707/A				
	L - prazna enota;				
	VF - ventilatorska enota z prosto tekočim rotorjem in EC motorjem				
	Ventilator: ebmpapst/K3G450-PA31-61				
	EC motor: M3G150FF (IP54); Pel =4,45(3,68)kW; 400V/3/50 Hz; In =6,8 A;				
	TF - filterna enota z vrečastim filtrom (F7), L=457,5mm				

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
	Deltrain tip RPV85-6AC/N˚˚-F7; (class ePM1 60%); 84-148-198Pa; 1 x 592 x 592mm;				
	1 x 287 x 592mm; 1 x 287 x 592; dolžina vreče 292mm				
	TF - filterna enota z vrečastim filtrom (F9), L=457,5mm				
	Deltrain tip RPV98-6ES/20˚˚-F9; (class ePM1 80%); 98-134-184Pa; 1 x 592 x 592mm;				
	1 x 287 x 592mm; 1 x 287 x 592; dolžina vreče 292mm				
	Tip ZHK Inova HG, velikost 9/10,5; proizvod EUROCLIMA;	kpl	1		
	ali ustrezen drug proizvajalec				
2	**Modulna klima naprava, KN2;** za dovod svežega zraka (doseganje določenega nadtlaka v čistih				
	prostorih lekarne - kaskadni princip presorizacije)				
	ležeča, postavitev na KN1 (napravi KN1 in KN2 predstavljata celoto KNL)				
	v posebno zato zgrajeno montažno strojnico (glej tloris postavitve!)				
	(glej tloris postavitve!);				
	Osnovne karakteristike naprave so enake kot pod pozicijo 1				
	Sestava funkcijskih enot in tehnične karakteristike:				
	(Glej izračun v tehnični prilogi!)				
	Sestava: **TF-K(H)-FR-E-L-VF-M2; (Vzmax=1.500-2000m³/h VAV; dpext=300Pa)**				
	TH- filterna enota z vrečastim filtrom (M5),				
	Deltrain tip KS50-6/0500-6-M5-M5; (class ePM10 60%); 40-80-120Pa; 1 x 592 x 287mm;				
	1 x 287 x 287mm, dolžina vreče 500mm;				
	K(H)-hladilno-grelna enota z vodnim hladilnikom/grelnikom zraka (change over) - priklop na H/TČ,				
	hlajenje:				
	zrak: 34,0 °C(45 %RV) / 20 °C(90%RV); Qh=9kW				
	voda/etilen glikol: 7/12˚C; priključki 3/4"				
	gretje:				
	zrak:-7,0°C(60%RV) / 10,0 °C(18%RV); Qg =12kW;				
	voda/etilen glikol: 50/40˚C;				
	FR- protizmrzovalna zaščita,				
	E - grelna enota z el.grelnikom zraka, vključno z zaščitnim termostatom,				
	EEH/12kW/3S z ročno nastavljivim termostatom IMT 543707/A				
	zrak: vstop -7 °C/izstop 10 °C; Pel = 12 kW (400V/3/50Hz), 3 stopnje				
	L - prazna enota;				
	VF - ventilatorska enota z prosto tekočim rotorjem in EC motorjem				
	Ventilator: ebmpapst/K3G250-PR04-H5/1x230V				
	EC motor: M3G08DF (IP54,F); Pel =1,18/0,40kW; 3x400V/50 Hz; In =1,8A;				
	Tip ZHK Inova HG, velikost 9/4,5; proizvod EUROCLIMA;	kpl	1		

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
	ali ustrezen drug proizvajalec				
	Klima naprava KN2 je montirana na klima napravo KN1 in kot celota KNL postavljena na streho v				
	montažno strojnico.				
	(glej načrt postavitve montažne strojnice na strehi kanalske trase!)				
	OPOMBA				
	Glede na to,da sta klima napravi KN1 in KN2 postavljeni kot celota v montažni strojnici na strehi				
	objekta so podane skupne dimenzije naprave KNL=KN1+KN2				
	dimenzije/masa: L=4.117,5 x B=1.015 x H=1.785mm / 1120kg (glej risbo in izračun naprave!)				
	Naprava je opremljena z električnim razdelilnikom **=R-KNL,** v katerem je vgrajena elektro stikalna				
	oprema za vklop/izklop, varovanje, krmiljenje in signalizacijo.				
	Razdelilnik je ločen od klima naprave in je postavljen v prostorih lekarne (glej tloris Lekarne).				
	V razdelilniku =R-KNLje montiran PLC (Programmanle Logic Controller) tip markMX3, skupaj z				
	prikazovalnikom na dotik(tauch Sreen) tip HD 300 (na vratih razdelilca), ki omogoča vodenje in nadzor				
	za celotno Lekarno (režimi obratovanja, izmenjave, kaskade, filtracija,.), skupaj z interlock-om vrat				
	kontrolo vstopa/izstopa.				
	Krmilnik omogoča priklop na nadzorni SCADA (Supervisory Control and Data Asquisition) sistem,				
	ki je instaliran na PC v nadzorni sobi!				
	V projektu električnih instalacij je obdelan in zajet razdelilnik =R-KNL , kabelske povezave				
	na porabnike in elemente avtomatske regulacije, skupaj z priklopom na glavni dovod in				
	obstoječ DEA!				
3	**Hladilni agregat v izvedbi toplotna črpalka (HA/TČ)**				
	za pripravo hladilne in ogrevne vode (avtomatski preklop), kompaktne izvedbe, za postavitev na				
	na prostem (streha nad Lekarno - glej risbo postavitve!), skupaj z vgrajenim PLC krmilnikom.				
	Tehnični podatki				
	Splošno				
	1 hladilni krog, Scrol kompresor - inverter modulacija;				
	Freon: R32 (količina 6,8kg; količina olja 4,01l)				
	Priključna moč: 440V/3/50Hz				
	FLA (Full Load Amps): 34,1A				
	LRA (Locked Rotor Amps): 45,5A				
	Hlajenje:				
	hladilna moč: Qh=36,4kW (voda- glikol 7/12˚C; max Tok=35˚C)				
	el. moč/el.tok : Pel=11,3kW/18,6A				
	EER (Energy Efficient Ratio): 3,21				
	Etilen glikol: 20%				

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
	Volumski zok vode/razpoložljiv tlak : 6743 l/h /142kPa				
	Ogrevanje				
	grelna moč moč: Qh=29,3kW (voda- glikol 45/40,9˚C; okolica Tdb/Twb=-7/-8˚C)				
	el. moč/el.tok : Pel=11,5kW/20,6kW				
	COP (Coefficient of Performance): 2,55				
	Etilen glikol: 20%				
	Volumski tok vode/razpoložljiv tlak : 6743 l/h /144kPa				
	Oprema(dobavljena skupaj z hladilnim agregatom):				
	*amortizerji za postavitev enote				
	*kontrolni panel (tauch-screen control panel); auto-restart				
	*obtočna črpalka (inverter), ploščni izmenjevalec, ekspanzijska posoda, varnostni ventil, pretočno				
	stikalo, lovilec nesnage				
	*dodatna oprema - elastični ceni priključki				
	Dimenzije / masa: C=3372 x B=1100 x H=1652mm / 907(938)kg				
	Tip NRGI201XH˚E˚J˚I1				
	Prozvod AERMEC	kpl	1		
	ali ustrezen drug proizvajalec				
4	**Zalogovnik hladilne vode**				
	izdelan iz kotlovske pločevine po EN 12897/DIN 4753.3, V=600l				
	Zalogovnik naj bo iz zunanje strani zaščiten z temeljno barvo (2x) in izoliran z paropropustno izolacijo				
	tip Kaiflex d≥25mm. Notranjost zalogovnika zaščitena z premazom proti koroziji in nabiranju kamna.				
	Akumulator stoji pokončno na nogicah in je postavljen v strojnici na strehi!				
	prednosti uporabe:				
	*energetska učinkovitost,				
	*podaljšanje življenske dobe hladile/ogrevalne naprave,				
	*zmanjšanje porabe energije generatorjev hladu/toplote,				
	*optimalno število vklopov kompresorjev naprave za pripravo hladilne vode				
	Priključki na zalogovniku:				
	DN 50 2x, primerni del na strani HA				
	DN 50 2x, sekundarni del na strani porabnika (KN)				
	DN 10 1x odzračevanje na vrhu zalogovnika				
	DN15 1x polnilno-izpustni priključek				
	DN 10 2x priključek za tipalo (Pt100, zgoraj/spodaj)				
	Zalogovnik hladilne vode V=600l (Ø800 x 1200mm)	kpl	1		

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
5	**Parni vlažilnik z generatorjem pare**				
	za vlaženje zunananjega (svežega zraka), postavljen v montažni strojnici na strehi objekta				
	Tehnični podatki:				
	*kapaciteta: 20kg pare/uro;				
	*električni priključek: 400V/3~/50..60Hz; Pel=7,4kW (10,7A);				
	*dovoljen kontrolni signal 2..10VDC (4..20mA)				
	*priključek za vodo: 3/4" G; 1-10 bar (1..40˚C); prevodnost 125…..1.250µS/cm;				
	zaporni ventil, filter trdih delcev				
	Dodatna oprema:				
	*parna cev - min 2m;				
	*kondenčna cev min 2m;				
	*distributor pare, skupaj z šobo za pritrditev na kanal				
	*lijak za kaluženje, priključen na PVC odtočno cev (odporna do T=100˚C)				
	Dimenzije /masa: X=563 x Y=406 x Z=780mm / 28,5(41,5kg)				
	tip RS 20 400/3~/S P VE duct, proizvod CONDAIR; *ali ustrezen drug proizvajalec*				
6	**Montažna strojnica**				
	za postavitev klima naprave, zalogovnika hladilne vode in parnega vlažilnika				
	izdelana iz panelov iz pocinkane pločevine (zaščiteni z vremensko odporno barvo RAL…...),				
	izolacija debeline 60mm (trda kamena volna).				
	Strojnica naj bo postavljena na sanirano obstoječo streho objekta na zato pripravljene pocinkane				
	nosilce(glej delavniško risbo!)				
	Kot na primer smo pogledali **proizvodni program TRIMO d.o.o.** (možnost postavitve strojnice).				
	Paneli Trimoterm tip FTV Invisio HL 60 (17,7kg/m); A=~65m² (~1.500kg, skupaj z nosilci)				
	Ponudbo pridobiti za postavitev montažne strojnice, skupaj konstrukcijo in kleparsko opremo (žlebovi).				
	Opomba (predlagamo)				
	Podložni profili za strojnico na strehi naj bodo postavljeni v sklopu statične ojačitve kompletne strehe				
	lekarne (Načrti Neksus d.o.o.). Ta projekt teče posebej in ni predmet tega projekta, zato bi bilo				
	pametno, da se to tudi dogovori in sprejme odločitev.				
	Velikost prostora 5,5 x 3 x h=2,5-2m	kpl	1		
7	**Izdelava nosilne konstrukcije za hladilni agregat HA** (postavitev na streho)				
	iz pocinkanih jeklenih profilov, skupaj z vsem potrebnim prtrdilnim in vijačnim materialom				
	Agregat mora biti postavljen na gumi amortizerje, ki preprečujejo prenos vibracij na nosilno				
	konstrukcijo in okolico (glej delavniško risbo!).	kpl			
	Opomba				

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
	Prav tako je potreben tudi dogovor, da se konstrukacija za postavitev HA in tudi drugih predvidenih				
	elementov izvede v okviru sanacije strehe.				
	MERNO REGULACIJSKA OPREMA				
8	**Elektro motorni pogon**				
	(on/off, 24V)), na žaluziji na zajemu svežega zraka (855x397mm), skupaj z potrebnim montažnim				
	materialom in električnim priklopom.				
	tip TF24, proizvod BELIMO; *ali ustrezen drug proizvajalec*	kpl	1		
9	**Elektro motorni pogon**				
	(0÷10V, 24V) na žaluziji zraka v KNL (mešanje SZ in OZ)skupaj z potrebnim montažnim materialom				
	in električnim priklopom.				
	tip SM24A-SR, proizvod BELIMO; *ali ustrezen drug proizvajalec*				
10	**Kombinirano kanalsko tipalo temperature in vlage** (dovod,povratek)				
	skupaj z vsem pritrdilnim,tesnilnim in montažnim materialom in električnim priklopom.				
	Tip FTK+270VV incl. MF20 (TPO) 626354, proizvod THERMOKON	kpl	3		
	ali ustrezen drug proizvajalec				
11	**Kanalsko diferenčno tlačno tipalo** (dovod, povratek)				
	skupaj z montažnim, tesnilnim materialom in električnim priklopom.				
	Tip DPA2500 RS485 Modbus MultiRange , proizvod THERMOKON	kpl	3		
	ali ustrezen drug proizvajalec				
12	**Tripotni regulacijski ventil grelnika KN1** (6000m³/h), z elektromotornim pogonom;				
	"change over"				
	skupaj z vsem pritrdilnim, tesnilnim, montažnim materialom in električnim priklopom.				
	k_{vs} =6,3m³/h; 10kPa; DN20; NP16				
	Ventil tip VXG44.20-6,3; proizvod SIEMENS	kpl	1		
	Pogon tip SAS 61.03, 24V, 0-10VDC; proizvod SIEMENS	kpl	1		
	ali ustrezen drug proizvajalec				
13	**Tripotni regulacijski ventil hladilnika KN1** (6000m³/h), z elektromotornim pogonom				
	priklop na obstoječ razvod ogrevne vode 80/60˚C				
	skupaj z vsem pritrdilnim, tesnilnim, montažnim materialom in električnim priklopom.				

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
	k_{vs} =4,0m³/h; 15kPa; DN15; NP16				
	Ventil tip VXG44.15-4,0; proizvod SIEMENS	kpl	1		
	Pogon tip SAS 61.03, 24V, 0-10VDC; proizvod SIEMENS	kpl	1		
	ali ustrezen drug proizvajalec				
14	**Tripotni regulacijski ventil hladilnika/grelnika KN2** , z elektromotornim pogonom				
	"change over"				
	skupaj z vsem pritrdilnim, tesnilnim, montažnim materialom in električnim priklopom.				
	k_{vs} =4,0m³/h; 12kPa; DN15; NP16				
	Ventil tip VXG44.15-4,0; proizvod SIEMENS	kpl	1		
	Pogon tip SAS 61.03, 24V, 0-10VDC; proizvod SIEMENS	kpl	1		
	ali ustrezen drug proizvajalec				
15	**Diferenčno tlačno stikalo** za zrak (filtri M5),				
	z montažnim, tesnilnim materialom in električnim priklopom.				
	Tip PS 500, proizvod THERMOKON	kpl	2		
	ali ustrezen drug proizvajalec				
16	**Diferenčno tlačno tipalo** za zrak (filtri F7 in F9)				
	z montažnim, tesnilnim materialom in električnim priklopom.				
	Tip DPA2500 RS485 Modbus MultiRange , proizvod THERMOKON	kpl	2		
	ali ustrezen drug proizvajalec				
17	**Diferenčno tlačno tipalo** za zrak, za merjenje tlačnih kaskad				
	med čistimi prostori Lekarne (V, G, L, Al, PP1, PP2, AS, CS, NS)				
	kompletno z montažnim, tesnilnim materialom in električnim priklopom.				
	*napajalna napetost 24V AC +-15%; 1VA;				
	*območje merjenja +-50Pa (+-100Pa); natančnost 2%;				
	*izhodni signal 0 - 10V DC, 1mA max.;				
	Tip DPA250 RS485 Modbus + zero point adjusmment, proizvod THERMOKON	kpl	10		
	ali ustrezen drug proizvajalec				
18	**Zunanje temperaturno tipalo**,				
	skupaj z pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialomin električnim priklopom.				
	AKF10+ , proizvod TERMOKON	kpl	1		
	ali ustrezen drug proizvajalec				

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
19	**Cevno temperaturno tipalo** naležno,				
	skupaj z pritrdilnim, tesnilnim in montažnimmaterialom in električnim priklopom.				
	Tip VFG54+, proizvod TERMOKON	kpl	4		
	ali ustrezen drug proizvajalec				
20	**Cevno temperaturno tipalo** potopno s tulko (za montažo v zalogovnik vode)				
	skupaj z pritrdilnim, tesnilnim in montažnimmaterialom in električnim priklopom.				
	Tip SFK(H)+, proizvod TERMOKON	kpl	2		
	ali ustrezen drug proizvajalec				
21	**Zaščitni termostat** za električni grelnik z ročnim resetom				
	Tip 543707, proizvod IMIT (dobavljen z klima napravo!)	kpl	1		
	ali ustrezen drug proizvajalec				
22	**DDC (PLC) krmilnik**,				
	skupaj z licenco in izdelanim programom za obstoječ primer				
	Opomba:				
	Velikost krmilnika, se določi glede na potrebno število univerzalnih vhodov in analognih				
	napetostnih izhodov, prav tako potrebno število razširitvenih modulov. Število vhodov in izhodov				
	je odvisno tudi od zahteve procesne opreme. Zato je to potrebno pred naročilom definirati!				
	Tip markMX3	kpl	1		
	raširitveni moduli				
	ali ustrezen drug proizvajalec				
23	**Prikazovalnik na dotik (Tauchscreen Operator Panel)**				
	HT3xx so prikazovalniki delovanja sistema kapacitivnim zaslonom na dotik za kontrolo več PLC				
	DOMAT-ovih krmilnikov. Imajo dva vmesniška priključka za Ethernet.				
	tip HT310 z 10" zaslonom, **proizvod DOMAT**	kpl	1		
24	**Adapter + razni dodatki**				
25	**Nadzorni program,** za kontrolo delovanja				
	Obsega programski software (SCADA), ki se ga naloži na PC, omogoča grafično in tabelarično				
	kontrolo delovanja sistema, režimov obratovanja, kontrolo parametrov, alarmiranje,registracijo napak,				

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
	arhiviranje podatkov (zgodovina) planiranje servisov, porabo energije,…				
	CNS sistem (SCADA) na željo naročnika izdela **METRONIK d.o.o.**				
	Ponudnik, ki ponuja PLC krmilnik v skladu z podanimi zahtevami (**FRS-functional requirement**				
	specifications) za vodenje klimatizacije sistema se mora povezati z podjetjem METRONIK, ki bo				
	izdelalo program za CNS (SCADA).				
	Opomba:				
	V lekarni bo poleg sistema klimatizacije čistih prostorov, potrebno priključiti tudi druge sisteme, kot je				
	naprimer Robot/izolator (proizvajalec EuroBioConcept), ki seveda ima svoj PLC, ki ga je potrebno v				
	skladu z dogovovori priključiti na CNS. Robota Lekarna kupuje v lastni režiji (MZ), zato trenutno še				
	niso znani vsi podatki. Potreben natančen dogovor zaradi vključevanja tudi drugih sistemov.	kpl	1		
	ali ustrezen drug proizvajalec				
26	**Povezava na obstoječim nadzornim sistemom** (če je potrebno)				
	po protokolu BACNET				
	Izvede upravljalec obstoječega nadzornega sistema.	kpl	1		
	ELEMENTI PREZRAČEVANJA				
27	**Pravokotna kanalska trasa**				
	izdelana iz pocinkane pločevine ustrezne debeline,klasa tesnosti D po SIST EN 1507, vključno z				
	prirobnicami, pritrdilnim in tesnilnimfazonskimi kosi, usmerjevalnimi lopaticami in revizijskimi	m²	160		
	odprtinami;				
28	**Okrogli zračni kanali**				
	izdelana iz pocinkane pločevine ustrezne debeline, klasa tesnosti C po SIST EN 1507 , vključno z				
	potrebnim spojnim in tesnilnim materialom, fazonskimi kosi in revizijskimi odprtinami.				
	Ø 450 (10,5kg/m)				
	Ø 400 (6,89kg/m)				
	Ø 355 (6,25kg/m)				
	Ø 250 (3,68kg/m)				
	Ø 225 (3,28kg/m)				
	Ø 200 (2,97kg/m)				
	Ø 180 (2,63kg/m)				
	Ø 160 (2,36kg/m)				
	Ø 125 (1,83kg/m)				

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
	Ø 100 (1,46kg/m)				
	Opomba: Masa spiro cevi z spojnim materialom in fazonskimi kosi;	m²	190		
	tip B-SPR, proizvod Bossplast				
	ali ustrezen drug proizvajalec				
29	**Okrogla fleksibilna cev** (dolžina posameznega priključka ≤0,5m)				
	izdelane iz Al folije, izolirane, vključno s pritrdilnim intesnilnim materialom.				
	LS 25JΦ 160 mm	m	20		
	LS 25JΦ 203 mm	m	10		
	dobavitelj Sonoconnect;				
	ali ustrezen drug proizvajalec				
30	**Pravokotna požarna loputa**				
	izdelana v skladu z EN 1366-2, z CE certifikatom po EN 15650 na požarno odpornost do				
	EI120S, izdelana iz pocinkane pločevine , z ročnim in termičnim sprožilom ter ročico za premik				
	lamele, z mejnima tipaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute.				
	Vgradnja v opečnato steno (EI-90)				
	tip FK-EU-1/650x550x500/A0/Z43	kpl	1		
	tip FK-EU-1/550x500x500/A0/Z43	kpl	1		
	proizvod TROX				
	ali ustrezen drug proizvajalec				
31	**Pravokotni dušilnik zvoka**				
	z zunanjim plaščem in notranjim perforiranim plaščem iz pocinkane pločevine, s polnilom iz				
	mineralne volne, zaščitene s folijo proti odnašanju vlaken, debelina polnila 50mm, z ravnimi				
	priključki.				
	za kanal iz pocinkane plločevine 600 x 650mm (6000m³/h, v=4,2m/s);	kpl	1		
	za kanal iz pocinkane pločevine 500 x 600mm (4500m³/h, v=4,2m/s);	kpl	1		
	dobavitelj Systemair				
	ali ustrezen drug proizvajalec				
32	**Stropna filterska enota**, za dovod zraka,				
	sestavljena iz ohišja, difuzorja in HEPA filtra H14 (H13). Ohišje filtra je izdelano iz jeklene ploče-				
	vine, zavarjeno (zrakotesno po DIN 1946) in barvano v RAL 2010.				
	V ohišje sta vgrajeni nastavka za merjenje tlakov in poseben tesnilni okvir za preizkus tesnosti				
	naseda.				

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
	Kompletno z vsem vijačnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, za vgradnjo v strop.				
	Posluževanje-zamenjava filtra iz prostora.				
	***Citostatiki "C"**; 2.000m³/h, 400m³/h na TFC				
	TFC-TMC-G-SPC-ED-VDWF/500x24-198-15T				
	z vgrajenim filtrom **MFP-H14-ALU/435x435x91x50/PD/GPU/0/ST**	kpl	5		
	***Aseptika "B"**; 1.080m³/h, 360m³/h na TFC				
	TFC-SMC-G-SPC-ED-VDWF/500x24-198-15T				
	z vgrajenim filtrom **MFP-H14-ALU/435x435x91x50/PD/GPU/0/ST**	kpl	3		
	***Laboratorij "D1" (priprava Magistralnih zdravil)**; 1.260m³/h, 180m³/h na TFC				
	TFC-SMC-G-SPC-ED-VDWF/400x				
	z vgrajenim filtrom **MFP-H13-**	kpl	7		
	***Vhod "CNC1"**; 100m³/h na TFC				
	TFC-SMC-G-SPC-ED-VDWF/400x				
	z vgrajenim filtrom **MFP-H13-**	kpl	1		
	***Garderoba "CNC/D"**; 150m³/h na TFC				
	TFC-SMC-G-SPC-ED-VDWF/400x				
	z vgrajenim filtrom **MFP-H13-**	kpl	1		
	***Predprostor1 "D/C"**; 240m³/h, 120m³/h na TFC				
	TFC-SMC-G-SPC-ED-VDWF/400x				
	z vgrajenim filtrom **MFP-H14-**	kpl	2		
	***Predprostor2 "C/B"**; 400m³/h, 200m³/h na TFC				
	TFC-SMC-G-SPC-ED-VDWF/400x				
	z vgrajenim filtrom **MFP-H14-**	kpl	1		
	***Alkoholi "D2"**; 400m³/h, 200m³/h na TFC				
	TFC-SMC-G-SPC-ED-VDWF/400x				
	z vgrajenim filtrom **MFP-H13-**	kpl	1		
	***Nadzorna soba "CNC2"**; 100m³/h na TFC				
	TFC-SMC-G-SPC-ED-VDWF/400x				
	z vgrajenim filtrom **MFP-H13-**	kpl	1		
	proizvod TROX				
	ali ustrezen drug proizvajalec				
33	**Prezračevalna rešetka**, za odvod zraka,				
	z pritrdilnim in tesnilnim materialom.Okvir rešetke brez vidnih vijakov v barvi RAL 9010.				
	Opremljena z lopaticami za smer in nastavitev zraka.				

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
	A/225x125/B1/KF/P1-RAL 9016, vgrajena v strop (vhod, alkoholi, nadzorna soba)	kpl	3		
	A/225x125/B1/KF/P1-RAL 9016, vgrajena v čisto steno (garderoba, predprostor1)	kpl	2		
	A/225x225/B1/KF/P1-RAL 9016, vgrajena v steno (citostatiki 5x,aseptika 3x,laboratorij 4x, PP2 1x)	kpl	13		
	skupaj z komoro, rešetka vgrajena v steno postavljena 250mm od tal				
	tip X-GRILLE-Basic, proizvod TROX				
	Opomba: Vidni okvir rešetke mora biti gladek brez vijakov				
	ali ustrezen drug proizvajalec				
34	**Aluminijasta zaščitna rešetka** na zajemu svežega zraka,				
	sestavljena iz nosilnega okvirja z prečnih lamel in prečnih lamel iz Al profilov v naravni barvi Al				
	z zaščitno mrežico iz pocinkane žice, razmik med lamelami 50mm, vgrajena v steno montažne strojnice				
	na strehi (glej detajl!)	kpl	1		
	tip B-AZR -1-50/850 x 400				
	proizvod Bossplast				
	ali ustrezen drug proizvajalec				
35	**Elektronski volumski regulator pretoka,** na strani dovoda zraka v čisti prostor				
	skupaj z spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.				
	Regulatorji so nastavljeni na konstantno vrednost (CAV), kompenzira se zamazanost filtrov!	kpl	1		
	Vhod "CNC1"; tip TVR-P1/100/D2/BM0 (100m³/h, i≥5x,)	kpl	1		
	Garderoba "CNC/D"; tip TVR-P1/100/D2/BM0 (150m³/h, i=10-15x,)	kpl	1		
	Laboratorij "D1"; tip TVR-P1/315/D2/BM0 (1.260m³/h, i=15-20x,)	kpl	1		
	Predprostor1 "D/C"; tip TVR-P1/125/D2/BM0 (240m³/h, i=20-25x,)	kpl	1		
	Alkoholi "D2"; tip TVR-P1/125/D2/BM0 (160m³/h, i≥10x,)	kpl	1		
	Predprostor2 "C/B"; tip TVR-P1/160/D2/BM0 (400m³/h, i≥25-30x,)	kpl	1		
	Aseptika "B"; tip TVR-P1/250/D2/BM0 (1.080m³/h, i≥30-35x,)	kpl	1		
	Citostatki "C"; tip TVR-P1/315/D2/BM0 (2.500m³/h, i≥25-30x,)	kpl	1		
	Nadzorna soba "CNC2"; tip TVR-P1/100/D2/BM0 (100m³/h, i≥5x,)	kpl	1		
	Pomožni prostori "N"; tip TVR-P1/160/D2/BM0 (540m³/h, i=3-5x,)	kpl	1		
	Hodnik "N"; tip TVR-P1/125/D2/BM0	kpl	1		
	proizvod TROX ali ustrezen drug proizvajalec				
36	**Elektronski volumski regulator pretoka,** na strani odvoda zraka iz čistega prostora	kpl	1		
	skupaj z spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.				
	Regulatorji delujejo v režimu spremenljive količine zraka (VAV), regulacija tlačnih kaskad med				
	čistimi prostori-kaskadni princip presorizacije	kpl	1		

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
	Vhod "CNC1"; tip TVR-P1/100/D2/BM0	kpl	1		
	Garderoba "CNC/D"; tip TVR-P1/100/D2/BM0	kpl	1		
	Laboratorij "D1"; tip TVR-P1/250/D2/BM0	kpl	1		
	Predprostor1 "D/C"; tip TVR-P1/125/D2/BM0	kpl	1		
	Alkoholi "D2"; tip TVR-P1/125/D2/BM0	kpl	1		
	Predprostor2 "C/B"; tip TVR-P1/160/D2/BM0	kpl	1		
	Aseptika "B"; tip TVR-P1/200/D2/BM0	kpl	1		
	Citostatki "C"; tip TVR-P1/250/D2/BM0	kpl	1		
	Nadzorna soba "CNC2"; tip TVR-P1/100/D2/BM0	kpl	1		
	Pomožni prostori "N"; tip TVR-P1/160/D2/BM0	kpl	1		
	Hodnik "N"; tip TVR-P1/125/D2/BM0	kpl	1		
	proizvod TROX				
	ali ustrezen drug proizvajalec				
37	**Toplotna izolacija** kanala za dovodni/odvodni zrak,				
	izdelana iz ekspandirane gume za temperaturo do 100 °C, samougasljiva,				
	vključno z lepilom ter z potrebnim dodatnim materialom (pod dvojnim stropom).	m²	230		
	Debeline: d = 10 mm,				
	Tip ST-PL10/E Proizvod KAIMANN				
	ali ustrezen drug proizvajalec				
38	**Toplotna izolacija** kanala za, ki poteka na prostem po strehoi				
	izdelana iz ekspandirane gume za temperaturo do 100 °C, samougasljiva,				
	vključno z lepilom ter z potrebnim dodatnim materialom (v strojnici).	m²	120		
	Debeline: d =(25 +10)mm,				
	Tip ST-PL25/E Proizvod KAIMANN				
	ali ustrezen drug proizvajalec				
39	**Material za obešanje** kanalske trase	kg	250		
	sestavljen iz navojnih palic in obes z blažilniki tresljajev, skupaj z materialom za vijačenje v betonski				
	strop.				
	Proizvod Walraven, Sikla, Hilti,…. *ali ustrezen drug proizvajalec*				
40	**Testiranje tesnosti kanalov DALT (SIST EN 12237, 1507,TSG-01-004)**				
	zahteva: razred C (L1); puščanje ≤5%; izvedba po odsekih				
	*priprava protokola-potrditev	kpl	1		

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
	*poročilo o rezultatih testiranja	kpl	1		
	CEVNE INSTALACIJE				
	Cevne instalacije skupaj z zaporno in regulacijsko armaturo				
41	**grelnik zraka (KN1)**				
	(glej risbo priklopa grelnika) - grelna voda 80/60˚C - priklop na obstoječ razvod				
	*cevni razvod izdelan iz cevi "Viega prestabo" (za zatiskanje), skupaj z fazonskimi kosi,				
	pritrdilnim,obešalnim in vijačnim materialom DN25 NP10	m	50		
	*krogličnI zaporni ventil (pipa) DN25	kos	2		
	*poševno sedežni regulacijski ventil DN20	kos	1		
	*lovilec nesnage DN 32	kos	1		
	*drobna armatura, manometer (6bar),	kos	2		
	termometer z tulko (100˚C),	kos	2		
	*izpustna pipa DN 15 v najnižji točki	kos	1		
	*odzračevalni lonček v najvišji točki 1/2"	kos	2		
	*paroporna izolacija ustrezne kvalitete in debeline 19mm -cevaki	m	50		
	* izolacija, ki poteka na prostem mora biti zaščitena Al foliji ustrezne debeline	m	40		
	Opomba				
	Projektant še ne ve točno mesto priklopa na obstoječ razvod ogrevne vode, zato je lahko dolžina cevi				
	tudi daljša!				
42	**hladilnik/grelnik zraka (KN1) - "change over" - H/TČ(NRGI) - ZV**				
	(glej risbo priklopa hladilnika) - hladilna voda 7/12˚C - priklop na agregat za pripravo hladine/ogrevne				
	vode (mešanica etilen glikol /voda 20%)				
	*cevni razvod izdelan iz cevi "Viega prestabo" (za zatiskanje), skupaj z fazonskimi kosi, pritrdilnim,				
	obešalnim in vijačnim materialom DN50	m	40		
	*gumi kompenzator na priklopu cevi na H/TČ DN 65	kos	2		
	*krogličnI zaporni ventil (pipa) DN50	kos	2		
	*poševno sedežni regulacijski ventil DN50	kos	1		
	*lovilec nesnage DN 65	kos	1		
	*drobna armatura, manometer (6bar),	kos	2		
	termometer z tulko (100˚C),	kos	4		
	*izpustna pipa DN 15 v najnižji točki	m	2		
	*odzračevalni lonček v najvišji točki 3/4"	kos	4		
	*paroporna izolacija ustrezne kvalitete in debeline 19mm -cevaki	m	40		

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
	* izolacija, ki poteka na prostem mora biti zaščitena Al foliji ustrezne debeline	m	20		
43	**Cevni priklop KN2 (K/H-change over) - H/TČ(NRGI) - ZV**				
	(glej risbo priklopa ogrevne/hladilne vode št.)				
	*cevni razvod izdelan iz cevi "Viega prestabo" (za zatiskanje), skupaj z fazonskimi kosi,				
	pritrdilnim,obešalnim in vijačnim materialom DN20	m	25		
	*krogličnI zaporni ventil (pipa) DN20	kos	2		
	*poševno sedežni regulacijski ventil DN20	kos	1		
	*lovilec nesnage DN 25	kos	1		
	*drobna armatura, manometer (6bar),	kos	2		
	termometer z tulko (100˚C),	kos	2		
	*izpustna pipa DN 15 v najnižji točki	kos	1		
	*odzračevalni lonček v najvišji točki 3/4"	kos	2		
	*paroporna izolacija ustrezne kvalitete in debeline 19mm -cevaki	m	25		
	* izolacija, ki poteka na prostem mora biti zaščitena Al foliji ustrezne debeline	m	15		
44	**Preklopni ventil**				
	Krogelna pipa, proizv. FIRŠT tip EMV 110 820, s polnim prehodom, z notranjim navojnim priključkom, okrov iz medi, z elektromotornim pogonom 230V, PN 16, DN 50.	kos	2		
45	**Obtočna črpalka**				
	Dobava in vgradnja obtočne črpalke za ogrevanje in hlajenje, npr.: WILO Yonos MAXO 40/0,5-12, ali enakovredno, DN40, PN10, 1~ 230 V/50 Hz, 2,4 A, 0,45 kW.	kos	1		
46	**Ekspanzijska posoda**				
	Dobava in vgradnja membranske raztezne posode, vključno s postavitvenimi nogami ter priključnim setom DN25, volumen posode 80 l.	kos	1		
47	**Odvod kondenzata na klima napravah**				
	KN1 - vtočni zrak (CAV)				
	*samonatočni sifon z kroglico (dobavljen z klima napravo)	kpl	1		
	*cevni razvod-vetikalno in horizontalno po tleh v montažni strojnici in skozi pohodne rešetke na streho,	m	10		
	PVC DN30 (skupaj z fazonskimi kosi)				
	KN2				
	*samonatočni sifon z kroglico (dobavljen z klima napravo)	kpl	1		
	*cevni razvod-vertikalno, skozi pohodne rešetke na streho PVC DN25 (skupaj z fazonskimi kosi)	m	10		

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
48	**Priklopi parnega vlažilnika**				
	* priklop sanitarne hladne vode ("Viega prestabo" za zatiskanje, 3/4"),	m	10		
	skupaj z zapornim ventilom (3/4") in	kpl	1		
	filtrom trdih delcev	kpl	1		
	Opomba: Cev za dovod hladne vode do parnega vlažilnika mora biti ogrevana z el. grelnim kablom!				
	* odvod kalužne vode iz PVC cevi DN≥32 (material cevi odporen na t≤100˚C)	m	8		
49	**Čiščenje in pranje cevovodov, tlačni preizkus (pisno poročilo)**	kpl	1		
50	**Polnenje cevovodnega ogrevno/hladilnega sistema z mešanico etilen glikol-voda 20%** , kontrola proti				
	zamrznitvi do-15˚C (pisno poročilo!)	l	200		
51	**Priklop umivalnika**				
	na obstoječe omrežje SHTV (obvezna cirkulacija tople in hladne sanitarne vode), cev press sistem				
	Alumplast Balpex 16x2mm, izolirana (tmax=95/110°C; 10bar; UNI EN ISO 12241:2009)	m	30		
	skupaj z kanalizacijo na obstoječe omrežje kanalizacije PVC Ø50 (sifon, protipovratni ventil)	m	15		
	STROJNO INSTALACIJSKA DELA za POMOŽNE PROSTORE				
	Dodatno je bila podana zahteva po prezračevanju pomožnih prostorov (pomivalnica, garderobe, prostor za				
	počitek, sanitaruje, kopalnica,..) in hodnika. Ti prostori niso tretirani kot čisti po GMP (NC)				
52	**Stropna klimatska naprava** - za vgradnjo pod dvojni strop				
	za dovod in odvod zraka v izoliranem ohišju (paneli debeline 50mm), za notranjo montažo, priključki z strani				
	(glej načrt prezračevanja pomožnih prostorov),				
	Sestava:				
	*protitočni ploščni izmenjevalec (izkoristek 84%);				
	*panelna filtra; dovod zraka F7, zavržen zrak M5;				
	*vsa tipala integrirana v napravi, razen tipala dovodnega zraka;				
	*dovodni in odvodni ventilator z EC motorjem, z možnostjo nastavitve konstantnega (ali variabilnega-opcija)				
	pretoka zraka (600m³/h; dPext=220Pa; Pelm=1,0kW; 230V/1/50Hz; In=11,6A; 3x1,5mm²;				
	*dimenzije/masa: L=1.406 x B=875 x H=344mm /84kg;				
	*priključki: dovodni, odvodni zrak, zunanju zajem, zavržen zrak Ø250mm				
	Naprava je opremljena z regulacijskim sistemom z naslednjimi funkcijami:				
	*regulacija hitrosti dovodnega in odvodnega ventilatorja, ki omogoča nastavitev konstantnega ali variabilnega				

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
	pretoka zraka;				
	*sistem regulacije temperature dovodnega in odvodnega zraka, ki samodejno prilagodi karakteristiko				
	*tedenski urnik za poljubno nastavitevvklopa klima naprave in intenzivnost delovanja;				
	*vklop za požarne zaščite s funkcijo reseta;				
	*nizko napetostni krmilnik (panel C6.1), ekran na dotik za vgradnjo v poljuben prostor oddaljen do 150m, s				
	funkcijami: preklop med 8-mi poljubno nastavljivimi režimi delovanja (delovanje preko tedenskega urnika,				
	korekcija temperature, samodiagnostični alarmni sistem, prosto pohlajevanje v letnem režimu, temperaturna				
	kompenzacija, merjenje in arhiviranje izkoristkov in porabe el. energije, sprotni prikaz energetske učinkovi-				
	tosti;				
	*serijski vmesnik za WEB server, MOD Bus, BAC Net protokole;				
	tip DOMEKT-CF-700-F-L1-F7/M5-C6M-X; proizvod KOMFOVENT	kpl	1		
	ali ustrezen drug proizvajalec				
53	**Nastavljalnik z barvnim zaslonom na dotik**				
	za upravljanje z prezračevalnimi napravami Komfovent				
	tip C6.1; proizvod Komfovent				
	ali ustrezen drug proizvajalec				
54	**Inverterska kompresorska kondenzatorska enota**				
	postavitev na fasado, skupaj z konzolami in potrebnimi preboji 2xØ50				
	hladilna moč: Qh=1,0kW, skupaj z modulom za povezavo krmiljenja iz prezračevalne naprave,				
	priključna napetost: 230V/1/50Hz, In=9A				
	Rotacijski kompresor, inverter, reverzibilno delovanje (R32);				
	Vključno freonske povezave L≤25m				
	tip AOU 35HRDC1A; proizvod ALPICAIR	kpl	1		
	ali ustrezen drug proizvajalec				
55	**Modul za povezavo**				
	prezračevalne naprave in zunanje kompresorsko kondenzatorske enote				
	tip KA 8140, 0÷10V; **dobavitekj Agregat d.o.o.**	kpl	1		
	ali ustrezen drug dobavitelj				
56	**Kanalski freonski hladilnik**				
	hladilna moč: Qh=3,7kW; tu/tk=5/40°C; hladivo R32				
	pretok zraka: 600m³/h; 26°C/55%RV - 14,4°C/86,1%RV				
	Dimenzije: B=486 x L=313 x H=413mm				

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
	Skupaj z povezavo z kompresorsko kondenzatorsko enoto tip AOU35HRDC1A (Cu cevi 1/4" / 3/8"); tlačni				
	preizkus, vakumiranje, polnenje s freonom R32, izolacija cevi, električni priklop in zagon naprave;				
	tip CVDX 250-3-2,5; proizvod VEAB				
	ali ustrezen drug proizvajalec	kpl	1		
57	**Kanalska zaporna loputa** z elektromotornim pogonom 24V				
	tip AGUJ M 250 + CM24, dobavitekj Agregat d.o.o.	kpl	2		
	ali ustrezen drug dobavitelj				
58	**Poltrdi fleksibilni dušilec**				
	s plaščem iz aluminija in dušilnim jedrom in dušilnim jedrom iz zvočno dušilne pene				
	tip DD2501 Dušilec Fi 250-315, L1; dobavitekj Agregat d.o.o.				
	ali ustrezen drug dobavitelj				
59	**Kanalski razvod zraka** (dovod, odvod, zavržen zrak), za pomožne prostore in hodnik				
	izdelan iz pocinkane pločevine okroglega preseka (spiro cevi), skupaj z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi,				
	regulacijskimi loputami (nastavitev pretokov po posameznih vejah) in montažnimi elementi za pritrditev na				
	strop pod dvojnim snemljivim stropom (npr. BIS Aero objemka za spiro cevi, navojne palice, vložki, matice,.)				
	Ø 250 (3,68kg/m)	m	9		
	Ø 200 (2,97kg/m)	m	2		
	Ø 180 (2,63kg/m)	m	6		
	Ø 160 (2,36kg/m)	m	5		
	Ø 150 (2,22kg/m)	m	39		
	Ø 125 (1,83kg/m)	m	4		
	Ø 100 (1,46kg/m)	m	16		
	Ø 80 (1,18kg/m)	m	2		
	tip B-SPR, proizvod Bossplast				
	Opomba: Masa spiro cevi z spojnim materialom in fazonskimi kosi m=200kg; A=50m²				
	ali ustrezen drug proizvajalec				
60	**Izolacija kanalskega razvoda**				
	Kanali v pomožnih prostorih naj bodo izolirani z parozaporno izolacijo, debeline 10mm				
	tip Kaiflex ST 10; proizvod KAIMANN	m²	45		
	ali ustrezen drug proizvajalec				
61	**Kvadratni difuzor za upih zraka** v prostore garderobe in za odmor osebja (pomožni prostori)				

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
	skupaj z pritrdilnim in montažnim materialom				
	tip BD-4-K-300/250-RAL 9010 s komoro PB	kpl	4		
	dobavitelj Bossplast d.o.o.				
	ali ustrezen drug dobavitelj				
62	**Prezračevalni ventil** (dovod, odvod)				
	skupaj z izrezi in pritrdilnim materialom				
	tip A-LVS 80	kpl	4		
	tip A-LVS100	kpl	12		
	tip A-LVS150	kpl	2		
	tip A-LVS200	kpl	1		
	dobavitelj Bossplast d.o.o.				
	ali ustrezen drug dobavitelj				
63	**Meritve količin zraka in potrebne nastavitve**				
	(Poročilo!)				
	STROJNO INSTALACIJSKA DELA Skupaj brez DDV				
	B. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA				
64	**Utrditev nosilne konstrukcije nad prostori lekarne (po projektu podjetja NEKSUS d.o.o. št. N2519, avgust 2025)**				
	I-GRADBENA DELA				
	RUŠITVE				
1	Odstranitev fasadnih ploščic na zunanji fasadi. Odstraniti jih je potrebno brez, da se ploščice poškodujejo in so tako primerne za ponovno uporabo.	m²	3		
2	Izvajanje prebojev in niš v opečnih zidanih stenah (NF opeka s horizontalnimi AB vezmi) debeline 40 - 50 cm z odvozom na deponijo do 15 km. Preboj se izvaja s kronskim vrtanjem ali rezanjem (omejevanje vibracij). Razmerje med opečnim in AB delom (vezi) znaša 70:30.	m²	2		
	TESARSKA DELA				

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
1	Izdelava dvostranskega opaža AB ležišč višine do 0,8 m, s podpiranjem in razopaženjem. Kvaliteta vidnega betona VB2. Upoštevati odprtine v opažih za jeklene elemente. Opaž ležišč jeklene konstrukcije in preklad.	m2	12		
2	Izdelava enostranskega opaža AB ležišč višine do 0,8 m, s podpiranjem in razopaženjem. Kvaliteta vidnega betona VB2. Upoštevati odprtine v opažih za jeklene elemente. Opaž ležišč jeklene konstrukcije.	m2	1		
3	Dostava, montaža, amortizacija, demontaža in odvoz fasadnega odra za celotno dobo gradnje, višine do 4,0 m, z vsemi zaščitnimi elementi, ponjavo, dostopom, izvedbo ozemljitve in meritev.	m2	56		
4	Začasno podpiranje rebričastega stropa na mestu ležišč jeklene konstrukcije	m2	10		
	BETONSKA DELA				
1	Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, Dmax16, S4 v ležišča jeklene konstrukcije, prereza 0,50-0,30 m3/m2.	m3	3		
2	Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature, rebraste palice S500B, do vključno fi 12 mm	kg	35		
3	Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature, rebraste palice S500B, nad fi 12 mm	kg	80		
4	Kemično sidranje armaturnih palic premera 20 mm v zidane stene. Vrtanje globine 30 cm, dobava in vgradnja kemične sidrne mase visoke trdnosti, vstavljanje palic.	kos	5		
5	Kemično sidranje armaturnih palic premera 20 mm v AB vezi. Vrtanje globine 30 cm, dobava in vgradnja kemične sidrne mase visoke trdnosti, vstavljanje palic.	kos	5		
6	Preklapljanje armaturnih palic z varjenjem.	kos	5		
	MONTAŽERSKA DELA - JEKLENA KONSTRUKCIJA				

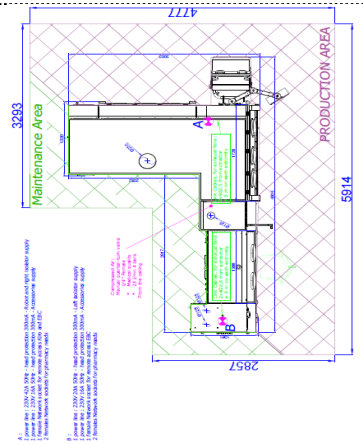
Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
1	Izdelava, dobava in montaža kompletne izvedbe nosilne konstrukcije ojačitve obstoječega rebričastega AB stropa na pritličjem iz HEA 320 in IPE 180, ojačitvenih in priključnih pločevin ter visokovrednih vijakov 8.8 s protikorozijsko zaščito (galvanizirani). Razred izvedbe EXC2. Elemente se na mestu vijači, brez varjenja. Montažo se izvede s pomočjo dvigala tako, da se jih vstavlja skozi zunanje preboje. Pri montaži se uporabi lahki notranji pomični prostostoječi oder. Del elementov se ročno montira.	kg	5483		
2	Antikorozijska zaščita jeklene konstrukcije z čiščenjem, 1x temeljnim ter 2x pokrivnimi alkidnimi premazi izvedenih po pravilniku o zaščiti jeklenih konstrukcij.	kg	5483		
3	Dobava in vgradnja distančnikov med jekleno konstrukcijo in stropom	kos	120		
4	Vrtanje prebojev v stojini novih jeklenih elementov HEA 320. Vrtanje se izvaja na objektu. Postavka zajema tudi nanos protikorozijskega premaza na odrezane stranice jeklene konstrukcije.	kos	5		
5	Dobava in in-situ varjenje jeklenih ojačitev na jeklene elemente. Dvostranski kotni zavr a = 4 mm. Postavka zajema tudi nanos protikorozijskega premaza na in ob zvare.	kos	5		
	DRUGA GRADBENA DELA				
	II. OBRTNIŠKA DELA				
	KERAMIČARSKA DELA				
1	Polaganje odstranjenih fasadnih ploščic na prvotno mesto. Zaključena površina mora imeti enak izgled kot pred posegom.	m2	3		
	MAVČNO KARTONSKA DELA				
1	Izdelava ravnih mavčnih stropov iz podkonstrukcije, obešal in mavčnih plošč razreda požarne odpornosti F90 (npr. KANUF GKF, PROMAREC 100x ali ekvivalentno). Strop se obesi na novo jekleno kosntrukcijo. Postavka zajema tudi bandažiranje stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, požarnovarno obdelavo prebojev.	m2	140		
	OSTALA OBRTNIŠKA DELA				

PROJEKTIRANJE STROJNIH INSTALACIJ
Primož LAVRIČ s.p.
Stegne 33, 1251 Moravče
Tel.: 040 652 309

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
1	Izvedba lovilne mreže v prostorih lekarne. Mrežo se vgradi nad novo jekleno konstrukcijo. Mreža iz polietilena (PE), debelina vrvi 4mm, dimenzije oken 50x50 mm. Pritrjevanje na jekleno konstrukcijo s PE vrvmi. Mreža in pritrjevanje skladno s SIST EN 1263.	m2	140		
	III. OSTALA DELA				
	SPREMLJANJE GRADNJE				
1	Spremljanje gradnje iz strani projektanta (ocena potrebne količine)	ur	30		
2	Izdelava PID načrta	kos	1		
	UTRDITEV NOSILNE KONSTRUKCIJE STREHE nad PROSTORI LEKARNE, skupaj brez DDV				
	po popisu iz projekta št. N2519, podjetja NEKSUS d.o.o.				
	GRADBENO OBRTNIŠKA DELA za ČISTE PROSTORE				
65	**Prostori, ki se rekonstruirajo obsegajo** (Lekarna-čisti prostoro $A_{ČP}$=87,9m²;				
	Pomožni prostori A_{PP}=35,8m²; Hodnik pred čistimi prostori A_H=27,6m²				
	Dela, ki so potreba za pripravo gradbišča				
	*označevanje delovišča,zapora, ograja, elaborat o varstvu pri delu, zaščita obstoječih prostorov				
	in osebja, Lekarna, ki obratuje!				
	*najem avtodvigala in dvižne ploščadi				
	*zaščita obstoječe strehe za transport naprav (plohi, PVC folija..)				
	*odsranitev obstoječega dvojnega stropa tem kjer je				
	*odstranitev obstoječih strojnih instalacij				
	*odstranitev obstoječih električnih instalacij				
	*odstranitev obstoječega tlaka				
	*odstranitev obstoječih sten - iznos in odvoz na deponijo (glej risbo rušenja)				
	*priprava tal za polaganje PVC talnih oblog (cca 151,3m²)				
	*izdelava raznih prebojev,	pš	1		
	Opomba				
	Pred pričetkom del (v fazi ponudbe) mora izvajalec opraviti ogled prostorov in narediti natančen popis				
	pripravljalnih del! Pri izdelavi popisov pripravljalnih del so upoštevana tudi rušitvena določenih sten				
	(naprimer - povečanje prostora citostatikov). V ta namem smo se posvetovali z statikom (dr. REJEC				
	podjetje Neksus d.o.o.;031/864 437; klemenr@gmail.com), ki je potrdil, katere stene se lahko rušijo!				

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
66	**Predelne panelne stene za čiste prostore** (stiki sten, tal, stropa opremljeni z zaokrožnicami)				
	izdelane iz sendvičev debeline 52mm (Al profili, barvana Al pločevina + izolacija iz trde kamene				
	volne). V stenah morajo biti na mestih, kjer so eletrični priključki (vtičnice, stikala, TK vtičnice,..)				
	vgrajeni pravokotni vertikalni profili za električne kable.				
	proizvod KARBA mge d.o.o.	m²	98		
	ali ustrezen drug proizvajalec				
67	**Zasteklitve v stenah** (termopan poravnan z obeh strani)				
	*2000 x 1600 - Z1, Z2	kpl	2		
	*1000 x 1600 - Z3	kpl	1		
	*750 x 1600 - Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10	kpl	7		
	proizvod KARBA mge d.o.o.				
	Opomba: zasteklitve služijo za vizualni pogled dela v prostorih - varnost operaterjev, zato je potrebno te mere				
	pred izvedbo potrditi z uporabnikom!				
	ali ustrezen drug proizvajalec				
68	**Stenske obloge za čiste prostore** (stiki sten, tal stropa opremljeni z zaokrožnicami)				
	Skupna debelina panelne konstrukcije 45mm, panelni elementi enostransko zaključeni z slojem iz				
	predhodno barvane Al pločevine (debeline 1,2mm, praškasi nanos 60-80µm (odporno H202).				
	Sredica izdelana iz gips kartonske plošče. Paneli se z posebno pod-konstrukcijo pritrdijo na				
	obstoječo steno, na posebnem talnem vodilu višine 82mm. Vsi vogali so izvedeni z namestitvijo Al				
	krožnih profilov. Fuge se tesnijo z certificeranim kitom za čiste prostore (GMP).				
	proizvod KARBA mge d.o.o.	m²	170		
	ali ustrezen drug proizvajalec				
69	**Panelni delno-pohodni strop za čiste prostore,** skupaj z nosilno konstrukcijo				
	tesna-polna izvedba; stiki sten, stropa in tal opremljeni z za-okrožnicami				
	izdelan iz sendvičev debeline d≤50mm (Al profili, barvana Al pločevina + izolacija iz trde kamene				
	volne), nosilnost za sevisne posege ≤100kg/m²				
	proizvod KARBA mge d.o.o.	m²	100		
	ali ustrezen drug proizvajalec				
70	**Snemljiv kasetni strop v pomožnih prostorih in hodniku,** skupaj z nosilno konstrukcijo				
	raster 600x600mm, kovinski				
	tip KCS Metal Board Plain Bioguard	m²	65		

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
	dobavitelj KALCER d.o.o				
	ali ustrezen drug proizvajalec				
71	**Vrata za čiste prostore**				
	izdelana iz sendvičev debeline 52mm (Al profili, z obeh strani barvana Al pločevina 1,2mm - barva				
	odporna na abrazijo, rast bakterij in na predpisana čistilna sredstva). Izolacija trda kamena volna.				
	V1 in V9 vrata za vsop v čiste prostore in nadzorno sobo; 900x2.200x52mm, brez zasteklitve,	kpl	2		
	oprema: električna ključavnica, kartični dostop, spredaj bunka, na notranji strani kljuka in panik tipka;				
	V2 -V8 vrata za vstop/izstop znotraj med prostori različne čistosti, nimajo električne ključavnice (glej				
	tehnično poročilo!), dimenzije 900x2.200x52mm (zasteklitev-termopan poravnan z obeh strani 600 x				
	900mm)				
	oprema: semafor 2x, magnetno zapiralo, reed rele, brenčač, samozapiralo, tesnilna metlica na spod-	kpl	7		
	njem robu vrat, za vsop bunka in na nasprotni strani potisna plošča iz nerjaveče pločevine.				
	proizvod KARBA mge d.o.o.				
	ali ustrezen drug proizvajalec				
72	**Interlock sistem za odpiranje vrat (9 vrat)**	kpl	1		
73	**Izrezi v stropu in stenah**				
	strop:				
	komore za dovod zraka - tip TFC-TC, Trox- velikost 500	kos	9		
	komore za dovod zraka - tip TFC-TC, Trox- velikost 400	kos	15		
	svetila - tip Lumenia O LUM; SC 40.4080.596 MG	kos	38		
	rešetke 225 x 225-tip X-Grille Basic,Trox	kos	13		
	rešetke 125 x 225 -tip X-Grille Basic,Trox	kos	2		
	Opomba				
	Ponudnik mora preveriti odprtine izrezov za distribucijo zraka in za luči, na osnovi izbranih tipov				
	vgradnih elementov!				
74	**Talna obloga za čiste prostore**				
	izdelana iz PVC obloge, ustrezne certificirane kvalitete (debeline 1,5-2mm), skupaj polaganjem na	m²	100		
	za-okrožne profile;				
74	**Talna obloga za pomožne prostore in hodnik - ne čisti prostori**				
	izdelana iz PVC obloge, ustrezne kvalitete (debeline 1,5-2mm), skupaj z polaganjem (manjše za-okrožnice)	m²	65		
	položeno vsaj 10cm v vertikalo;				

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
75	**Umivalnik za čiste prostore**				
	izdelan iz nerjaveče pločevine (glej risbo) AISI 306, skupaj z enoročno senzorsko mešalno baterijo	kpl	2		
	(dolga ročica) in sifonom za preklop na kanalizacijo;				
76	**Klopca za prestop v garderobah oz. predprostorih** nečisti/čisti del				
	izdelana kot omara za čevlje	kpl	1		
	dimenzije: š=300xl=1200xh=400mm	kpl	1		
	dimenzije: š=300xl=1000xh=400mm				
	GRADBENO OBRTNIŠKA DELA za LEKARNO (ČP+PP) skupaj brez DDV				
77	**C. PROCESNA OPREMA**				
	Izolator/robot za pripravo citostatikov				
	Zagotavlja zaščito izdelka, operaterja in okolice pri pripravi citostatikov.				
	Oznaka dobljene dokumentacije:				
	PS00371.00 FT Iso Robot KIRO + 2 gants-P3-A3; EuroBioConcept				
					
	Zgoraj podan tloris robota/izolator				
	PS00371.00 FT Iso Robot KIRO + 2 gants-P3-A3; EuroBioConcept				

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
	Izolator/robot (konfiguracija zgoraj na sliki), dobavlja naročnik sam (Ministrstvo za Zdravje RS).				
	Tehnični podatki in konfiguracija naprave je strogo v pristojnosti naročnika!Naročnik SbNG se direktno				
	pogovarja z izbranim dobaviteljem (podjetje Hospital Plus d.o.o. iz Beograda (g. Dušan PETROVIĆ),				
	ki zastopa proizvajalca EuroBioConcept iz Francije.				
	oznaka dokumenta za osnovne podatke: **PS00371.00 FT Iso Robot KIRO + 2 gants-P3-A3**				
	Slika zgoraj prikazuje postavitev robota v prostor citostatikov v točno taki postavitvi.				
	Glede na to, da so bili do sedaj pridonljeni zelo skopi podatki, je potrebno od dobavitelja pridobiti vse				
	potrebne tehnične podatke tudi navodila za montažo in uporabo. Dobavitelj je zadolžen za postavitev,				
	zagon naprave in šolanje uporabnika. Izvajalec strojnih instalacij rekonstrukcije Lekarne, pa mora				
	pripraviti vse potrebne priključke za montažo (strojne-odvodi zraka, komprimiran zrak, električni				
	priključki,….) naprave za pripravo citostatikov.	kpl	1		
78	**Mikrobiološka komora**				
	predstavlj zaščitno komoro razreda II, ki zagotavlja najvišjo stopnjo zaščite operaterju in nudi čiste pogoje				
	dela, ter varuje okolico pred kontaminacijo;				
	*zaščitni razred II-SIST EN 12469:2000				
	*razred II, tip A2 - NSF:2008				
	*delovno področje razred A po GMP oz. razred 5 po ISO 14644-1:2015				
	Princip delovanja in tehnične karakteristike glej v tehničnem poročilu!				
	Tehnični podatki:				
	dimenzije/masa: zunanje (1.650 x 790 x 2.220mm); notranje-delovni prostor (1.500 x 600 x 600mm)/340kg				
	max. električna moč 1.400W; 230V/1/50Hz				
	HEPA filtri				
	5 x H14 (305 x 610 x 69mm), 2 x H14 (305 x 457 x 78mm), 20 x H13 (86,5 x 202 x 600mm)				
	tip MC 15-2; proizvod Iskra PIO (material Chemical resistant)	kpl	1		
	ali ustrezen drug proizvajalec				
79	**Sistem za odsesovanje zraka** iz prostora za shranjevanje alkoholov (Al)				
	sestavljen iz:				
	*teleskopska roka za odsesovanje zraka, skupaj z pritrdilno konzolo, **tip AY-1-10035-5, proizvod Al**	kpl	1		
	*odsesovalna hauba **tip AY-1-10035-5**	kpl	1		
	*kanalska trasa za odvod zraka izdelana iz poc. spiro cevi Ø 100, skupaj z odvodom na prosto	m	10		
	*ventilator za odvod zraka **tip EM 100L E2 01, proizvod RUCK**	kpl	1		
	*zrakotesna zaporna loputa **tip AK-P1/100/D2 s pogonom on/off 24V, proizvod TROX**	kpl	1		

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
	skupaj zvsem pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom (upoštevan preboj skozi steno ali strop)				
	ali ustrezen drug proizvajalec				
	Opomba				
	Teleskopska roka za odsesavanje zraka je bila zahtevana naknadno (namesto digestorija) in je bila izbrana				
	s strani projektanta, ni pa bila potrjena z strani naročnika. Pred naročilom je to potrebno urediti!				
80	**Sistem za pripravo prečiščene vode**				
	sistem za pripravo demineralizerane vode tipaII+ (ASTM,ISO)				
	CHORUS 2+, 20l/h, RO/EDI/UV	kpl	1		
	*EP za PW 6.Edition, 2009				
	*USP za PW (USP 32, 1.1.2009)				
	*CLRW (za klinično diagnostiko)				
	CHORUS 60l rezervoar	kpl	1		
	PRESSURE reglator	kpl	1		
	PRELAB DISPENSER	kpl	1		
	PREDFILTRACIJA V9, 3/4"	kpl	1		
	L1COFIL (ogljeni filter, A4120030)	kpl	1		
	L1MEHF (mehanski filter 5mcr M032HS1005)	kpl	1		
	VSM2 (Validation Support Manual, IQ/OQ kvalifikacijski protokol)	kpl	1		
	ali ustrezen drug proizvajalec				
	Opomba				
	Pred naročilom mora uporabnik potrditi specifikacijo in njene tehnične karakteristike!				
81	**Pomivalni stroj**				
	za pomivanje laboratorijke steklovine (laboratoriske steklenice,pipete				
	dimenzije: Š=600 x G=600 x H=835(820)mm				
	električni priključek: 3N AC 400V, 50Hz, Pel.max=9,3kW				
	tip PLW 8604, proizvod MIELE	kpl	1		
	ali ustrezen drug proizvajalec				
	Opomba:				
	Ker je pomivalmi stroj vgrajen pod pult in ker pohištvena oprema ni del tega popisa, je potrebno tip pomivalne-				
	ga stroja točno definirati in ga z strani uporabnika tudi potrditi!				
82	**Predajna komora-pass box-aktivne izvedbe**				
	za vnos učinkovin, materiala in iznos izdelkov				
	Predajna komora je med-prostor, ki omogoča vzdrževanje čistih in varnih pogojev v ČP ob prehodu				

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
	materiala med prostori različnih razredov čistosti.				
	Tehnični podatki:				
	*z lastnim sistemom ventilacije in vgrajenim HEPA filtrom H14;				
	*vrata iz kaljega stekla, interlock funkcija vrat (vrata za vnos in iznos se ne odprajo hkrati;				
	*uporabniški zaslon za upravljanje sistema, prikaz napak in servisiranje - zaslon SIEMENS				
	*Ohišje in delovni prostor komore izdelani iz nerjavečega jekla AISI 304, notranjost polirana;				
	dimenzije/masa: zunanje (710x1100x510mm), notranje (600x600x500mm)/120kg				
	el.moč Pel=500W; 230V/50Hz				
	tip KPR-60-60-50-A, proizvod Iskra PIO	kpl	4		
	ali ustrezen drug proizvajalec				
	Opomba: Predajne komore so lahko izvedene kot 2 v enem ohišju (ena nad drugo)				
83	**Predajna komora-pass box-pasivne izvedbe**				
	za vnos učinkovin, materiala in iznos izdelkov				
	Pasivna predajna komora nima lastnega sistema prezračevanja in predstavlja komora z				
	mehanskim zapiranjem vrat, ki omegoča hkratno odpiranje vrat. Uporablja se za prostore nižjega				
	razreda čistosti.				
	Tehnični podatki:				
	*mehanski interlock vrat;				
	*vrata iz kaljega stekla, tesnila silikon PK2				
	*Ohišje in delovni prostor komore izdelani iz nerjavečega jekla AISI 304, notranjost polirana;				
	dimenzije/masa: zunanje (770x820x510mm), notranje (600x600x500mm)/100kg				
	tip KPR-60-60-50-N, proizvod Iskra PIO	kpl	3		
	ali ustrezen drug proizvajalec				
	PROCESNA OPREMA skupaj brez DDV				
	D.PROJEKTI, PROGRAMSKA OPREMA, MERITVE				
	TESTIRANJA, KVALIFIKACIJE, VALIDACIJE				
84	**Izdelava programske opreme** za krmilnik v skladu z zahtevami, funkcionalni zagon,				
	testiranje, nastavitve, izdelava programa SCADA sistem vizualizacije na PC (slike) v nadzorni sobi;	kpl	1		
85	**Testiranja, kvalifikacije in validacije (IQ, OQ, PQ)**				
	pred pričetkom del se izvede DQ (documentation qualification)				
	***DQ - documentation qualification**				
	ki dokazuje da so upoštevane vse zahteve v **URS**				

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
	v času izvajanja in po koncu montažnih del se izvedejo naslednje kvalifikacije:				
	Izvedeno v skladu GMP volume 4 (Annex1, 11,15) in ISO 14644				
	*** IQ - installation qualification** (FAT,SAT)				
	pripravi se protokol (potrjen od naročnika) in po izvedenih kvalifikacijah izstavi poročilo				
	***OQ - operation qualification**				
	pripravi se protokol (potrjen od naročnika) in po izvedenih kvalifikacijah izstavi poročilo				
	***PQ - performance qualification**				
	pripravi se protokol (potrjen od naročnika) in po izvedenih kvalifikacijah izstavi poročilo				
	vključeno mora biti dvakratno testiranje:				
	At rest				
	In operation				
	Testiranje obsega (ISO 14644, GMP:				
	-test propustnosti HEPA filtrov - integriteta in kontrola tesnilnih mest (leak test);				
	-določitev klase čistosti po prostorih in klasifikacija prostorov po ISO 14644-1				
	-testiranje tesnosti sten čistih prostorov;				
	-meritve zahtevanih razlik tlakov med prostori;				
	-meritve parametrov, hitrost zraka, temperature in vlage;				
	-dimni test	kpl	1		
86	**Izdelava tehnične dokumentacije** projekta izvedenih del (PID)				
	za strojne in električne instalacije po pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih				
	in GZ .				
	Kompletno v 4 (štirih) mapiranih izvodih in E obliki	kpl	1		
87	**Označitev naprav, elementov in smeri medijev, ter funkcionalna shema v okvirju**	kpl	1		
88	**Izdelava DZO in primopredajne dokumentacije**				
	z navodili za uporabo, delovanje, obratovanje in servisiranje sistema (monitoring, periodika vzdrževanja)				
	Predana garancija za funkcijo delovanja z potrebnimi pogoji za veljavnost!	kpl	1		
89	**Šolanje uporabnika skupaj s poročilom**	kpl	1		
	PROJEKTI, PROGRAMSKA OPREMA, MERITVE, TESTIRANJA, KVALIFIKACIJE,				
	VALIDACIJE skupaj brez DDV				
	E. PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA				

PROJEKTIRANJE STROJNIH INSTALACIJ
Primož LAVRIČ s.p.
Stegne 33, 1251 Moravče
Tel.: 040 652 309

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
90	**Požarna zaščita** (način javljanja na obstoječo požarno centralo, požarni sektorji-lopute)				
	Ponudnik, mora pred pričetkom del preveriti skladnost požarne zaščite z aktualno študijo požarne				
	varnosti. Po naših informacijah je Študija požarne varnosti (ŠPV) še v izdelavi (zunanja pooblaščena				
	organizacija). Kar lahko predstavlja tudi določene spremembe. Zato, da smo izgotovili projekt smo po	kpl	1		
	naših izkušnjah območje Lekarne vzeli kot enoten požarni sektor (glej tehnično poročilo!).				
91	**Nepredvidena dela "ocenjeno"** (obračun po dejanskih stroških)		10%		
92	**Pripravljalna in zaključna dela** (ponudnik lahko to vključi v vsako pozicijo kot enotno ceno)		3%		
93	**Manipulativni, zavarovalni in transportni stroški**		2%		
	(ponudnik lahko to vključi v vsako pozicijo kot enotno ceno)				
	PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA, skupaj brez DDV				

REKAPITULACIJA

	naprave, montažni material in delo		CENA
A	STROJNO INSTALACIJSKA DELA (brez DDV)		
B	GRADBENO OBRTNIŠKA DELA		
1	UREDITEV NOSILNE KONSTRUKCIJE STREHE nad PROSTORI LEKARNE		
	po projektu in popisih podjetja NEKSUS d.o.o. (št.načrta N2519, avgust 2025) (brez DDV)		
2	GRADBENA OBRTNIŠKA DELA za LEKARNO (ČP+PP) (brez DDV)		
C	PROCESNA OPREMA (brez DDV)		
D	PROJEKTI, PROGRAMSKA OPREMA, MERITVE, KLASIFIKACIJE,		
	VALIDACIJE, DOKUMENTACIJA in ŠOLANJE UPORABNIKA (brez DDV)		
E	PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA (brez DDV)		
	SKUPAJ brez DDV		

Opomba
V popisu navedeni proizvajalci naprav in elementov so navedeni zato, da je projektant

Poz.	Naziv elementa - Dobava in montaža	Enota	Št. enot	Cena/enoto (brez DDV)	Cena
	lahko izdelal ustrezne izračune in preveril tehnične podatke dobavitelja.				
	PONUDNIK laho nudi tudi izdelke drugega dobavitelja, ki odgovarjajo vsem tehničnim				
	karakteristikam podanim v projektu!				
	V ceni ni zajeto:				
	*pozicije, ki niso zajete v popisu;				
	*električne instalacije ni potrebno izvesti v protieksplozijski zaščiti potrjeno z strani naročnika;				
	*požarna zaščita bo izvedena samo z požarnimi javljalci, priklop na obstoječo požarno centralo				
	izvede hišni izvajalec, ki je odgovoren za zaščito pred požarom;				
	*priklop do obstoječega Diesel agregata - Potreben dogovor!				
	*za vsa dodatna dela se izdela ponudba in sklene aneks k pogodbi				
	Pred pričetkom del:				
	*pisno potrditi vse zahteve (URS uporabniške zahteve);				
	*podpisati pogodbo o izvajanju del;				
	*podati izjavo, da za omenjena dela ni potrebno GD;				
	*izvesti postopek uvedbe v delo z izbranim izvajalcem;				

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
Lekarna SB dr. Franca Derganca, NG
SKUPNA REKAPITULACIJA

verzija 2025.08.26

1 SVETILKE
2 INŠTALACIJSKI MATERIAL
3 RAZDELILNIK =R-L
4 RAZDELILNIK =R-KN-L
5 RAZDELILNIK =R-KN-P
6 TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA
7 KONTROLA DOSTOPA
8 DOMOFON
9 JAVLJANJE POŽARA
10 OSTALO

SKUPAJ ELEKTRO DELA (brez DDV)

OPOMBE:

V enotnih cenah so vkalkulirana pripravljalna, zaključna dela, zarisovanja, transporti, čiščenje, odvoz ostankov materiala, preizkusi, meritve, manipulativni stroški, drobni material, zagon ..

Za opremo je predvidena dobava, montaža in spuščanje sistemov v pogon v kolikor to ni drugače navedeno.

Stikalni blok mora biti izdelan skladno s standardom SIST EN 60439-1, imeti mora oznako CE in minimalno stopnjo zaščite pri odprtih vratih IP20.

Pri konstrukciji in izvedbi stikalnih blokov naj se uporabljajo tipski proizvodi (zbiralke, adapterji, priključni elementi,…)

Če je v objektu že podobna oprema, naj se obstoječi sistem logično nadgadi z opremo istega proizvajalca (domofon, konrola dostopa, javljanje požara…).

Izvedba končnega obračuna bo po dejanskih izmerah

zap. št.	OPIS POZICIJE	e.m.	kol.	vrednost (brez DDV)
1	**SVETILKE**			
1	Vgradna svetilka LED 40W, IP65, 4000K, CRI>80, z mikroprizmatičnim steklom, s standardnim napajalnikom, ohišje iz jeklene pločevine, prašno barvano, namenjeno za čiste prostore (na risbah označeno kot "tip 1"). Ustreza: LUMENIA, O.LUM, SC, 40, 4080, 596, MG, 00, NO, 65	kos	14,00	

2	Vgradna svetilka LED 40W, IP65, 4000K, CRI>80, z mikroprizmatičnim steklom, s standardnim napajalnikom, ohišje iz jeklene pločevine, prašno barvano, namenjeno za čiste prostore, z vgrajenim varnostnim modulom z 1 urno avtonomijo (na risbah označeno kot "tip 2"). Ustreza: LUMENIA_O LUM_SC_40_4080_596_MG_00_EM_65	kos	16,00	
3	Svetilka varnostne razsvetljave LED, vgradna, z vgrajenim varnostnim modulom z 1uro avtonomije, povezana v pripravnem spoju, komplet s pripadajočim piktogramom, ki nakazuje smer evakuacije	kos	6,00	
4	Pregled sistema varnostne razsvetljave s strani pooblaščene organizacije, komplet	kpl	1,00	

SKUPAJ SVETILKE (brez DDV)

2 INŠTALACIJSKI MATERIAL

Kabli so montirani fiksno in so položeni na ustrezne kabelske police oziroma so uvlečeni v ustrezne zaščitne cevi. Ocenjena dolžina posameznega kabla iz omarice je 20m.

1	Kabel položen pretežno na kabelsko polico delno v zaščitno cev:			
	LiYCY 2x1mm2	m	40,00	
	LiYCY 3x1mm2	m	180,00	
	LiYCY 4x1mm2	m	440,00	
	LiYCY 2x0,75mm2	m	1680,00	
	LiYCY 3x0,75mm2	m	320,00	
	LiYCY 4x0,75mm2	m	80,00	
	LiYCY 6x0,75mm2	m	80,00	
	LiYCY 8x0,75mm2	m	140,00	
	FG16OR16 3G1,5mm2	m	240,00	
	FG16OR16 4G1,5mm2	m	280,00	
	FG16OR16 3G2,5mm2	m	980,00	
	FG16OR16 5G2,5mm2	m	20,00	
	FG16OR16 3G6mm2	m	20,00	
	FG16OR16 5G6mm2	m	50,00	
	FG16OR16 4G10mm2	m	50,00	
	FG16OR16 4G16mm2	m	50,00	
	FG16OR16 4G25mm2	m	50,00	
	FG16R16 1G16mm2	m	100,00	
	FG16R16 1G25mm2	m	50,00	
2	Vodnik P-Y za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen na polici, prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi raznih dimenzij			
	P/F-Y 10 (HO7V-U)	m	220,00	
	P/F-Y 16 (HO7V-U)	m	50,00	
3	Izvedba spojev na kovinskih masah in prevodnih delih, komplet z spojnim in pritrdilnim materialom (kabelski čevlji, objemke...)	kos	60,00	
4	Instalacijska toga plastična cev, oziroma ustrezen miniaturni instalacijski kanal, položen nadometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom, raznih dimenzij	m	500,00	

5	Instalacijska plastična gibljiva, negorljiva rebrasta cev, položena podometno, komplet z dozami in pritrdilnim materialom, raznih dimenzii	m	500,00	
6	Kabelske police s pokrovom iz perforirane pocinkane pločevine, komplet z obešalnim, pritrdilnim priborom in montažo			
	PK-50 s pokrovom	m	20,00	
	PK-100 s pokrovom	m	40,00	
7	Nerjavna zaščitna cev za kable premera 80mm, za dovod kablov do robota, ocenjena dolžina 1,5mm, ter z ustrezno obdelanimi zaključki	kpl	2,00	
8	Fiksni priključek, namenjen za vgradnjo v čiste prostore, komplet z ustrezno dozo	kos	8,00	
9	Inštalacijsko stikalo, navadno, podometne izvedbe 250V, 16A, IP44, komplet z ustrezno dozo, namenjeno za vgradnjo v čiste prostore. Ustreza: JUNG ali enakovredno	kos	9,00	
10	Infrardeče stikalo, podometne stropne izvedbea 250V, 10A, IP44, 180°, namenjeno za vgradnjo v čiste prostore	kos	4,00	
11	Enojna podometna dvopolna varnostna vtičnica s kontaktom za ozemljitev in pokrovom, IP-44, 10/16A, 250V, za vgradnjo v čisti prostor. Ustreza: JUNG ali enakovredno	kpl	28,00	
12	Dvojna podometna dvopolna varnostna vtičnica s kontaktom za ozemljitev in pokrovom, IP-44, 10/16A, 250V, za vgradnjo v čisti prostor. Ustreza: JUNG ali enakovredno	kpl	18,00	
13	Enojna podometna dvopolna varnostna vtičnica s kontaktom za ozemljitev in pokrovom, zelena, IP-44, 10/16A, 250V, za vgradnjo v čisti prostor. Ustreza: JUNG ali enakovredno	kpl	3,00	
14	Krmilno stikalo, v ustreznem ohišju, 1-0, enopolno, 230V	kpl	4,00	
15	Zbiralka izenačitve potencialov nadometne izvedbe, komplet s pokrovom, IP-43, zbiralko: (1x dovod 25mm2, 6x odvod 16mm2, 6x odvod 10mm2) - ZIP	kpl	1,00	
16	Priklopi in preiskusi strojev in naprav v čistih prostorih, komplet s tesnenjem odprtin	kpl	8,00	
17	Tesnenje horizontalnih kabelskih prehodov s požarno zaščitnimi blazinicami EI-90 v masivnih ali mavčno-kartonskih stenah (preboj mora biti gradbeno izdelan po sistemu špalet). Manjše rege med kabli in blazinicami pa se dodatno zatesni s požarnim zaščitnim kitom. Pri izvedbi ognjevarnih prehodov je potrebno upoštevati celovite rešitve posameznega proizvajalca. Ustreza: PiroFix, PB 100/200+ PK EXPAN EI90 ali enakovredno	m2	0,20	
18	Povezava kablov, naprav in opreme nad 3 kW	kos	10,00	
19	Povezava kablov, naprav in opreme do 3 kW	kos	8,00	
20	Povezava krmilnih kablov in naprav	kos	155,00	

21	Nadometne razvodne doze s pokrovom in uvodnicami (100x100mm) za montažo v medstropovje, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom	kpl	39,00	
22	Interlock - Brenčač, 24V, za vgradnjo v steno. Ustreza proizvod podjetja PANoptikUM d.o.o.	kos	7,00	
23	Enostranski semafor z rdečo in zeleno LED diodo, 24V, za montažo na steno. Semafor mora biti primeren za montažo v čiste prostore. Ustreza proizvod podjetja PANoptikUM d.o.o.	kos	14,00	
24	Interlock - Reed rele (24V) montiran v podboju vrat in trajni magnet montiran v vratnem krilu, komplet	kos	7,00	
25	Svetilka za vgradnjo v klimat 60W, IP66	kpl	1,00	
26	Močnostno stikalo 16A v ustreznem ohišju, nadometno, enopolno, za prižiganje svetilk v klimatu	kpl	1,00	
27	Drobni material, pritrdilni material, nepredvidena dela, preizkušanje in preverjanje delovanja	kpl	1,00	

SKUPAJ INŠTALACIJSKI MATERIAL (brez DDV)

3 RAZDELILNIK =R-L

Prostostoječa kovinska omara, dimenzij (v x š x g) 2000 x 600 x 300mm, z vrati s ključavnico, s podstavkom višine 100mm, IP 54, obarvana z osnovno in končno barvo, ter vgrajeno naslednjo opremo:	kpl	1,00	
- glavno stikalo 80A, tripolno, vgradno, komplet z ročico	kos	1,00	
- varovalčni ločilnik STV D02-3, komplet z varovalkami 63A, tripolni	kos	1,00	
- prenapetostna zaščita tipa C, modularna, za vgradnjo na letev, npr.tip: EVM 15/275, tripolna	kpl	1,00	
- inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 10A	kos	6,00	
- inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 16A	kos	41,00	
- inštalacijski odklopnik tip C, tripolni, 16A	kos	3,00	
- kombinirano zaščitno stikalo tip C, dvopolno, 40A, diferenčni tok 300mA,	kos	1,00	
- kombinirano zaščitno stikalo tip C, dvopolno, 20A, diferenčni tok 300mA,	kos	1,00	
- kombinirano zaščitno stikalo tip C, dvopolno, 16A, diferenčni tok 300mA,	kos	2,00	
- enofazna tripolna varnostna vtičnica 230V, 16A,za montažo na letev	kos	1,00	

- UPS naprava, kompaktne izvedbe 1,5kVA, z baterijami za 15 minutno avtonomijo, z najmanj 3 izhodnimi vtičnicami	kos	1,00	
- letvica nevtralnih vodnikov	kos	1,00	
- letvica zaščitnih vodnikov	kos	1,00	
- kabelske uvodnice	kpl	56,00	
- drobni, vezni, spojni in pritrdilni material, letve, kanali, oznake na vsej opremi, napisne ploščice, kabelske oznake, varnostna opozorila, nosilec dokumentacije in podobno	kpl	1,00	

SKUPAJ RAZDELILNIK =R-L (brez DDV)

4 RAZDELILNIK =R-KN-L

Prostostoječa kovinska omara, okvirnih dimenzij (v x š x g) 2000 x 1000 x 400mm, z vrati s ključavnico, s podstavkom višine 100mm, IP 54, komplet z montažno ploščo, obarvana z osnovno in končno barvo, ter vgrajeno naslednjo opremo:	kpl	1,00	
- glavno stikalo 100A, tripolno, komplet z ročico	kpl	1,00	
- varovalčni ločilnik STV D02-3, komplet z varovalkami 63A, tripolni	kos	1,00	
- prenapetostna zaščita tipa C, modularna, za vgradnjo na letev, npr.tip: EVM 15/275, tripolna	kpl	1,00	
- inštalacijski odklopnik tip B, enopolni, 10A	kos	2,00	
- inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 10A	kos	1,00	
- termostat v razdelilniku >30°C, NO, 230V, 10A	kos	1,00	
- svetilka za osvetlitev notranjosti razdelilnika z magnetno pritrditvijo in stikalom za vklop	kos	1,00	
- ventilator za prezračevanje razdelilnika, komplet z dovodno in odvodno rešetko	kos	1,00	
- varnostna vtičnica, enofazna, 16A, 230V, za vgradnjo na letev	kos	1,00	
- inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 10A	kos	1,00	
- UPS naprava 230V, 550VA, komplet z akumulatorjem za 15 minutno avtonomijo	kos	1,00	
- inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 4A	kos	1,00	
- inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 6A	kos	1,00	
- napajalnik 230VAC/24VDC, 10A	kos	1,00	

- inštalacijski odklopnik tip C, enopolni,10A, za enosmerni tok (DC)	kos	1,00	
- inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 4A, za enosmerni tok (DC)	kos	7,00	
- inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 4A	kos	1,00	
- krmilni transformator 400/24V, 250VA	kos	1,00	
- inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 10A	kos	1,00	
- inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 4A	kos	2,00	
- inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 6A	kos	2,00	
- krmilni rele PT570524, komplet z ustreznim podnožjem in signalizacijsko diodo	kos	1,00	
- inštalacijski odklopnik tip C, tripolni, 2A	kos	1,00	
- kontrolnik izpada faz, 3x400V 50Hz, npr: UR5P3011	kos	1,00	
- krmilni rele PT570024, komplet z ustreznim podnožjem in signalizacijsko diodo	kos	1,00	
- signalna svetilka LED, vgradna, rdeča, 24V	kos	1,00	
- gobasta tipka za izklop v sili, 1xNC, vgradna	kpl	1,00	
- krmilni rele PT570024, komplet z ustreznim podnožjem in signalizacijsko diodo	kos	1,00	
- krmilno stikalo, vgradno, 230V, 1xNO	kos	1,00	
- krmilnik DOMAT markMX.3 (samo vgradnja brez dobave):	kpl	1,00	
- operaterski terminal DOMAT HT310 (samo vgradnja brez dobave):	kpl	1,00	
- dodatni I/O modul DOMAT R610 (8x AO), komunikacija s krmilnikom preko RS485 (samo vgradnja brez dobave):	kpl	1,00	
- dodatni I/O modul DOMAT R420 (16x DI), komunikacija s krmilnikom preko RS485 (samo vgradnja brez dobave):	kpl	1,00	
- dodatni I/O modul DOMAT R320 (16x DO), komunikacija s krmilnikom preko RS485 (samo vgradnja brez dobave):	kpl	2,00	
- motorsko zaščitno stikalo 10A, tripolno, z dodatnima pomožnima kontaktoma 1xNO, 1xNC, npr: MP 10A/3P +B-HSI	kos	1,00	
- kontaktor s tremi močnostnimi kontakti 12A, za krmilno napetost 24V, 50Hz, s pomožnim kontaktom 1xNO, za montažo na letev	kos	1,00	

- motorsko zaščitno stikalo 2,4A, tropolno, z dodatnima pomožnima kontaktoma 1xNO, 1xNC, npr: MP 2,4A/3P +B-HSI	kos	6,00	
- kontaktor s tremi močnostnimi kontakti 9A, za krmilno napetost 24V, 50Hz, s pomožnim kontaktom 1xNO, za montažo na letev	kos	6,00	
- inštalacijski odklopnik tip C, tripolni, 16A	kos	1,00	
- inštalacijski odklopnik tip B, enopolni, 10A	kos	6,00	
- krmilni rele PT570524, komplet z ustreznim podnožjem in signalizacijsko diodo	kos	2,00	
- kontaktor s tremi močnostnimi kontakti 12A, za krmilno napetost 24V, 50Hz, za montažo na letev	kos	6,00	
- motorsko zaščitno stikalo 1,6A, tropolno, z dodatnima pomožnima kontaktoma 1xNO, 1xNC, npr: MP 1,6A/3P +B-HSI	kos	1,00	
- kontaktor s tremi močnostnimi kontakti 9A, za krmilno napetost 24V, 50Hz, s pomožnim kontaktom 1xNO, za montažo na letev	kos	1,00	
- inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 10A	kos	2,00	
- inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 16A	kos	3,00	
- inštalacijski odklopnik tip C, tripolni, 10A	kos	1,00	
- inštalacijski odklopnik tip C, tropolni, 16A	kos	1,00	
- varovalčne vrstne sponke KDKS 1/35 DB;AP KDKS1 1,5 DB;G20/0,5A/F	kos	21,00	
- vrstne sponke, WDU 25, komplet	kos	3,00	
- vrstne sponke, WDU 4, komplet	kos	56,00	
- vrstne sponke, WDU 2,5, komplet	kos	280,00	
- letvica nevtralnih vodnikov	kpl	2,00	
- letvica zaščitnih vodnikov	kpl	1,00	
- kabelske uvodnice	kpl	115,00	
- drobni, vezni, spojniin pritrdilni material, oznake na vsej opremi, napisne ploščice, kabelske oznake, varnostna opozorila, nosilec dokumentacije in podobno	kpl	1,00	

SKUPAJ RAZDELILNIK =R-KN-L (brez DDV)

5 RAZDELILNIK =R-KN-P

	Nadometna kovinska omara, okvirnih dimenzij (v x š x g) 800 x 600 x 250mm, z vrati s ključavnico, IP 54, obarvana z osnovno in končno barvo, ter vgrajeno naslednjo opremo:	kpl	1,00	
	- glavno stikalo 40A, tripolno, vgradno, komplet z ročico	kos	1,00	
	- varovalčni ločilnik STV D02-3, komplet z varovalkami 63A, tripolni	kos	1,00	
	- prenapetostna zaščita tipa C, modularna, za vgradnjo na letev, npr.tip: EVM 15/275, tripolna +N	kpl	1,00	
	- inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 6A	kos	1,00	
	- inštalacijski odklopnik tip B, enopolni, 10A	kos	2,00	
	- inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 10A	kos	4,00	
	- inštalacijski odklopnik tip C, enopolni, 16A	kos	5,00	
	- inštalacijski odklopnik tip C, tripolni, 10A	kos	1,00	
	- inštalacijski odklopnik tip C, tripolni, 16A	kos	2,00	
	- letvica nevtralnih vodnikov	kos	1,00	
	- letvica zaščitnih vodnikov	kos	1,00	
	- kabelske uvodnice	kpl	15,00	
	- drobni, vezni, spojni in pritrdilni material, letve, kanali, oznake na vsej opremi, napisne ploščice, kabelske oznake, varnostna opozorila, nosilec dokumentacije in podobno	kpl	1,00	
	SKUPAJ RAZDELILNIK =R-KN-P (brez DDV)			
6	**TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA**			
	OPOMBA: Aktivna oprema ni zajeta v popisu in jo dobavi naročnik.			
	Kabli so na eni strani zaključeni v obstoječi TK omari			
1	Podometna telekomunikacijska vtičnica 2xRJ-45/UTP/ kategorija 6 s protiprašnim pokrovčkom za vgradnjo v čisti prostor	kpl	11,00	
2	Zaključevanje kabla na bližnjem in oddaljenem koncu (izdelava konektorja, zaključevanje na ranžirnem panelu...), izvedba meritve kabla, označevanje TK priključkov, vtičnic in izdelava ustrezne merilne dokumentacije	kpl	31,00	
3	Nabava in polaganje kabla UTP, CAT. 6 za horizontalne razvode - ocenjeno (50m po kablu)	m	1.550,00	

4	Instalacijska plastična cev, oziroma ustrezen miniaturni instalacijski kanal, položen v dvojnem stropu, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom, raznih dimenzij	m	155,00	
5	Instalacijska plastična gibljiva, negorljiva rebrasta cev, položena v dvojnem stropu, raznih dimenzij	m	155,00	
6	Kabelske police in lestve iz perforirane pocinkane pločevine, komplet z obešalnim, pritrdilnim priborom in montažo			
	PK-50	m	30,00	
7	Drobni, vezni in pritrdilni material, oznake	kpl	1,00	

SKUPAJ KOMUNIKACIJSKA OPREMA (brez DDV)

7 KONTROLA DOSTOPA

Za vso opremo je predvidena dobava, montaža in spuščanje sistemov v pogon v kolikor to ni drugače navedeno. Če je v objektu že podobna oprema, naj se obstoječi sistem logično nadgadi z opremo istega proizvajalca.

1	Čitalnik ID kartic	kos	4,00	
2	Krmilna enota za upravljanje dvosmernega prehoda	kos	2,00	
3	Tipka za odpiranje izhodnih vrat, podometna	kos	2,00	
4	Kabliranje opreme - ocenjeno	m	30,00	
5	Kabelska povezava na obstoječi sistem - ocenjeno	m	50,00	
6	Električna vključavnica (prilagojena dobavljenim vratom), komplet z ožičenjem do medstropovja	kpl	2,00	

SKUPAJ KONTROLA DOSTOPA (brez DDV)

8 DOMOFON

Za vso opremo je predvidena dobava, montaža in spuščanje sistemov v pogon v kolikor to ni drugače navedeno.

1	Zunanja domofonska enota za pošiljanje klicev na notranjo domofonsko napravo. Naprava mora imeti tri klicne tipke. Domofonska naprava mora biti čim bolj prilagojena čistim prostorom.	kos	1,00	
2	Notranja domofonska enota za sprejemanje klicev. Naprava mora imeti tri klicne tipke. Domofonska naprava mora biti čim bolj prilagojena čistim prostorom.	kos	3,00	

3	Napajalni del domofonske naprave (transformator 230/12V), montiran v posebni nadometni dozi v medstropovju.	kpl	1,00	
4	Kabliranje opreme - ocenjeno	m	30,00	

SKUPAJ DOMOFON (brez DDV)

9 JAVLJANJE POŽARA

Vsa na novo vgrajena oprema mora biti združljiva z obstoječo.

1	Naslovljivi optični javljalnik požara, komplet z napisno ploščico in podnožjem - združljiv z obstoječim sistemom	kos	10,00	
2	Naslovljivi optični javljalnik požara, komplet z napisno ploščico in podnožjem - združljiv z obstoječim sistemom, za montažo v medstropovju	kos	5,00	
3	Ročni javljalnik požara	kos	1,00	
4	Izolator v ohišju	kos	2,00	
5	Enokanalni izhodni naslovljivi element v ohišju za krmiljenje klimatske naprave	kos	1,00	
6	Vzorčna komora s cevmi in priborom, komplet z optično termičnim javljalnikom	kos	1,00	
7	Zvočna alarmna sirena	kos	3,00	
8	Pararelni indikator	kos	9,00	
9	Nabava in polaganje ognjevarnega kabla različnih dimenzij, pretežno položen nadometno na ognjevarnih obešalih:			
	- ognjevaren kabel EI30 4x1,5mm2, komplet z ognjevarnim obešalnim priborom (ocenjeno)	m	30,00	
	- JE-H(St)H EI30 1x2x0,8mm, rdeče barve (ocenjeno)	m	80,00	
10	Preprogramiranje obstoječe protipožarne centrale	kpl	1,00	
11	Pregled sistema s strani pooblaščene organizacije in izdaja vseh potrebnih dovoljenj	kpl	1,00	

SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA (brez DDV)

10 OSTALO

1	Demontaža obstoječe električne opreme na obravnavanem delu objekta in ustrezno deponiranje	kpl	1,00	
2	IQ in OQ kvalifikacije	kpl	1,00	
3	Izdelava funkcionalne specifikacije za delovanje programske opreme	kpl	1,00	

4	Izdelava aplikativne programske opreme na nadzornem nivoju (CNS) - izdela investitor	kpl	1,00	
5	Izdelava aplikativne programske opreme na nivoju krmilnika in programiranje krmilnika	kpl	1,00	
6	Testiranje programske opreme in spuščanje v zagon	kpl	1,00	
7	Meritve, atesti	kpl	1,00	
8	Navodila za uporabo	kpl	1,00	
9	Nepredvidena dela	%	5,00	
10	Izdelava PID dokumentacije	kpl	1,00	
11	Zbiranje podatkov za izdelavo PID dokumentacije	kpl	1,00	

SKUPAJ OSTALO (brez DDV)

A

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

znesek
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OBRAZEC ŠT. 11

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca, tj. naročnika postopka javnega naročila)
Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za odpravo napak v garancijskem roku

ŠTEVILKA GARANCIJE: (vpiše se številka garancije)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE: (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta. Če garant nima aktivnega SWIFT naslova, navede SWIFT naslov banke, ki jo je predhodno pooblastil za sprejem avtentificiranega sporočila.)

KRAJ PREDLOŽITVE: (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi na zgoraj navedenem garantovem naslovu, kjer je garant izdal garancijo.)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM IZTEKA VELJAVNOSTI: DD. MM. LL (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv v roku petih (5) delovnih dni po prejemu zahtevka za plačilo izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla. Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum izteka veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(e-podpis)

OBRAZEC ŠT. 11

VZOREC POOBLASTILA VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

Partner v skupni ponudbi:

.....
.....
.....

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

Zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi _____ (*firma in sedež partnerja*) _____ (*ime in priimek zakonitega zastopnika*) pooblaščam zakonitega zastopnika vodilnega partnerja _____ (*firma in sedež vodilnega partnerja*), ki je s Sporazumom o predložitvi skupne ponudbe za izvedbo javnega naročila z dne _____ imenovan za vodilnega partnerja v skupni ponudbi, da v našem imenu in za naš račun podpiše in sklene pogodbo za izvedbo javnega naročila **»Prenova prostorov bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica«**.

V _____, dne _____

Podpis zastopnika/pooblaščene osebe partnerja:

_____

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za: *(vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)*
Datum: *(vpiše se datum izdaje)*

VRSTA ZAVAROVANJA: *(vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija)*

ŠTEVILKA: *(vpiše se številka finančnega zavarovanja)*

GARANT: *(vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)*

NAROČNIK: *(vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. ponudnika v postopku javnega naročanja)*

UPRAVIČENEC: Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. *(vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja),* z dne *(vpiše se datum objave),* katerega predmet je *(vpiše se predmet javnega naročila)*.

ZNESEK V EUR: *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)*

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: *(nobena/navede se listina)*

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov *(navede se SWIFT naslova garanta)*

KRAJ PREDLOŽITVE: *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)*

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL *(vpiše se datum, ki je naveden v dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)*

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE: *(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. ponudnika v postopku javnega naročanja)*

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu v roku 5 delovnih dni od prejema ustrezne zahteve za plačilo izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

1. naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

2. izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali
3. izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila; ali
4. izbrani naročnik zavarovanja pred podpisom pogodbe za vodjo gradnje ne predloži zahtevanega dokazila o aktivnem znanju slovenskega jezika v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(e-podpis)

OBRAZEC ŠT. 10

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za: *(vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)*
Datum: *(vpiše se datum izdaje)*

VRSTA ZAVAROVANJA: *(vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija)*

ŠTEVILKA: *(vpiše se številka finančnega zavarovanja)*

GARANT: *(vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)*

NAROČNIK: *(vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

UPRAVIČENEC: Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne *(vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila),* katere predmet je *(vpiše se predmet javnega naročila)*.

ZNESEK V EUR: *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)*

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: *(nobena/navede se listina)*

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov *(navede se SWIFT naslova garanta)*

KRAJ PREDLOŽITVE: *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)*

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL *(vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)*

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE: *(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(e-podpis)

OBRAZEC ŠT. 13

VZOREC POGODBE

Naročnik: **RS, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE,** **URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU** Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Ivan Osrečki, v. d. direktorja Matična številka: 2516535000 Davčna številka: 64234894	Št. Podpisnik pogodbe: Ivan Osrečki, v. d. direktorja

in

Uporabnik: **SPLOŠNA BOLNIŠNICA dr. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA** Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici ki ga zastopa Dimitrij Klančič, direktor Matična številka: 5055695000 ID številka za DDV: SI 11427205	Št.: Podpisnik pogodbe: Dimitrij Klančič, direktor

ter

Izvajalec: FIRMA: _____ naslov: _____, ki ga/jo zastopa _____ Matična številka: _____ Davčna številka: _____ IBAN: SI56 _____, odprt pri _____	Št.: Podpisnik pogodbe: _____

sklepajo

POGODBO ŠT. _____
o prenovi prostorov bolnišnične lekarne za izdelavo magistralnih zdravil v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:

- sklepajo to pogodbo na podlagi izvedenega postopka naročila male vrednosti po 47. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) za izvedbo javnega naročila »Prenova prostorov bolnišnične lekarne za izdelavo magistralnih zdravil v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica«, objava obvestila o naročilu dne _____ na portalu javnih naročil pod št. _____ in v Uradnem listu Evropske unije pod

št._____, odločitev o oddaji naročila objavljena na portalu javnih naročil dne _____;

- sta dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija) in ponudba izvajalca št. _____ z dne _____ sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi;
- v primeru neskladja ali nasprotja med to pogodbo, dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe dokumentacije, nato ponudba, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače;
- je izvajalec v roku 8 dni od prejema poziva, št. __ z dne _____, naročniku posredoval podatke iz šestega odstavka 14. člena in izjavo o nepovezanosti s funkcionarjem na podlagi petega odstavka 35. člena Zakona o integriteti o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 - ZZPri);
- ima naročnik sredstva za izvedbo pogodbe zagotovljena v okviru projekta št. _____z nazivom »_____« na proračunski postavki 221666 in/ali 221659 - Investicije v javne zdravstvene zavode;

/spodnja določila se vnesejo v primeru, da izvajalec nastopa s partnerjem/ji/:

- *da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi _____ s pooblastilom vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne _____, pooblastil zakonitega zastopnika vodilnega partnerja _____, da v njihovem imenu in za njihov račun podpiše in sklene to pogodbo;*
- *da vsak od partnerjev skupnega nastopanja do naročnika prevzema neomejeno solidarno odgovornost za izpolnitev vseh obveznosti po tej pogodbi;*
- *v primeru skupne ponudbe račune izstavlja vodilni partner in predloži vsa finančna zavarovanja po tej pogodbi.*

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je prenova prostorov bolnišnične lekarne za izdelavo magistralnih zdravil v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica.

S sklenitvijo te pogodbe naročnik odda, izvajalec pa prevzema v skladu z razpisnimi pogoji vsa dela in storitve oziroma dobavo ter namestitev opreme, ki so navedena v dokumentaciji in projektni dokumentaciji naročnika, in sicer v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika glede kvalitete in funkcionalnosti izvedenih del.

III. ROKI IZVEDBE POGODBENIH DEL

3. člen

Rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti je 5 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. Rok za uvedbo izvajalca v delo je 10 dni od sklenitve pogodbe.

Rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti vključuje:

- 4 mesečni rok za izvedbo vseh del; izvajalec naročniku predloži Izjavo o dokončanju del;
- 15 dni, namenjenih kvalitativnemu in kvantitativnemu prevzemu in odpravi pomanjkljivosti pregledov, izvedbi tehničnega pregleda, odpravi napak ugotovljenih ob tehničnem pregledu in primopredaji;
- po primopredaji del se začne z izdelavo končnega obračuna, ki se ga izdela v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v petnajstih (15) dneh po primopredaji del oziroma v preostalem času do izteka roka za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti. V tem roku mora izvajalec izročiti naročniku tudi ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Izvajalec mora po podpisu pogodbe izdelati podroben terminski in finančni načrt, ki mora upoštevati rok izvedbe vseh del (v papirni in elektronski obliki – MS Project ter .pdf) in ga naročniku izročiti najpozneje v

10 dneh po sklenitvi pogodbe. Namen izdelanega terminskega plana je, da bo imel naročnik možnost kontrole ustreznosti dinamike del ter da bo lahko od izvajalca zahteval prilagoditev (pospešitev) dinamike del, v kolikor bi bila ta neustrezna.

Izvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolžan pričeti takoj po uvedbi v delo.

IV. UVEDBA V DELO

4. člen

Uvedba v delo obsega zlasti:

a) izročitev gradbišča v skladu z določbami Posebnih gradbenih uzanc in zagotovitev pravice dostopa na gradbišče izvajalcu;
b) izročitev PZI projektne dokumentacije,
c) imenovanje nadzornika gradnje objekta;
d) imenovanje koordinatorja za varnost pri delu in izročitev varnostnega načrta;
e) zagotovitev možnosti priključitve priklopa na komunalne in energetske vode v mejah delovišča.

O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik in se to ugotovi z zapisom v gradbeni dnevnik.

V. POGODBENA VREDNOST

5. člen

Pogodbena vrednost znaša _____ EUR brez DDV oziroma _____ EUR z DDV.

Podrobneje so cene navedene v ponudbenem predračunu oz. dokumentu »Predračun – popisi del«, ki je sestavni del te pogodbe. Cene so fiksne celotno pogodbeno obdobje.

Skupna pogodbena vrednost zajema vse stroške izvajalca, ki mu nastanejo zaradi izvedbe del po tej pogodbi oziroma so povezani z izvedbo javnega naročila.

V pogodbeno vrednost so vključeni tudi vsi potrebni ukrepi za zavarovanje objekta in gradbišča, sosednjih objektov ter okolice med gradnjo (protiprašna zaščita npr.: klimatov...).

VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

6. člen

Opravljena dela izvajalec obračuna po cenah iz ponudbenega predračuna glede na dejansko izvedene količine. Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu. Izvajalec izstavlja situacije naročniku do 10. dne v mesecu za dela opravljena v preteklem mesecu. Naročnik bo plačeval račune s priloženimi mesečnimi situacijami v roku, določenem z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije iz proračunske postavke 221659 - Investicije v javne zdravstvene zavode in/ali 221666 - Proračunski sklad po Zakonu o investicijah. Plačili rok začne teči naslednji dan od prejema računa s priloženo mesečno situacijo, ki je podlaga za izplačilo.

Obračunavanje del bo izvajalec izvršil z izstavitvijo začasnih mesečnih situacij in končne situacije, v katerih mora prikazati obračun deležev plačil vsem nominiranim podizvajalcem. Pred dokončno potrditvijo naročnika, mora vsako situacijo vsebinsko potrditi imenovani odgovorni nadzornik gradnje.

Naročnik je dolžan v roku 20 dni od prejema situacijo potrditi ali zavrniti. Če je del situacije sporen, naročnik izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 dni od

prejema opozorila za sporni del naročniku predložiti dobropis. Če izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne predloži, se mu situacija v celoti zavrne.

V primeru zavrnitve situacije in/ali prepozno dostavljene situacije, kot to določa ta člen pogodbe, se izvajalec zavezuje naročniku in sofinancerjem povrniti vse stroške, ki bodo nastali zaradi zavrnitve in/ali prepozno dostavljene situacije (npr. zakonske zamudne obresti za plačilo davščin).

7. člen

Račun oz. situacija se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

Izvajalec pošlje naročniku račun oz. situacijo in spremljajočo dokumentacijo izključno v elektronski obliki preko spletne aplikacije UJPnet (e-račun), ki mora biti skladen z evropskim standardom in veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

/navedeno določilo se vnese v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec zahteva neposredno plačilo/:

Izvajalec se zavezuje ob izstavitvi situacije podati izjavo o opravljeni storitvi podizvajalca za obdobje, na katerega se nanaša zaračunana opravljena storitev. Izjavo mora priložiti vsak partner v skupini izvajalcev tudi v primeru, ko v tistem mesecu ni aktivnih podizvajalcev.

Plačilo za opravljene storitve se v primeru skupne ponudbe izvede vsakemu izmed partnerjev posebej. Za opravljene storitve bo vodilni partner izstavil naročniku situacijo, ki ji bodo priložene vse situacije partnerjev in podizvajalcev, ki zahtevajo neposredna plačila, ter rekapitulacija plačil z navedbo zneskov, ki bodo plačani iz posameznih virov financiranja, pri čemer je osnova za izstavitev in plačilo situacije s strani naročnika potrjena situacija.

V primeru, da naročnik pride v zamudo z obveznostjo plačila potrjene situacije, ima izvajalec pravico do obračuna in plačila zakonsko določenih zamudnih obresti za čas od datuma zapadlosti situacije v plačilo do datuma plačila.

Pogodbene stranke so soglasne, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti naročnika v letu 2025 in 2026. Če pride do spremembe v proračunu ali programu dela naročnika oz. do proračunskih ukrepov, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, so stranke soglasne, da s sklenitvijo dodatka to pogodbo ustrezno spremenijo. Prevzem obveznosti za dodeljena sredstva za leto 2026 se uredi pod odložnim pogojem, in sicer prevzem obveznosti v tem delu nastopi v veljavo, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije.

8. člen

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki to zahtevajo.

Naročnik je dolžan namesto izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar izvajalec predloži pisno soglasje podizvajalca, ki to zahteva. Soglasje je sestavni del te pogodbe.

V tem primeru mora izvajalec računu oz. situaciji obvezno priložiti potrjene račune oz. situacije teh podizvajalcev in izjavo, da so priložene obračunske situacije vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih plačil podizvajalcem, direktna plačila podizvajalcem ne smejo preseči vrednosti izstavljene situacije izvajalca v določenem obdobju (vmesni roki). Naročnik bo zavrnil plačilo izvajalcu in podizvajalcu, če bo vrednost računa oz. izstavljene situacije podizvajalca presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec obračuna v določenem (vmesnem) obdobju v skladu z določili te pogodbe.

Pogodbene stranke soglašajo, da se izvajalec odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.

VII. PODIZVAJALCI

9. člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del po tej pogodbi naslednji podizvajalci:

(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi obrazca št. 2 »Prijava drugih udeležencev«, priloženega v ponudbi; če podizvajalcev ni, se ta člen briše)

Naziv,

polni naslov,

matična številka,

davčna številka,

TRR, na katerega bo naročnik podizvajalcu plačeval izvršena dela (v primeru zahteve podizvajalca za neposredno plačilo),

podizvajalec zahteva neposredna plačila: DA/NE

opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:

vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe (brez DDV):

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naročnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec mora naročnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v 5 dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom naročniku posredovati tudi podatke in dokumente iz 2., 3. in 4. alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora, preden jih angažira za določeno delo, pridobiti pisno soglasje naročnika. V tem primeru mora naročniku posredovati predlog za vključitev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti ter predlogu priložiti pogodbo oz. predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem.

Naročnik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odločil, ali bo novo naznanjenega podizvajalca odobril. Na novo nominirani podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili zahtevani za podizvajalce v okviru razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Naročnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vključitvi novega podizvajalca. Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena tega zakona, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena tega zakona. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v 10 dneh od prejema predloga.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti, prevzetih s to pogodbo, in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vključitve novega podizvajalca, bodo pogodbene stranke sklenile dodatek k tej pogodbi.

Če izvajalec brez soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali posreduje delež naročila podizvajalcem, ki niso navedeni v pogodbi, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zaračuna pogodbeno kazen.

Izvajalec odgovarja za opravljeno delo podizvajalca in drugih subjektov, ki so po njegovem naročilu delali pri prevzetem poslu, kot da bi ga sam opravil (smiselna uporaba 630. člena Obligacijskega zakonika).

VIII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

10. člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

- pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi, v pogodbenem roku uvedel izvajalca v delo ter mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi;
- izvajalcu *in podizvajalcem* pravočasno plačeval mesečne in končno situacijo, skladno z določili te pogodbe,
- redno in tekoče spremljal napredovanje del.

IX. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

11. člen

V zvezi z izvajanjem del s to pogodbo se izvajalec obvezuje, da bo:

- v primeru skupne ponudbe predložil naročniku v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe zavezujoč pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi partnerji in morebitnimi podizvajalci, tako po vsebini kot po vrednosti del;
- izdelal terminski in finančni plan po navodilu nadzornika;
- vodil gradbeni dnevnik;
- vodil knjigo obračunskih izmer;
- ščitil interese naročnika;
- pred pričetkom del prejeto dokumentacijo in zemljišče podrobno proučil in naročnika opozoril na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahteval pisna navodila;
- pravočasno opozoril naročnika na morebitne ovire pri izvajanju del;
- omogočil naročniku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnal po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom;
- prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi;
- izvajal dela po tej pogodbi v skladu s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, kadar je le-to obvezno v skladu z veljavno zakonodajo, navodili naročnika in v skladu s to pogodbo ter terminskim načrtom;
- naročniku skladno z roki iz te pogodbe predal dokazilo o zanesljivosti objekta ter navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta, dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in konstrukcijah;
- za vse vgrajene materiale dostavil naročniku oz. odgovornemu nadzorniku v potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo, za izvršena dela pa poročila pooblaščenih institucij o izvršenih preiskavah, o izvršenih meritvah;
- v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil potrebne preiskave (če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik);
- podpisal izjavo o dokončanju gradnje in dokazilo o zanesljivosti;

- pripravil ustrezen načrt organizacije delovišča, ki bo izdelan v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja;
- zagotovil, da bo delovišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom gradbišča in Sporazumom o skupnih ukrepih;
- upošteval določila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem načrtu;
- poskrbel za ograditev in označitev gradbišča z gradbiščno tablo, ki mora biti v času od začetka gradnje do pridobitve uporabnega dovoljenja na vidnem mestu nameščena na gradbišču;
- poskrbel za ustrezne zapore cest, postavitev signalizacije in usmerjanje prometa (zaradi uporabe avtodvigala);
- pred pričetkom izvedbe del z nadzorom izdelal načrt nadzora, ki bo nadzorniku omogočal, da je prisoten pred vsako pomembno fazo gradnje;
- pravočasno obveščal nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje;
- uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala ter odpadnega materiala na/z gradbišča/trase oz. objekta ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti in predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;
- izročil naročniku evidenčne liste, določene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
- izročil naročniku Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi, ki jih mora izvajalec (pooblaščenec) oddati zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov ter pridobiti podatke o izpolnjenih evidenčnih listih (kopije evidenčnih listov);
- na svoje stroške poskrbel za objekte za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne sestanke v dogovoru z naročnikom in drugimi izvajalci;
- zagotovil prisotnost strokovnega kadra, ki ga zahteva gradbena zakonodaja, kar je vključeno v pogodbeno ceno;
- zagotavljal varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje ter preprečeval čezmerne obremenitve okolja;
- izbiral tehnološke in delovne procese, ki povzročajo najmanjše možno tveganje za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanjše negativne vplive na okolje in objekte;
- strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli,
- izpolnjeval vse obveznosti do svojih podizvajalcev na način in pogoji, kot izhajajo iz te pogodbe;
- po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajeni objekt, predal naročniku;
- takoj po odpravi morebitnih pomanjkljivosti pisno obvestil naročnika, da so pomanjkljivosti odpravljene;
- podpisal izjavo o dokončanju gradnje, dokazilo o zanesljivosti ter vso dokumentacijo, potrebno za pridobitev vseh morebitnih dovoljenj, soglasij ali izpolnitev drugih upravno-pravnih zahtev;
- sodeloval z naročnikom do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje ter v času garancijskih rokov.

12. člen

Izvajalec je dolžan na pisno zahtevo naročnika izvesti dodatna ali nepredvidena dela, v kolikor se pokaže potreba po tem, in sicer po enotnih cenah iz obrazca »Predračun – popisi del« ter v celoti v skladu z elementi osnovne ponudbe. V primeru, da posamezna vrsta nepredvidenih del ni zajeta v postavkah obrazca »Predračun – popisi del«, izvajalec pripravi dodatno ponudbo z analizo cen, ki jo morata naročnik in nadzornik potrditi. Izvajalec ne sme pričeti z izvajanjem dodatnih in nepredvidenih del dokler ne pridobi potrditve naročnika in nadzornika, razen če bi bilo ogroženo življenje ali zdravje ljudi.

V primeru potrebe po izvedbi dodatnih ali nepredvidenih del, ki jih izvajalec ne izvede sam, izvajalec ni upravičen do obračuna manipulativnih stroškov ali drugih stroškov na ponudbeno vrednost cene podizvajalca. Izvajalec je v tem primeru ne glede na obstoj obveznosti neposrednega plačila dolžan ob računu oz. situaciji priložiti račun podizvajalca.

13. člen

Izvajalec mora striktno upoštevati zaščitne ukrepe pred in med izvajanjem ter po zaključku izvajanja gradbenih del, ki so v skladu z veljavnim pravilnikom uporabnika, in sicer:

(a) pred/med izvajanjem del:
- izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih in obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki;
- pred pričetkom del namestiti protiprašno zaščito (plastična folija, montažne plošče), ki se jo odstrani šele po končanih delih;
- zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacija le-teh s prahom;
- če je mogoče, naj bo v prostorih, kjer se izvaja dela, negativni zračni talk;
- med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA filter;
- površine, na katerih se je morebiti nabral prah, mokro očistiti vsaj 2-krat v 8-urni delovni izmeni;
- ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti »lepljive« predpražnike;
- gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih shranjevati v zaprtih zabojnikih;
- delavci si morajo pred zapustitvijo delovišča s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči in očistiti obutev.

(b) po zaključku del:
- pred odstranitvijo protiprašne zaščite le-to mokro očistiti/razkužiti;
- pri odstranjevanju proti prašne zaščite paziti, da se ne praši;
- izvajalec del je dolžan odstraniti vse večje odpadke in drugi material, ki je nastal med izvajanjem del ter grobo očistiti prostore;
- ekipa HČTE temeljito očisti in razkuži prostore ter opremo;
- negovalno osebje očisti in razkuži medicinske pripomočke in opremo ter izvede razkuževanje delovnih površin na oddelku;
- odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine.

14. člen

Če naročnik ali nadzornik ugotovita, da že izvedena dela ali dela v izvajanju odstopajo od projektne dokumentacije, na podlagi katere se izvajajo pogodbena dela, ali takšna dela niso v skladu s predpisi, sta upravičena dela nemudoma ustaviti. Izvajalec mora na zahtevo naročnika ali nadzornika na lastne stroške takoj odstraniti neustrezne materiale in popraviti slabo izvedena dela oz. jih nadomestiti z ustreznimi ter hkrati poravnati tudi vse nastale stroške, ki bi jih zaradi tega imel naročnik. Če izvajalec ne upošteva zahtev naročnika ali nadzornika ter ne izvrši nalog v postavljenem roku, lahko naročnik, na stroške izvajalca, bodisi sam izvede zahtevan obseg nalog bodisi v ta namen angažira druge osebe ali izvajalce. Ne glede na to, kdo odpravi potrebna dela zaradi odstopanja od projektne dokumentacije, standardov oz. neupoštevanja atestov, pa naročnik v razmerju do izvajalca obdrži vse pravice, ki jih ima sicer po tej pogodbi v primeru odstopa oz. razdrtja pogodbe, vključno z unovčitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

X. OBVEZNOSTI UPORABNIKA

15. člen

Uporabnik se zavezuje, da bo:
- ves čas trajanja te pogodbe izvajalcu in njegovim podizvajalcem zagotavljal nemoten dostop do lokacije, na kateri se dela izvajajo (gradbišče);
- pravočasno pripravil plan in izvedel selitev in izpraznitev prostorov, za nemoteno delo izvajalca v skladu s pogodbenimi roki.

XI. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

16. člen

Izvajalec mora v roku 10 dni od sklenitve pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, ki mora veljati vsaj še 30 dni po primopredaji.

Izvajalec lahko kot zavarovanje predloži bančno garancijo s strani poslovne banke ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, oboje v državi naročnika.

Finančno zavarovanje mora biti original, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije. Predvsem pa predloženo finančno zavarovanje ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov in/ali nižjega zneska, kot jih je določil naročnik, ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem finančnega zavarovanja.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči v znesku, ki ga sam določi (v znesku terjatve naročnika do izvajalca ali v polnem znesku vrednosti finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru naravo pogodbene kazni) v naslednjih primerih:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;
- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;
- če izvajalec ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva oz. ne poviša vrednosti finančnega zavarovanja v primeru zvišanja skupne vrednosti pogodbe;
- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;
- če se bo tekom izvedbe projekta več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;
- če izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;
- če izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika;
- če izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice;
- v drugih primerih, navedenih v tej dokumentaciji;
- zaradi poplačila obračunane, a neplačane pogodbene kazni.

Če se med izvajanjem pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih obveznosti ali pogodbena vrednost, mora izvajalec predložiti naročniku v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjenega dodatka k tej pogodbi, prenovljeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno s spremembami pogodbe, sicer sme naročnik unovčiti prvotno finančno zavarovanje.

Na zahtevo izvajalca bo naročnik finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvajalcu vrnil potem, ko mu ta predloži finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

XII. POGODBENA KAZEN

17. člen

Če izvajalec po izključni krivdi izvajalca ne izvrši pogodbenih del v pogodbeno določenih rokih iz 3. člena te pogodbe, je za vsak zamujeni koledarski dan dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,2 % od pogodbene vrednosti z DDV, vendar največ 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV. Če vrednost

pogodbene kazni preseže 10%, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se pogodbena kazen obračunava za vsako posamezno vmesno zamudo roka.

Za vsako spremembo strokovnega kadra izvajalca ali spremembo podizvajalca iz te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani naročnika, je izvajalec dolžan plačati naročniku kazen v višini 2.000,00 EUR. Skupni znesek pogodbenih kazni zaradi spremembe kadra/podizvajalca ne sme presegati 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru neizpolnitve ali delne neizpolnitve pogodbe, in sicer v višini do 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Pogodbene kazni zaradi zamude, neizpolnitve in zaradi kršitve sprememb strokovnega kadra ali podizvajalca se seštevajo in se med seboj ne izključujejo.

18. člen

Nastanek škode naročniku ni pogoj za obračun pogodbene kazni in je naročnik upravičen do plačila pogodbene kazni, četudi mu ni nastala dejanska škoda.

V primeru nastanka škode, ki jo naročnik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca in razdre pogodbo.

Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, aktivno sodelovati v postopkih, ki se vodijo zaradi njegove zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti.

Pogodbena kazen in odškodnina se obračunata z izstavitvijo računa, katerega rok plačila je 30 dni od izstavitve računa.

Izvajalec se strinja, da se obračunana pogodbena kazen lahko pobota z zapadlimi obveznostmi naročnika. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

XIII. GARANCIJSKI ROK

19. člen

Za vse izvedena dela velja garancija za brezhibno delovanje v trajanju 2 let. Izvajalec lahko da lastno garancijo za brezhibno delovanje ali garancijo dobavitelja/ proizvajalca z enakimi pogoji.

Garancijski roki morajo biti v skladu s prvim odstavkom tega člena ne glede na garancijske roke proizvajalcev, v kolikor so le-ti krajši.

V primeru zamenjave posameznih delov predmeta javnega naročila, prične teči nov garancijski rok. Vse ugotovitve morajo biti zapisniško ugotovljene.

Odzivni rok izvajalca na obvestilo o napaki je 24 ur. Rok za odpravo napake je 48 ur, za GOI dela pa največ 10 dni. Če bi bil ta rok presežen, ima naročnik oz. uporabnik pravico naročiti odpravo napak pri tretji osebi na stroške izvajalca in/ali unovčiti ustrezno finančno zavarovanje.

Garancijski rok začne teči z dnem primopredaje. Po primopredaji ostane izvajalec še naprej odgovoren za izpolnitev vseh obveznosti, ki izvirajo iz odgovornosti izvajalca za morebitne napake in pomanjkljivosti

v izdelavi del in opreme do izteka zadnjega garancijskega roka iz tega člena. Šteje se, da pogodba v tem delu ostaja v veljavi.

XIV. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK

20. člen

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % končne pogodbene vrednosti z DDV mora izvajalec dostaviti uporabniku pred primopredajo in jo nato po potrjeni končni situaciji uskladiti in po potrebi dopolniti. Dokler izvajalec ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku in ni izvedena primopredaja, bo naročnik zadržal veljavno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti veljavno še vsaj 30 dni po izteku 2-letnega garancijskega roka.

Izvajalec lahko kot zavarovanje predloži bančno garancijo s strani poslovne banke ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, oboje v državi naročnika.

Finančno zavarovanje mora biti original, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije. Predvsem pa predloženo finančno zavarovanje ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov in/ali nižjega zneska, kot jih je določil naročnik, ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem finančnega zavarovanja.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko uporabnik unovči v znesku, ki ga sam določi (v znesku terjatve uporabnika do izvajalca ali v polnem znesku vrednosti finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru naravo pogodbene kazni), če izvajalec:

- v garancijskem roku ne odpravi napak, ki so bile ugotovljene s strani naročnika, uporabnika ali nadzora;
- ne prizna svoje odgovornosti za napake, ki so nedvomno povezane z izvedenimi deli;
- med garancijskim rokom preneha poslovati ali postane insolventen;
- napake sicer odpravi, a dela niso opravljena skladno z zahtevami (npr. površna popravila, neupoštevanje projektne dokumentacije);
- ignorira pozive naročnika ali uporabnika, se ne odziva na obvestila o ugotovljenih napakah ali ne pride na oglede napak.

21. člen

Naročnik in/ali uporabnik ter izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in ugotovila stanje izvedenih del. Izvajalec se obvezuje v primeru naročnikovega ali uporabnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v času garancijske dobe nemudoma oz. najkasneje v roku 5 delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. Izvajalec je dolžan na podlagi ogleda v roku 10 delovnih dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki predvsem z vidika varnosti. Izvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil najkasneje v roku 15 delovnih dni od poziva naročnika ali uporabnika in jih odpravil v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 20 delovnih dni od poziva, razen če bi izvajalec in naročnik oz. uporabnik sporazumno določila drug, daljši rok ali če bi naročnik oz. uporabnik izvajalcu določil drug, primeren rok. Naročnik oz. uporabnik ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo takšnih napak nemudoma angažirati drugega izvajalca ter za poplačilo stroškov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroškov unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

XV. SKRBNIKI POGODBE

22. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je: ……..

Namestnik skrbnika pogodbe na strani naročnika je ..... Namestnik nadomešča skrbnika pogodbe v času njegove odsotnosti z vsemi pooblastili skrbnika pogodbe.

Skrbnik pogodbe s strani uporabnika je: …….

Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je: ……..

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo le-te, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona. Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo. Pogodbene stranke se zavezujejo redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na elektronske naslove, navedene v tem členu, se šteje za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.

Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika. Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju storitev. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika oziroma po pooblastilu naročnika.

XVI. STROKOVNI KADER

23. člen

Strokovne funkcije, ki so bile razpisane v naročnikovi dokumentaciji lahko opravlja samo strokovni kader, ki je bil v ponudbi imenovan na te funkcije. V primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki izpolnjujejo zahtevane referenčne pogoje naročnika iz dokumentacije ob predhodnem soglasju naročnika.

Funkcijo vodje del za vodenje gradnje (vodja gradnje) pri izvedbi del po tej pogodbi bo opravljal _____. Vodjo gradnje v času odsotnosti nadomešča: _____.

Vodja gradnje mora biti prisoten na vseh koordinacijskih sestankih in na gradbišču najmanj 5× tedensko po najmanj 2 ure dnevno ter po potrebi oziroma na zahtevo naročnika.

Vodja gradnje mora prevzeti v izvajanje dela, za katere je imenovan in biti osebno prisoten pri vseh poklicnih nalogah, ki jih izvaja.

S strani izvajalca je določen za **vodjo strojnih del**: ……,
ki ga v času njegove odsotnosti nadomešča: …….

S strani izvajalca je določen za **vodjo elektro del**: ……,
ki ga v času njegove odsotnosti nadomešča: …….

S strani izvajalca je določen za **vodjo del za čiste prostore**: ……,

ki ga v času njegove odsotnosti nadomešča: …….

Namestnik vodje lahko izvede največ 25 % nepoklicnih funkcij vodje, ki jo nadomešča.

24. člen

V primeru potrebe po zamenjavi ključnega kadra je izvajalec dolžan naročniku posredovati predlog za zamenjavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev zahtevanih v dokumentaciji o izvedbi predmetnega naročila za novo predlagani kader. Naročnik bo preveril ustreznost kadra, predlaganega za zamenjavo in odločil, ali bo novo predlagani ključni kader odobril. Naročnik ne sme zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi ključnega kadra tekom izvedbe pogodbe brez utemeljenega razloga.

V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo ključnega kadra zahteva naročnik sam. Izvajalec je dolžan podati predlog za potrditev novega kadra, vključno z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v najkrajšem možnem času.

V primeru spremembe ključnega kadra pogodbene stranke sklenejo dodatek k tej pogodbi.

XVII. GRADBENO ZAVAROVANJE

25. člen

Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti te pogodbe (in najmanj do predaje objekta naročniku) sklenjeno gradbeno zavarovanje pod pogoji, določenimi v tem členu pogodbe.

Višina gradbenega zavarovanja mora obsegati najmanj 200.000,00 EUR.

Predloženo zavarovanje mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih.

Predmet gradbenega zavarovanja morajo biti naslednje stvari:
- celotni objekt v gradnji, ves gradbeni in instalacijski material ter elektro strojna oprema, ki so namenjeni za vgraditev in so vračunani v predračunski vrednosti gradbenega objekta;
- če se gradnja izvaja v delu objekta tudi vsi drugi deli tega objekta;
- sosednji obstoječi objekti.

Gradbeno zavarovanje mora kriti uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih nevarnosti:
- požar, strela, eksplozija, vihar, toča, izliv vode, mraz, led in sneg, snežni plaz, dež, odtrganje ali zrušenje zemljišča ter zemeljskega usada;
- gradbene nezgode;
- za ostale nevarnosti pa, če jim je gradnja izpostavljena v konkretnem primeru in se za to posebej dogovorijo pogodbene stranke.

Izvajalec je dolžan naročniku predložiti vsa potrdila o plačilu zavarovalne premije ter kopijo zavarovalne police najkasneje v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe. V kolikor izvajalec tega ne stori ali v kolikor polica ni ustrezna, ima naročnik pravico, da sam sklene ustrezno zavarovanje na stroške izvajalca.

Izvajalec odgovarja za vso škodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, povzročeno zaradi izvajanja pogodbenih del. Izvajalec odgovarja tudi za vso povzročeno škodo, nastalo delavcem in tretjim

osebam (osebam, ki niso delavci izvajalca) in ostalo škodo, ki bi nastala zaradi izvajanja del. Povračilo tako nastale škode lahko naročnik uveljavljala po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

XVIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

26. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe, izvajalec ali kdo drug v njegovem imenu, predstavniku oz. delavcu naročnika, uporabnika, nadzorniku ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za (1) pridobitev tega posla ali (2) za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali (3) za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali (4) za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku oz. delavcu naročnika, uporabnika ali nadzorniku, ter izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oz. z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Pogodbene stranke obenem ugotavljajo, da glede na dostopne podatke ni podano nasprotje interesov v smislu določil veljavne zakonodaje.

XIX. RAZVEZNI POGOJ

27. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči ob izpolnitvi katerekoli od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca, ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu med izvajanjem pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
  - plačilom za delo,
  - delovnim časom,
  - počitki,
  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali
  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v 10 dneh.

Kljub obstoju kršitev iz prvega odstavka tega člena, lahko izvajalec v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost.

Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni, predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec dokazov za podizvajalca ne predloži oz. če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če zamenjava oz. prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali, če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XX. KONČNE DOLOČBE

28. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vse informacije, podatke, dokumentacijo in druge zadeve, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe, obravnaval kot strogo zaupne. Brez predhodnega pisnega soglasja naročnika izvajalec teh informacij ne sme posredovati nobeni tretji osebi, vključno z javnostjo, mediji ali nepristojnim osebam.

Izvajalec se obvezuje, da ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika podajal izjav, intervjujev, sporočil za javnost ali kakršnih koli drugih informacij v zvezi z izvajanjem te pogodbe. Vsa komunikacija z mediji in javnostjo v zvezi z izvajanjem te pogodbe se izvaja izključno prek naročnika ali njegovega pooblaščenca.

Obveznost zaupnosti traja ves čas izvajanja te pogodbe in tudi po njenem prenehanju, ne glede na razlog prenehanja pogodbenega razmerja, dokler informacije ne postanejo javno dostopne na zakonit način ali dokler naročnik pisno ne razreši izvajalca teh obveznosti.

29. člen

Za urejanje medsebojnih razmerij, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, ZJN-3, Posebne gradbene uzance in drugi relevantni predpisi glede na predmet pogodbe.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe Obligacijskega zakonika odstopi od pogodbe v primeru nastopa okoliščin, ki so opredeljene v 96. členu ZJN-3.

30. člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da je nastop učinkovanja pravic in obveznosti iz te pogodbe neodvisen od dejstva, ali je uporabnik s podpisom te pogodbe pristopil k pogodbenemu razmerju. Ob izpolnitvi tega pogoja, pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe med naročnikom in izvajalcem.

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem, da izvajalec pravočasno predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor se ta pogoj ne izpolni, lahko naročnik od izvajalca zahteva povračilo vse škode, ki bi mu zaradi tega nastala.

Iztek veljavnosti pogodbe ne vpliva na garancijske obveznosti izvajalca.

31. člen

Pogodba se lahko spremeni z dodatkom, ki ga sprejmejo in podpišejo vse pogodbene stranke.

Za spremembo skrbnikov pogodbe zadostuje pisno obvestilo drugima dvema pogodbenima strankama.

Če katerakoli določba pogodbe postane neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna pogodba.

32. člen

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bodo pogodbene stranke reševale sporazumno. V kolikor sporazum med strankami ne bi bil mogoč, se stranke dogovorijo, da je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

33. člen

Ta pogodba se sklepa na elektronski način in je sklenjena, ko jo elektronsko podpišejo vse pogodbene stranke. Datum sklenitve te pogodbe je razviden iz elektronskega podpisa zadnjega podpisnika.