

VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

NV4



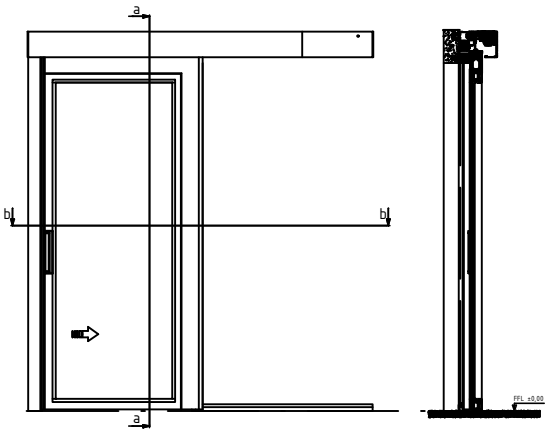

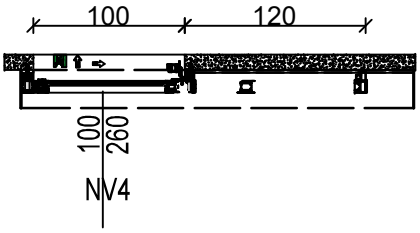

NV4

NV4
zidarska mera: 100 / 260 cm
komadov: 1
notranja steklena požarna evakuacijska drsna vrata
kot npr. ali enakovredno Doorson 500 EFS

Izdelava, dobava in montaža avtomatskih drsnih požarnih EVAKUACIJSKIH vrat DOORSON product line 500 EFS. Sodoben pogonski mehanizem višine 17cm. Uporaba enostavnega programskega stikala z gumbom za izbiro načina delovanja in LED indikatorjem za diagnostiko napak in opozoril ali naprednega programskega stikala z osvetljenim grafičnim zaslonom na dotik, ki omogoča enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samopreverjanjem delovanja, elektromehanska ključavnica, elektromehanski aktuatorji in mehanizem prisilnega zapiranja. Dodatno se lahko vgradijo stranski senzorji prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja, ki zagotavljajo varnost pri odpiranju vrat.Vse v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Konstrukcija in vratno krilo sta setavljena iz jeklene konstrukcije, jeklenih okvirjev, stekla, okovja, samozapiral, ključ in tesnil, vse razreda odpornosti EI30. Vsi vidni kovinski deli kril in pogona so v barvi RAL barvnega tona.

NORMALNI - DRSNI NAČIN delovanja vrat, ustreza delovanju klasičnih avtomatskih drsnih vrat, enostavno prehajanje skozi vrata.

PREHOD iz drsnega načina delovanja vrat v požarno varni način delovanja, se izvrši samodejno in sicer v primeru požarnega signala, izpada električnega napajanja ali napake pri delovanju sistema. Popolnoma mehansko brez električne energije se izvrši brezpogojno zaprtje drsnih vrat, krilno odpiranje pa se sprosti.

POŽARNI NAČIN delovanja vrat omogoča le ročno odpiranje krilnih vrat s pomočjo pritiska na krilo. Evakuacijsko krilo se zapira z vgrajenim mehanskim samozapiralom. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo.

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Nuklearna elektrarna Krško d.o.o., Vrbina 12 8270 Krško	naziv gradnje:	Prenova 2. nadstropja APZ (SKV)	ime prikaza:	Sheme oken in vrat
projektant:	savaprojekt krško	VN: SP:	Tina Božičnik, u.d.i.a. Andrijana Ivanova, m.i.a.	ZAPS 1227 PA*	

s.p. načrta:	datum:	merilo:	št. načrta:	št. projekta:	vrsta proj.:	s.p. načrta:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
Načrt arhitekture	junij 2025	1:50	1/1	24295-00	PZI	1/1	306	13	0

A4