
IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PRED IZVEDBO NA GRADBIŠČU PREVERITI IN USKLADITI! IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV!
IZVAJALEC JE DOLŽAN PREDHODNO PREVERITI IN USKLADITI PREBOJE Z NAČRTOM INSTALACIJ IN TEHNOLOGIJE!
PRI PREBOJIH JE POTREBNO IZBRATI USTREZEN SISTEM TESNJENJA IN IZVESTI TESNITEV SKLADNO Z DETAJLI IN NAVODILI DOBAVITELJA!

OPOMBA:
- naveden je zgolj primer ustreznega sistema izvedbe,
- izvedba in montaža se izvaja po izboru izbranega pizvajalca.

W112.si-VO5 Stik s stropom iz trapezne pločevine

Vertikalni prerez

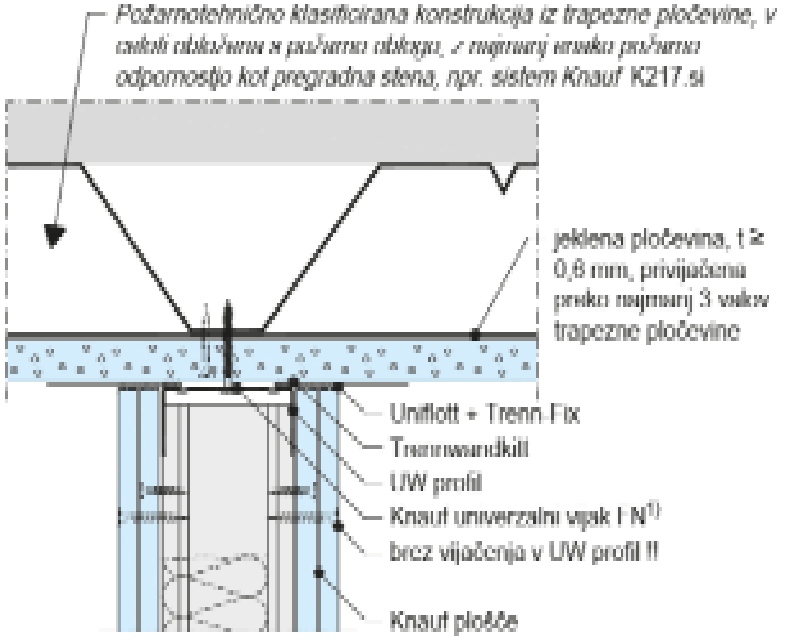

1) Pri debelini trapezne pločevine:

t ≥ 1,0 mm predvrtanje s svedrom Ø 2,0 mm
t ≥ 1,5 mm predvrtanje s svedrom Ø 3,0
t ≥ 2,0 mm pritrjevanje izključno z dovoljenimi pritrdilnimi sredstvi

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Nuklearna elektrarna Krško d.o.o., Vrbina 12 8270 Krško	naziv gradnje:	Prenova 2. nadstropja APZ (SKV)	ime prikaza:	Tipski detajl pritrditve Knauf stene v trapezno pl.
projektant:	savaprojekt krško	VN: SP:	Tina Božičnik, u.d.i.a. Andrijana Ivanova, m.i.a.	ZAPS 1227 PA*	

s.p. načrta:	datum:	merilo:	št. načrta:	št. projekta:	vrsta proj.:	s.p. načrta:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
Načrt arhitekture	junij 2025	1:5	1/1	24295-00	PZI	1/1	307	04	0

A4