
AZeS 35kA t1/t2i
A4 (210 mm x
Tisk: 19.05.2021
Tisk: NN Vektorska_UO_oznacevaljava (210/254_1).dwg

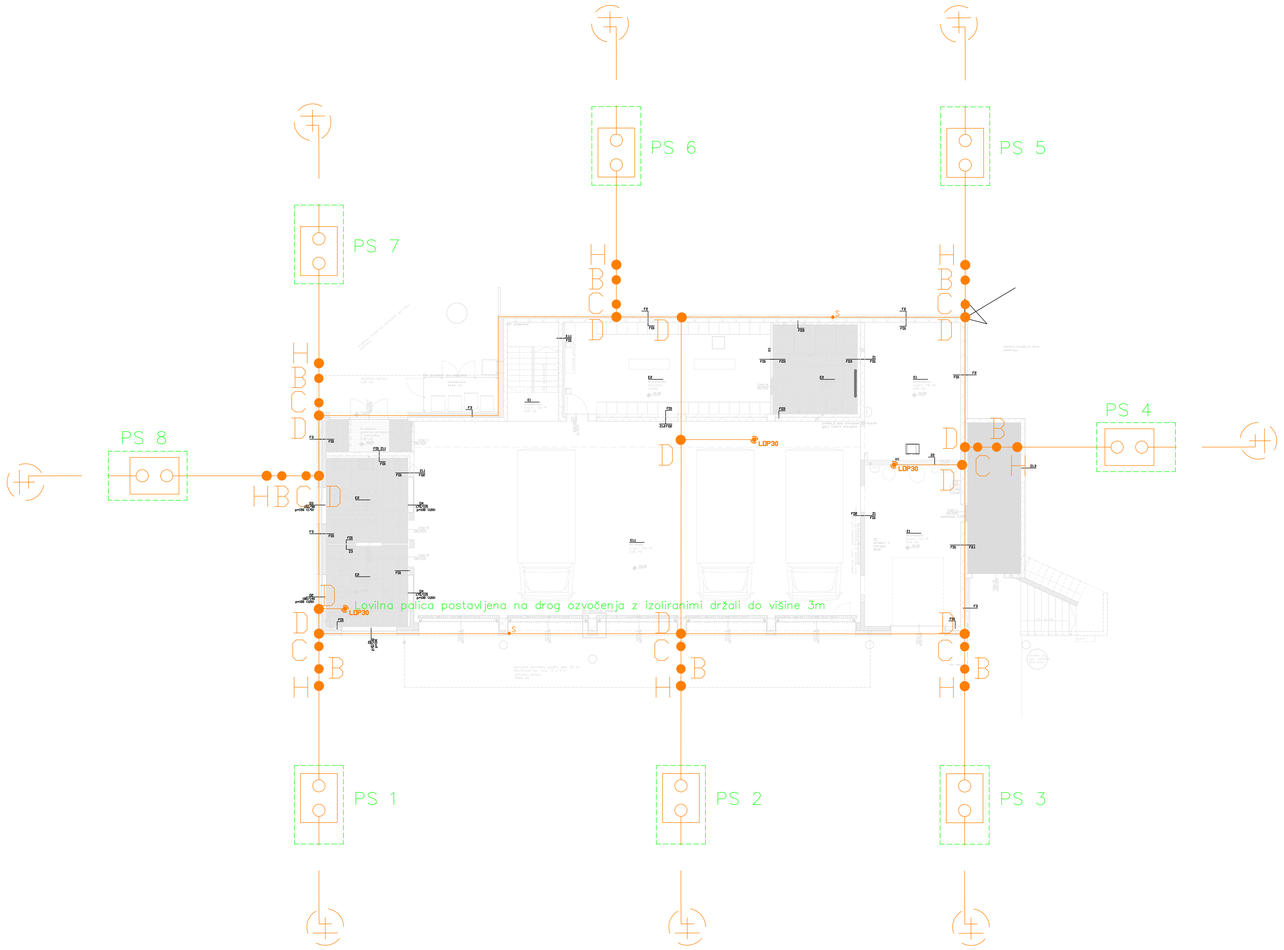

LEGENDA:

- strelovodni vodnik AH1 Al Ø8mm (lovilni in odvodni sistem)
- strelovodni vodnik AH 4 Al Ø8mm (odvodni sistem)
- strelovodni vodnik FeZn 25x4mm (temeljsko ozemljilo)
- strelovodni vodnik FeZn 25x4mm (obročasto ozemljilo)
- A — sponka za medsebojno povezvo strelovodnega vodnika, kot npr. HERMI KON04
- B — sponka za povezvo strelovodnega vodnika na kovinske dele, kot npr. HERMI KON05-1
- C — sponka za povezavo strelovodnega vodnika z žlebnim koritom, kot npr. HERMI KON06
- D — sponka za povezavo okroglih strelovodnih vodnikov, kot npr. HERMI KON07
- E — sponka za povezavo ploščatih vodnikov, kot npr. HERMI KON01
- F — spoj ozemljilnega traku na kovinsko konstrukcijo izveden s sponko, kot npr. HERMI KON01 ter vrtanjem/rezanjem navojev ali s svorniki
- S — Al fi8mm element namenjen kompenziranju temperaturnih raztezkov strelovodnega elementa, kot npr. HERMI AH RAZTEZNI ELEMENT komplet s spajanjem
- G — spoj okroglega lovilca na odtočno cev - cevna objemka Rf, kot npr. HERMI KON11A
- G1 — spoj ploščatega ozemljilnega traku na odtočno cev - cevna objemka Rf, kot npr. HERMI KON10A
- H — odkapnik za preprečevanje zatekanja vode, kot npr. HERMI KON21 ODKAPNIK
- MŠ — merilna številka za označevanje merilnih spojev, kot npr. HERMI MŠ
- VZ — vertikalna zaščita Rf, dolžine 1,5m za izolirane stene, kot npr. HERMI VZ08
- raztezni element za dolžine 20 in več metrov, kot npr. HERMI AH
- spoj ozemljilnega traku na odvodni vodnik, kot npr. HERMI KON01
- LOP30 — Lovilna palica višine h=3,0m za zaščito zunanjih klimatskih enot, izpuhov in prezračevalnih jaškov itd., kot npr. HERMI LOP30
- MŠ / PS x — Preizkusni spoj (zaporedna št. x), komplet z merilno številko, v zidni PVC omarici dim. 200x150x100mm z Rf vratci, montirani na h=+0,5m, kot npr. HERMI KON02 + MŠ + ZON05

Projektant:
PROJEKT d.o.o. NOVA GORICA

Investitor:
Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

Objekt:
Gasilski dom Podgrad

Vrsta načrta:
3.2 - NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

Vrsta projektne dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:
PZI	14331_3/2	14331

Risba:
TLORIS STREHE - STRELOVOD

Merilo: 1:100

Odgovorni vodja projekta:	M. Š.
Tomaž Mohorko, u.d.i.a.	ZAPS 1418 A
Odgovorni projektant:	M. Š.
Dean Božič, u.d.i.a.	IZS E-2040
Sodelavci:	M. Š.
Andrej Ž. u.d.i.e., Miha K., d.i.e., Neža G., d.i.e., Gregor M. mag.i.e.	
Datum:	Spremembe:
jnuar 2021	

Številka liste:
3/2.8